TABLICA T–E13 – istniejąca

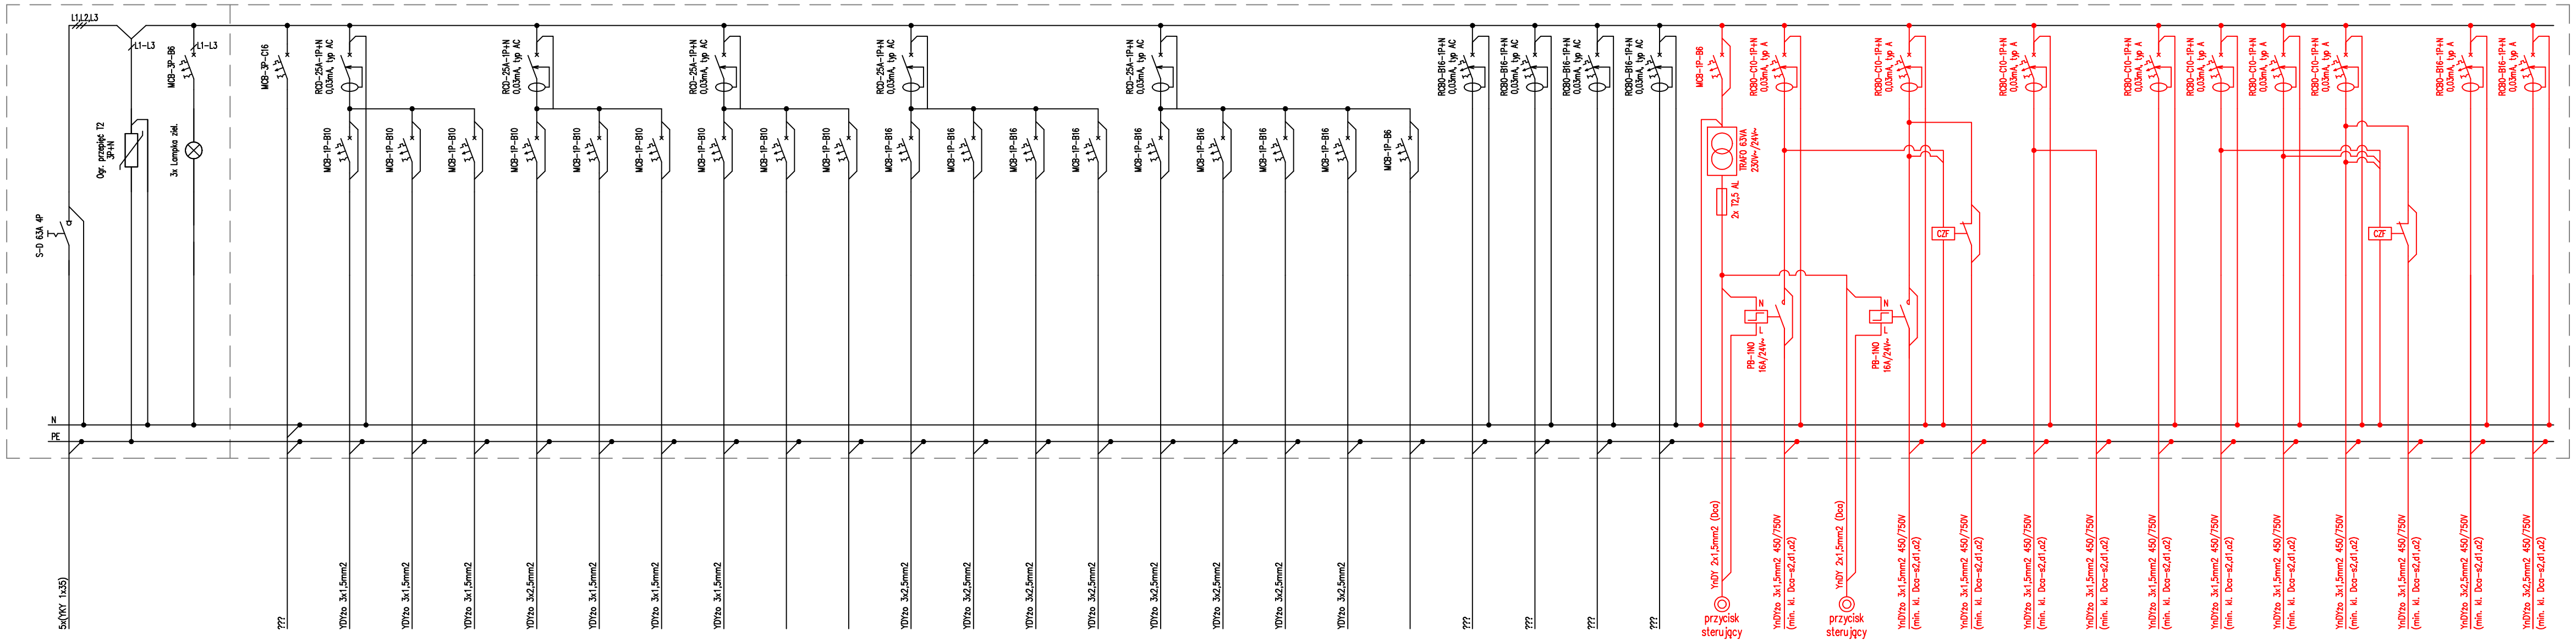

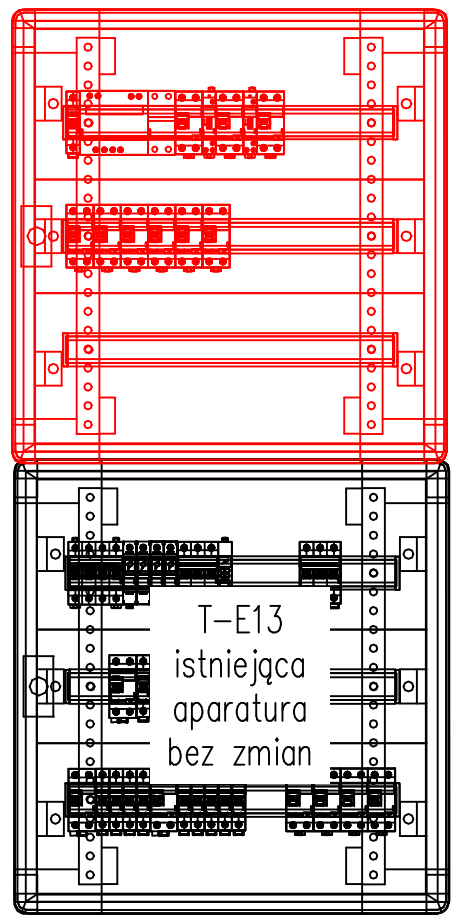

Rozdzielnicę T–E13 rozbudować o dodatkową obudowę z zabezpieczeniem.

Ozn.		–	–	???	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08	L09	L10/4	L11/7	L12/3	L13/6	L14/9	L15/7	L16/16	L17/5	L18	1	2	3	4	–	L19	–	L20	AW	L21	AW	L22	L23	L24	L25	AW	L26	L27
Nazwa obwodu	ZASILANIE	Ograniczenie przepięć	Kontrola obecności napięcia	???	OŚWIETLENIE LAB E12	OŚWIETLENIE LAB E12	OŚWIETLENIE LAB E12	OŚWIETLENIE LAB E12	OŚWIETLENIE LAB E12	OŚWIETLENIE LAB E12	OŚWIETLENIE LAB E12	Rezerwa	Rezerwa	GNIAZDA 230V LAB E12, p. 419, 420	GNIAZDA 230V LAB E12, p. 419, 420	GNIAZDA 230V LAB E12 p. 419, 420	GNIAZDA 230V LAB E12 p. 419, 420	GNIAZDA 230V LAB E12 p. 419, 420	GNIAZDA 230V LAB E12 p. 419, 420	GNIAZDA 230V LAB E12 p. 419, 420	GNIAZDA 230V LAB E12 p. 419, 420	VAV	???	???	???	???	Sterowanie	Oświetlenie podst. p. 419b	Sterowanie	Oświetlenie podst. p. 419b	Oświetlenie awaryjne p. 419b	Oświetlenie podst. p. 419a	Oświetlenie awaryjne p. 419a	Oświetlenie podst. p. 419/420	Oświetlenie podst. p. 419/420	Oświetlenie podst. p. 419/420	Oświetlenie podst. p. 419/420	Oświetlenie awaryjne p. 419/420	Chłodziarki	Chłodziarki
–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,32	–	0,28	–	0,04	–	0,60	0,60	0,60	0,60	–	0,50	0,50

Użyte oznaczenia:
- S–D – rozłącznik izolacyjny
- MCB – wyłącznik nadprądowy
- RCD – wyłącznik różnicowoprądowy
- RCBO – wyłącznik różnicowoprądowy z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym
- FUSE–S – rozłącznik bezpiecznikowy
- PB – przekaźnik bistabilny
- CZF – czujnik zaniku fazy

Układ sieci
- Sieć zasilająca: TNS
- Instalacja odbiorcza: TNS

Ochrona przeciwporażeniowa
- Samoczynne wyłączenie zasilania

Projektowane zmiany oznaczono kolorem czerwonym!

Jednostka projektująca PROJEKTOWANIE, NADZORY Mariusz Rola ul Jaspisowa 3/10, 20–585 Lublin		Inwestor Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38D, 20–618 Lublin
		Nazwa projektu Przebudowa instalacji elektrycznych w pom. 419/420 CIiZTPL – zad. nr 12
	Imię, nazwisko, nr uprawnień / Podpis	Nazwa rysunku: TABLICA T–E13 – SCHEMAT; Skala: b/s
Projektant	mgr inż. Maksymilian Zdunek; LUB/0366/PWBE/19	Data: 2022.07; Stadium proj.: PW; Nr rysunku: IE–03; Rewizja: –
Opracowujący	–	
Sprawdzający	–	