



Legenda:

1. Dopytyw – rura PCW
2. Trójnik PCW 90°
3. Prostka PCW
4. Kolano PCW, 88°
5. Prostka PCW,
6. Tuleja przejściowa dla rur PCW
7. Rura PCW

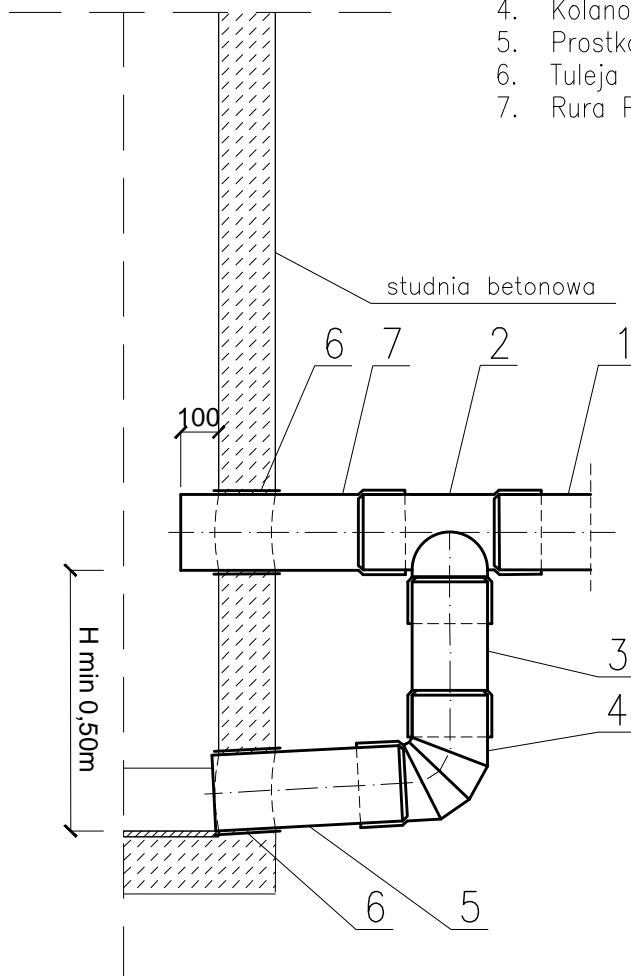

UWAGA :

1. Kaskady zewnętrzne wykonać przy włączeniu kanałów głównych do studni betonowych
2. W obrębie kaskady wykonać obsypkę z piasku stabilizowanego cementem ze szczególną starannością.

 <p>Zakład Projektowo-Budowlany KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526 77 00</p>		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
		GMINA RYDZYNA UL. RYNEK 1 64-130 RYDZYNA			
		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE OSIEDLA MŁYŃSKA GÓRA W RYDZYNIE		SCHEMAT WYKONANIA KASKADY			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno – inżynierska członek WOIB w Poznaniu		—	06.02.00	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia spr. nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno – inżynierska		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM
ASYSTENT	mgr inż. A. PIWOWARSKA		03.11.2017	IS	PB
					NR OBIEKTU
					I