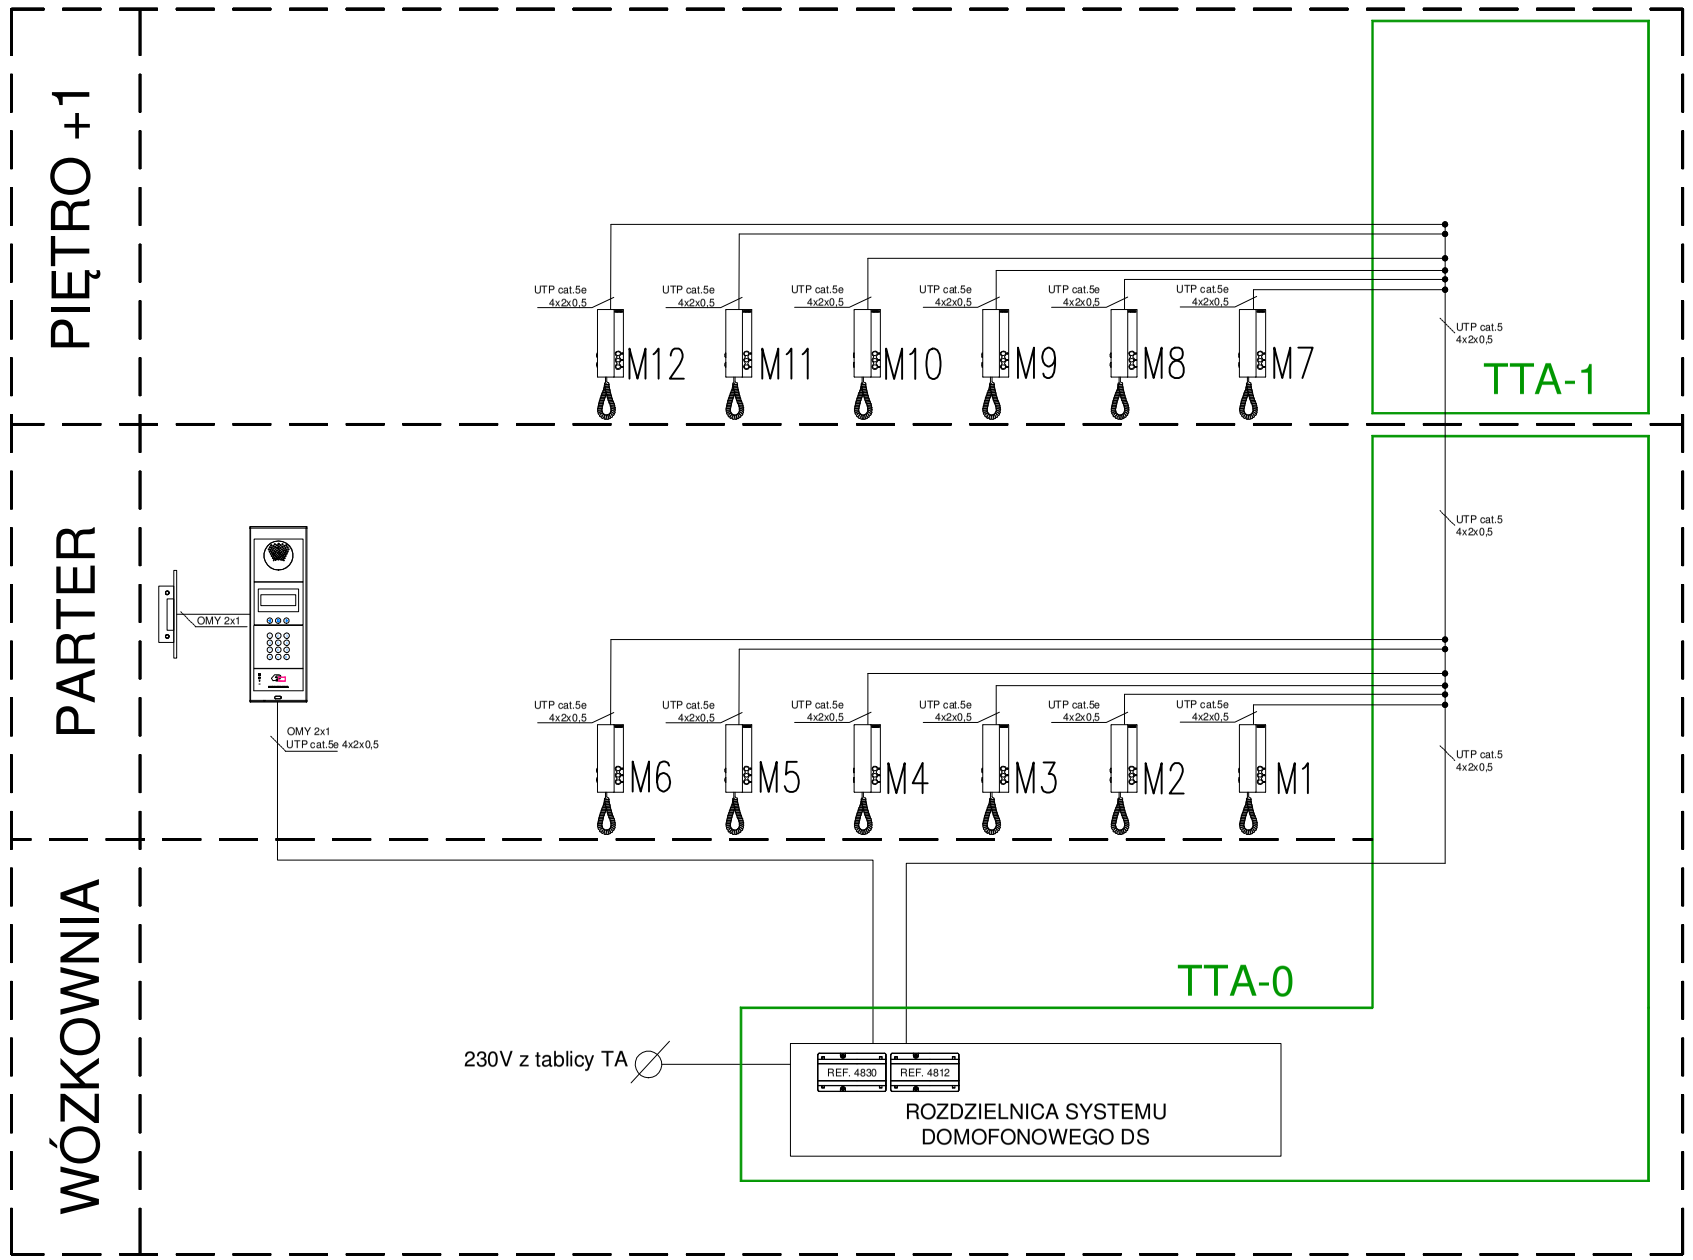

UWAGA!
1. DO UKŁADANIA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU STOSUJEMY ODPOWIEDNIKI PRZEWODÓW (O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH ELEKTRYCZNYCH) ŻELOWANE LUB ZIEMNE.
2. PRZEWODÓW SYSTEMOWYCH NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ W KORYTACH RAZEM Z PRZEWODAMI 230V.
3. PRZY ODLEGŁOŚCIACH DO PANELI GŁÓWNYCH WIEKSZYCH NIŻ 20m NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZASILACZ LOKALNY REF.4813.

LEGENDA:

- PANEL "MARINE" Z ELEKTRONICZNYM SPISEM NAZWISK I KLAWIATURĄ CYFROWĄ
- UNIFON "Loft" ref.3390
- REF. 4830 — ZASILACZ 18V 3,5A ref.4830
- REF. 4812 — ZASILACZ 18V 1,5A ref.4812
- ELEKTROZACZEP 12VDC
- TTA-x.x — TELETECHNICZNA TABLICA ADMINISTRACYJNA

B O X 2 5
Adam Tuszyński
Jacewo, ul. Świerkowa 9, 88-110 Inowrocław,
NIP: 5562630246, REGON: 363148595
tel. 513 971 969, e-mail: pracownia@box25.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego:
PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO
dz. nr 105/54, obręb Rybitwy, gmina Pakość

nazwa i adres inwestora:
GMINA PAKOŚĆ
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

tytuł projektu:
PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOŚĆ

nazwa rysunku:
Schemat instalacji domofonowej

branża:	skala:	numer rys.:
Elektryczna	-	**E.07**

	specjalność:	nr uprawnień:	data:	podpis:
projektant: mgr inż. Tomasz Żeglicz	instal.ele.	KUP/0140/PWOE/07	27.09.2021	
sprawdzający: mgr inż. Marek Poleć	instal.ele.	WRR-I-7131-5/02	27.09.2021	
opracował: inż. Mateusz Glica	instal.ele.	-	27.09.2021	