


IDEOWY SCHEMAT INSTALACJI  
proj. OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO  
bud. Żłobka w Skotyszynie

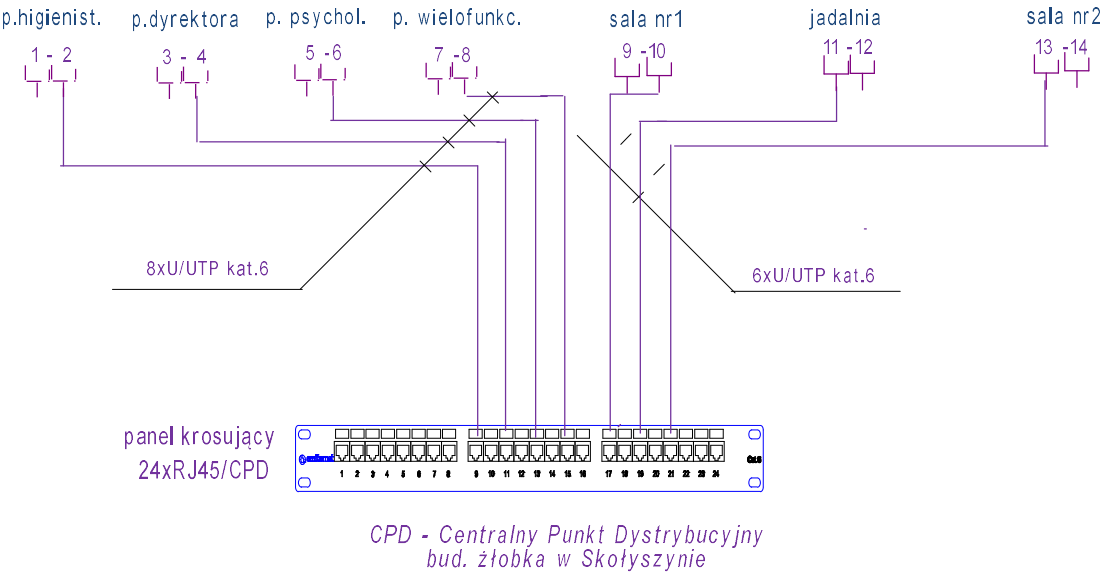

PARTER

——— 2xSkřętka 4-par. nieekran. kat. 6a LSOH B2ca  
┌┐ 2 xRJ45 kat. 6a w zestawie ścien. lub podłog.PEL