

Inowrocław, dn. 22.12.2023 r.

Starosta Inowrocławski  
ul. M. Tewska 17  
88-100 Inowrocław

Znak sprawy: 6630.1.387.2023

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
zakończzonej w dniu 22.12.2023 r.  
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
Lokalizacja:	Gmina: Janikowo Obręb: Działka, dz.: 40, 41, 43, 52, 55, 57, 94/1
Wnioskodawca:	PATYK WOJCIECH ul. aleje Mikołaja Kopernika 5/50, 88-100 Inowrocław
Inwestor:	GMINA JANIKOWO ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo
Projektant:	WOJCIECH PATYK Inne upr.: budowlane: KUP/0058/POOS/08
Przewodniczący:	Katarzyna Magiera, strażnik inspektor, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	05.12.2023 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Inowrocław, ul. Szymborska 32, 88-104 Inowrocław elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Warunki uzgodnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac.</li> <li>Prace ziemne w odległości dwóch metrów z każdej strony kabla wykonywać ręcznie. Zabrania się wbijania prętów w strefie istniejących kabli. Szczegółowe trasowanie kabli w terenie ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.</li> <li>W przypadku odkrycia kabli zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.</li> </ol>	Piotr Szymański

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Magiera, dn. 22-12-2023 09:31:08

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokośći terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywającej na wykonawcy zadania.</p> <p>5. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.</p> <p>6. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:</p> <p>a) pokrycia kosztów usuwania awarii i niedostarczonej energii elektrycznej</p> <p>c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;</p> <p>d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.</p> <p>7. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbindym załącznikiem do projektu.</p> <p>8. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych, wyłaczonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.</p> <p>9. Warunki usunięcia kolizji – 0,4 kV wydaje RD Inowrocław, dla kolizji z siecią 15 kV Oddział Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.</p> <p>Uzgodnienie ważne 3 lata</p>	
2	ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Mogilno, ul. Obroćców Mogilna 3A, 88-300 Mogilno	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
3	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., Oddział Poznań, Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, ul. Kociuszki 52, 85-079 Bydgoszcz	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
4	Multimedia Polska z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Miłosz Kobusiński
5	Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Dział utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Północ, ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
6	Orange Polska, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
7	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Gazownia w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Magiera, dn. 22-12-2023 09:31:08

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

8	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz elektroniczny	Stanowisko pozytywne Zaopiniowano wyłącznie pod względem sieci gazowej wysokiego ciśnienia.	Marcin Kaplar
9	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Kasprzycza 57, 88-160 Janikowo Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Janikowo, ul. Przemysłowa 7, 88-160 Janikowo	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
10	Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
11	Inne zainteresowane podmioty	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
12	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Katarzyna Magiera - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych
13	NEXERA Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29, Artium Plaza, VI p. 00-867 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez Uwag	Andrzej Grycmacher
Wnioskodawca			PATYK WOJCIECH

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Inowrocławskiego  
Katarzyna Magiera, strażnik inspektor, Wydział  
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki  
Nieruchomościami

.....  
Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania na tych terenach sieci.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Magiera, dn. 22-12-2023 09:31:08

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 streła 6 (18'), układ wys.: PL-EVRF2007-NH  
ID 6640.2530.2023  
Mapa aktualna na dzień 26.09.2023r.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów podziemnych ułożonych a nie zgłoszonych do inwentaryzacji powykonawczej

**Starosta Inowrocławski**  
Dokumentacja projektowa nr  
**6630.1.387.2023**  
była przedmiotem narady  
koordynacyjnej przeprowadzonej  
za pomocą środków  
komunikacji elektronicznej  
**zakończoney w dniu: 22-12-2023**  
  
Z up. Starosty  
Katarzyna Magiera  
Przewodniczący Narady  
Koordynacyjnej

Pozwala się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji map i planów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		STAROSTA INOWROCŁAWSKI	
Organ prowadzący inwentaryzację: Zarząd Geodezji i Kartografii		ID: 6640.2530.2023	
Numer i data sporządzenia projektu: 6 04.07.2023, 24.55		USŁUGI GEODEZYJNE	
Wykonawca: Małgorzata Górska		88-100 Inowrocław, Studzienna 9/7	
Numer i data sporządzenia projektu: 88-100 Inowrocław, Studzienna 9/7		NIP: 556-102-50-15, tel. 608-352-201	
Numer i data sporządzenia projektu: 88-100 Inowrocław, Studzienna 9/7		KRAJOWA	
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia			

GEODETA UPRAWNIONY  
mgr inż. Wojciech Patek  
upr. zawodowa nr 23404

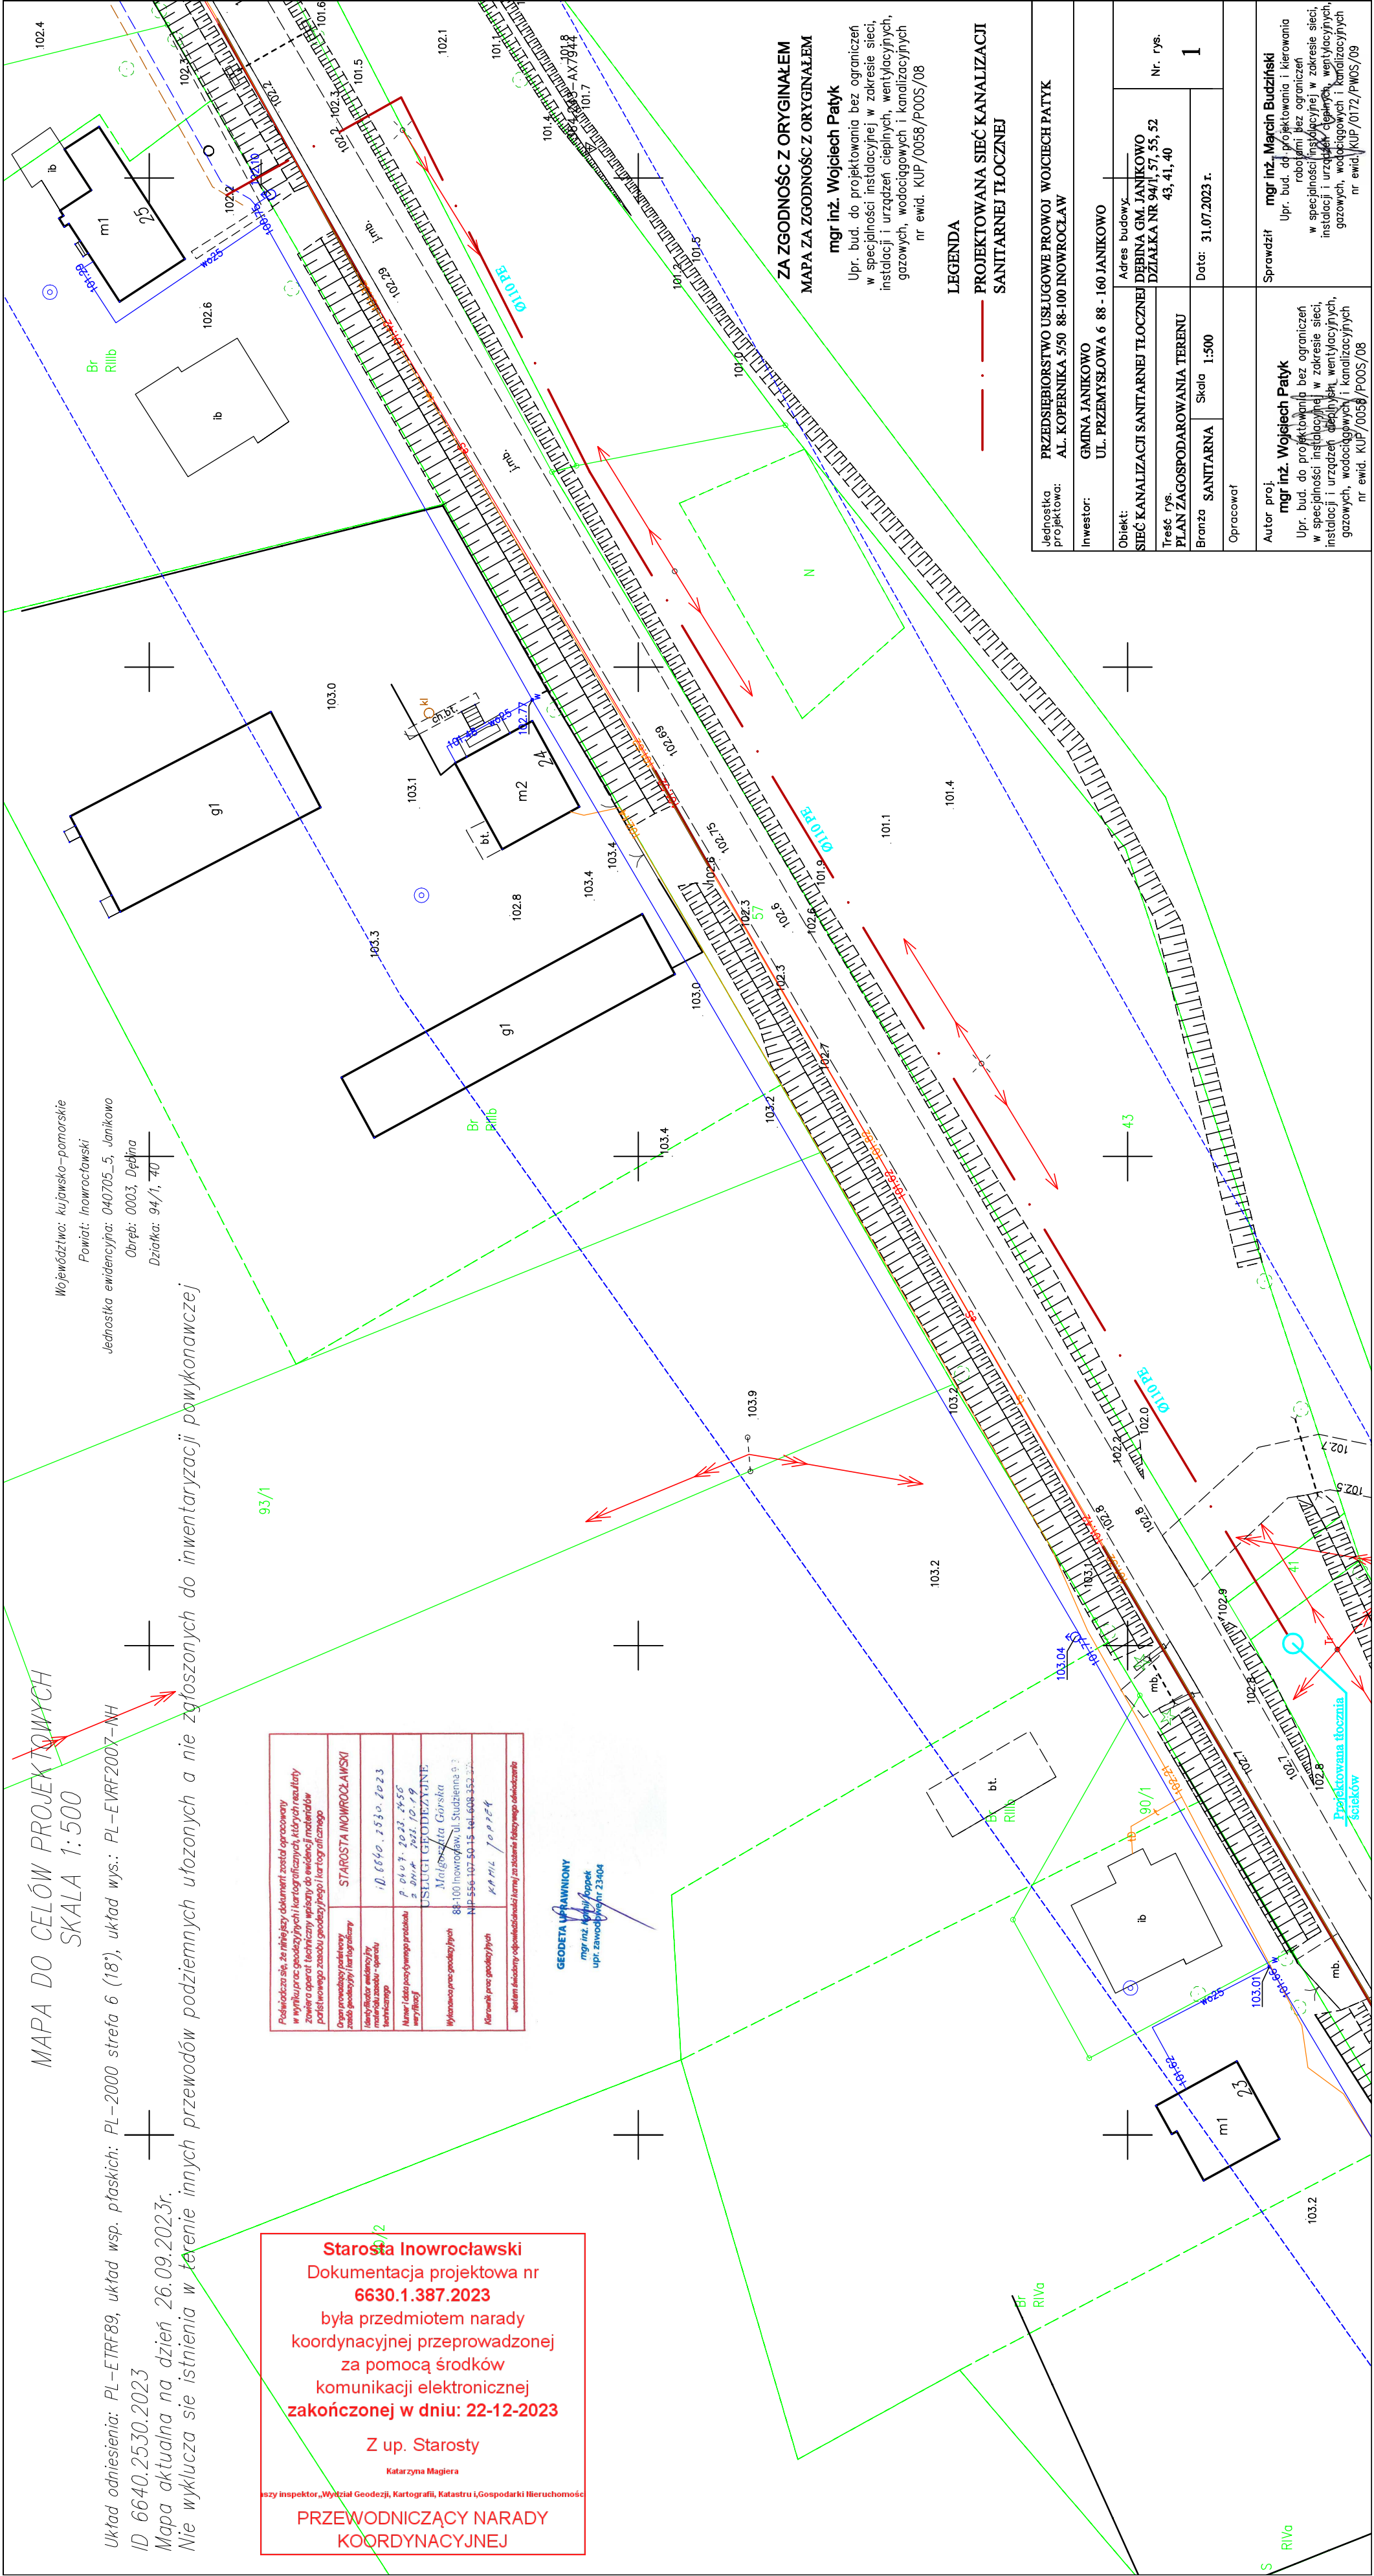

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
MAPA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Wojciech Patek

Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
nr ewid. KUP/0058/P00S/08

LEGENDA

PROJEKTOWANA SIĘĆ KANALIZACJI  
SANITARNEJ TŁOCZNEJ

Jednostka projektowa:	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATEK
Inwestor:	AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW
Objekt:	GMINA JANIKOWO
Adres budowy:	DEBINA GM. JANIKOWO
SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ	DZIAŁKA NR 94/1, 57, 55, 52
Treść rys.:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebieg:	43, 41, 40
Skala:	1:500
Data:	31.07.2023 r.
Nr. rys.:	1
Autor proj.:	mgr inż. Wojciech Patek
Przebieg:	43, 41, 40
Skala:	1:500
Data:	31.07.2023 r.
Nr. rys.:	1
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Budziński
Przebieg:	43, 41, 40
Skala:	1:500
Data:	31.07.2023 r.
Nr. rys.:	1