



rzut piwnicy

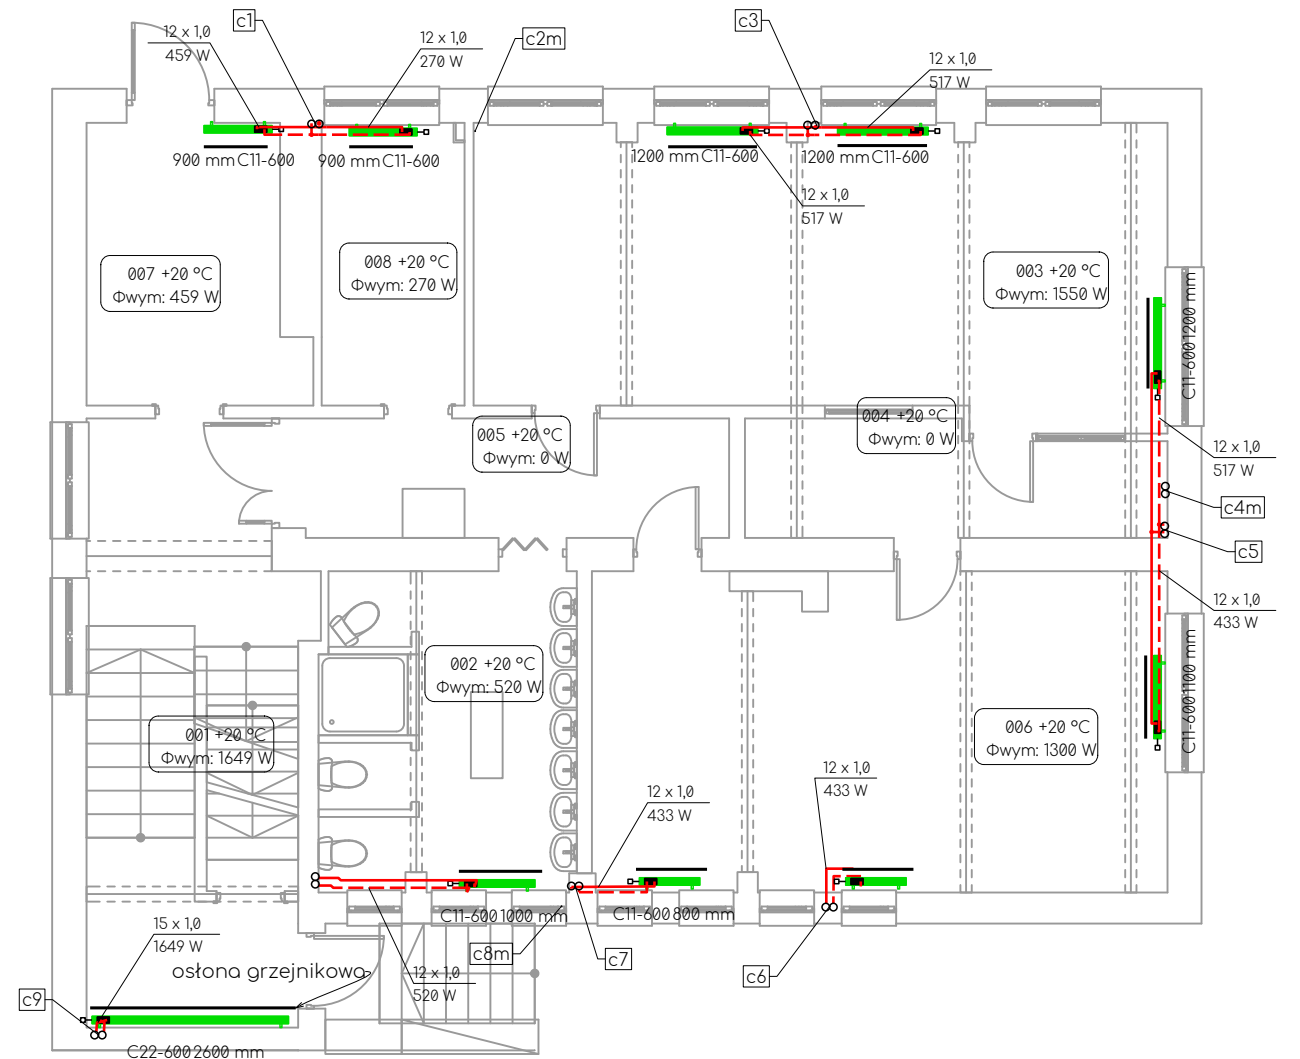

rzut porteru

- oznaczenia rurociągów kanałów:
12x1 - średnica x grubość ścianki
dn20, Ø110 - średnice nominalne
200/500 - szerokość x wysokość
- piony instalacji ogrzewczej
 - rurociąg zasilający
 - rurociąg powrotny
 - grzejniki
 - oznaczenie modelu grzejnika
 - pomieszczenie i temperatura
 - zapotrzebowanie na ciepło
 - ogrzewanie podłogowe
 - osłona grzejnika

obiekt	Modernizacja budynku przedszkola "Semaforek" w zakresie wymiany źródła ciepła oraz grzejników					
	Lokalizacja Chabówka, działka nr ewid. 716, obręb 0001 Chabówka, jednostka ewid. 121112_5 Rabka-Zdrój					
zespół	mgr. inż. Marcin Jacyszyn - projektant		VI 2022r.			
	upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne					
	mgr inż. Robert Kasprzak - projektant					
	upr. MAP/0272/PWBS/17 spec. instalacje sanitarne		sprawdzający			
rysunek	S.01	RZH22rpt1k	skala 1:100	arkusz A3	ramka 394 285	 ISAN M. JACYSZYN PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO
nazwa	Instalacja ogrzewcza - rzuty cz.1					