


PRZEPOMPOWNIA - INSTALACJA

Załącznik nr 7

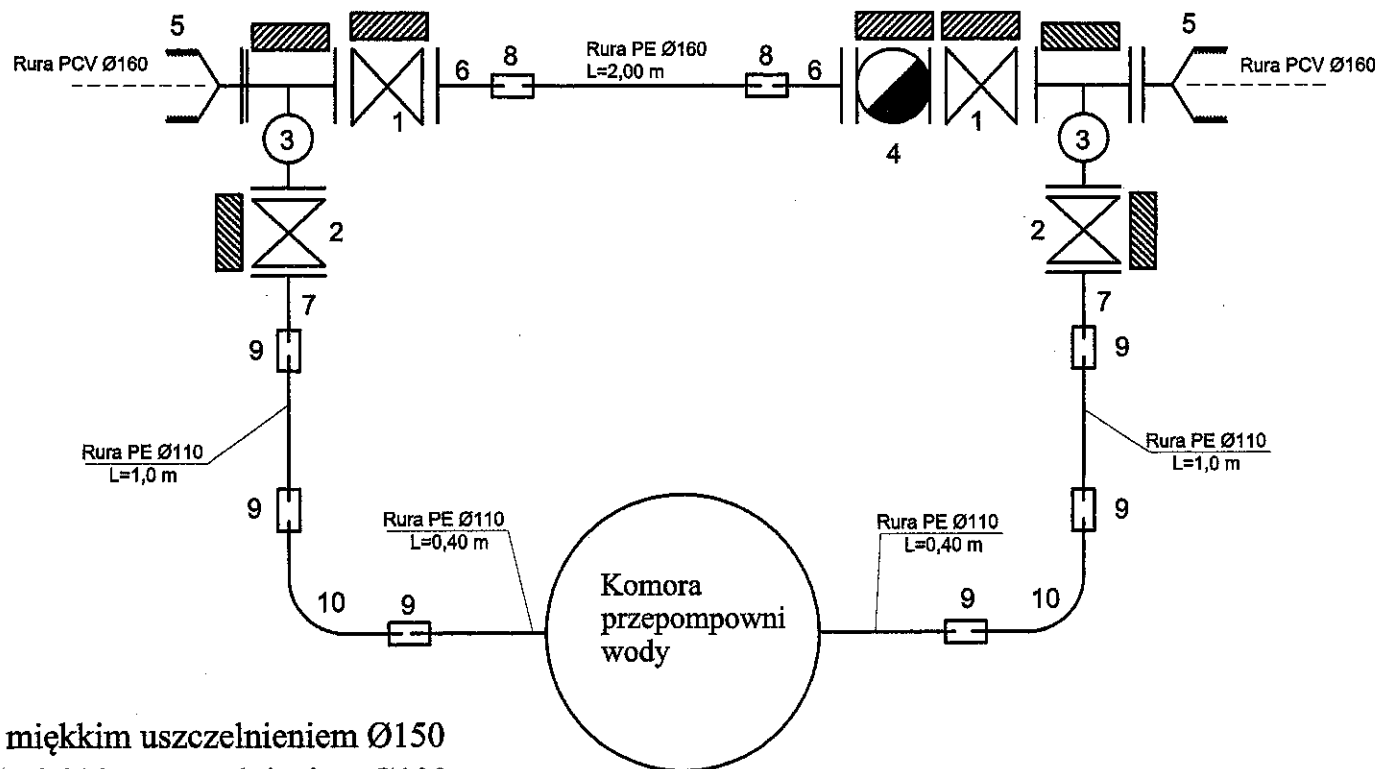

1. Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem Ø150
 2. Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem Ø100
 3. Trójnik kołnierzowy redukcyjny Ø150 x 100
 4. Zawór zwrotny kołnierzowy Ø 150
 5. Łącznik RK Ø 160/150
 6. Tuleja kołnierzowa na luźny kołnierz Ø 160/150
 7. Tuleja kołnierzowa na luźny kołnierz Ø 110/100
 8. Mufa elektrooporowa Ø160
 9. Mufa elektrooporowa Ø110
 10. Kolano elektrooporowe Ø110
- Istniejące rury, istniejąca armatura

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI w Nowym Tomyszu Sp. z o.o. ul. Targowa 8 64-300 Nowy Tomyśl			
TEMAT:	Sieciowa przepompownia wody wodociągowej w Sątopach gm. Nowy Tomyśl dz. nr 360		
RYSunEK:	Schemat węzłów wodociagowych		
	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Waldemar Pięta upraw. nr WKP/0364/PWOS/09	14.V	
KREŚLIŁ:	mgr inż. Magdalena Jadziewicz	14.V	
SKALA:	BRANZA:	ROK:	RYSun. NR:
	I.S.	2012	3