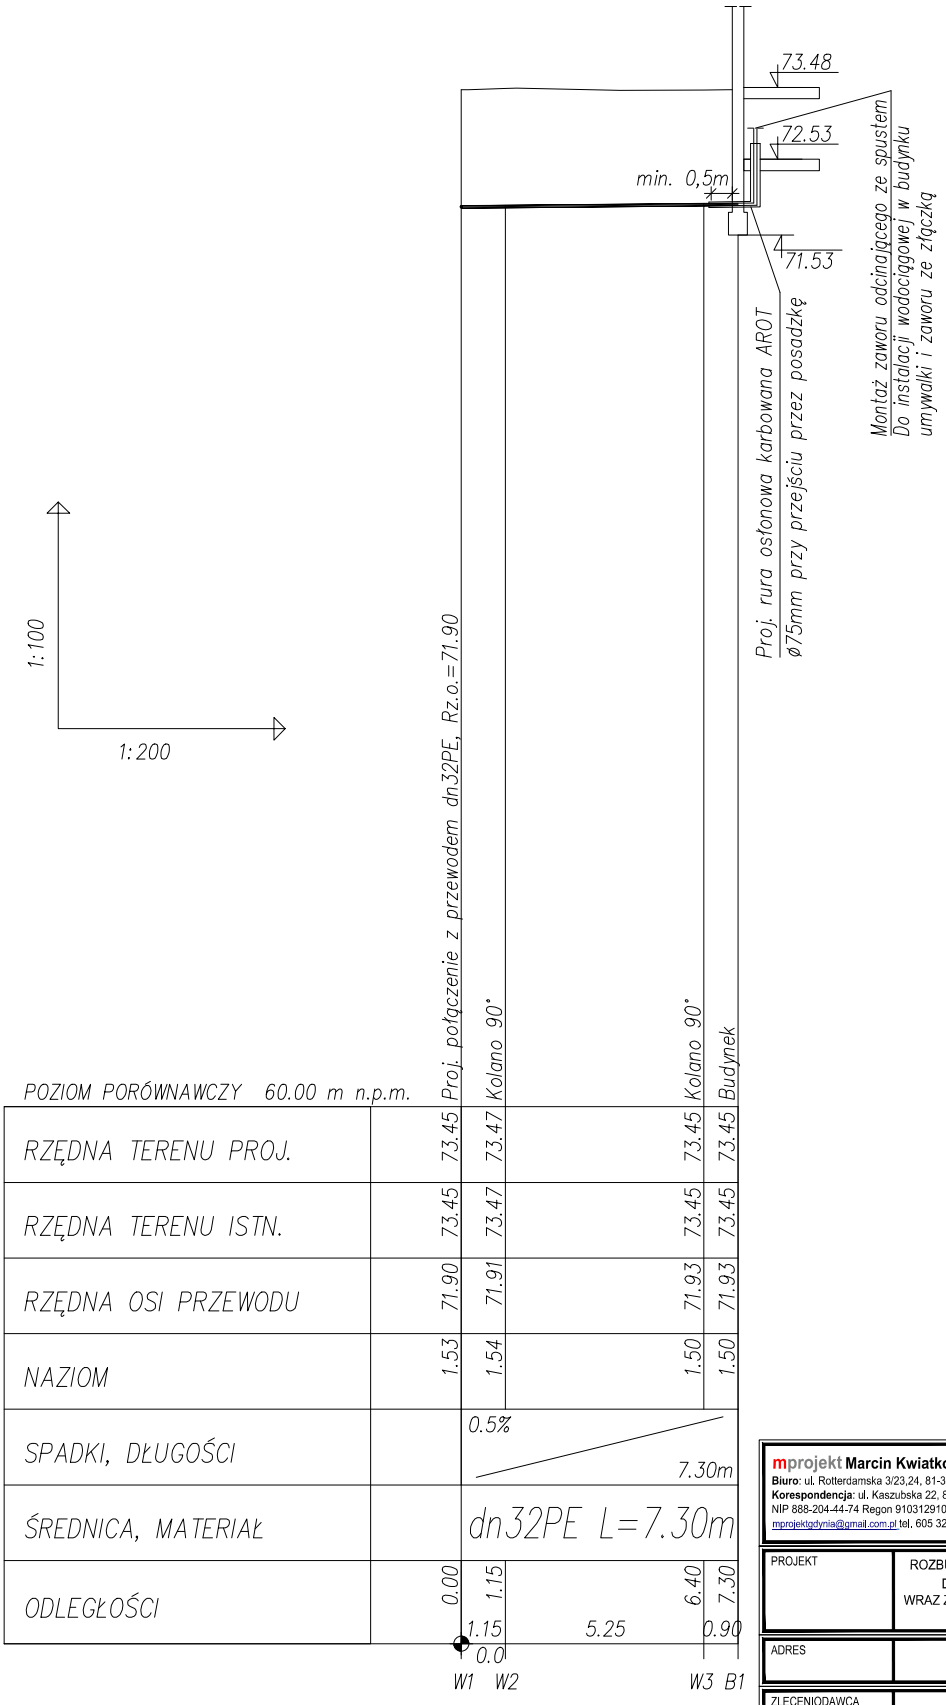

UWAGA:

1. *Pod przewody wykonać podsypkę piaskową o uziarnieniu 0.5–2mm i grubości 10cm*
2. *Przewody do wysokości 30cm zasypać piaskiem o uziarnieniu 0.5–2mm*
3. *Przed przystąpieniem do robót, należy wykonać przekopy próbne i zlokalizować istniejące uzbrojenie terenu.*

mprojekt Marcin Kwiatkowski
Biuro: ul. Rotterdamska 3/23,24, 81-337 Gdynia
Korespondencja: ul. Kaszubska 22, 84-208 Warzno
NIP 888-204-44-74 Regon 910312910
mprojektgdynia@gmail.com.pl tel. 605 328 927

PROJEKT	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DOMKU ORAZ WOLIERY DLA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI DRAPIEŻNIKÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ADRES	ul. Karwieńska; 80-328 Gdańsk dz. nr 4/1; obręb 0005 Gdańsk
ZLECENIODAWCA	GDAŃSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL WODOCIĄGU
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bieniecki upr. nr POM/0031/POOS/08; czł. POIIB nr POM/IS/0300/08

NR RYS.	SKALA	DATA
S.02	1:100/1:200	12.2023

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
Autodesk Building Design Suite Premium serial no.: 394-20927089;
AutoCAD LT serial no.: 341-56560511; 341-56568429; 341-56568330