



Oznaczenie urządzenia	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
Oznaczenie zacisku	16 - 17	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29 - 30 - 31	32 - 33	34 - 35
Opis	Gniazda wtykowe ogólne pom. 1/5 obwód 2	Gniazda wtykowe ogólne pom. 1/6,1/7 obwód 1	Gniazda wtykowe ogólne pom. 1/7 obwód 2, 1/8	Ogrzewacz wody OGW1	Ogrzewacz wody OGW2	Gniazdo lodówki	Płyta indukcyjna	Gniazdo mikrofali	Gniazdo ekspresu
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu	YDYżo 3*2,5 mm2	YDYżo 3*2,5 mm2	YDYżo 3*2,5 mm2	YDYżo 3*2,5 mm2	YDYżo 3*2,5 mm2	YDYżo 3*2,5 mm2	YDYżo 4*2,5 mm2	YDYżo 3*2,5 mm2	YDYżo 3*2,5 mm2
Typ kabla									
Typ izolacji kabla									


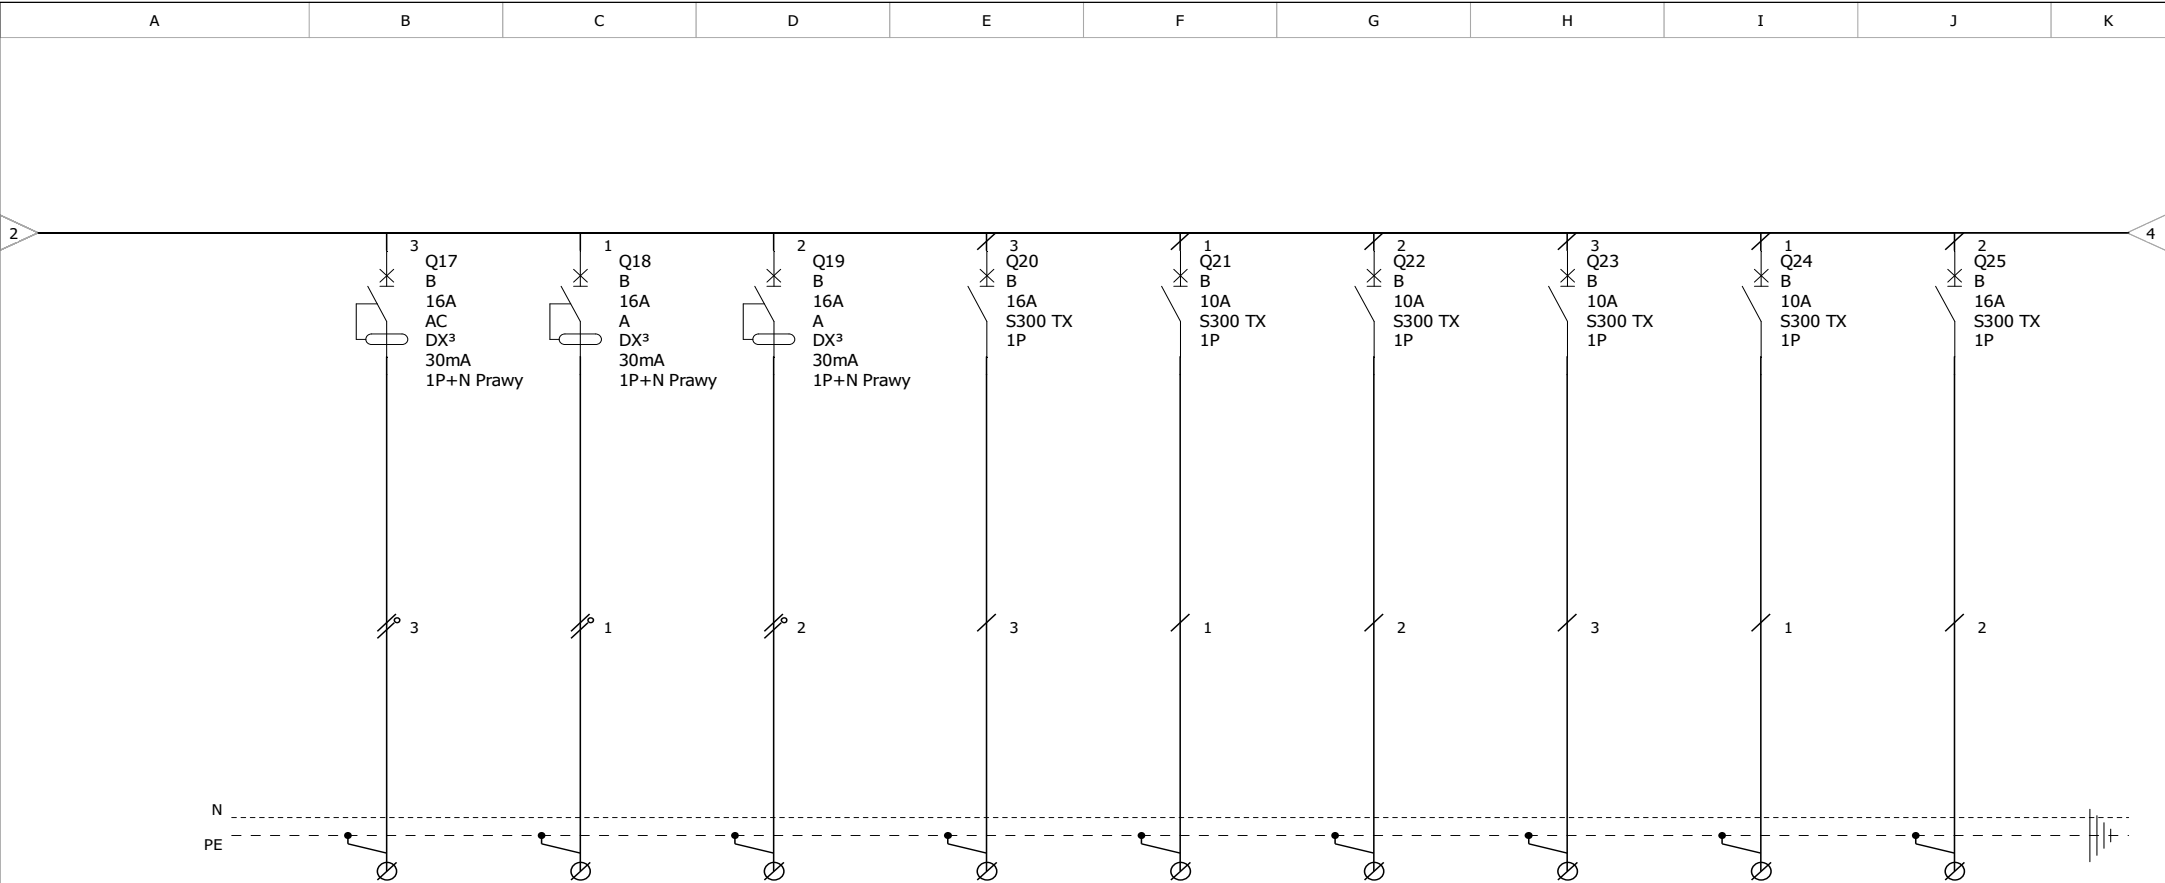


Oznaczenie urządzenia	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25
Oznaczenie zacisku	36 - 37	38 - 39	40 - 41	42 - 43	44 - 45	46 - 47	48 - 49	50 - 51	52 - 53
Opis	Gniazdo czajnika	Gniazda wtykowe data pom. 1/5	Gniazda wtykowe data pom. 1/7	Szafa RACK	Oświetlenie pom. 1/5	Oświetlenie pom. 1/7	Oświetlenie pom. 1/1-1/4,1/6,1/8	Centralka alarmu	Napęd bramy
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu	YDYżo 3*2,5 mm2	YDYżo 3*2,5 mm2	YDYżo 3*2,5 mm2	YDYżo 3*2,5 mm2	YDYżo 3*1,5 mm2	YDYżo 3*1,5 mm2	YDYżo 3*1,5 mm2	YDYżo 3*1,5 mm2	YDYżo 3*2,5 mm2
Typ kabla									
Typ izolacji kabla									

	<div>Nadleśnictwo Kozienice</div> <div>Rozdzielnica RG</div>	Nr. projektu:			C		F		
		Nr. rysunku:			B		E		
					A		D		
					Data:			Autor:	Andrzej Rabiniak

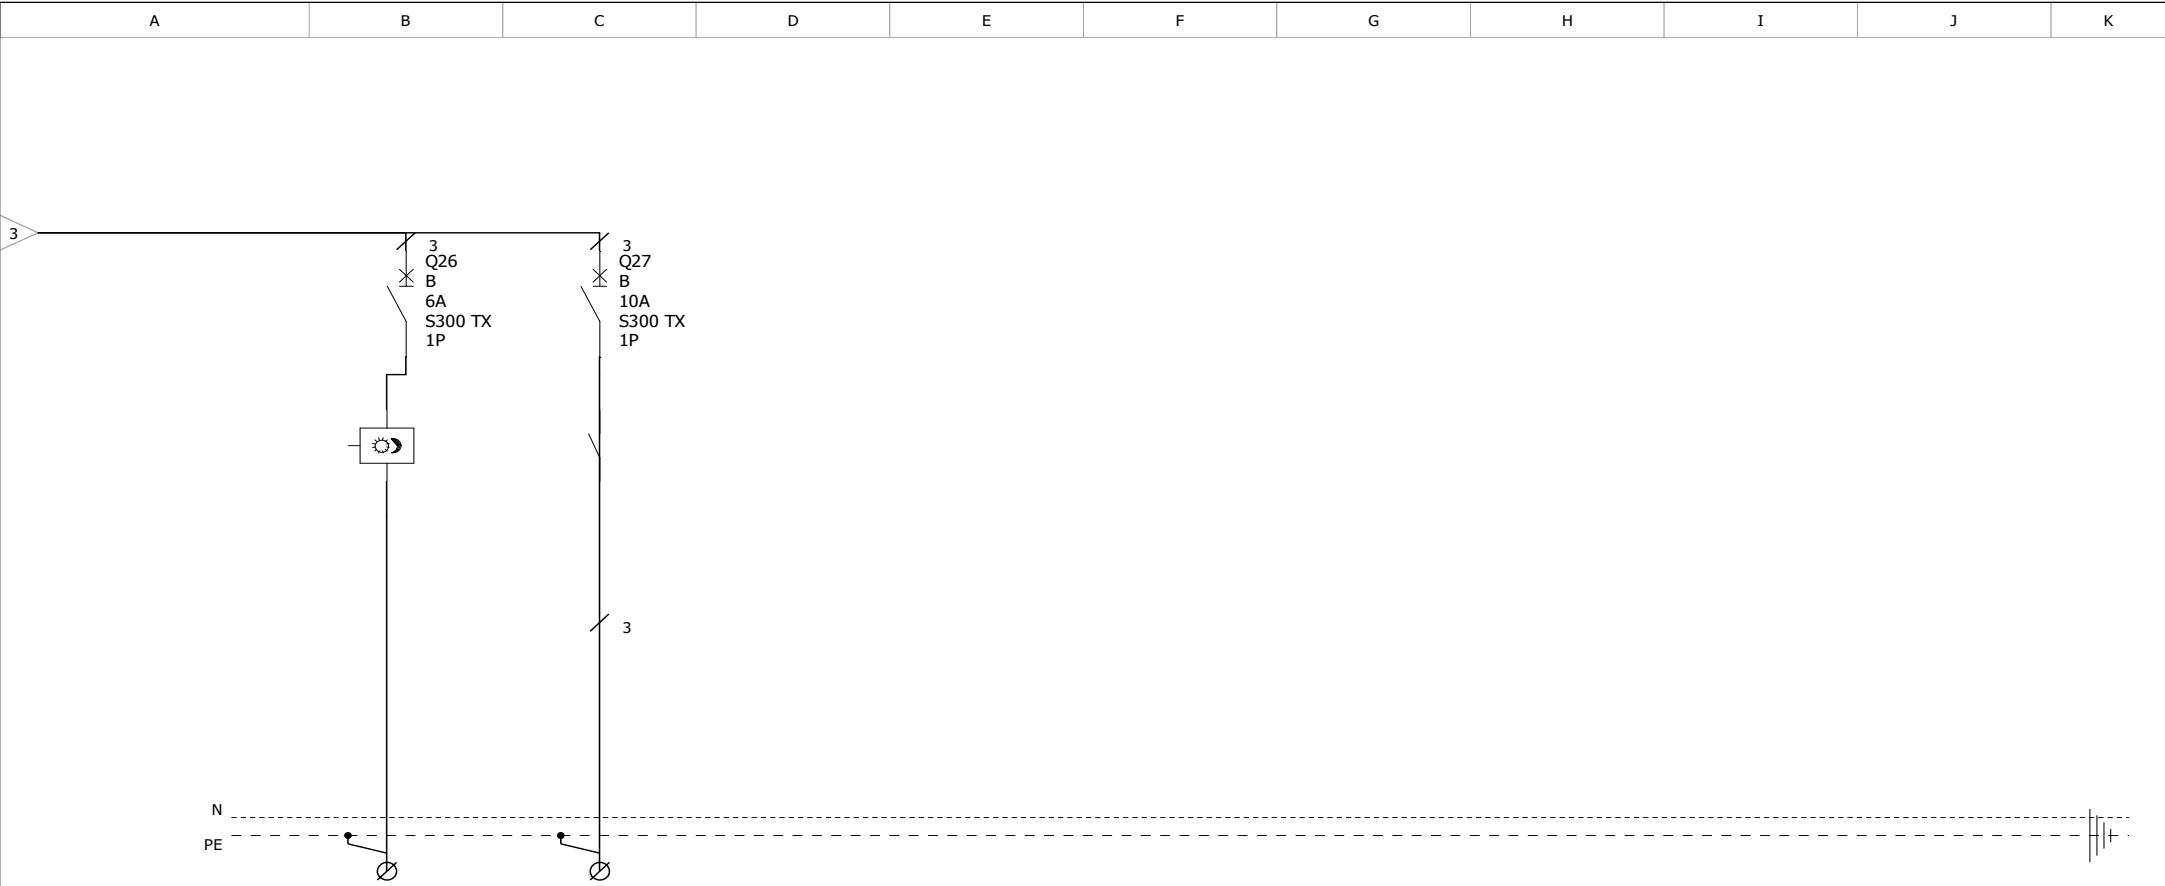

Oznaczenie urządzenia	Q26	Q27							
Oznaczenie zacisku		56 - 57							
Opis	Sterowanie oświetleniem zewnętrznym	Oświetlenie zewnętrzne							
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu		YDYžo 3*1,5 mm2							
Typ kabla									
Typ izolacji kabla									

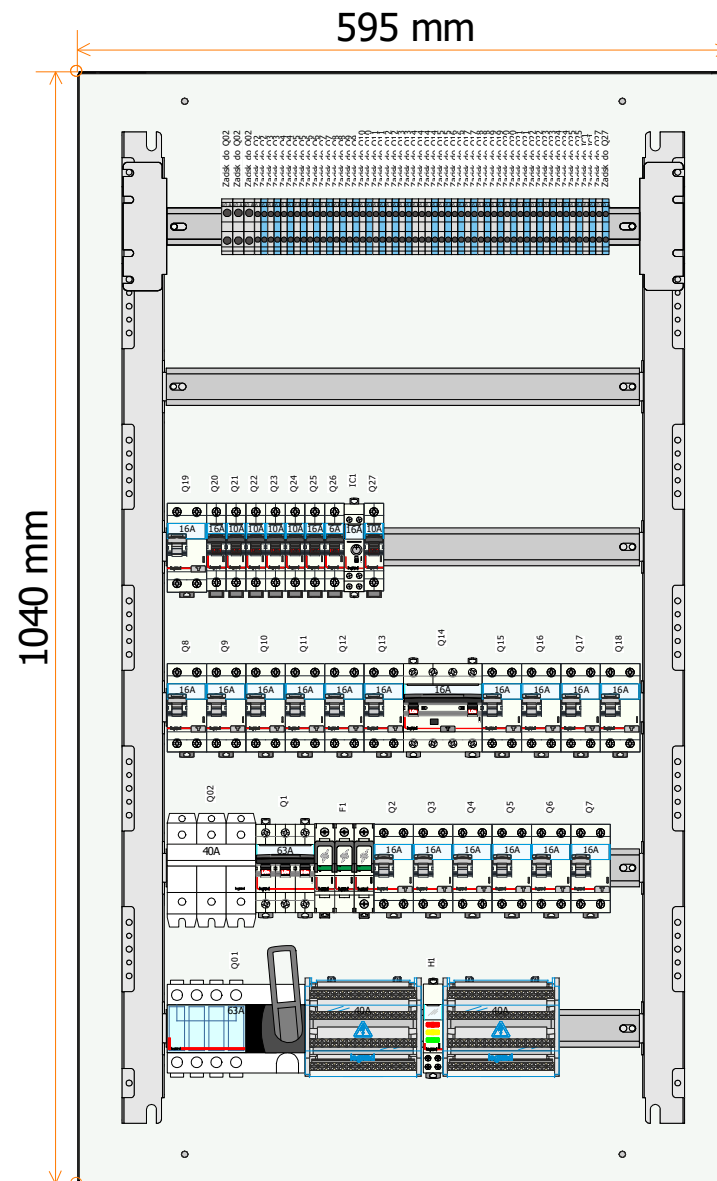

Nadleśnictwo Kozienice

Rozdzielnica RG

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

C

B

A

Autor:

Andrzej Rabiniak

Nr. akusza:

E

D

5 / 5