

LUKSLider Usług
Komunalno-Samorządowych
Spółka z o.o.ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61/285 40 68, fax 61/285 23 19
sekretariat@luks-sroda.pl www.luks-sroda.plSTAROSTWO POWIATOWE
w Środzie Wielkopolskiej (1)
Wydział Budowlany

Środa Wielkopolska, 06.10.2017

RIT-SAN Jerzy Ritter
Ul. Słoneczna 20
63-000 Środa Wielkopolska

Uzgodnienie

W odpowiedzi na wnioski o wydanie warunków technicznych wykonania odcinka kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej i włączenia w istniejącą miejską sieć deszczową w ulicy Popietuszki informujemy, że możliwe jest wykonanie powyższego z zachowaniem następujących warunków.

1. W przypadku włączenia przyłącza do istniejącej studni deszczowej należy zastosować przejście szczelne i uzupełnić ewentualne uszkodzenia kinety, w przypadku włączenia do kanału należy nabudować studnię,
2. Całość prac w zakresie materiałów i spadków wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej,
3. Przebieg przyłącza oraz lokalizację należy uzgodnić z Zarządcą Drogi,
4. Ścieki wprowadzane do kanalizacji muszą spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
5. Na etapie realizacji przyłącza należy uzyskać wszelkie wymagane zgody i decyzje od Właściciela Terenu i Zarządcy drogi,
6. Po zakończeniu inwestycji należy odtworzyć nawierzchnię ulicy i teren przyległy w miejscu prowadzonych prac,
7. **Przed zakończeniem realizacji należy powiadomić Lidera Usług Komunalno-Samorządowych w celu odbioru przyłącza.**

LIDER USŁUG
Komunalno - Samorządowych
Spółka z o.o.
Kierownik Budowy
Marek Schmidt

Środa Wielkopolska dn. 24 listopad 2017r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Środzie Wielkopolskiej (10)
Wydział Budownictwa

liZ.7012.265.2017

RIT – SAN Jerzy Ritter
ul. Słoneczna 20; 63 – 000 Środa Wielkopolska

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 listopada 2017r. Wydział Inwestycji i Zamówień Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej jako zarządzający działkami oznaczonymi nr ewid. 1267, 3676/21, 176, 59/8 stanowiącymi drogi gminne w rejonie ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej uzgadnia pozytywnie i wyraża zgodę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na następujących warunkach:

1. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w działkach oznaczonych nr ewid. 1267, 3676/21, 176, 59/8 stanowiących drogi gminne w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Za Strzelnicą należy lokalizować jak na załączonym planie sytuacyjnym. Przejścia przez tereny można wykonać metodą przekopu.
2. W sąsiedztwie istniejących urządzeń roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i uwagą z zachowaniem przepisów BHP oraz o ruchu drogowym.
3. **Z chwilą wejścia z robotami w pas drogowy, po wykonaniu robót należy go przywrócić do stanu pierwotnego zwracając szczególną uwagę na właściwe zagęszczenie gruntu, odtworzenie i odwodnienie nawierzchni.**
4. W razie robót modernizacyjnych drogi, właściciel urządzenia dokona przełożenia tych elementów na własny koszt, które będą posadowione w pasie drogowym i będą kolidowały z prowadzonymi robotami.
Po wykonaniu robót teren działek należy przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Zaleca się wykonywać roboty bez powodowania utrudnień w ruchu na drodze.
6. Inwestor i wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi gminnej w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej.

W załączeniu:
1 egz. mapy

Sprawę prowadzi:
Inspektor Łukasz Jaśkowiak
Wydział Inwestycji i Zamówień
Pok. nr 217, tel. 061 2867735

Z poważaniem :

NACZELNIK WYDZIAŁU


Michał Orłowski

Znak sprawy: AB.7126.2.173.2017

DECYZJA

Na podstawie art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), art.39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1440 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124), po rozpoznaniu sprawy z wniosku:

Gmina Środa Wlkp.
Ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.



z e z w a l a m

na planowaną lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach gminnych – ul. Za Strzelnicą, ul. Wystrzałowej i ul. Prochowej w Środzie Wielkopolskiej, w zakresie obejmującym włączenie w pas drogi powiatowej nr 2411P – ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, na następujących warunkach:

1. Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej planowane w pasie drogi powiatowej nr 2411P – ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, należy lokalizować w miejscu zgodnym z załączonym planem sytuacyjnym.
2. Przejście pod nawierzchnią jezdni i chodnika należy wykonać metodą bezwykopową, tj. przeciskiem lub przewiertem sterowanym, na głębokości min. 1,00 m licząc od rzędnej niwelety drogi do górnej krawędzi umieszczanego urządzenia.
3. Roboty należy wykonywać bez powodowania zbędnych utrudnień w ruchu na drodze.
4. Po wykonaniu robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego, łącznie z prawidłowym zagęszczeniem wykopów, odtworzeniem zieleni, poboczy, chodnika i jezdni wraz z podbudową oraz wszystkich innych zniszczonych podczas robót elementów pasa drogowego. Uszkodzone elementy betonowe należy wymienić na nowe.
Sposób odtworzenia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124).
5. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi, koszty związane z koniecznością przełożenia lub przebudowy infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie drogowym ponosi właściciel przedmiotowego urządzenia, zgodnie z art. 39 cytowanej powyżej Ustawy o drogach publicznych.
6. Niniejsza decyzja nie upoważnia Inwestora do podjęcia prac budowlanych. Wnioskodawca jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności wymaganych przez Prawo Budowlane.
7. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy zwrócić się do zarządcy drogi, celem wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego-dostarczając projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.
8. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej obciążała będzie właściciela urządzenia, a w przypadku zmiany właściciela, po dopełnieniu niezbędnych formalności, obciążany będzie każdy następca prawny.

UZASADNIENIE

Decyzja uwzględnia w całości żądania strony – odstępuje się więc od uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Środzie Wielkopolskiej w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W konsekwencji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a.

z urz. ZARZĄDU
mgr inż. Joanna Krzysztofka-Bury
Inspektor
w Wydziale Budownictwa i Dróg

Wydział Budownictwa i Dróg
ul. Daszyńskiego 5 63-600 Środa Wlkp.
UZGODNIONO
na warunkach podanych w piśmie
Nr AB. 4126.2.143.2014
Środa Wlkp., dnia 28.1.2014

[Signature]
podpis

LEGENDA:
— kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC 200mm
— kanalizacja deszczowa z rur PVC 250mm

Środa Wlkp. , dnia 19.07.2018 r.
(Miejscowość) (Data)

GK.6630.255.2018
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

STAROSTWO POWIATOWE
Środzie Wielkopolskiej (1)
Wydział Budownictwa

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101),
w dniu 19.07.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej,
(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Grzegorz Kopiński p.o. Kierownik Referatu PODGiK
(Imię i nazwisko przewodniczącego narady) (Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)
działający¹ z upoważnienia Nr OP.077.109.2014 wydanego przez
STAROSTĘ ŚREDZKIEGO
(Nazwa organu wydającego upoważnienie)



I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GK.6630.255.2018
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Środa Wlkp. ul. Za Strzelnicą dz. 176, 29, gm. Środa Wlkp.
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wlkp.

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Hubert Zawiaślak	ENEA Operator Sp. z o.o.
Tomasz Wawrzyniak	MPECNIK w Środzisz Wielkop.
Wiesław Skudłarcz	Orange Polska S.A.
Marta Jędruchiewicz	inres S.A.
Marta Jędruchiewicz	WSS S.A.
Janusz Wierzbowski	Geo-System S.A. Oddział w Poznaniu
Grzegorz Kapiński	Przewodniczący narady koordynacyjnej

III. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków:

Imię i nazwisko uczestnika, podpis	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi i zalecenia
ENEA Operator Sp. z o.o. REJON DYSTYKUCJI WRZEŚNIA Sekcja Urządzania Koordynator ds. Majałki Śleclowego  Hubert Zawiaślak	Szczegółowe dane o przebiegu urządzeń podziemnych uzyskać z materiałów geodezyjnych, przekopów próbnych oraz informacji PE 5.0.06 g... należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z normą PN 76-E/054. W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań z kablami energetycznymi prace ziemne należy wykonać ręcznie.
KIEROWNIK Działu Planowania, Rozwoju i Inwestycji  mgr inż. Tomasz Wawrzyniak	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnić bezpośrednio MPECNIK Sp. z o.o.
Wiesław Skudłarcz Orange Polska S.A.	Ogłoszenie w sprawie środków humanitarnych stabilizacyjnych. włączyć do projektu.



Marita Szymulaniuk Inea S.A.	Ugodzenie na pomocy środków komunikacji elektronicznej - załącznik do protokołu
Marita Szymulaniuk WSS S.A.	Ugodzenie na pomocy środków komunikacji elektronicznej - załącznik do protokołu
Janusz Wesołowski Gaz-System S.A.	Ugodzenie na pomocy środków komunikacji elektronicznej - bez uwagi
z up. STAROSTY Grzegorz Kopiński p.o. Kierownik Referatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	bez uwagi

STAROSTWO POWIATOWE
w Świdzie Wielkopolskiej (1)
Wydział Budowlany

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Filip Gwóźdź	Netus S.A.
	Wojciech Miśta i Grzegorz Jędrzejko
	Natasha Lechman i Grzegorz Jędrzejko
	Grzegorz Jędrzejko i Grzegorz Jędrzejko
Grzegorz Jędrzejko - Dany	Wydział Budowlany i Dany Gwóźdź

z up. STAROSTY
Grzegorz Kopiński
p.o. Kierownik Referatu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej



STAROSTWO POWIATOWE
w Środzie Wielkopolskiej (1)
Wydział Gospodarczy
Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Głogowska 19
60 – 702 Poznań

data: 19 lipca 2018


Załącznik do protokołu nr: GK.6630.247.2018; GK.6630.252.2018; GK.6630.253.2018;
GK.6630.254.2018; GK.6630.255.2018;

1. W obrębie opracowania brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury administrowanej i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.
2. W przypadku odkrycia, w trakcie robót ziemnych, urządzeń nienaniesionych na przedłożonym planie sytuacyjnym, należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika:

Orange Polska
Dostarczanie i Serwis Usług
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań
ul. Głogowska 19
60-702 Poznań
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
oraz inspektora nadzoru.

Z poważaniem

Wiesław Szkudlarek


Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

GK.6630.255.2018

Uzgodniono

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 17.07.2018, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura INEA S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Pozdrawiam,

Marta Tymrakiewicz
SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACJI

tel.: 61 222 12 09
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo

GK.6630.255.2018

Uzgodniono

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 17.07.2018, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Pozdrawiam,

Marta Tymrakiewicz
SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACJI

tel.: 61 222 12 09
ul. Wierzbowa 84 62-081 Wysogotowo

yniej PVC200mm


3217
wej PE110mm do wykreślenia

e trasy

yniej PVC250mm

yniej PVC200mm do wykreślenia

icyjnej PVC250mm





za zgodności
z opinią

MP

LEGENDA:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200mm
- * * * sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE110mm do wykro^{182/17}
- sieć kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej PE110mm po zmianie trasy
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC250mm
- * * * sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200mm do wy^{94,3}
- sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC250mm^{94.19 183/6}

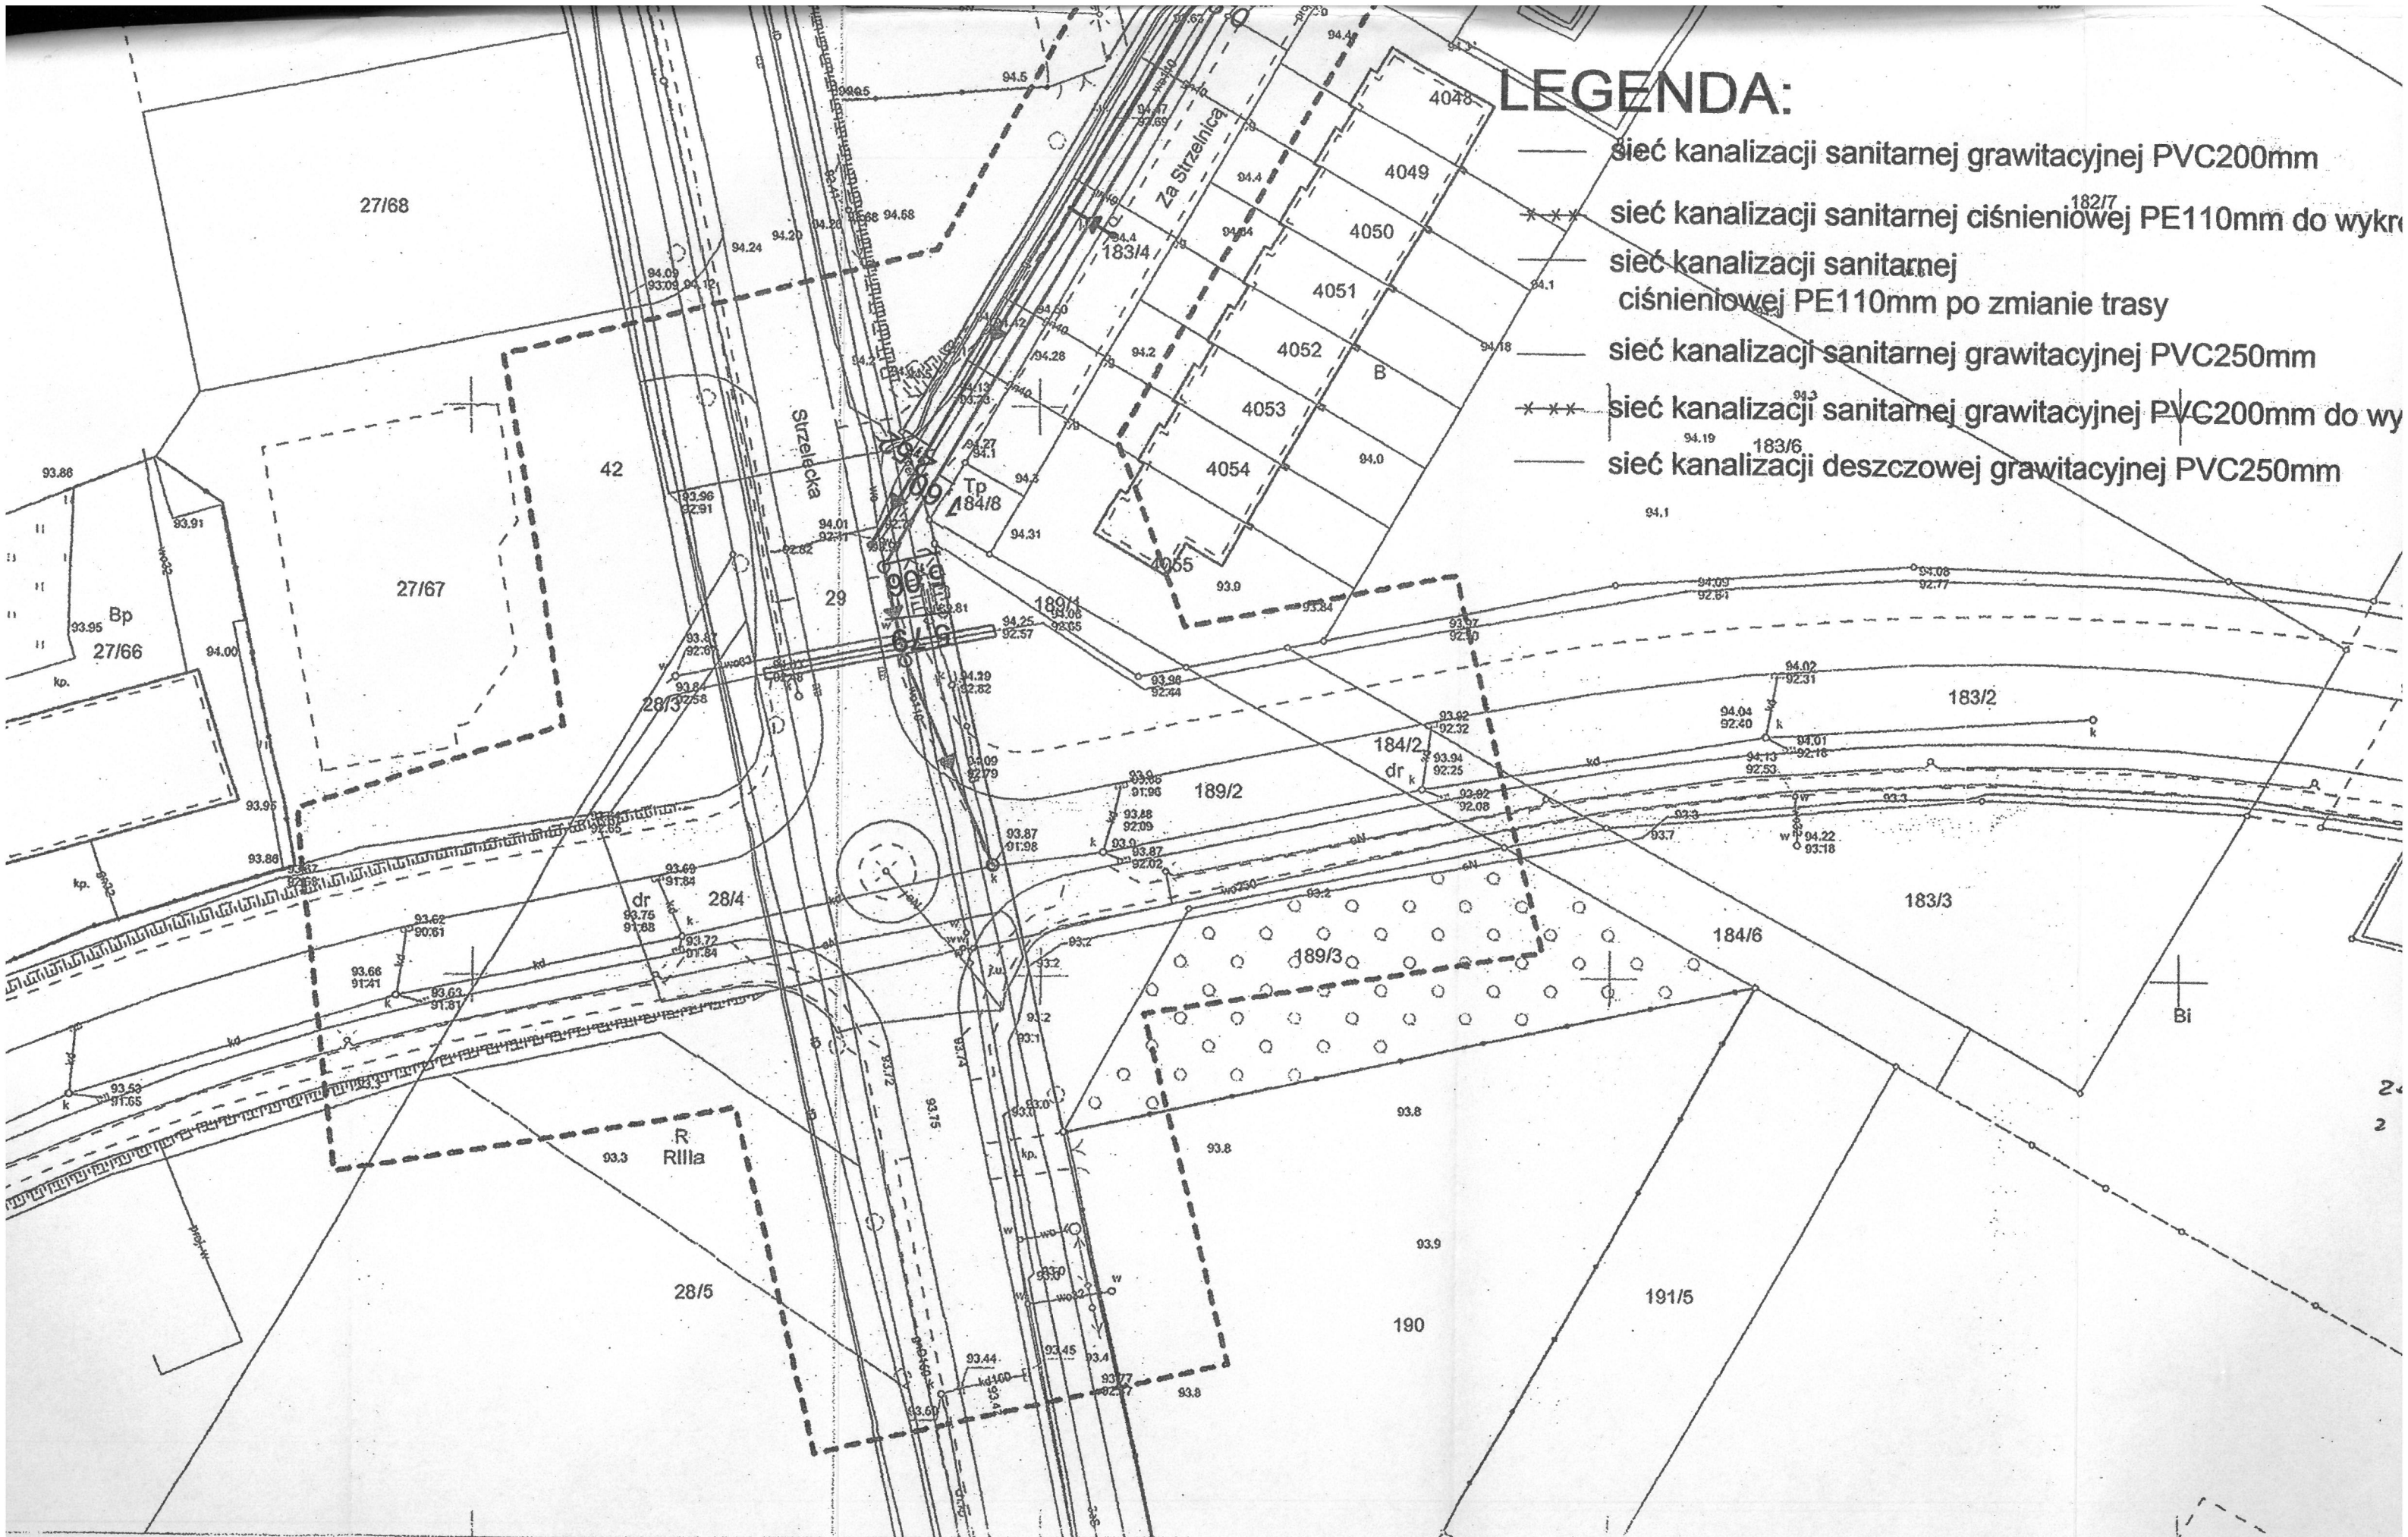

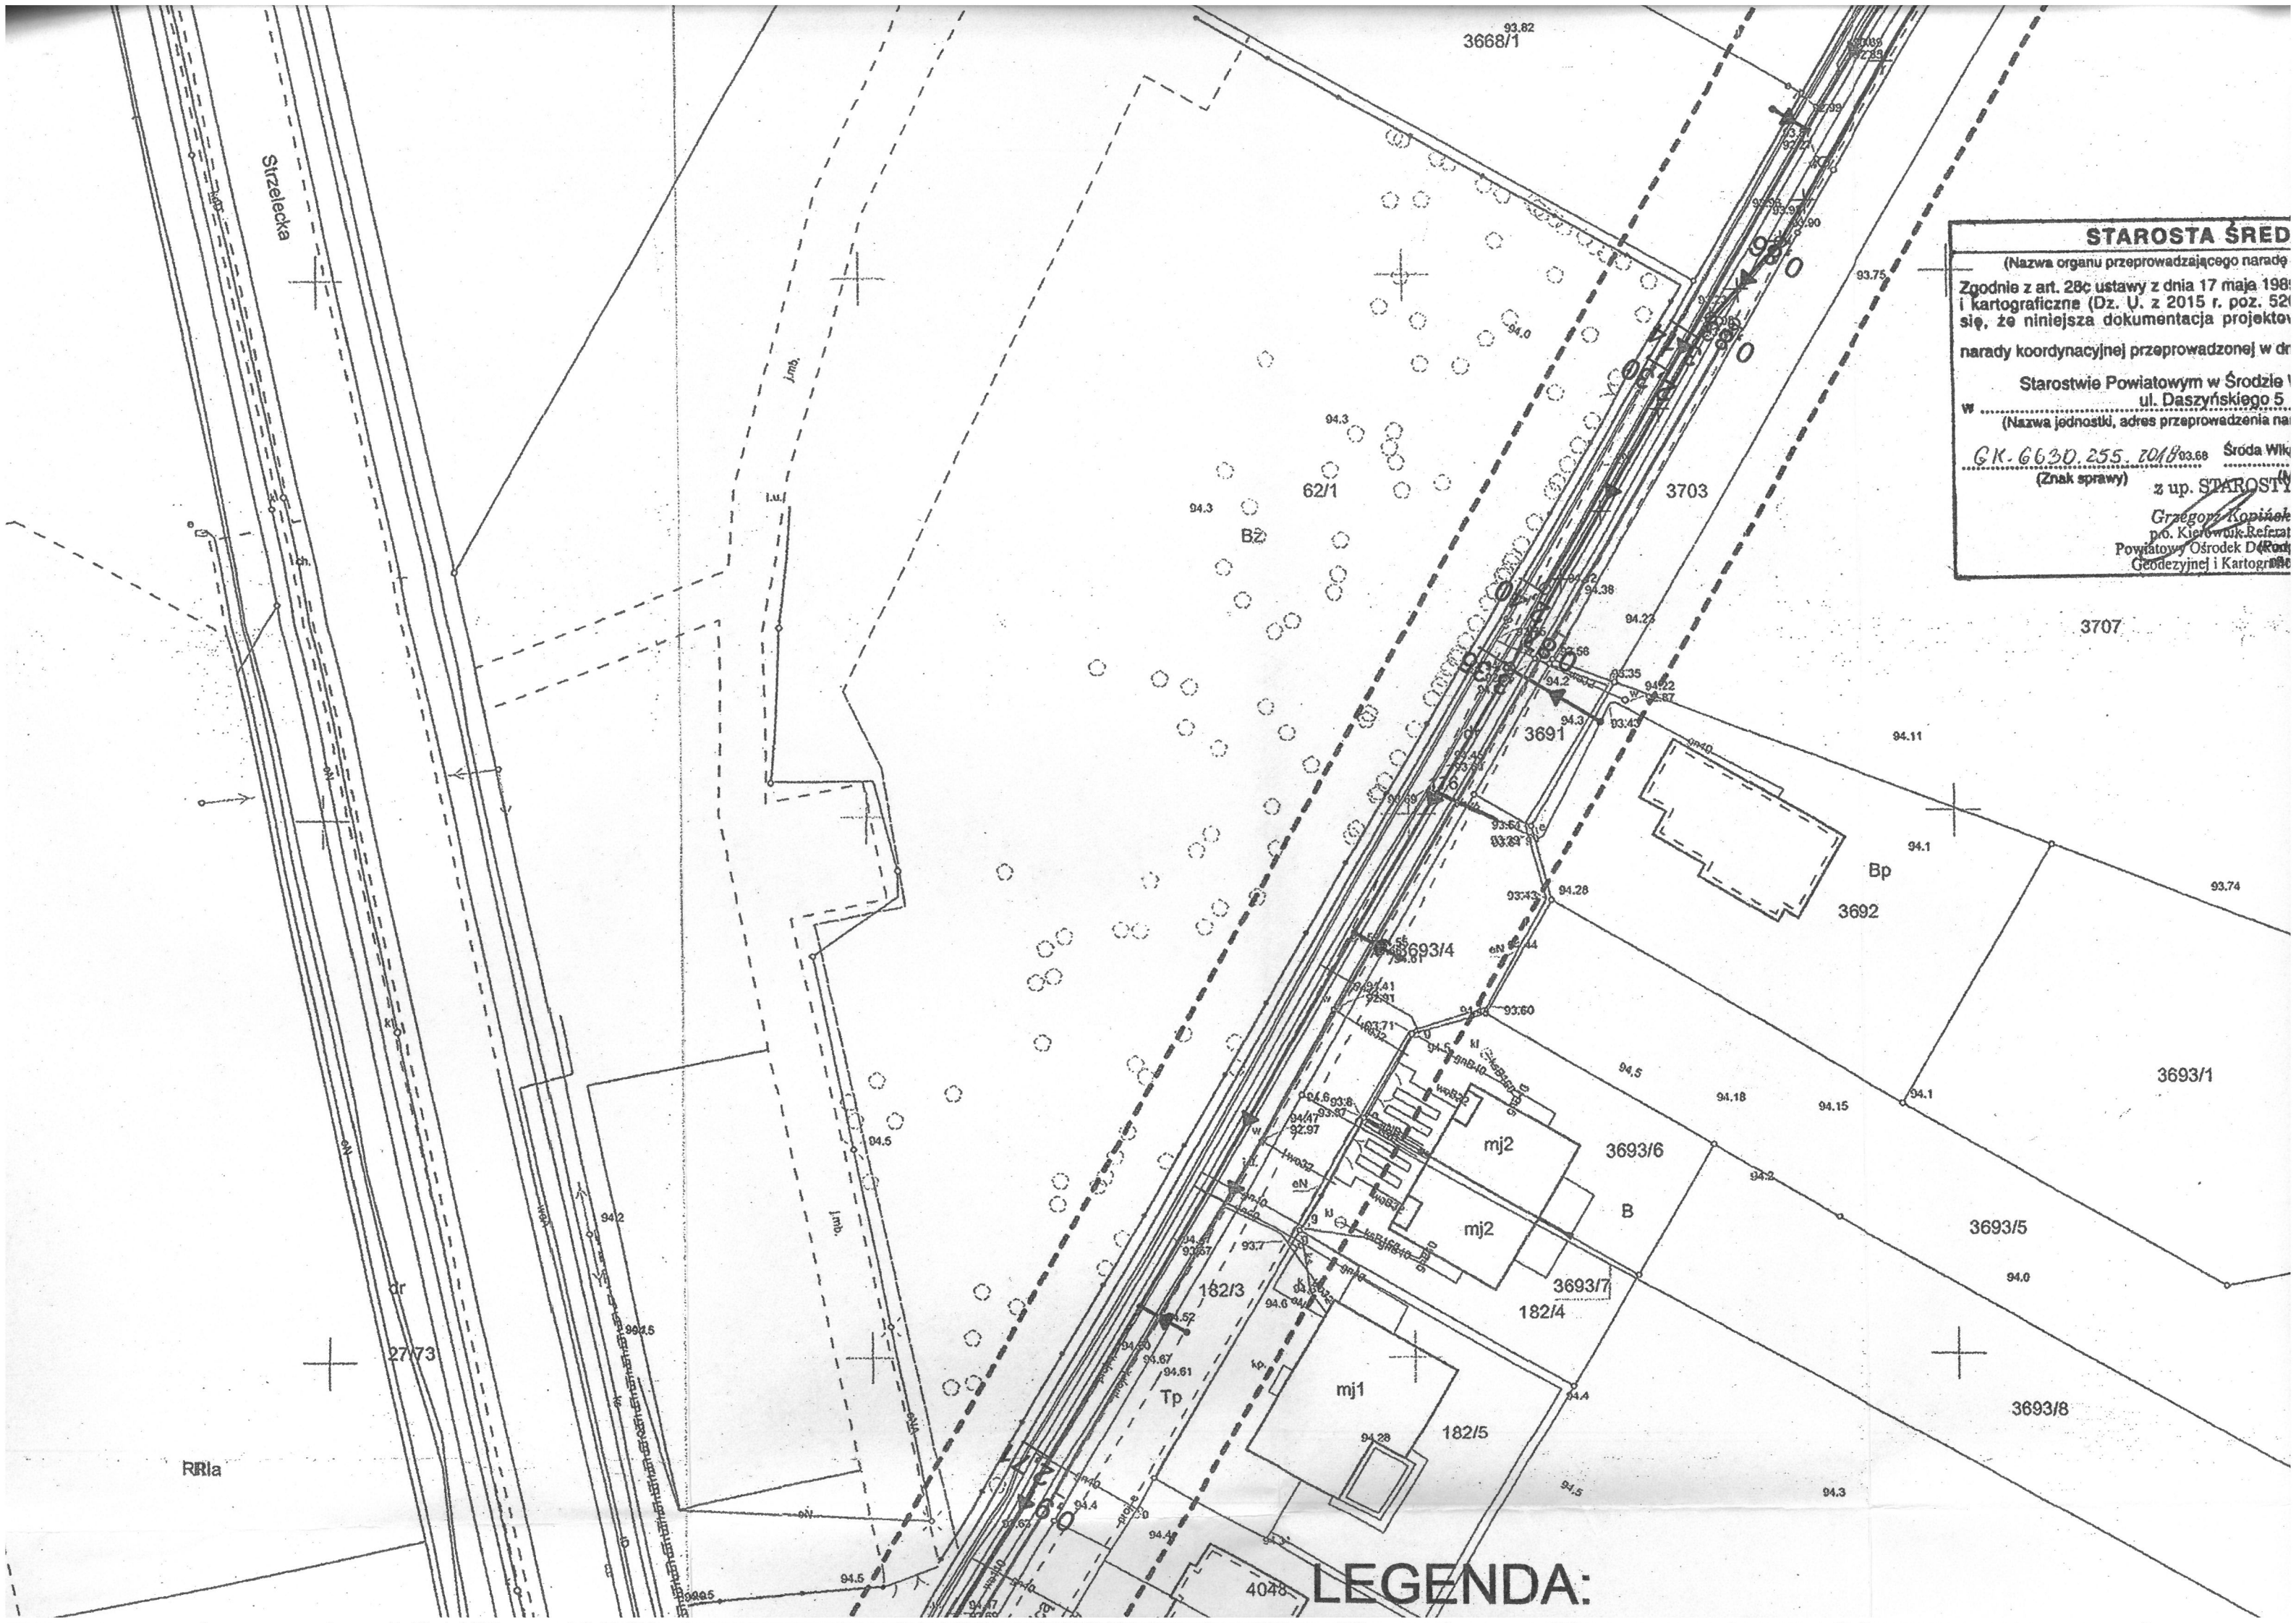

STAROSTA ŚRED


(Nazwa organu przeprowadzającego naradę)
Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1994 r. o
i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 521)
się, że niniejsza dokumentacja projektowa

narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dr
Starostwie Powiatowym w Środzie 1
ul. Daszyńskiego 5
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia na

GK.6630.255.2018/93.68 Środa Wlk
(Znak sprawy) z up. STAROSTY

Grzegorz Kosiński
p.o. Kierownik Referatu
Powiatowy Ośrodek D
Geodezyjnej i Kartograficznej

LEGENDA:



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
w Poznaniu

WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

e-mail: archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

61-834 Poznań
ul. Gołębia 2
tel. 8528003
8528004
fax. 8528002

STAROSTWO POWIATOWE
w Środzie Wielkopolskiej
Wydział Edukacji

Poznań, 11.05.2021 r.

Po.Wa.5183.3771.2.2021

Rit-San Jerzy Ritter
Ul. Słoneczna 20
63-000 Środa Wielkopolska

Dotyczy: budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid.: 59/8, 1267, 3676/21, 176, 29 w m. Środa Wielkopolska, gm. loco

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.04.2021 r. data wpływu 13.04.2021 r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w obrębie planowanej inwestycji nie zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską. WWKZ nie wnosi uwag dot. przedmiotowej sprawy.

Jednocześnie WWKZ przypomina, że w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta[...].”

Załączniki:
Informacja o prywatności

Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
mgr Jolanta Goszczyńska

Otrzymują:

1. adresat
2. aa AR

Sprawę prowadzi:

A. Romańska, inspektor ds. ochrony zabytków archeologicznych, tel. 61 852 80 03/04 wew. 113

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gołębiej 2, 61-834 Poznań, tel. 61 852 80 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.wuoz.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 - 1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 - 2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 - 1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu i wynika z przepisów prawa;
 - 2/ dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.