


Ist. szafka
oświetleniowa □



LEGENDA:

istniejący słup oświetleniowy z oprawą LED
istniejący słup oświetleniowy z wymianą oprawy na nową
oprawę LED o mocy 32,4W

Oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 32,4W 4000K oprawa
montowana na słupie okrągłym pod kątem 10st. Słup o
wys. h=7m wraz z fundamentem F120

--- Projektowana linia oświetleniowa YAKXS 4x25 mm² + FeZn 25x4


Uziemienie słupa oświetleniowego R<10Ω

L24.1 Słup oświetleniowy, nr słupa na obwodzie

36/41m Długość projektowanej trasy / długość projektowanej linii
kablowej

Ist. linia kablowa YAKXS 4x25mm²

Kier. ul. Bananowa

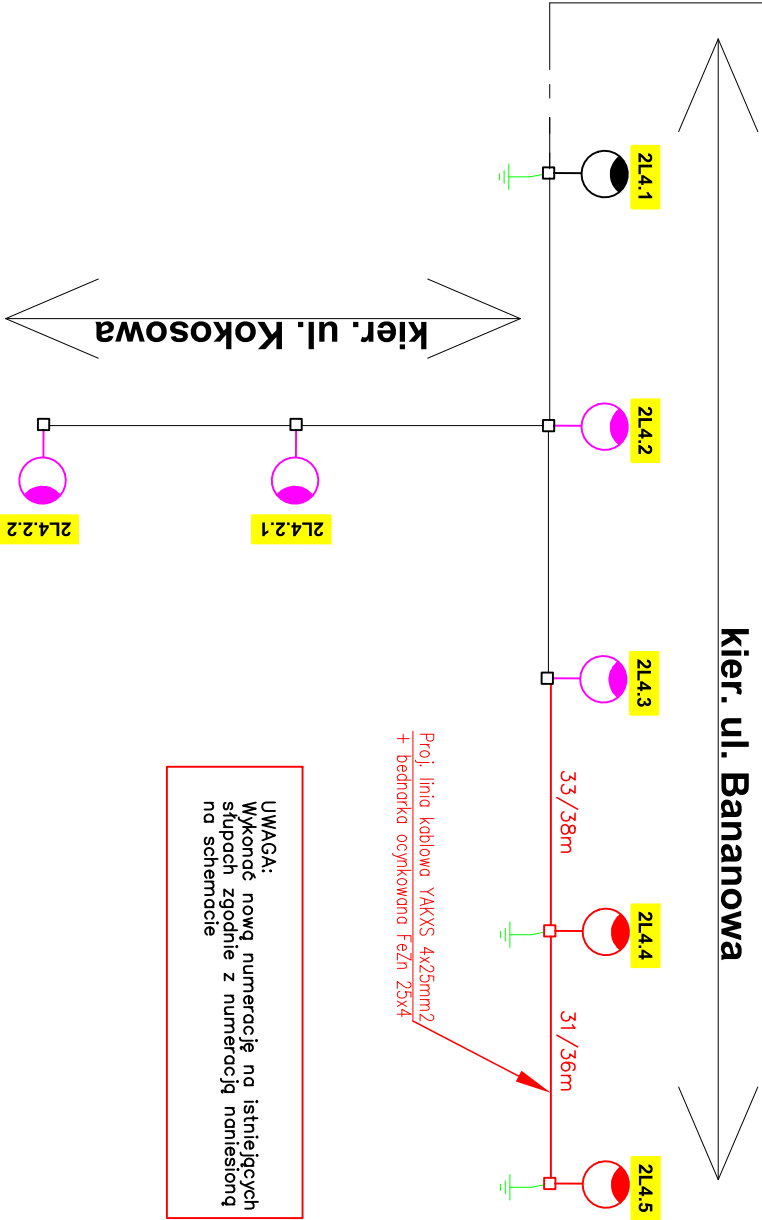

UWAGA:
Wykonć nową numerację na istniejących
słupach zgodnie z numeracją nanieioną
na schemacie

<div>ENERGO PROJEKT</div> <div>ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk NIP: 957 110 67 71, REGON: 380511306 tel. kom. +48 691 939 122 www.energoprojekt.net.pl</div>			
Przedmiot rysunku:		Obiekt:	
Schemat elektryczny oświetlenia drogowego w m. Pierwoszyño ul. Bananowa		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. Bananowej m. Pierwoszyño	
Skala:	Specjalność:	Adres:	Investor:
-	INSTALACYJNA	ul. Bananowa dział. nr 71/58, 71/38 obępb 0001	Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
Data:	Projektował:	Uprawnienia nr:	Podpis:
04.2019	mgr inż. Arkadiusz Wiśniewski	POM/0022/PWOE/15	
Nr rysunku:	Sprawił:	Uprawnienia nr:	Podpis:
E-1	mgr inż. Marcin Szczęśny	POM/0191/POOE/14	
Opracował:		Podpis:	
mgr inż. Mariusz Łopatynski			