


ZALĄCZNIK NR 1 DO WUK R/22/015165

istn. linia kablowa nn 0,4 kV
YAKY 4x120 mm²
zasilane z 80764

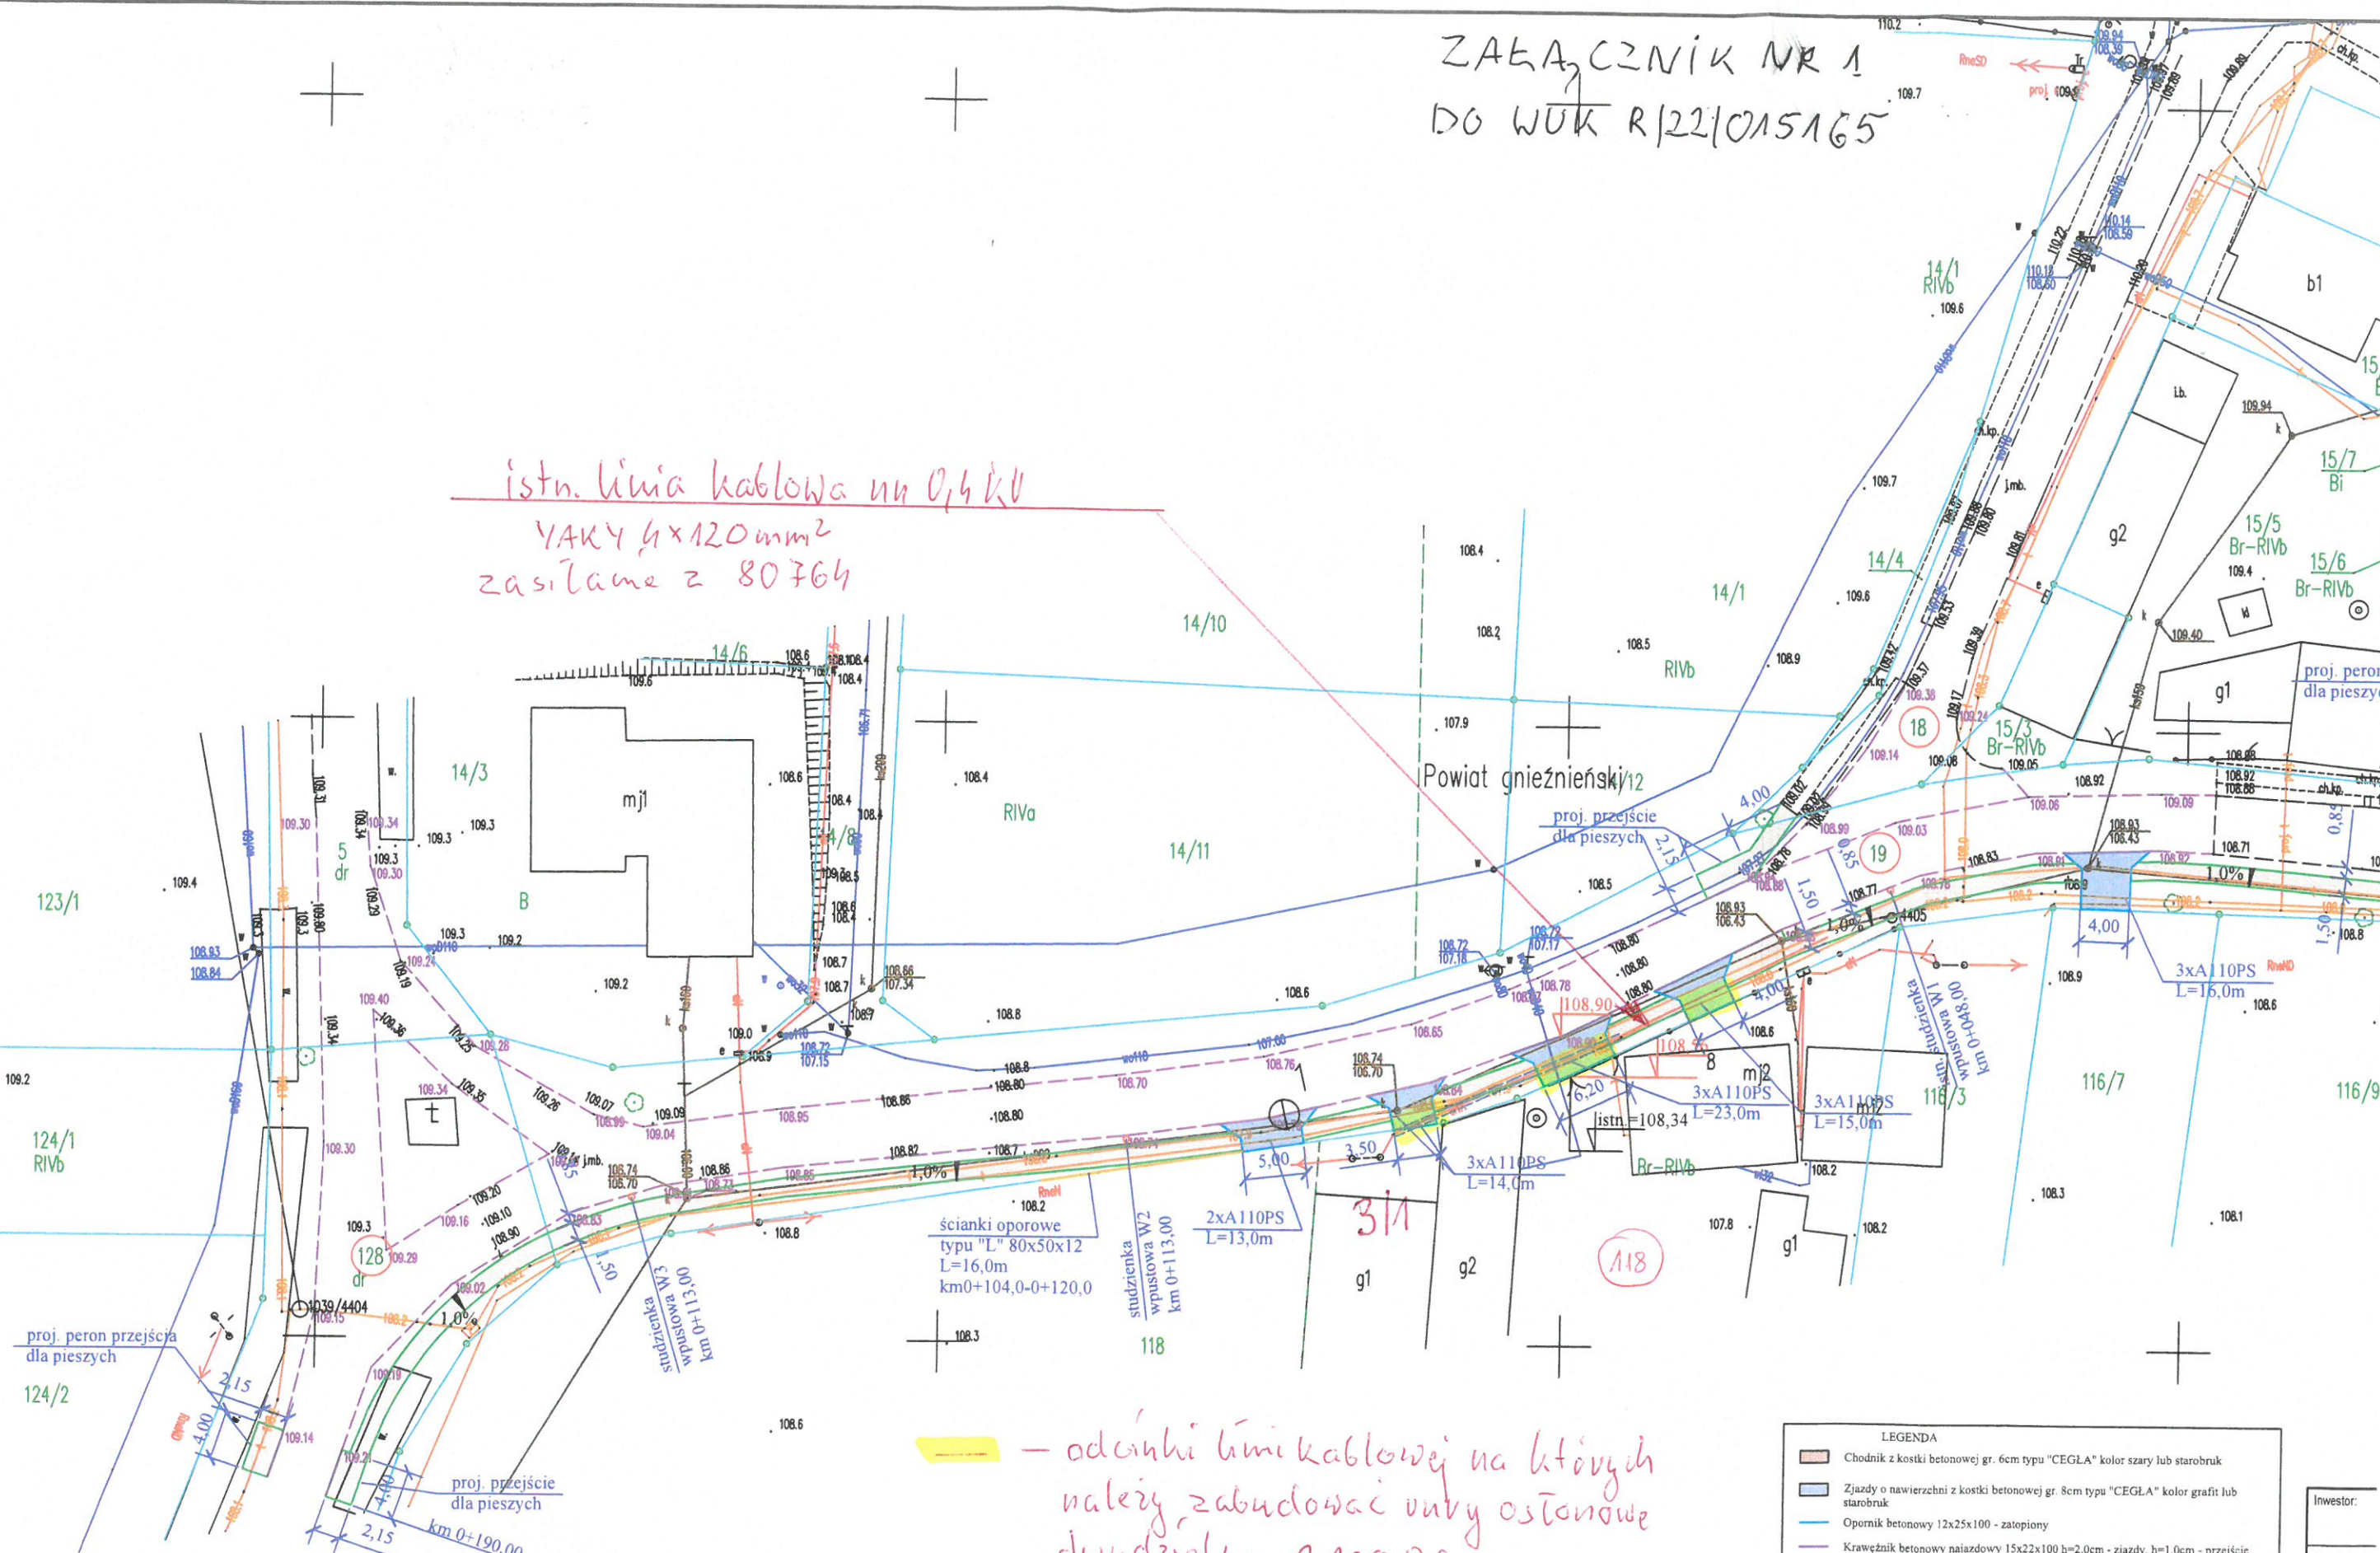

— odcinki linii kablowej na których należy zbudować wstęgi ochronne dwudzielne A110PS

LEGENDA	
	Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm typu "CEGLA" kolor szary lub starobruk
	Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm typu "CEGLA" kolor grafit lub starobruk
	Opornik betonowy 12x25x100 - zatopiony
	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 h=2,0cm - zjazd, h=1,0cm - przejście
	Obrzeże betonowe 8x30x100
	Ścianka oporowa typu L 80x50x12 na ławie betonowej C8/10 gr.15cm
	Studzienka wpustowa betonowa Ø500 z włazem kl. D400, pierścieniem odciążającym, H=1,5m
	Działki objęte inwestycją
UWAGA:	
Istniejące przewody sieci teletechnicznych lub energetycznych na zjazdach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A110PS	

Investor:	
Przedmiot opracowania	
Nazwa rysunku:	
Autor	
Projektant	
Opracowuje	