SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ZUW ZAWIDÓW

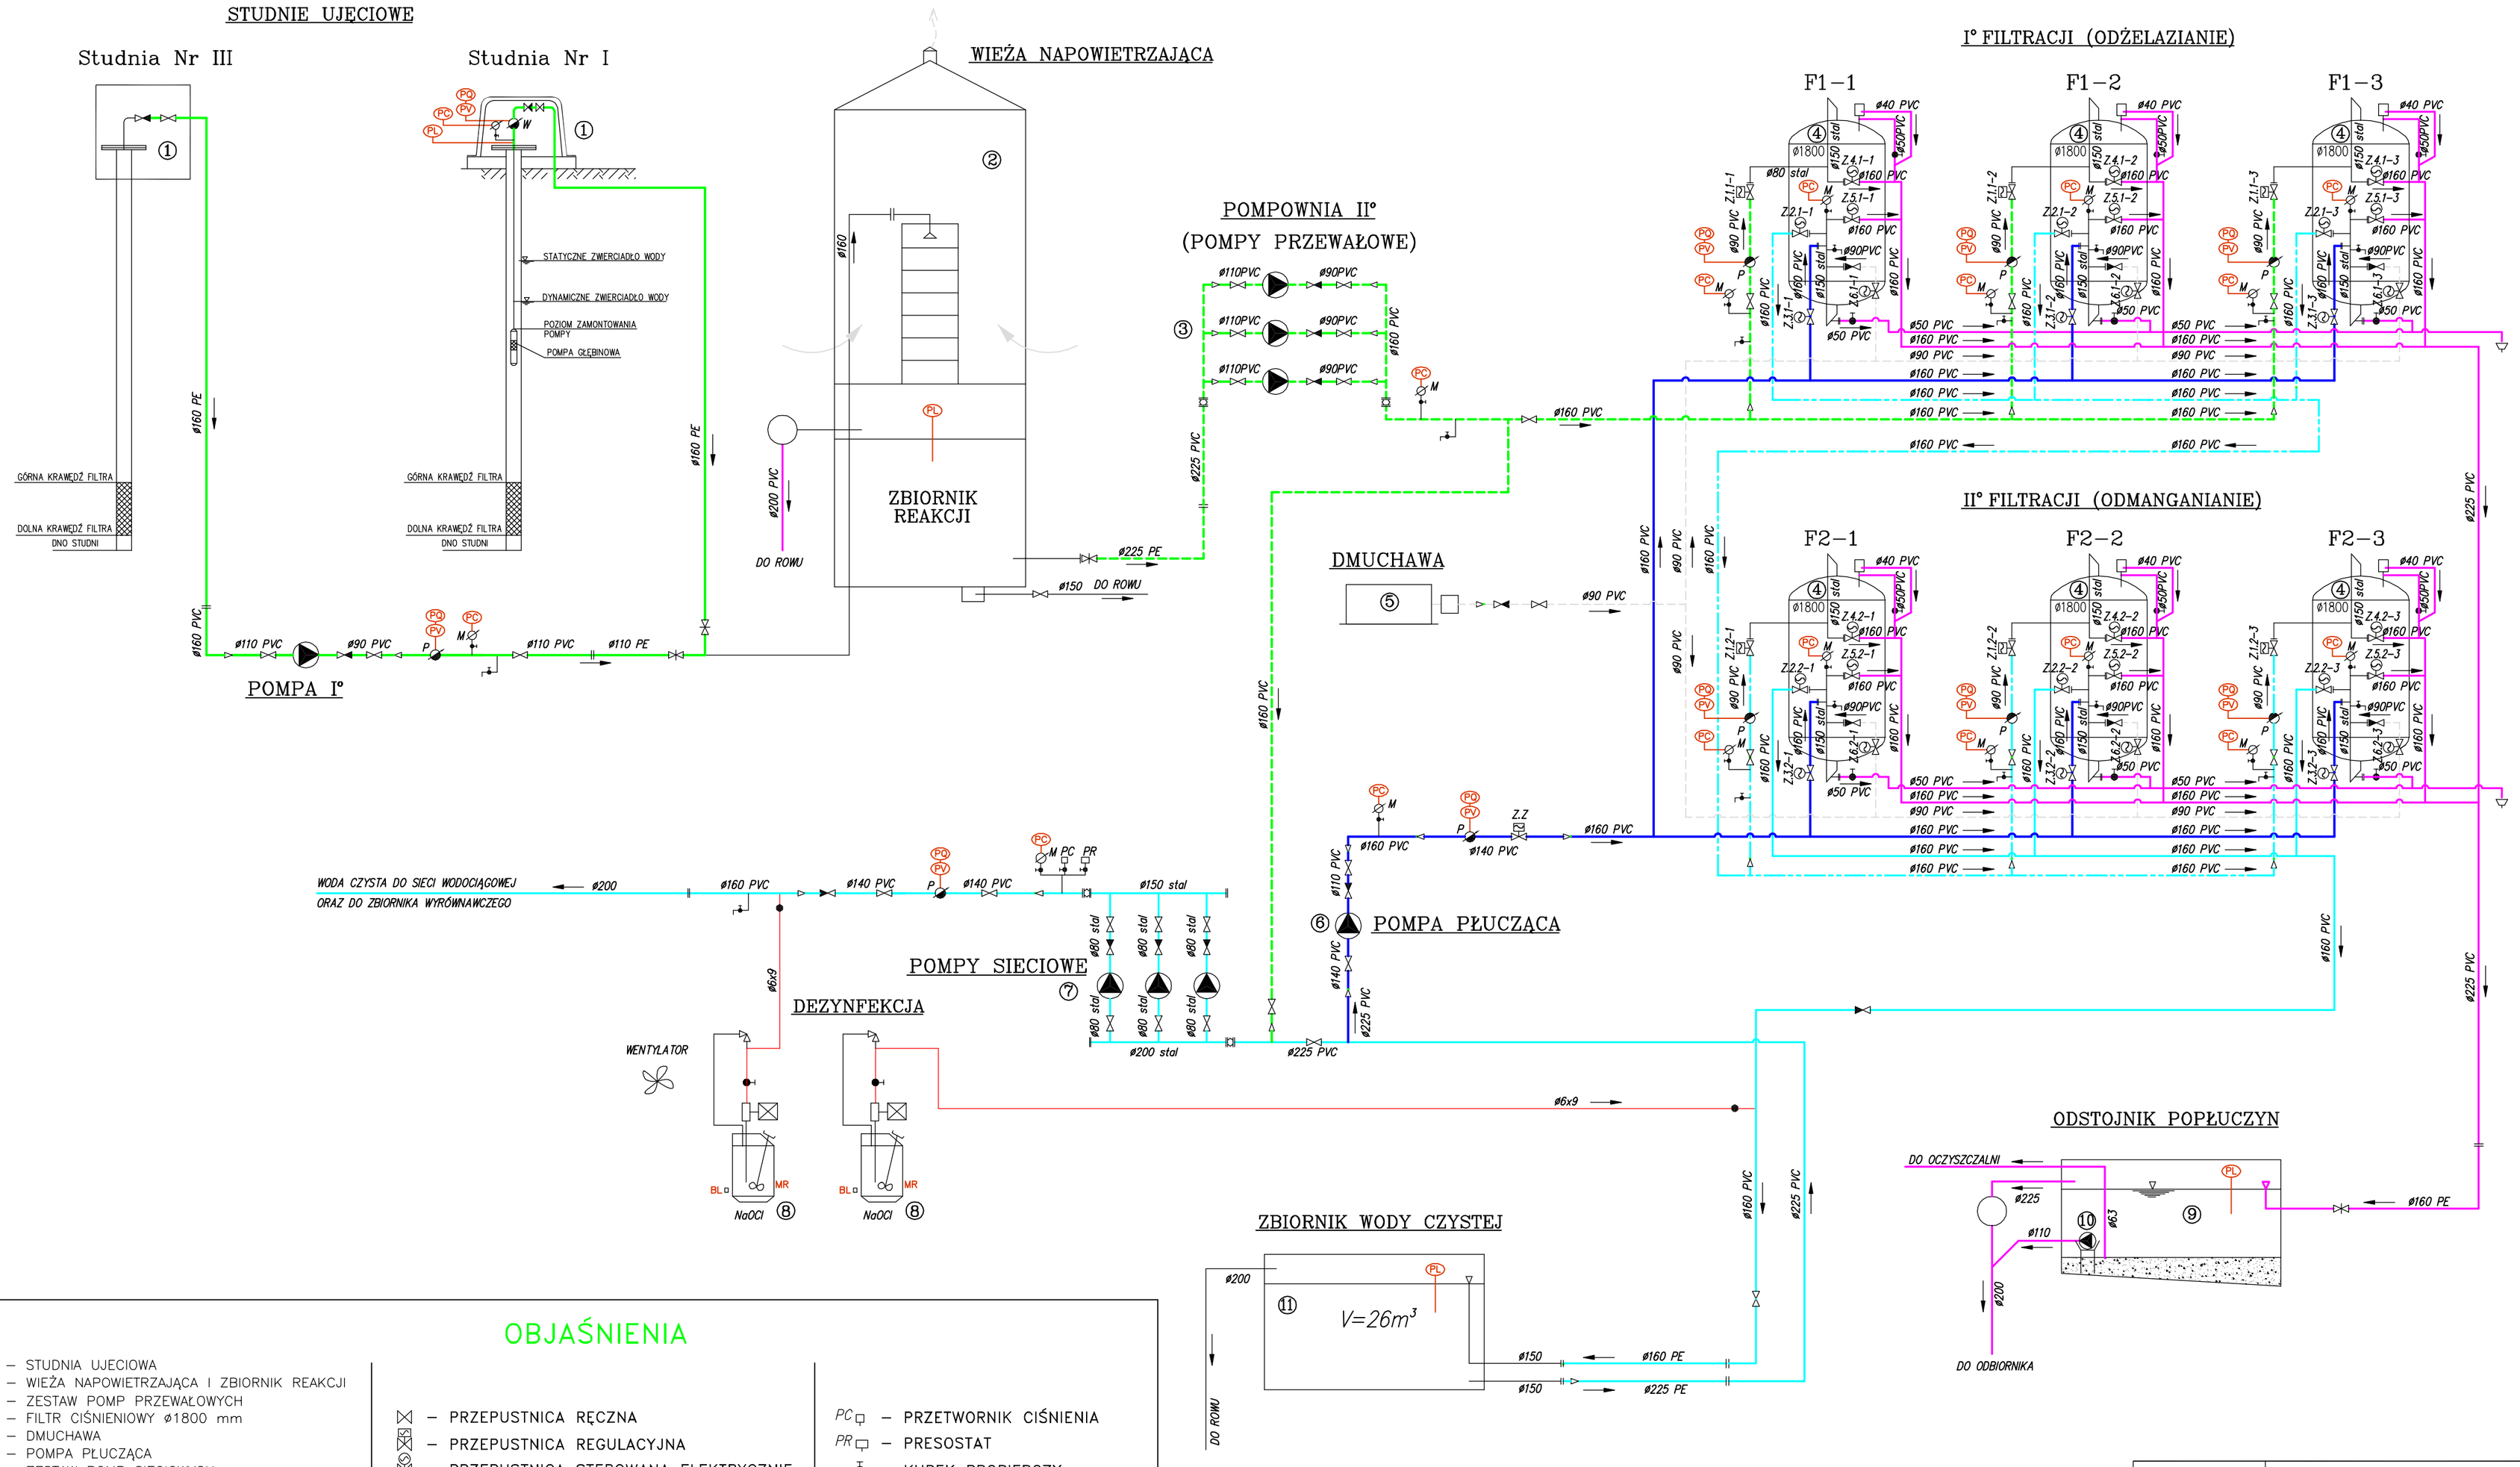

OBJAŚNIENIA

1 – STUDNIA UJECIOWA
2 – WIEŻA NAPOWIETRZAJĄCA I ZBIORNIK REAKCJI
3 – ZESTAW POMP PRZEWAŁOWYCH
4 – FILTR CIŚNIENIOWY ø1800 mm
5 – DMUCHAWA
6 – POMPA PŁUCZĄCA
7 – ZESTAW POMP SIECIOWYCH
8 – ZESTAW DO DEZYNFEKCJI /NaOCl/
9 – ODSTOJNIK POPŁUCZYN
10 – POMPA WÓD NADOSADOWYCH
11 – ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

– Rurociąg wody surowej
– Rurociąg wody napowietrzonej
– Rurociąg wody po I° filtracji
– Rurociąg wody uzdatnionej
– Rurociąg wody do płukania
– Rurociąg powietrza do płukania
– Rurociąg popłuczyn, wód spustowych, przelewowych
– Rurociąg podchlorynu sodu

– PRZEPUSTNICA RĘCZNA
– PRZEPUSTNICA REGULACYJNA
– PRZEPUSTNICA STEROWANA ELEKTRYCZNIE
– KLAPA ZWROTNA
– ZASUWA ODCINAJĄCA
– ZASUWA ZIEMNA
– ZAWÓR DOZUJĄCY
– ZAWÓR KULOWY
– PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY
– MANOMETR

PC – PRZETWORNIK CIŚNIENIA
PR – PRESOSTAT
– KUREK PROBIERCZY
MR – MIESZADŁO RĘCZNE
PV – POMIAR OBJĘTOŚCI
PC – POMIAR CIŚNIENIA
PL – POMIAR ZWIERCIADŁA WODY
PQ – POMIAR NATĘŻENIA PRZEPŁYWU
Cl – POMIAR CHLORU
BL – BLOKADA POMP
Z.1.1–1 – NR. STEROWANEGO ZAWORU
nr. filtra
nr. zaworu

ul.Mokronoska 2
52–407 WROCŁAW
tel./fax 364–37–57
tel./fax 364–37–44
e–mail funam@funam.pl
FUNAM Spółka z o

	Imie i nazwisko	Nr uprawnien	Podpis
Projektant	mgr inż. L. Majek	60/00/DUW	
Opracował	mgr inż. M.Dziurlikowska	–	
Sprawdził	inż. H. Sobociński	341/76/Wwm	

Obiekt: ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY ZAWIDÓW — skala: –
Tytuł rysunku: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY — rys. nr: 4
Inwestor: GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW, Plac Zwycięstwa 21/22, 59–970 Zawidów — data: V.2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com