


Urząd Miasta i Gminy Sztum - łazienka, II piętro



Urząd Miasta i Gminy Sztum - łazienka, II piętro

- oznaczenie przekroju ścian


- rzut - skala 1:50

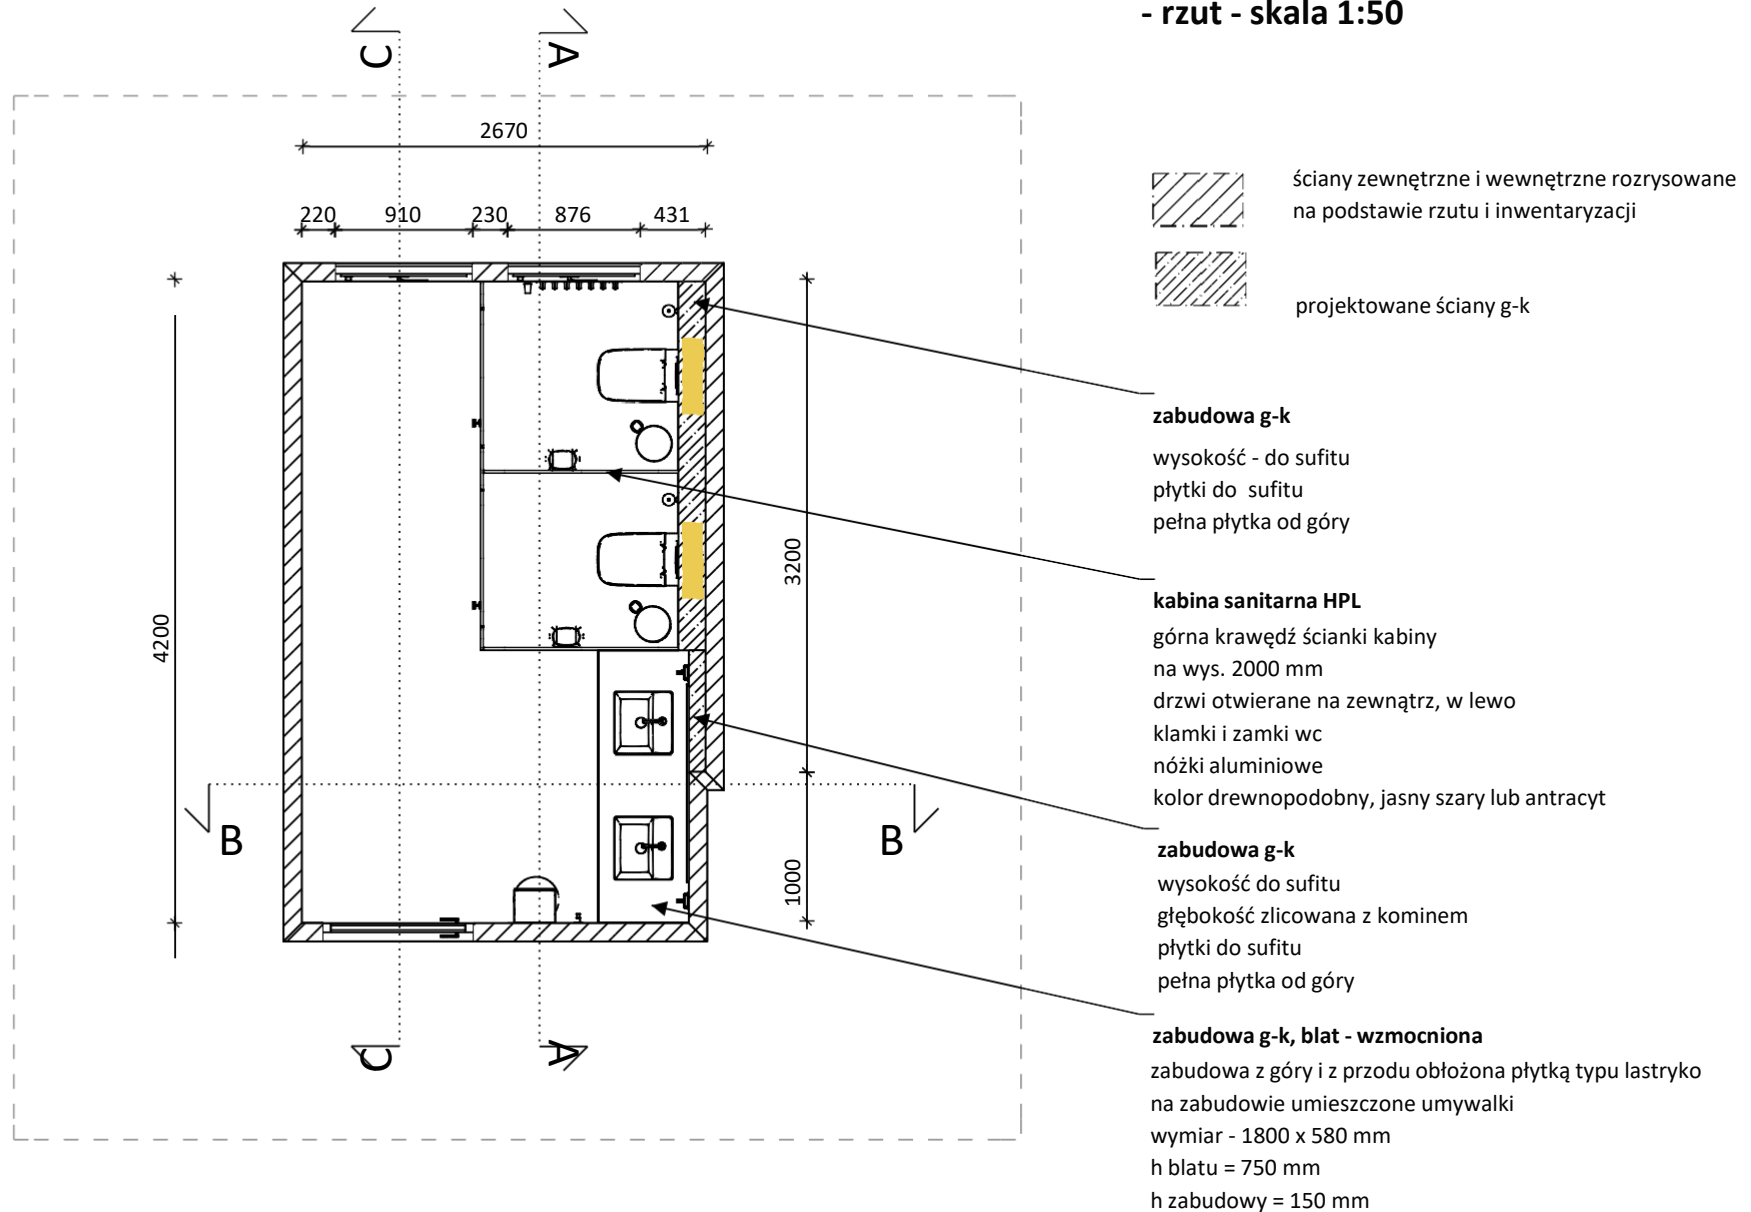

- Pomieszczenie powinno mieć wentylację spełniającą stosowne wymagania


- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie

Urząd Miasta i Gminy Sztum - łazienka, II piętro
- projekt instalacji wod-kan
- rzut - skala 1:50

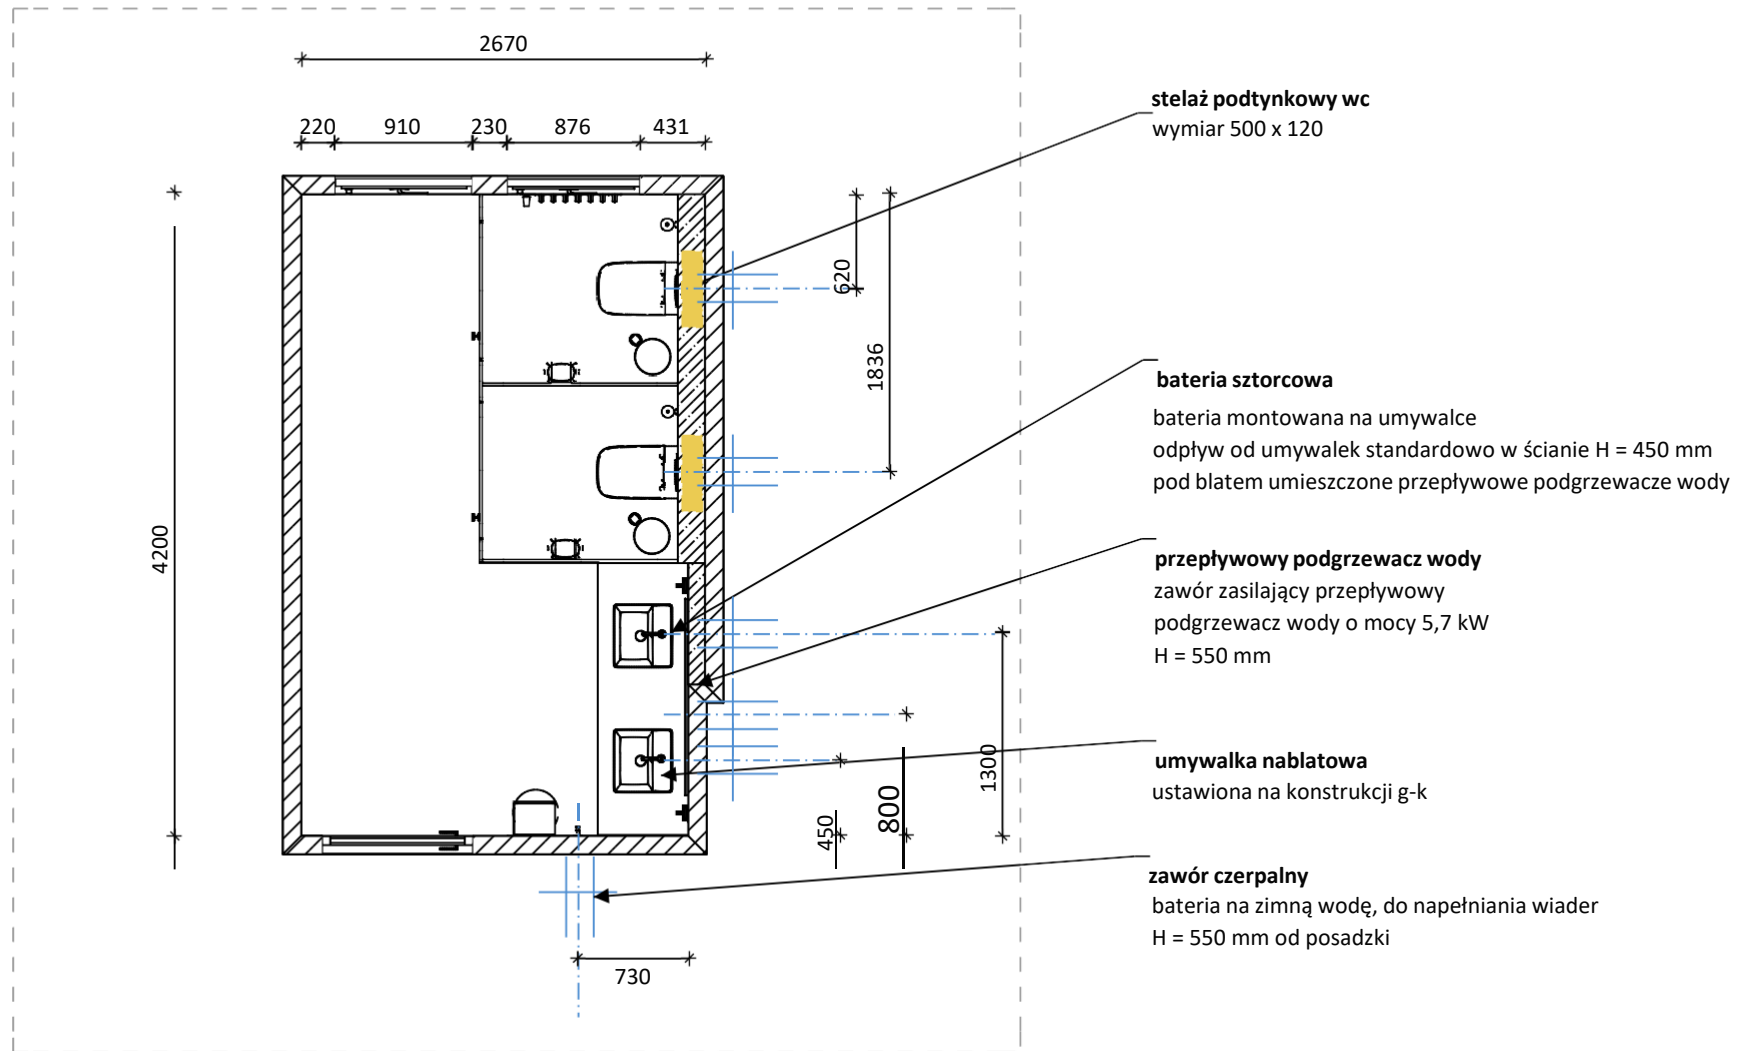

- Pomieszczenie powinno mieć wentylację spełniającą stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie

Urząd Miasta i Gminy Sztum - łazienka, II piętro
- projekt instalacji oświetleniowo-zasilającej
- rzut - skala 1:50



- Pomieszczenie powinno mieć wentylację spełniającą stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie

Urząd Miasta i Gminy Sztum - łazienka, II piętro
- przekrój A-A - rzut - skala 1:25

całe płytki od góry

plytka typu lastryko
 płytki do sufitu
 pełna płytki od góry
 Fuga w kolorze jasnoszarym

kratka wentylacyjna
 kratka w kolorze czarnym
 lokalizacja bez zmian

plytka gładka
 płytki do sufitu
 pełna płytki od góry
 fuga w kolorze jasnoszarym

lustro
 wymiar 1300 x 400 mm
 górna krawędź na wysokości 1800 mm

podajnik na mydło
 dolna krawędź na wysokości 1050 mm

- Pomieszczenie powinno mieć wentylację spełniającą stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie

Urząd Miasta i Gminy Sztum - łazienka, II piętro
- przekrój B-B - rzut - skala 1:25

krawędź płytki wykończona listwą aluminiową
w kolorze czarnym lub zlicowany ze ścianą

płytki gładkie

płytki do sufitu
pełna płytki od góry
fuga w kolorze jasnoszarym

farba

farba do pomieszczeń wilgotnych
akrylowo-kompozytowa, barwiona w mieszalniku

podajnik na ręczniki

dolna krawędź h = 1200 mm

kosz na śmieci

zawór czerpakowy

bateria na zimną wodę, do napełniania wiader
H = 550 mm od posadzki


cokół

wykonany z płytki typu lastryko
wykończony listwą aluminiową w kolorze czarnym
lub zlicowany ze ścianą
wysokość 100 mm

1200

- Pomieszczenie powinno mieć wentylację spełniającą stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie

Urząd Miasta i Gminy Sztum - łazienka, II piętro
- przekrój C-C - rzut - skala 1:25



- Pomieszczenie powinno mieć wentylację spełniającą stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie

**Urząd Miasta i Gminy Sztum - łazienka, II piętro
- wizualizacja**



**Urząd Miasta i Gminy Sztum - łazienka, II piętro
- wizualizacja**

