


Instalacje elektryczne Parter - rysunek poglądowy

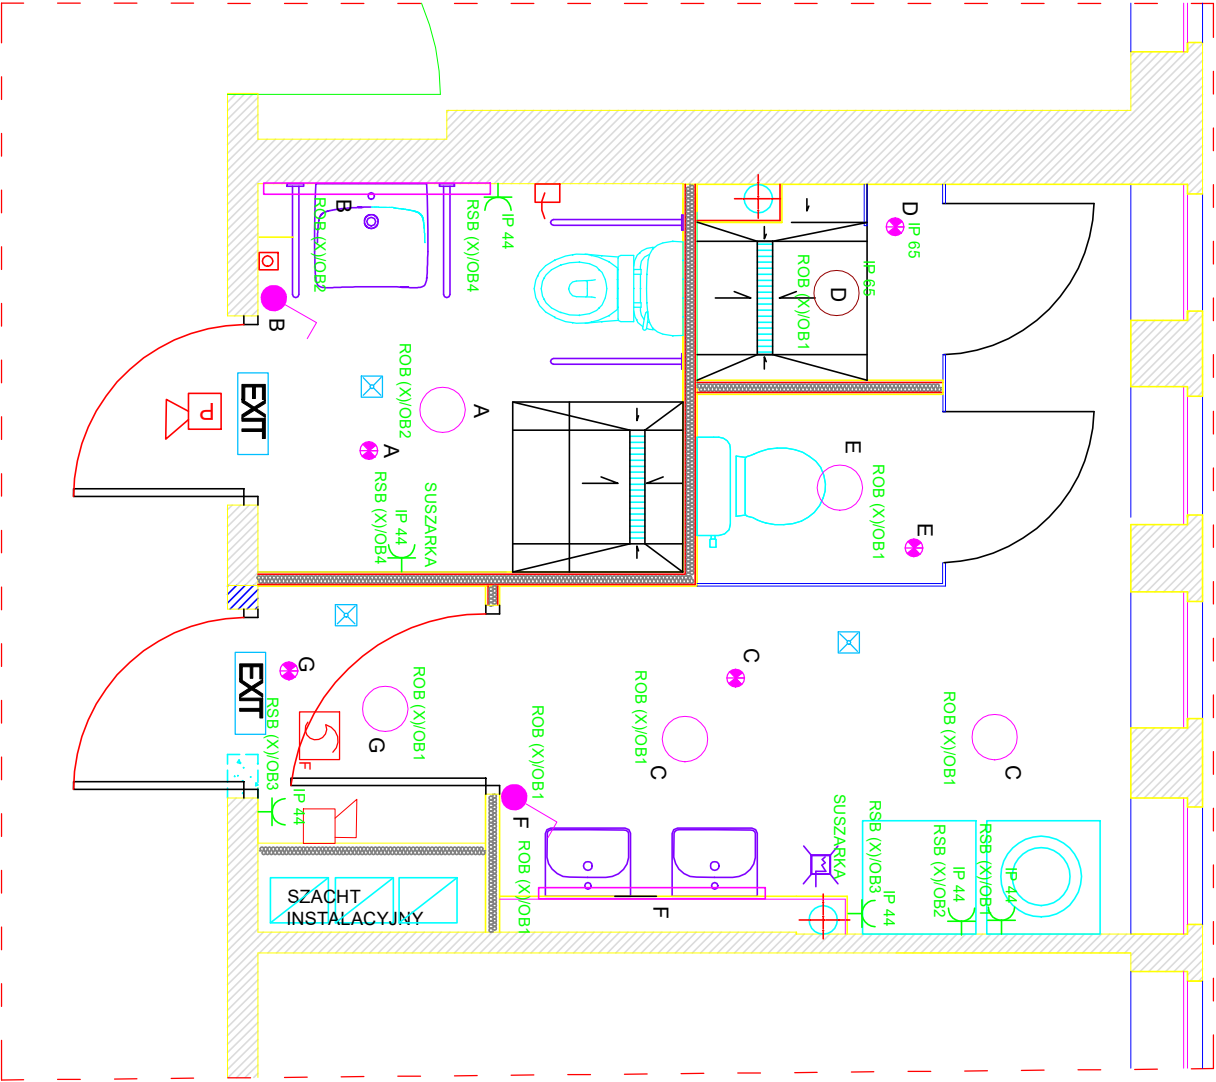

○ Oprawa LED min. IP 44

○ IP 65
○ Oprawa LED IP 65

● Czujnik obecności do zapalania oświetlenia min. IP44

● IP 65 Czujnik obecności do zapalania oświetlenia min. IP65

Kinkiet LED min. IP44, ok 120 cm nad lustrem, ponieważ przewidziane jest lustro i płytki ceramiczne wypust do oświetlenia dokładnie wyznaczyć w zależności od wybranej lampy

EXIT
Oprawa LED ewakuacyjna

EXIT
Oprawa LED awaryjna

● łącznik pojedynczy IP44

● Puszka hemetyczna w miejscu
- Sygnalizatora akustycznego - optycznego

● Puszka hermetyczna w miejscu
- Czujnika dymu

● IP 44
● Gniazdo pojedyncze IP44



System przywoławczy dla niepełnosprawnych

ROB (X) /Obn/ś

Rozdzielnica pętlowa sekcja oświetlenia: (X) nr piętra/ nr obwodu /oś.

RSB (X) /Obn/ign.

Rozdzielnica pętlowa sekcja gniazd: (X) nr piętra /nr obwodu /gn.

Uwaga:

To jest rysunek poglądowy

Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skontrolować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania. Wysokość gniazd do ustalenia z Zamawiającym, na etapie realizacji. Osłona lokalizacja osprzętu elek. w przedstonkach do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.