


# Instalacje elektryczne I - III PIĘTRO - rysunek poglądowy

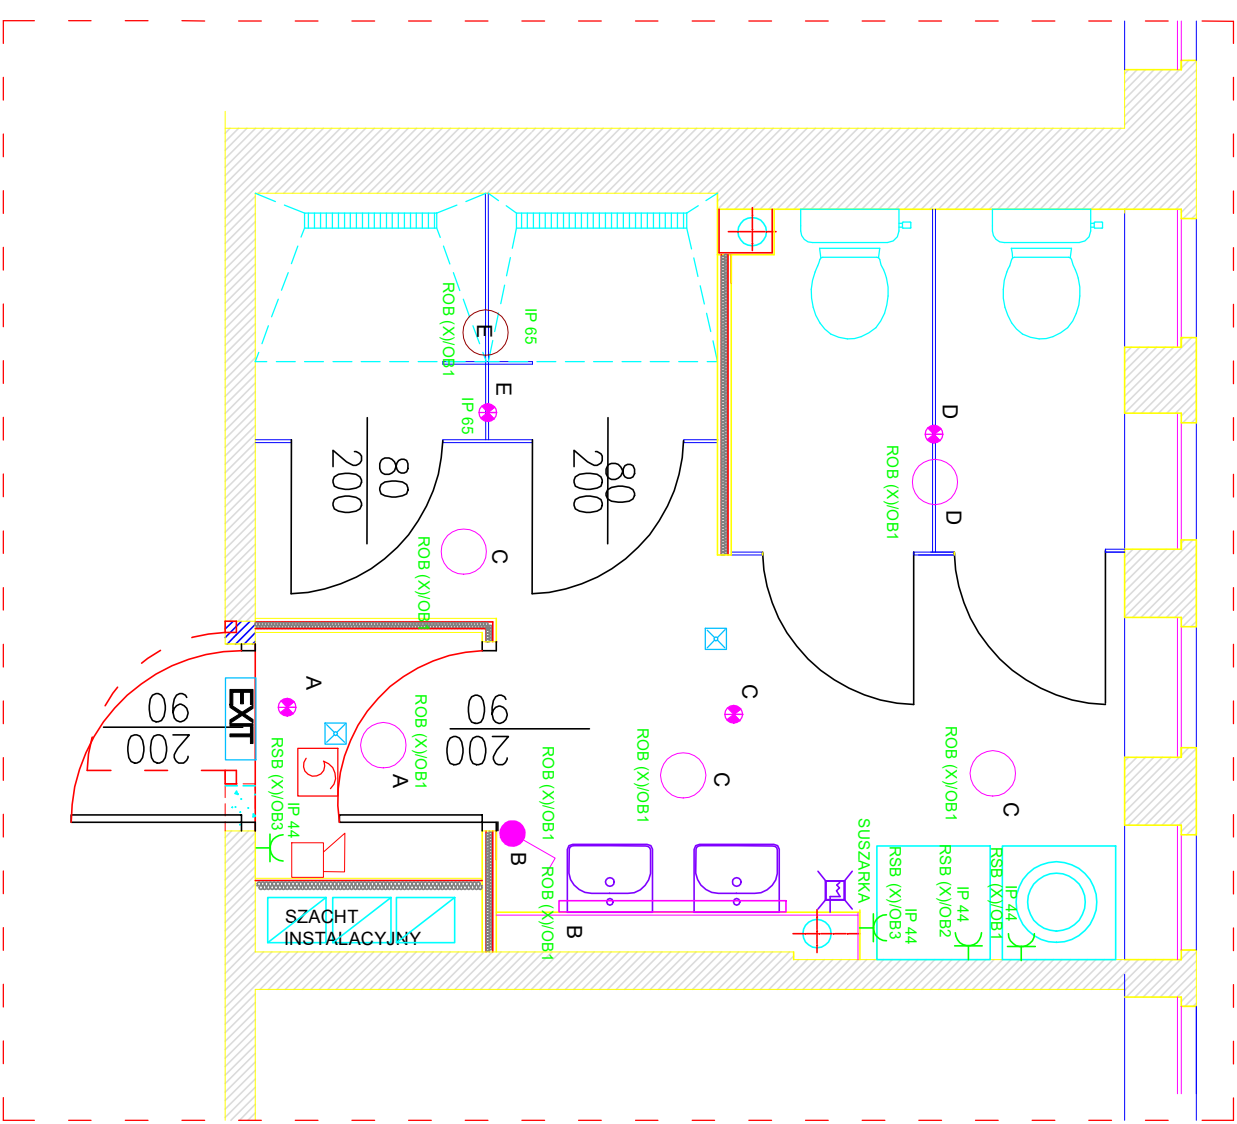

Oprawa LED min. IP 44

Oprawa LED min. IP 65

Czujnik obecności do zapalania oświetlenia min. IP44

Czujnik obecności do zapalania oświetlenia min. IP65

Kinkiet LED min. IP44, ok 120 cm nad lustern, ponieważ przewidziane jest lustro i płytki ceramiczne wypust do oświetlenia dokładnie wyznaczyć w zależności od wybranej lampy

Oprawa LED ewakuacyjna

Oprawa LED awaryjna

Łącznik pojedynczy IP44

Puszkę hermetyczną w miejscu

- Sygnalizatora akustycznie - optycznego

Puszkę hermetyczną w miejscu

- Czujnika dymu

Gniazdo pojedyncze IP44

Rozdzielnica piętrowa sekcja oświetlenia: (X) nr piętra/ nr obwodu /oś.

Rozdzielnica piętrowa sekcja gniazd: (X) nr piętra /nr obwodu /gn.

Uwaga:

To jest rysunek poglądowy

Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy

skolierować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania

Wysokość gniazd do ustalenia z Zamawiającym, na etapie realizacji.

Osateczna lokalizacja osprzętu elek. w przedścionkach do ustalenia

na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą

sanitarną i budowlaną.