



Profil podłużny  
projektowanej kanalizacji deszczowej – oś C–D, odc. 1

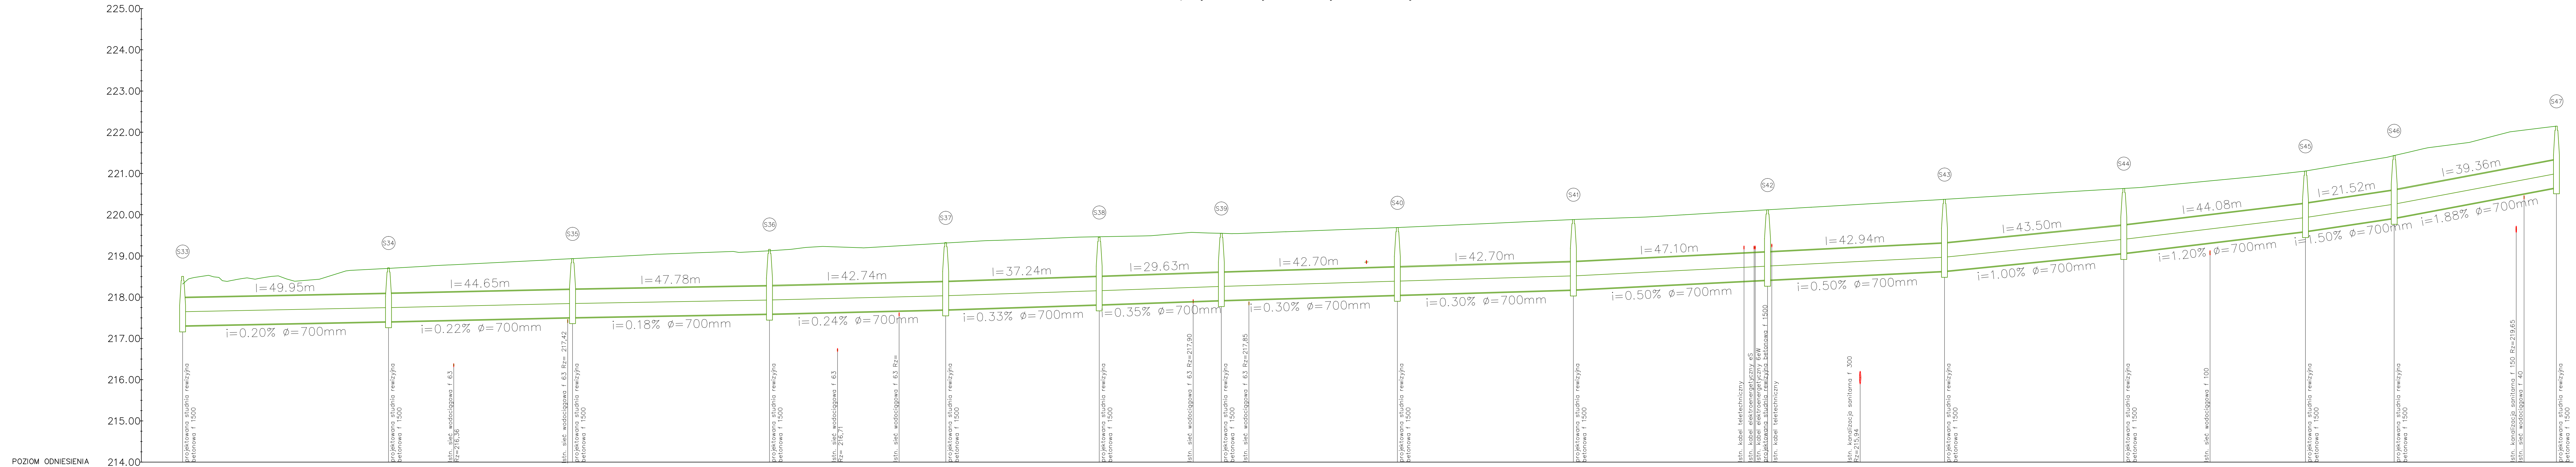

Rzędna terenu		218.32		218.71		218.94		219.16		219.32		219.45		219.55		219.69		219.88		220.12		220.37		220.64		221.06		221.44		222.15
Rzędna dna kanału		217.31		217.41		217.51		217.60		217.70		217.82		217.92		218.05		218.18		218.42		218.63		219.07		219.60		220.66		222.15
Zagłębienie dna		1.19		1.30		1.43		1.57		1.63		1.63		1.63		1.64		1.70		1.70		1.74		1.57		1.46		1.52		1.49
Spadek		0.20%		0.22%		0.18%		0.24%		0.33%		0.35%		0.30%		0.30%		0.50%		0.50%		1.00%		1.20%		1.50%		1.88%		
Średnica i materiał rury		d=0.700m		d=0.700m		d=0.700m		d=0.700m		d=0.700m		d=0.700m		d=0.700m		d=0.700m		d=0.700m		d=0.700m		d=0.700m		d=0.700m		d=0.700m		d=0.700m		
Odległość		0.00		49.95		94.60		142.38		185.12		222.37		252.00		294.71		337.41		384.50		427.44		470.94		515.02		536.54		575.90
Długość odcinka		49.95		44.65		47.78		42.74		37.24		29.63		42.70		42.70		47.10		42.94		43.50		44.08		21.52		39.36		

STADIUM - PROJEKT BUDOWANY I WYKONAWCZY	Wykonawca	Biuro Projektowe - Usługowe Projektowania Drog ul. Polna 11/67 • 26-200 Konieprusze • tel. 73 203 - 161 - 221			
	Inwestor	Gmina Strzegom ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom			
	Nazwa rysunku	Profil podłużny kanalizacji deszczowej - odc. 1			
	Obiekt	"Przebudowa drogi gminnej nr 1108100 ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu"			
	Część	Projekt Zagospodarowania Terenu			
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia		Data wrzesień 2021	
	Projektant	mgr inż. Leon Jankiewicz Przebiegające bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w gminach i OW/OW			
	Opiniotwórca	mgr inż. Hubert Jankiewicz mgr inż. Paweł Waszisz			
	Podpis				