

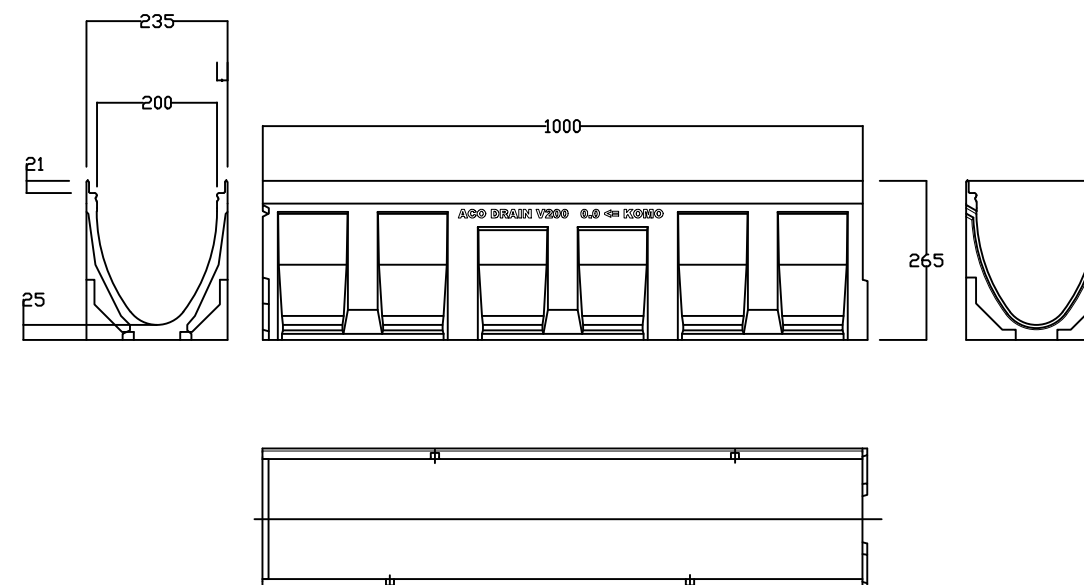


2 szt. - ścianka pełna do korytka V.200 typ 0.0



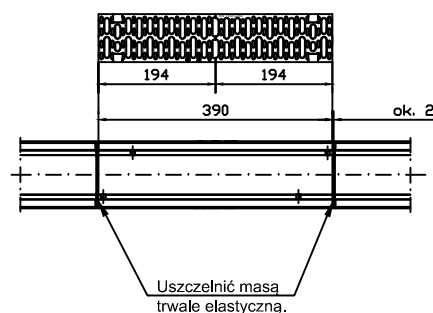


Sposób 1.

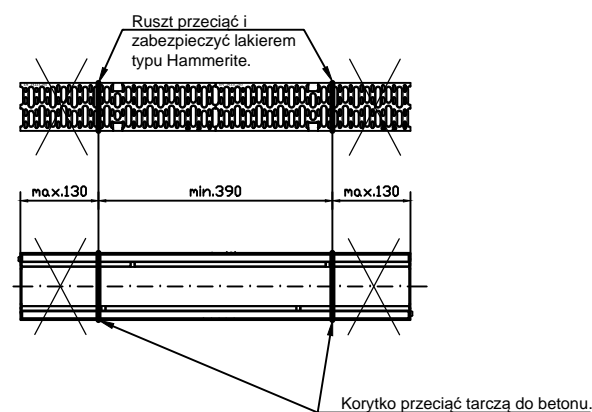

1. Do uszczelnienia styków stosować masy uszczelniające trwale elastyczne np. Eurolastic TC 30 S lub Sikaflex PRO 3 WF. Instrukcja stosowania masy wg wytycznych Producenta.

Sposób 2.

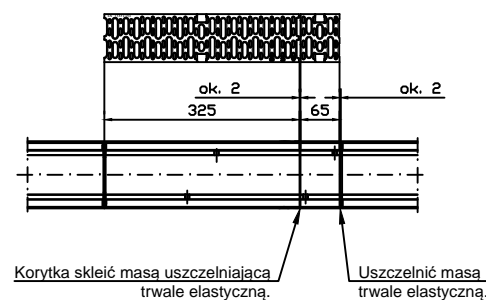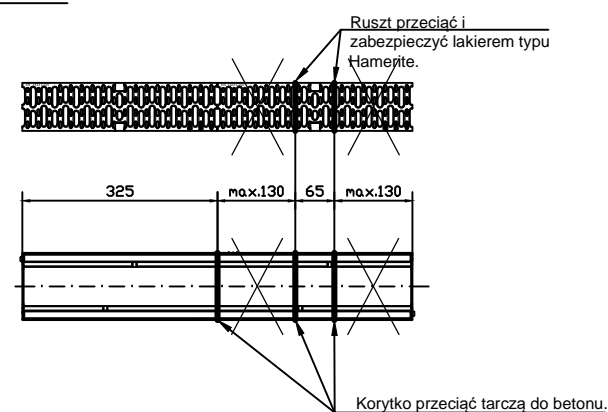

Stadium :	Nazwa rysunku:	Rysunek nr:
P.W.	Schemat odwodnienia liniowego V.200 typ 0.0 - L1	S15
Skala :	Temat:	Data :
-	Budowa odwodnienia w postaci sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w pasach drogowych ulic: Sasankowej, Arnikowej, Zawilcowej, Kreciej i Rysiej w Augustowie.	08.2020
BRANŻA SANITARNA		
Projektant:		Sprawdzający:
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:
mgr inż. Tomasz Łukowski PDL/0141/POOS/13		mgr inż. Wojciech Gołaszewski PDL/0140/POOS/10
		Podpis: