


RZĘDNA PROJ. NIWELETY	121,60	121,63	121,56	121,52		
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	120,18	120,23	120,29	120,43		
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,42	1,40	1,27	1,09		
ŚREDNICE [mm]	PP-b Ø315 SN8	PP-b Ø315 SN8	PP Ø315 Master			
SPADEK [%]		i=0,3%	i=0,3%	i=0,3%		
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	15,5	18,5	34,00	44,5	78,50
OZNACZENIA	KD19	KD23	KD24	KD25		

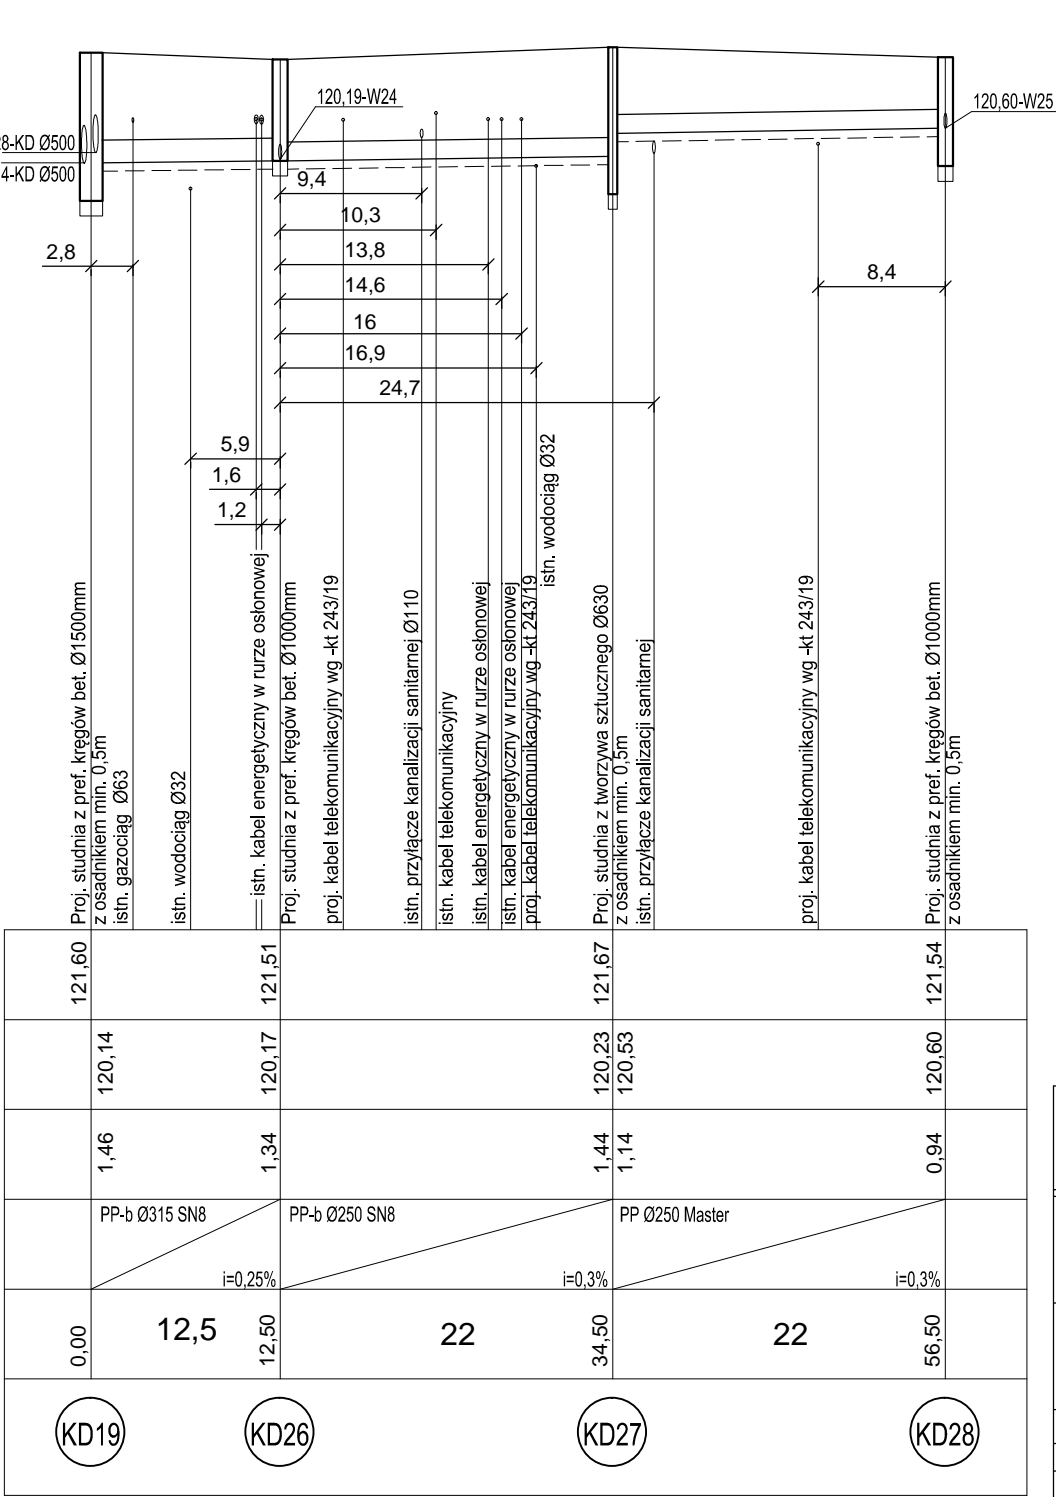

	121,60				121,67				121,54
	120,14				120,23 120,53				120,60
	1,46				1,44 1,14				0,94
	PP-b Ø315 SN8		PP-b Ø250 SN8		PP Ø250 Master				
		i=0,25%			i=0,3%				i=0,3%
0,00	12,5	12,50	22	34,50	22	56,50			
(KD19)	(KD26)			(KD27)		(KD28)			

Drogowskaz

s.c.

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium :
P.W.

Skala :
1:100/500

Nazwa rysunku:
Profile podłużne sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kreciej

Temat:
Budowa odwodnienia w postaci sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w pasach drogowych ulic: Sasankowej, Arnikowej, Zawilcowej, Kreciej i Rysiej w Augustowie.

Rysunek nr:
S6

Data :
08.2020

BRANŻA SANITARNA

Projektant:
Imię i nazwisko
nr upr.:

mgr inż. Tomasz Łukowski
PDL/0141/POOS/13

Sprawdzający:
Imię i nazwisko
nr upr.:

mgr inż. Wojciech Gołaszewski
PDL/0140/POOS/10

Podpis:

Podpis: