


Rozdzielnia kuchni

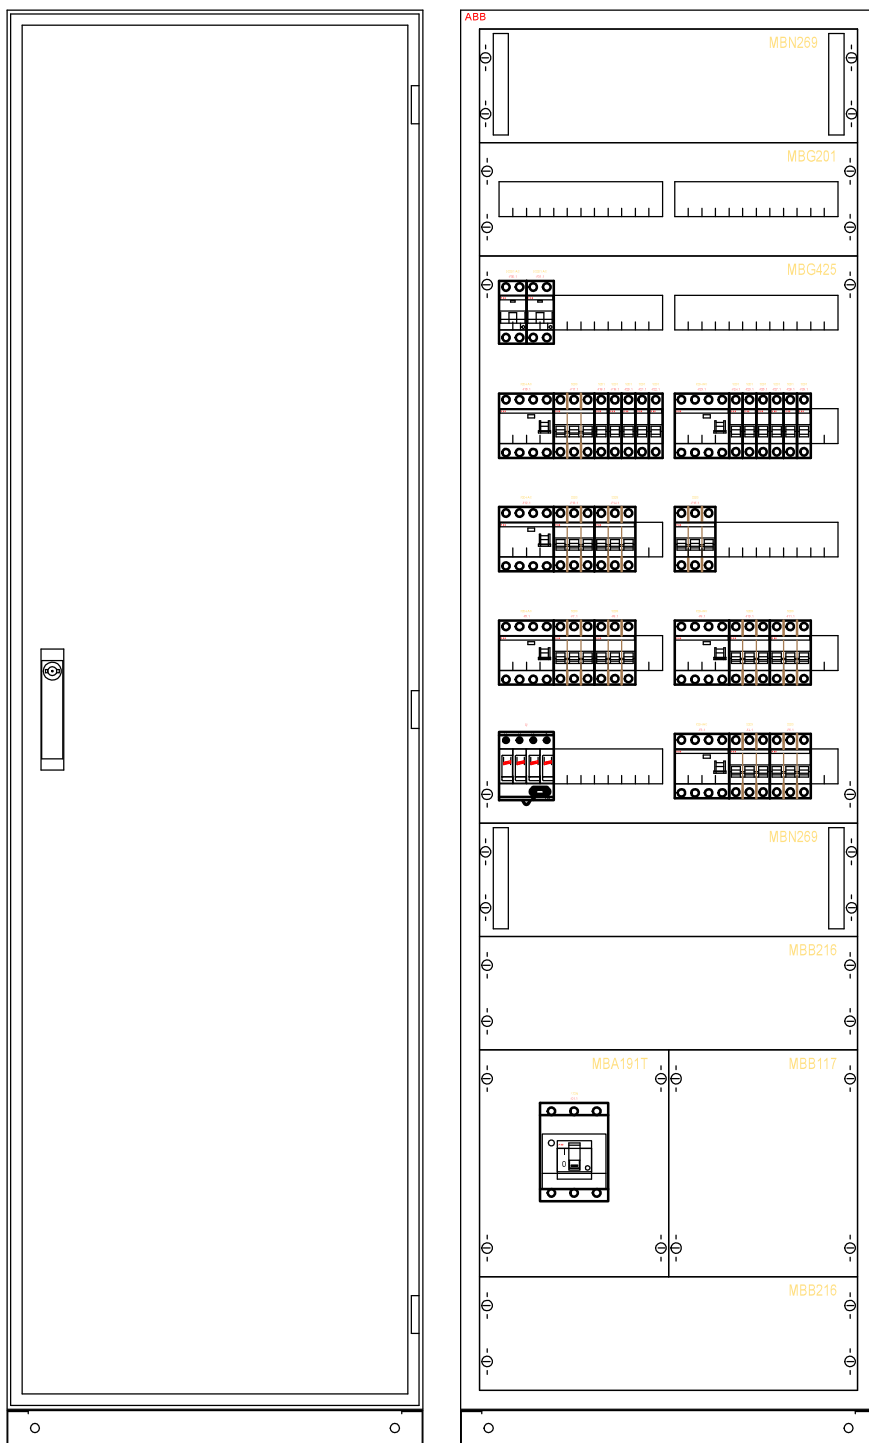

Klasa izolacji: II
 Stopień ochrony: IP55
 Stopień ochrony: IK10
 Prąd znamionowy: 630 A
 Rodzaj: Stojąca
 Ilość modułów: 288
 Szerokość: 550 mm
 Wysokość: 1900 mm
 Głębokość: 275 mm

Nr. rewizji	Opis rewizji	Data	Autor
OPRACOWANIE: RIKTNING GROUP Iwona Hałas		PROJEKTY – NADZORY – AUDYTY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Riktning Group	
Riktning ER renewable for energy		ul. Lilowa 16 62-025 Kostrzyn e-mail: office@rikgp.eu www.rikgp.pl	
INWESTOR: Gmina Kleszczewo Ul. Poznańska 4, 62-005 Kleszczewo		LOKALIZACJA Gmina Kleszczewo działka nr ewid. 15/74, obręb 0003 Kleszczewo	
Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.		BRANŻA ELEKTRYCZNE	
		STADIUM PROJEKT TECHNICZNY	
		IMIE I NAZWISKO	NR UPR.
		PROJEKTOWAŁ (elektryczne)	mgr inż. Paweł Daszkiewicz OPL/1193/PWBE/15
		SPRAWDZIŁ	inż. Stanisław Osiński WKP/0174/POOE/10
		OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Hirsch
		OPRACOWAŁ	inż. Kamil Janiak
BRANŻA	DATA	REWIZJA	SKALA
E	25.01.2022	00	— —
		TREŚĆ RYSUNKU	Widok elewacji rozdzielni kuchni
		NR RYSUNKU:	PT_E_06/5_00
		FORMAT 210x297	