


ZASILANIE  
ZE ZŁĄCZA KABLOWEGO

YDY 5x10

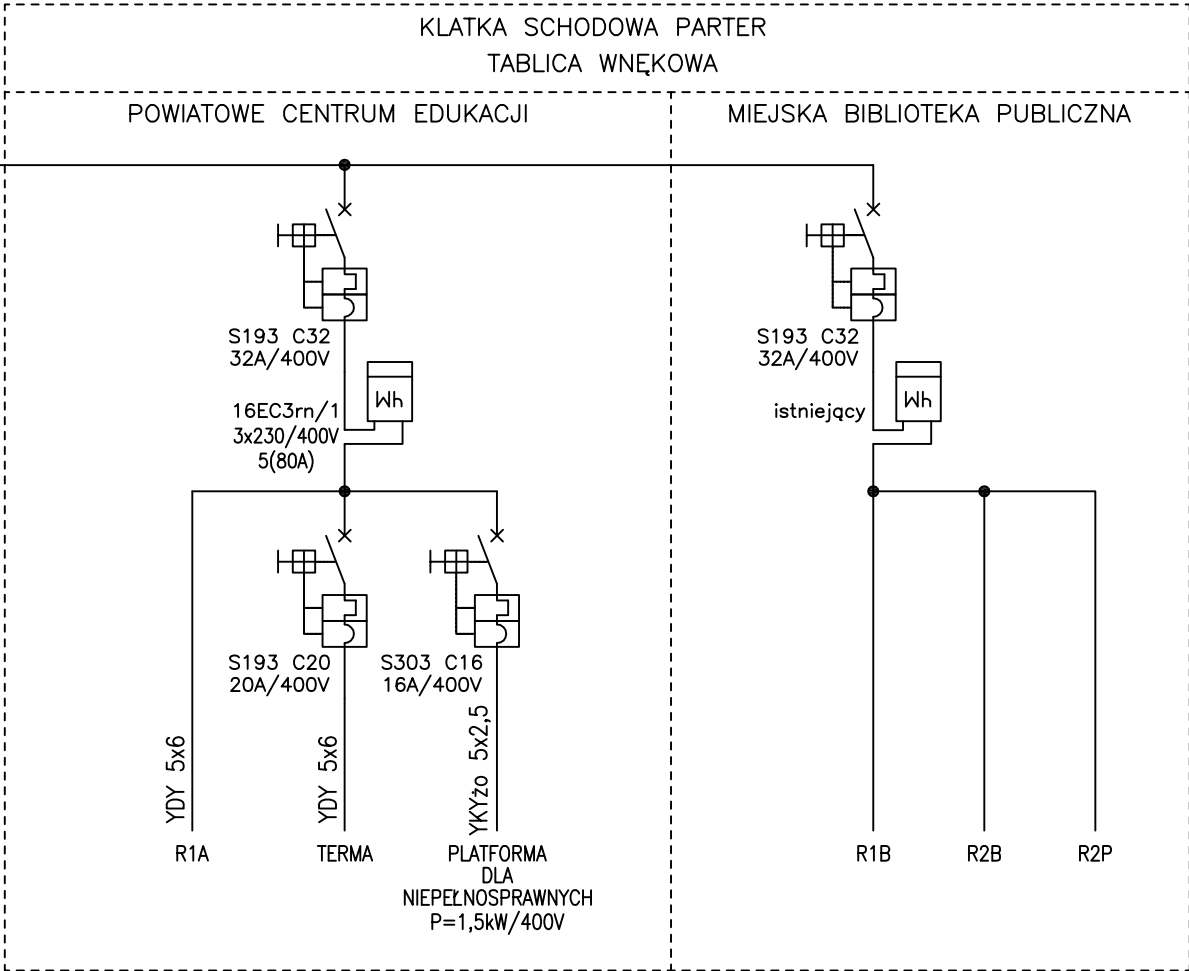

obwód  
projektowany

TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU, IZOLACJA ŚCIAN I POSADZEK PIWNIC WRAZ Z BUDOWĄ WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			STADIUM: PB
INWESTOR: POWIAT KAMIENNOGÓRSKI UL. WL. BRONIEWSKIEGO 15 58-400 KAMIENNA GÓRA		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	07-2021
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Joroslav Giżewski nr upr. 175/DOŚ/04	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Mikuśkiewicz upr. nr 169/DOŚ/09	OBIEKT: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 17 58-400 KAMIENNA GÓRA. DZ. NR 168/6, OBREB 003, J.E.W. KAMIENNA GÓRA	SKALA -
		NAZWA: SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU.	rysunek E-1