

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



Numer projektu: CXLI/SPZ/10/2023/MM

nr umowy: 242/2022

EGZ.....

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 10 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej”
ADRES INWESTYCJI:	m. Góra Siewierska, ul. Ogrodowa, dz. nr 11/2, 25/3, 25/9, 30/35, 30/36, 248, obr. 0004 GÓRA SIEWIERSKA, j. ewid 240106_2 gm. Psary
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):	Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
KLASYFIKACJA ROBÓT:	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego: 45316100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Kategoria XXVI
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ECO ENERGY POLAND UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231
TWÓRCA :	inż. Mariusz Staniek
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Maksymowicz Nr. upr. PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
WSPÓŁPRACA:	inż. M. Kupryciuk mgr inż. R. Kuczyński
Cieszyn, maj 2023	

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

I.	STRONA TYTUŁOWA – ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO	1
II.	SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI	2
1.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	3
2.	WARUNKI TECHNICZNE TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.	6
3.	DECYZJA WÓJTA GMINY PSARY RGKIZDIII.7230.1.25.2023	8
4.	ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU	11
5.	UZGODNIENIE Z PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W ZABRZU GAZOWNIA W BĘDZINIE.....	16
6.	MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.....	19

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 10 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej”
ADRES INWESTYCJI:	m. Góra Siewierska, ul. Ogrodowa, dz. nr 11/2, 25/3, 25/9, 30/35, 30/36, 248, obr. 0004 GÓRA SIEWIERSKA, j. ewid 240106_2 gm. Psary
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):	Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ECO ENERGY POLAND UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231
SPORZĄDZIŁ	mgr inż. Marek Maksymowicz Nr. upr. PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Cieszyn, maj 2023

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 10 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej”

1. Projektowany zakres robót.
 - 1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 10 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej”
2. Istniejące obiekty budowlane na terenie budowy.
 - 2.1 Czynna linia napowietrzna niskiego napięcia.
 - 2.2 Drogi publiczne.
3. Istniejące obiekty stwarzające zagrożenie na budowie.
 - 3.1 Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym (2.1).
 - 3.2 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości (2.1).
 - 3.3 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych (2.2).
4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie.
 - 4.1 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości podczas montażu opraw oświetleniowych i wysięgników na słupach nn.
 - 4.2 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych podczas prac i transportu materiałów w pasie drogowym.
5. Instruktaże bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z brygadą w celu omówienia zakresu robót, kolejności wykonania prac i zagrożeń występujących na budowie. Brygadzysta kierujący zespołem jest zobowiązany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadań poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu narzędzi, sprzętu ochronnego i zabezpieczającego. W szczególności dotyczy to wykonywania prac na wysokości.
6. Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 - 6.1 Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, poleceń brygadzysty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do kontroli budowy. Brygadzysta i monterzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterów muszą mieć zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mogą wykonywać prac samodzielnie.
 - 6.2 Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawne i dopuszczone do używania: sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny.
 - 6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzić po uprzednim wyłączeniu napięcia, termin i czas wyłączenia uzgodnić z Rejonem Energetycznym. Do tych prac można przystąpić wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:
 - a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
 - b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 - c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.

- d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutków prądów zwarciovych. Część 1: Definicje i metody obliczania.
 - e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciovie w sieciach trójfazovych prądu przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów.
 - f) PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażovych badań odbiorczych.
 - g) „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć” - opracowanie pod patronatem PTPIREE Poznań 2005 rok
 - h) Przepisami BHP - obowiązujące przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.
- 6.4 Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- 6.5 Prace i sposób zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym uzgodnić we właściwym Zarządzie Dróg.

2. WARUNKI TECHNICZNE TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków
Ul. Małobądzka 141,
42-500 Będzin



Będzin, dn. 2022.07.25

**Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary**

Sygnatura: TNT/NMK/2022-07-25/03/6969
Opracował: Paweł Trzcionka 516116151

Dotyczy: wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.07.2022 w sprawie określenia warunków przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego w **Gminie Psary dla zadania Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „zadanie nr 10 – Projekt oświetlenia odcinka ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej”** informujemy, że wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci TAURON Nowe Technologie S.A. sieci i opraw do istniejącego oświetlenia ulicznego w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

1. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia ulicznego zasilana ze stacji **BDD31974 Góra Siewierska Ogrodowa** z szafy oświetlenia ulicznego z obwodów oświetleniowych **BDD31974/OS101**
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe zasilającego rozłącznik bezpiecznikowy odbiorcy w kierunku projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
 - a) od istniejącego stanowiska słupowego **BDD022273 nN** (lokalizacja słupa ul. Ogrodowa przy budynku 26) zbudować rozłącznik bezpiecznikowy wraz z zasilaniem (własność wnioskodawcy) oraz zaprojektować linię oświetlenia ulicznego w kier. projektowanej instalacji;
 - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę - zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Nowe Technologie S.A. z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;

TAURON Nowe Technologie S.A.
Plac Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
tel. +48 32 303 80 01, fax. +48 32 303 80 02
tnt.sekretariat@tauron.pl

NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615
Kapitał zakładowy (wpłacony): 9 535 649,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000141756

www.nowe-technologie.tauron.pl

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków
Ul. Małobądzka 141,
42-500 Będzin



- d) nowe elementy sieci trwale oznaczyć w celu wyodrębnienia majątku – o przyjętym sposobie oznaczenia powiadomić TNT S.A. w momencie zgłoszenia do sprawdzenia.
4. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
- 5 Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
6. Sieć nN pracuje w układzie: **TN-C**

Nowo wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy Psary.

Informacje dodatkowe.

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych oraz przebudowane urządzenia oświetleniowe Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z TNT S.A - Biurem Obsługi Oświetlenia Kraków (Będzin ul. Kościuszki 92).
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.

II. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do przyłączenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „ZI” dostępnym na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl , który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
2. Dokumentacja powykonawcza,
3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Z poważaniem

TAURON Nowe Technologie S.A.
Specjalista ds. Oświetlenia
Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków

Paweł Trzcionka

TAURON Nowe Technologie S.A.
Plac Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
tel. +48 32 303 80 01, fax. +48 32 303 80 02
tnt.sekretariat@tauron.pl

NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615
Kapitał zakładowy (wpłacony): 9 535 649,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000141756

www.nowe-technologie.tauron.pl

3. DECYZJA WÓJTA GMINY PSARY RGKiZDI.7230.1.25.2023

WÓJT GMINY PSARY
woj. śląskie

DECYZJA
WÓJTA GMINY PSARY
RGKiZDI.7230.1.25.2023
z dnia 08.05.2023r.

data wpływu
5648. 2023. ci. kb. 1459
15. 05. 2023
Bedus

Na podstawie art. 104 i art. 107, art.127 i 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz.775), art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ust. 1, w związku z art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2023r., poz. 645), po rozpatrzeniu wniosku **Pana Mariusza Staniek - ECO ENERGY POLAND Sp. z o. o. ,ul.Górna 29B, 43-400 Cieszyn** w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie projektowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ozn. nr ew. 618 033 S ul.Ogrodowej w Górze Siewierskiej na działce ozn. nr geod.248 obręb Góra Siewierska.

ORZEKAM

1. Zezwolić na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych tj. projektowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ozn. nr ew. 618 033 S ul.Ogrodowej w Górze Siewierskiej na działce ozn. nr geod.248 obręb Góra Siewierska.
2. Ustalić następujące warunki zezwolenia:
 - a) należy przyłączyć się do istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego z istniejącego słupa na działce ozn. nr geod.248 obręb Góra Siewierska (na istniejącym słupie projektowana oprawa oświetleniowa LED);
 - b) zabudować projektowane słupy wraz z projektowanymi oprawami oświetleniowymi LED na działkach ozn. nr geod. 30/36, 30/35, 25/3, 25/9, 11/2 obręb Góra Siewierska (po wcześniejszej zgodzie uzyskanej od właścicieli ww. działek);
 - c) zabudować projektowany kabel oświetleniowy nN - YAKXs 4x25mm² w pasie drogowym drogi gminnej ul.Ogrodowej w Górze Siewierskiej na działce ozn. nr geod. 248 obręb Góra Siewierska;
 - d) ewentualne kolizje i skrzyżowania z innymi urządzeniami zabezpieczyć rurami ochronnymi;
 - e) teren pasa drogowego przywrócić do stanu poprzedniego ;
 - f) na czas prac teren robót oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i BHP.

W przypadku kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urządzenia.

Część składową niniejszej decyzji stanowi projekt zagospodarowania terenu z lokalizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego.

UZASADNIENIE

Pan Mariusz Stanek - ECO ENERGY POLAND Sp. z o. o. ,ul.Górna 29B, 43-400 Cieszyn złożył w tut. organie wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych tj.: projektowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul.Ogrodowej w Górze Siewierskiej na działce ozn. nr geod.248 obręb Góra Siewierska.Do wniosku załączono projekt zagospodarowania terenu z lokalizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego tut. organ zezwala na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej ul.Ogrodowej w Górze Siewierskiej na działce ozn. nr geod.248 obręb Góra Siewierska projektowaną infrastrukturę oświetlenia ulicznego.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany zgodnie z ustawą o drogach publicznych do: uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia, uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia - m. in. zwrócić się z miesięcznym wyprzedzeniem z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.

Wniosek o zajęcie pasa drogowego winien zawierać dane:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
- cel zajęcia pasa drogowego;
- powierzchnia zajmowanego pasa drogowego lub powierzchnię reklamy (wymiary instalowanego urządzenia);
- termin zajęcia pasa drogowego.

Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23, za pośrednictwem Wójta Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z upoważnienia Wójta
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Zarządzania Drogami
[Signature]
Jolanta Gołosz-Rączka

Otrzymują:


1. Pan Mariusz Staniek - ECO ENERGY POLAND Sp. z o.o., ul. Górna 29B, 43-400 Cieszyn
2. Kopia a/a.

Zwolniono z pobrania opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2142)

„Sprawę prowadzi:
Artur Muc, Inspektor ds. zarządzania drogami
Tel. 32 294 49 22, e-mail: arturmuc@psary.pl”

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczanie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.208.2023
Nazwa miejscowości	Paary
Jednostka ewidencyjna	Paary 240106_2
Obsęg	Góra Siewierska 240106_2.0004
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000-6 / PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	-----
Kierownik prac	Piotr Porzuczek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	07.02.2023 Piotr Dymecki



Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.402006 19.074117



<p>Powiadzam, że niniejszy dokument został sporządzony w wyimk prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera biurowa technicyzacja pozyskiwane z wywiadykowania, jednoczesnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia</p>	
<p>Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych</p>	<p>WG.6040.208.2023</p>
<p>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie</p>	<p>STAROSTA BĘDZIŃSKI</p>
<p>Wykonawca prac geodezyjnych:</p>	<p>MERIDIAN Piotr Dymek NIP 6142078255 REGON 241304424</p>
<p>Ni oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozyskiwane z wywiadykowania</p>	<p>Protokół wywiadykowania nr 1 z dnia 20.02.2023r.</p>
<p>Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac</p>	<p>Piotr Potocki upr nr 21169</p>

Treść mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą oraz zaewidencjonowaną do zasobu powiatowego pod nr protokołu nr 1 (WG.6640.208.2023) z dnia 20.02.2023

Za zgodność mgr inż. Marek Maksymowicz

<p>Wynawca:  ECOENERGY POLAND ECO ENERGY POLAND</p> <p>GÓRKA PRZY 43-409 CIESZYŃ TEL. 33 444 72 23 www.ecoenergypoland.pl</p>	<p>Investor: Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary</p>				
	<p>Adres: m. Góra Siewierska, ul. Ogrodowa, dz. nr 11/2, 25/3, 25/9, 30/35, 30/36, 248, obr. 0004 GÓRA SIEWIERSKA, j. ewid 240106 2 gm. Psary</p>				
<p>Nazwa inwestycji</p>		<p>Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 10 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej”</p>			
<p>Nazwa rysunku</p>		<p>Projekt zagospodarowania terenu</p>			
<p>Projektant</p>		<p>Imię i Nazwisko</p>	<p>Nr uprawnień</p>	<p>Podpis</p>	<p>Data</p>
<p>Marek Maksymowicz</p>		<p>POL.00000.PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</p>			<p>03.03.2023</p>
<p>Współpraca</p>		<p>R. Kuczyński, M. Kupryciuk,</p>			<p>Nr rysunku</p> <p>1</p>

mgr inż. Marek Maksymowicz LEGENDA:

nr upr. PDL/0000/PBE/19
w zakresie sieci i instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

proj. słup OU h=8m z wysięgnikiem o dł. 1,0m z oprawą ośw. drogową LED na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach 0,4m x 0,4m
proj. oprawa ośw. drogowa LED x wysięgnik o dł. 1,0m na istniejącym słupie nN
istn. oprawa ośw. na słupie
proj. kabel oświetleniowy nN - YAKKS 4x25mm² w rurze ochronnej Ø50mm
proj. rura ochronna sztywna Ø110 mm
oznaczenie numeru dzialki objętej opracowaniem

Urząd Gminy Psary
42-512 Psary, ul. Malinowicka 1
tel. 32 294-49-00, fax 32 294-49-01
NIP 625-161-06-38

Załącznik do decyzji

RGK:ZDIII. 7230.1.25. 2023
Nr z dn. 08.05.2023r

Z upoważnienia Wójta
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Zarządzania Drogami
Jolanta Górsz-Rączka
Jolanta Górsz-Rączka

4. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Będzińskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie
w terminie do 2023-04-21

Znak sprawy: WG.6630.71.2023

Wnioskodawca: ECO ENERGY POLAND SP. Z O.O.

43-400 Cieszyn, ul. Górna 29 B, PL

Opis przedmiotu narady:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej w ramach „Zadanie nr 10 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej”

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Katarzyna Naściszewska

Protokolant: Katarzyna Naściszewska

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Aquaplust Sp. z o.o. Bobrowniki Grzegorz Lazar	nie dotyczy Nie dotyczy
2	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. Piotr Bociek	nie dotyczy Nie dotyczy
3	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice Aleksander Mańdok	nie dotyczy Nie dotyczy
5	Górnślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice Andrzej Piątek	nie dotyczy Nie dotyczy
6	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź Aleksandra Pilarska	nie dotyczy Nie dotyczy
7	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Będzin Aneta Rokicka	nie dotyczy Nie dotyczy
8	NETIA S.A. Tadeusz Banaś	pozytywne bez uwag Brak uwag
9	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerkianach Gabriela Gocyla - Moś	nie dotyczy Nie dotyczy
10	Orange Polska S.A. Katowice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Strona 1 z 4 (20s)

11	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Katowice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
12	PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Południowy Tomasz Minicki	nie dotyczy Nie dotyczy
13	PKP Energetyka S.A. Warszawa	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	PKP Telko Sp. z o.o. Katowice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
19	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Wydział obsługi sieci Zabrze	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
20	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Będzinie Natalia Baran	pozytywne z uwagami Uzgodniono pismem nr. PSG/ZA.0154.763.160116133.2023 z dnia 12.04.2023
21	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Bytomiu Marcin Stolarski	nie dotyczy Nie dotyczy
22	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Świętochłowicach Mirosław Kozak	nie dotyczy Nie dotyczy
23	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Zawierciu Tomasz Drożdżyński	nie dotyczy Nie dotyczy
24	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
25	Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. Tomasz Turek	nie dotyczy Nie dotyczy
26	TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepły nr 1	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
27	TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepły nr 5 Sławomir Kustra	nie dotyczy Nie dotyczy

28	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Dariusz Gąstała	pozytywne z uwagami Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy naszych urządzeń elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie. Pod adresem ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin. Po uprzednim uzyskaniu wywiadów branżowych w TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie.
29	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Marcin Patyk	nie dotyczy Nie dotyczy
30	TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. Robert Jurczak	nie dotyczy Nie dotyczy
31	T-Mobile Polska S.A.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
32	Tramwaje Śląskie S.A. Tomasz Łukaszek	nie dotyczy Nie dotyczy
33	Wojkowickie Wody Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
34	Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
35	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Siewierz	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
36	Zarząd Dróg Wojewódzkich	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Burmistrz Gminy Sławków	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	Burmistrz Miasta Czeladź Rafał Sobczyk	nie dotyczy Nie dotyczy
3	Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Karol Czekaj	nie dotyczy Nie dotyczy
4	Burmistrz Miasta Wojkowice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Prezydent Miasta Będzin	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Wójt Gminy Bobrowniki Jacek Brzozowski	nie dotyczy Nie dotyczy
7	Wójt Gminy Mierzęcice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	Wójt Gminy Psary	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Starostwo Powiatowe w Będzinie - Wydział Architektury Dariusz Kruczkowski	pozytywne bez uwag Brak uwag
Uwaga własna przewodniczącego:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko	Stanowisko/treść uwagi:
1	PODGIK Będzin Katarzyna Naściszewska	pozytywne z uwagami 1) Z dokumentacji przyjętej do pzgik w ramach operatu technicznego WG.6640.208.2023 (P.2401.2023.425) wynika, iż opracowywana mapa do celów projektowych została sporządzona w celu projektowania obiektów liniowych w odległości powyżej 3 m od granic działek (§31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Potwierdza to zamieszczona informacja w sprawozdaniu technicznym ww. pracy geodezyjnej. Usytuowanie projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej nie zachowuje wymaganej odległości większej niż 3 m. 2) W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązkiem inwestora jest ochrona wszystkich znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze realizacji inwestycji, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
Katarzyna Naściszewska
Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podpisano podpisem elektronicznym

.....
Podpis i pieczęć protokolanta narady koordynacyjnej

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej


Informacje dodatkowe:

- Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z późn.zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
- Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
- Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwają lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
- O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.208.2023
Nazwa miejscowości	Psary
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obręb	Góra Siewierska 240106_2_0004
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000.6 / PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	07.02.2023 Piotr Dymecki

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w bazie GESUT. Obszar planowanej inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MPZP plan nanesiono orientacyjnie.

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.402006 19.074117




Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.208.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BĘDZIŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki NIP 6482079255 REGON 241804424
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 20.02.2023r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Porzucek upr nr 22169

STAROSTA BĘDZIŃSKI
(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)
Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zakończonej dnia 2023-04-21 pod numerem sprawy WG.6630.71.2023.
Dokument podpisany elektronicznie przez

<div>Wykonawca:</div> <div>ECOenergy</div> <div>ECO ENERGY POLAND</div> <div>GÓRKA 298 43-400 CIESZYN</div> <div>TEL. 33 444 73 33</div> <div>www.ecoenergypoland.pl</div>		<div>Inwestor:</div> <div>Gmina Psary</div> <div>ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary</div>			
<div>Adres:</div> <div>m. Góra Siewierska, ul. Ogrodowa,</div> <div>dz. nr 11/2, 25/3, 25/9, 30/35, 30/36, 248,</div> <div>obr. 0004 GÓRA SIEWIERSKA, j. ewid 240106_2 gm. Psary</div>					
Nazwa inwestycji	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: "Zadanie nr 10 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej"				
Nazwa rysunku	Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu		Skala 1:500		
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Nr rys.
	Marek Maksymowicz	POL/0000/PBE/19 w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych		03.03.2023	1
Współpraca	R. Kuczyński, M. Kupryciuk,				

LEGENDA:

- proj. słup OU h=8m z wysięgnikiem o dł. 1,0m z oprawą ośw. drogową LED na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,4m x 0,4m
- proj. oprawa ośw. drogową LED + wysięgnik o dł. 1,0m na istniejącym słupie nN
- istn. oprawa ośw. na słupie
- proj. kabel oświetleniowy nN - YAKXs 4x25mm² w rurze ochronnej Ø50mm
- proj. rura ochronna sztywna Ø110 mm
- oznaczenie numeru działki objętej opracowaniem
- punkty załamania sieci elektroenergetycznej nN

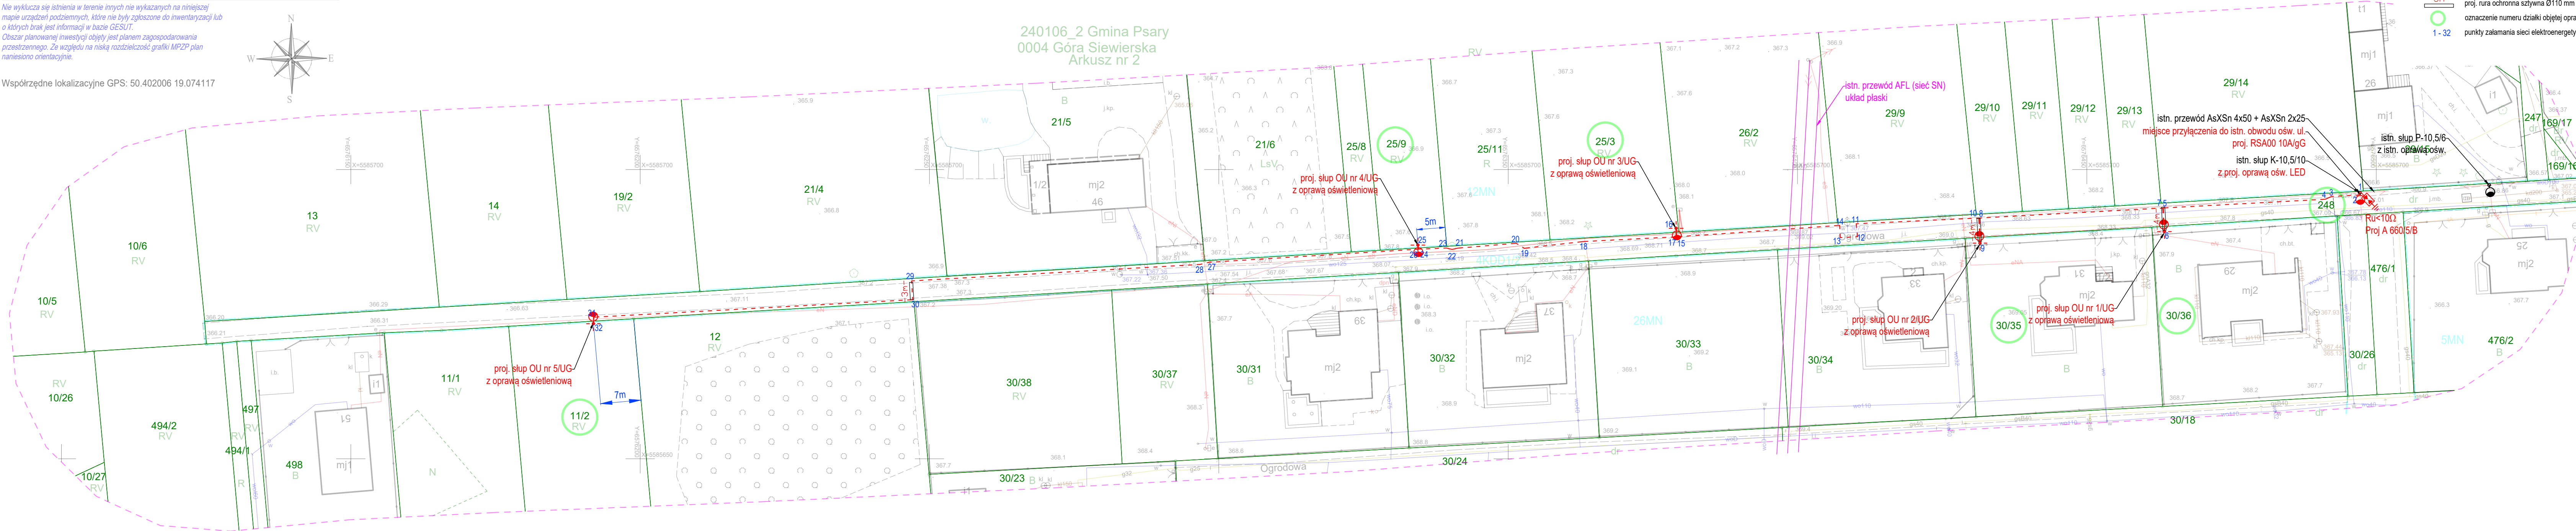

5. UZGODNIENIE Z PSG Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W ZABRZU GAZOWNIA W BĘDZINIE



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

data wpływu
5576. 2023.01. KB. 1452
19. 04. 2023
Bedzin

Gazownia w Będzinie
ul. Sielecka 85a, 42-500 Będzin
tel. 22 444 33 33
gazownia.bedzin@psgaz.pl

ECO ENERGY POLAND
Ul. Górna 29 B
43-400 Cieszyn

Wasz znak:
Nasz znak: PSG/ZA.0154.763.160116133.2023

Będzin 12.04.2023

Dot.: Uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego dla projektowanego oświetlenia
w Górze Siewierskiej przy ul. Ogrodowej dz. nr. 248, 30/35, 30/36, 25/3, 25/9.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

— **gazociąg średniego ciśnienia (PE) – kolorem granatowym**

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie z następującymi uwagami.**

- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągami należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągiem należy zachować odległość poziomą od powierzchni zewnętrznej ścianki gazociągu nie mniejszą niż 0,5 m, zgodnie z ww. Rozporządzeniem zał. nr 2 Tabela 2 i/lub 3.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.

- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (1,0 m po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu średniego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Będzinie.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Sielecka 85a. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.


Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Młodszy Specjalista
ds. Technicznych

Natalia Baran

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Będzinie

Artur Grzywnowicz

Załączniki:

- plany (1 szt.)

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.208.2023
Nazwa miejscowości	Psary
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obsęb	Góra Siewierska 240106_2_0004
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000.6 / PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	07.02.2023 Piotr Dymecki



Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.402006 19.074117



<p>Podpiszłam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opisaną technicznie pozytywnie zwyklowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedziadłości karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p>	
<p>Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych</p>	<p>WG.6640.08.2023</p>
<p>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie</p>	<p>STAROSTA BĘDZIŃSKI</p>
<p>Wykonawca prac geodezyjnych</p>	<p>MERIDIAN Piotr Dymcecki NIP: 645-0702955 REGON: 141804424</p>
<p>Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji</p>	<p>Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 2002.2023r</p>
<p>Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac</p>	<p>Piotr Porzuczek upr nr 22169</p>

Treść mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapą do celów projektowych przyjętą oraz zaewidencjonowaną do zasobu powiatowego pod nr protokołu nr 1 (WG.6640.208.2023) z dnia 20.02.2023

Za zgodność mgr inż. Marek Maksymowicz

 <p>WYKONAWCA ECOENERGIA POLAND ECO ENERGY POLAND</p> <p>GÓRKA 208 43-400 CIESZYN TEL. 33 444 74 73 www.ecoenergypoland.pl</p>	<p>Inwestor: Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary</p>			
	<p>Adres: m. Góra Siewierska, ul. Ogrodowa, dz. nr 11/2, 25/3, 25/9, 30/35, 30/36, 248, obr. 0004 GÓRA SIEWIERSKA, i ewid 240106_2_gm. Psary</p>			
Nazwa inwestycji	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej w ramach zadania pn.: „Zadanie nr 10 - Projekt oświetlenia odcinka ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej”			
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu			Skala: 1:500
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
	Marek Maksymowicz	PD.00090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		03.03.2023
Współpraca	R. Kuczyński, M. Kupryciuk,			Nr rys. 1

mgr inż. Marek Malinowski . LEGENDA:

nr upr. PDL/0090/PBE/19
w zakresie sieci i instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

proj. słup OU = 8m z wysięgnikiem o dł. 1,0m z oprawą ośw. drogową LED na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,4m x 0,4m

proj. oprawa ośw. drogową LED + wysięgnik o dł. 1,0m na istniejącym słupie nN

istn. oprawa ośw. na słupie

proj. kabel oświetleniowy nN - YAKOFS 4x25mm² w rurze ochronnej Ø50mm

proj. rura ochronna sztywna Ø110 mm

oznaczenie numeru dzialki objętej opracowaniem


Załącznik do pisma:
z dnia 12.04.2023
znak PSC.2A.0154.463.160M6133.202
_____ gazociąg ślc (PE)
namiesiono orientacyjnie

6. MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.208.2023
Nazwa miejscowości	Psary
Jednostka ewidencyjna	Psary 240106_2
Obiekt	Góra Siewierska 240106_2_0004
Skala mapy	1:500
Układy współrzędnych	2000-6 / PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie obszaru aktualizacji	
Kierownik prac	Piotr Porzucek, upr nr 22169
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki NIP 6482076255 REGON 241804424
Data oraz imię nazwisko osoby opracowującej mapę	07.02.2023 Piotr Dymecki

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w bazie GUSUT.
Obszar planowanej inwestycji objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na niską rozdzielczość grafiki MPZP plan naniesiono orientacyjnie.

Współrzędne lokalizacyjne GPS: 50.402006 19.074117



Polewaczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.208.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BĘDZIŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MERIDIAN Piotr Dymecki NIP 6482076255 REGON 241804424
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 20.02.2023r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Porzucek upr nr 22169

MERIDIAN
USŁUGI GEODEZYJNE
Piotr Dymecki
tel. kom. 501 361 053
41-600 Zabrze, ul. gen. S. Gąsiora 10, 10-12
NIP 648-207-62-55 REGON 241804424

GEODETA UPRAWNIENY
mgr inż. Piotr Porzucek
Nr upr. zaw.: 22169

