

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Gmina Jarosław [180404_2] obręb: Munina [0006]
pow. Jarosław woj. podkarpackie
Ark. 8.124.09.24.1.1

Niniejszą mapę opracowano na podstawie ark. 8.124.09.24.1.1
mapy zasadniczej oraz pomiaru uzupełniającego w terenie.
Granice działek są zgodne z operatem ewidencji gruntów.

W zakresie projektowanej inwestycji nie badano obciążeń służebnościami gruntowymi.
Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzień 25.01.2021r

Układ wsp. 2000/24 - "Kronsztadt"

ID 440.196.2021


mgr inż. Marek Fudali
Upr. zaw. Nr 18834 zakres 1,2 i 5

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
nieprzekraczalna linia zabudowy
ZUD projektowany

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych
oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty
prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument
uzyskał pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	440.196.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PODGIK w Jarosławiu
Data i nr protokołu sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	25.01.2021r 440.196.2021_14377
Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	geodeta uprawniony mgr inż. Marek Fudali Upr. zaw. Nr 18834 zakres 1,2 i 5

DAFGeo Marek Fudali
Usługi geodezyjne
37-565 Rożwienica 193
tel. 605670025, e-mail: geosan1@op.pl
NIP 7921160015 REGON 181072810

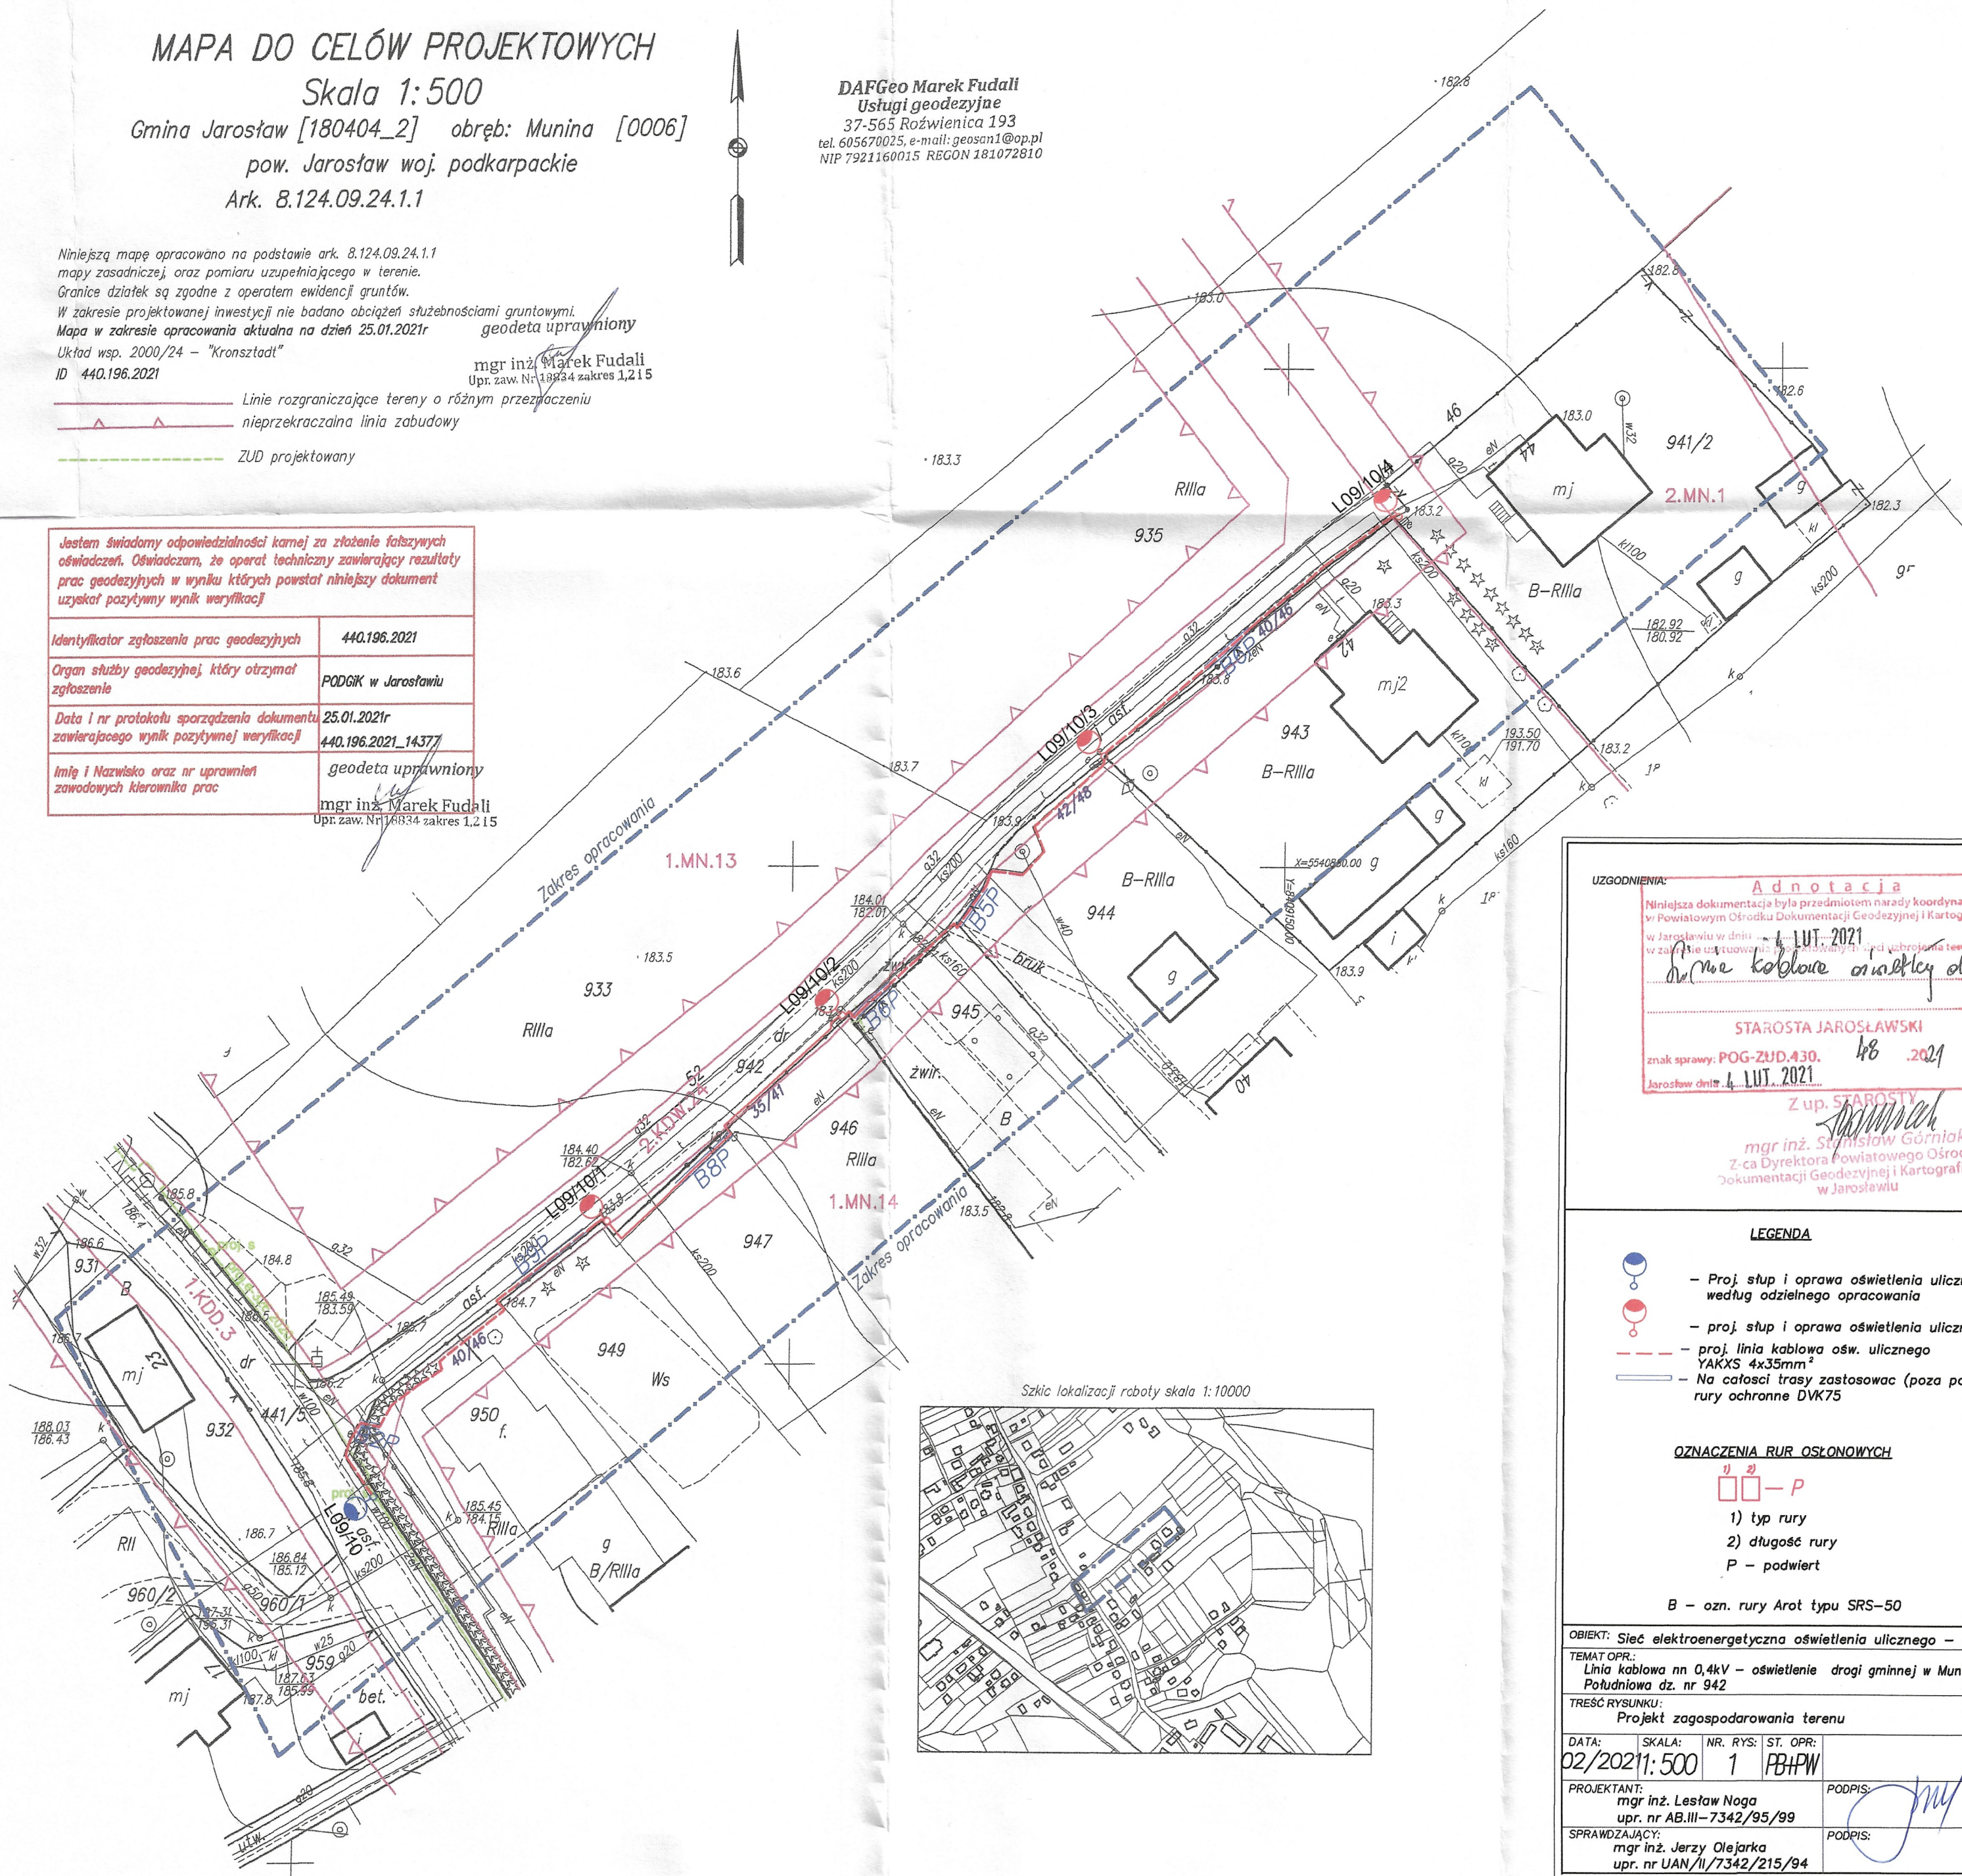

Szkic lokalizacji roboty skala 1:10000



UZGODNIENIA:

Adnotacja
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Jarosławiu w dniu 1. LUT 2021
w zakresie ustaleniom i zgodności z termem:
nie ma kablowe oświetlenie drogi

STAROSTA JAROSŁAWSKI
znak sprawy: POG-ZUD.430. 48 .2021
Jarosław dnia 1. LUT 2021

Z up. STAROSTY
mgr inż. Stanisław Górniak
Z-ca Dyrektora Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Jarosławiu

- LEGENDA**
- Proj. stupa i oprawa oświetlenia ulicznego według oddzielnego opracowania
 - proj. stupa i oprawa oświetlenia ulicznego
 - proj. linia kablowa ośw. ulicznego YAKXS 4x35mm²
 - Na całości trasy zastosować (poza podwiertami) rury ochronne DVK75

OZNACZENIA RUR OSŁONOWYCH

1) typ rury
2) długość rury
P - podwiert

B - ozn. rury Arot typu SRS-50

OBIEKT: Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego - kat. XXV
TEMAT OPR.: Linia kablowa nn 0,4kV - oświetlenie drogi gminnej w Muninie ul. Południowa dz. nr 942

TREŚĆ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu

DATA: 02/2021 SKALA: 1:500 NR. RYS: 1 ST. OPR: PBHPW

PROJEKTANT: mgr inż. Lesław Noga upr. nr AB.III-7342/95/99

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jerzy Olejarka upr. nr UAN/II/7342/215/94