

TUCHOLA, dnia 10.09.2019 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz. U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami) oświadczam: Jako projektant zadania;

BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEŁPIN GMINA TUCHOLA

Dz. 619/4, 619/5, 470/6, 470/12, 630, 631/1, 631/2, 616/1, 617,
616/2, 775, 633, 632, 618 – obręb KIEŁPIN 0002
Jedn. Ewid. - TUCHOLA obszar wiejski 041606_5

oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

Bernard Kloskowski
ul. Pocztowa 15 B/19
89-500 TUCHOLA

upr nr WBPP-NB-7210/73/82

techn. Bernard Jan Kloskowski
uprawniony do projektowania, nadzorowania
i kierowania robotami w specjalności
instalacyjno-inżynierskiej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych
NR UPRAWNIEN - WBPP-NB-7210/73/82

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz. U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami) oświadczam: Jako sprawdzający zadanie;

BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEŁPIN GMINA TUCHOLA

Dz. 619/4, 619/5, 470/6, 470/12, 630, 631/1, 631/2, 616/1, 617,
616/2, 775, 633, 632, 618 – obręb KIEŁPIN 0002
Jedn. Ewid. - TUCHOLA obszar wiejski 041606_5

oświadczam, że sprawdziłem projekt budowlany i stwierdziłem, że jest opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJĄCY

Inż. Mieczysław Filipkowski
ul. Biziela 15/16
BYDGOSZCZ

upr nr WBPP-NB-7210/259/81

Inż. Mieczysław Filipkowski
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA, NADZOROWANIA
KIEROWANIA ROBOTAMI W ZAKRESIE INS-
TALACJI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, GA-
ZOWNICZEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻY-
TKOWEJ NR UPRAWNIEN WBPP-NB-7210/259/81

Page 2/38

Digitally signed by Ewa Kuciel
DN: cn=Ewa Kuciel, o=CENT
Ewa Kuciel, c=pl, email=ewa.kuciel@poczta.onet.pl

Nr ..WBPP-NB-7210/73/82

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2 pkt.2 §5 ust.2 §7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. ab
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza
się, że:

Obywatel(ka)BERNARD..... JAN..... KŁOSKOWSKI.....
.....
.....technik meliorant.....
.....(tytuł naukowy — zawodowy).....

urodzony(a) dnia ..18.sierpnia..... 19.44 r. wNagelsbergu.....

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

.....projektanta, kierownika budowy i robót.....

w specjalnościinstalacyjno — inżynierskiej..... Stwierdzam zgodność z oryginałem

w zakresiesieci i instalacji sanitarnych..... data 21.10.19 podpis.....

Obywatel(ka) ..BERNARD... JAN... KŁOSKOWSKI..... jest upoważniony(a) do:

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu — o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
- 2/ sporządzania projektów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych — o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
- 3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego, w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych — o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

SP/KM



Z upoważnienia Wojewody
GŁÓWNY ARCHITEKT WOJEWÓDZTWA
DYREKTOR BIURA

mgr inż. arch. Jerzy Winięcki

Nr WBPP-NB-7210/259/81.

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Nu podstawie § 4ust.2, §5ust.1, §6ust.1, § 7... i § 13 ust. 1 pkt. 4. lit.
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza
się, że:

Obywatel(ka) Mieczysław FILIPKOWSKI
..... inżynier budownictwa w zakresie specj. urządzenia sanitarne
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia ..20. maja..... 19.39 r. w ..Grzymkach.....

posłada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

..... projektanta, kierownika budowy i robót

w specjalności instalacyjno - inżynierskiej Stwierdzam zgodność

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych z oryginału
data 24.10.19 podpis

Obywatel(ka) Mieczysław Filipkowski jest upoważniony(a) do:

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu,
- 2/ sporządzania projektów instalacji sanitarnych,
- 3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu,
- 4/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych.



SP/HB



z upoważnienia Wojewody
GŁÓWNY ARCHITEKT WOJEWÓDZTWA
DYREKTOR BIURA

mgr inż. arch. Jerzy Winiński

Tuchola, dnia 17.12.2018r.

L. dz. ZWiK 74 /118/2018

Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

dotyczy: warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej zasilającej działki o nr ewid. 616/1, 632, 633 położonych w obrębie ewid. Kielpin, gmina Tuchola

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o. o. dla wyżej wymienionego zadania ustala następujące warunki podłączenia i wykonania sieci wodociągowej:

1. W celu zasilenia działek o nr ewid. 616/1 (Kielpin 3), 632 (Kielpin 5), 633 (Kielpin 4) należy zaprojektować i wybudować odcinek sieci wodociągowej w nawiązaniu do istniejącej sieci wodociągowej z rur PN10 PVC 160/6,2mm, przebiegającej przez teren działki o nr ewid. 619/4 (wodociąg zakończony hydrantem), zgodnie z załącznikiem do niniejszych warunków technicznych.
2. Wodociąg zaprojektować jako rozdzielczy z rur kielichowych PN10 PVC-U lub polietylenowych o połączeniach zgrzewanych wraz z zabudową hydrantów nadziemnych DN80.
3. Włączenie projektowanego odcinka sieci do istniejącej wykonać poprzez wcinkę i zabudowę trójnika żeliwnego kołnierzowego, króćców żeliwnych oraz muf ciśnieniowych. Za trójnikiem, na odejściu, zabudować zasuwę żeliwną kołnierzową. Od zasuw wyprowadzić klucz teleskopowy, zwieńczony skrzynką żeliwną, obrukowaną w promieniu 0,5m, np. kostką betonową na zaprawie betonowej.
4. Przy projektowaniu nowej sieci wodociągowej należy przyjąć następujące materiały:
 - a) wodociąg z rur ciśnieniowych PN10 PVC-U wg PN-EN ISO 1452-2:2010 lub PE SDR17 wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12
 - b) Średnicę wodociągu przyjąć na podstawie obliczeń hydraulicznych – docelowo przyjąć możliwość rozbudowy wodociągu i spięcie z wodociągiem w msc.Kielpin;
 - c) rury i kształtki PN10, uzbrojenie stanowić będzie armatura żeliwna kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego;
 - d) zasuw kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego klasy PN10 z klinem całkowicie pokrytym gumą EPDM, wrzeciono i trzpień ze stali nierdzewnej; przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN1092-2, długość zabudowy zgodna z PN-EN 558
 - e) obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne żeliwne – oznaczoną literą „W”;
 - f) hydranty DN80 klasy PN10, np. firmy Akwa zabudować na odgałęzieniu poziomym w odległościach zgodnych z PN. Przed hydrantem zabudować na odgałęzieniu zasuwę żeliwną odcinającą DN80 wraz z obudową i skrzynką do zasuw. Armatura kołnierzowa zabezpieczona antykorozyjną farbą; nominalna wydajność hydrantów 10 dm³/s przy ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863:1997
5. W projekcie przewidzieć również rozbudowę sieci w działce o nr ewid. 622/6, jako przyszłościową możliwość zasilania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej przyległych działek np. dz.geod. nr ewid. 630 (Kielpin 4A).

Uwagi ogólne:

1. Całość projektować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych WTWiOSW COBRTI – Instal z 2001r. (Zeszyt 3) oraz obowiązującymi normami i przepisami.
2. Projekt rozbudowy sieci wodociagowej w dwóch egzemplarzach przedłożyć do uzgodnienia w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Tucholi, ul. Warszawska 7.


Załączniki:

Mapa sytuacyjno – wysokościowa z naniesioną propozycja projektowanej sieci wodociagowej – załączniki od nr 1 do 4

Otrzymują:

Adresat
a/a


PREZES DZARZADU
mgr Malgorzata Oller

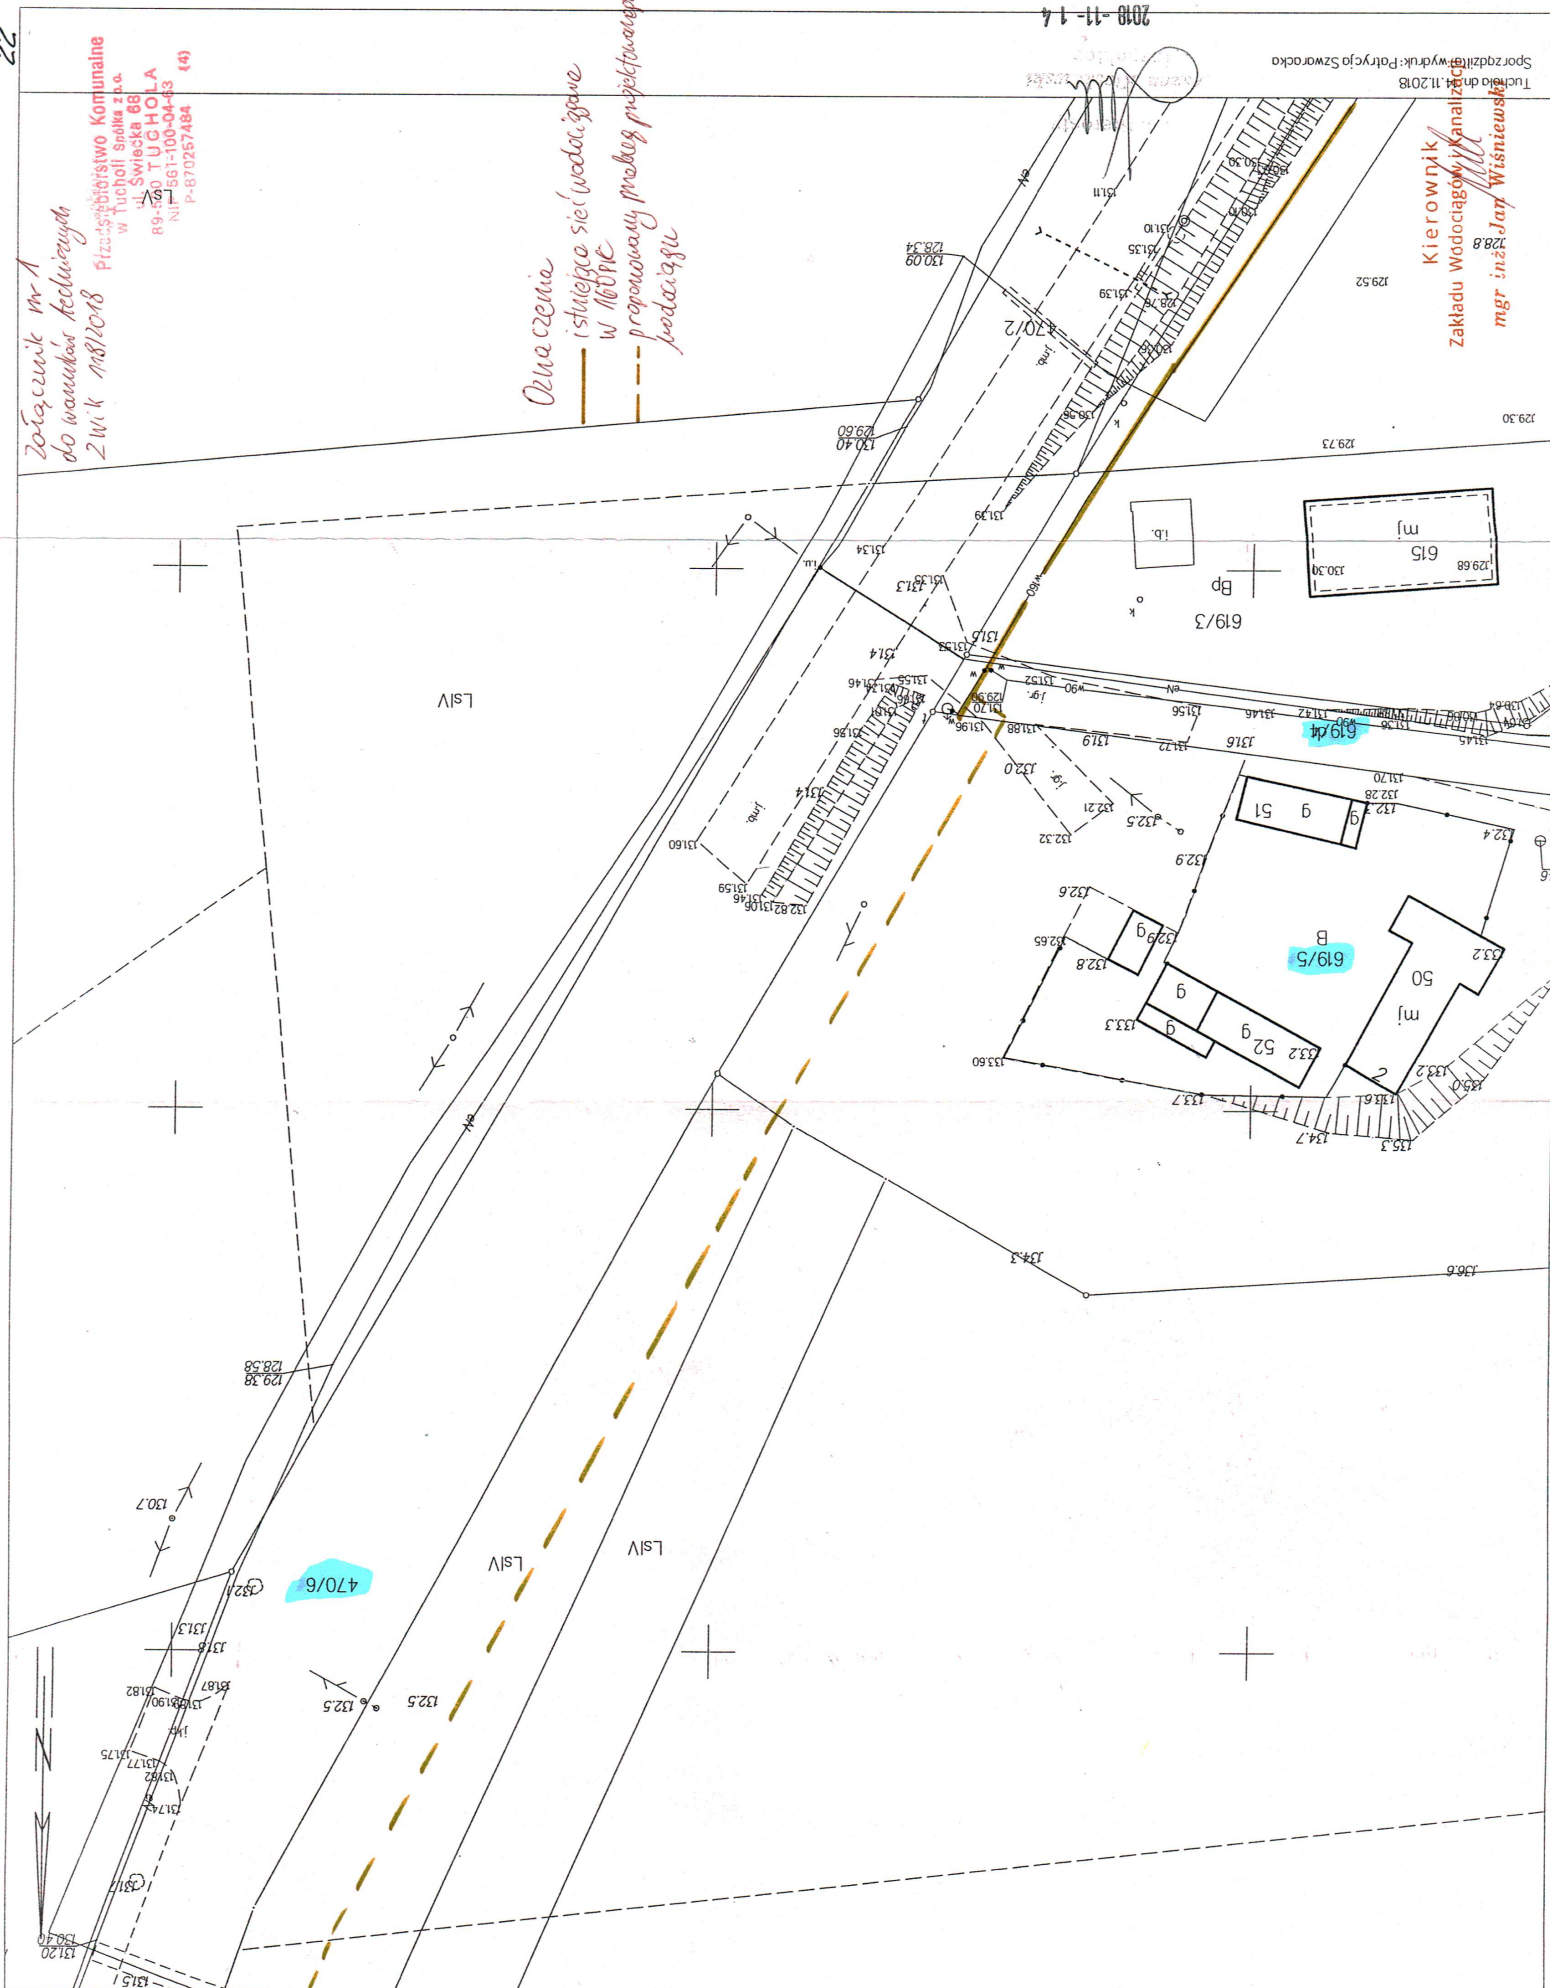

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRON86-NH

Starosta Tucholski

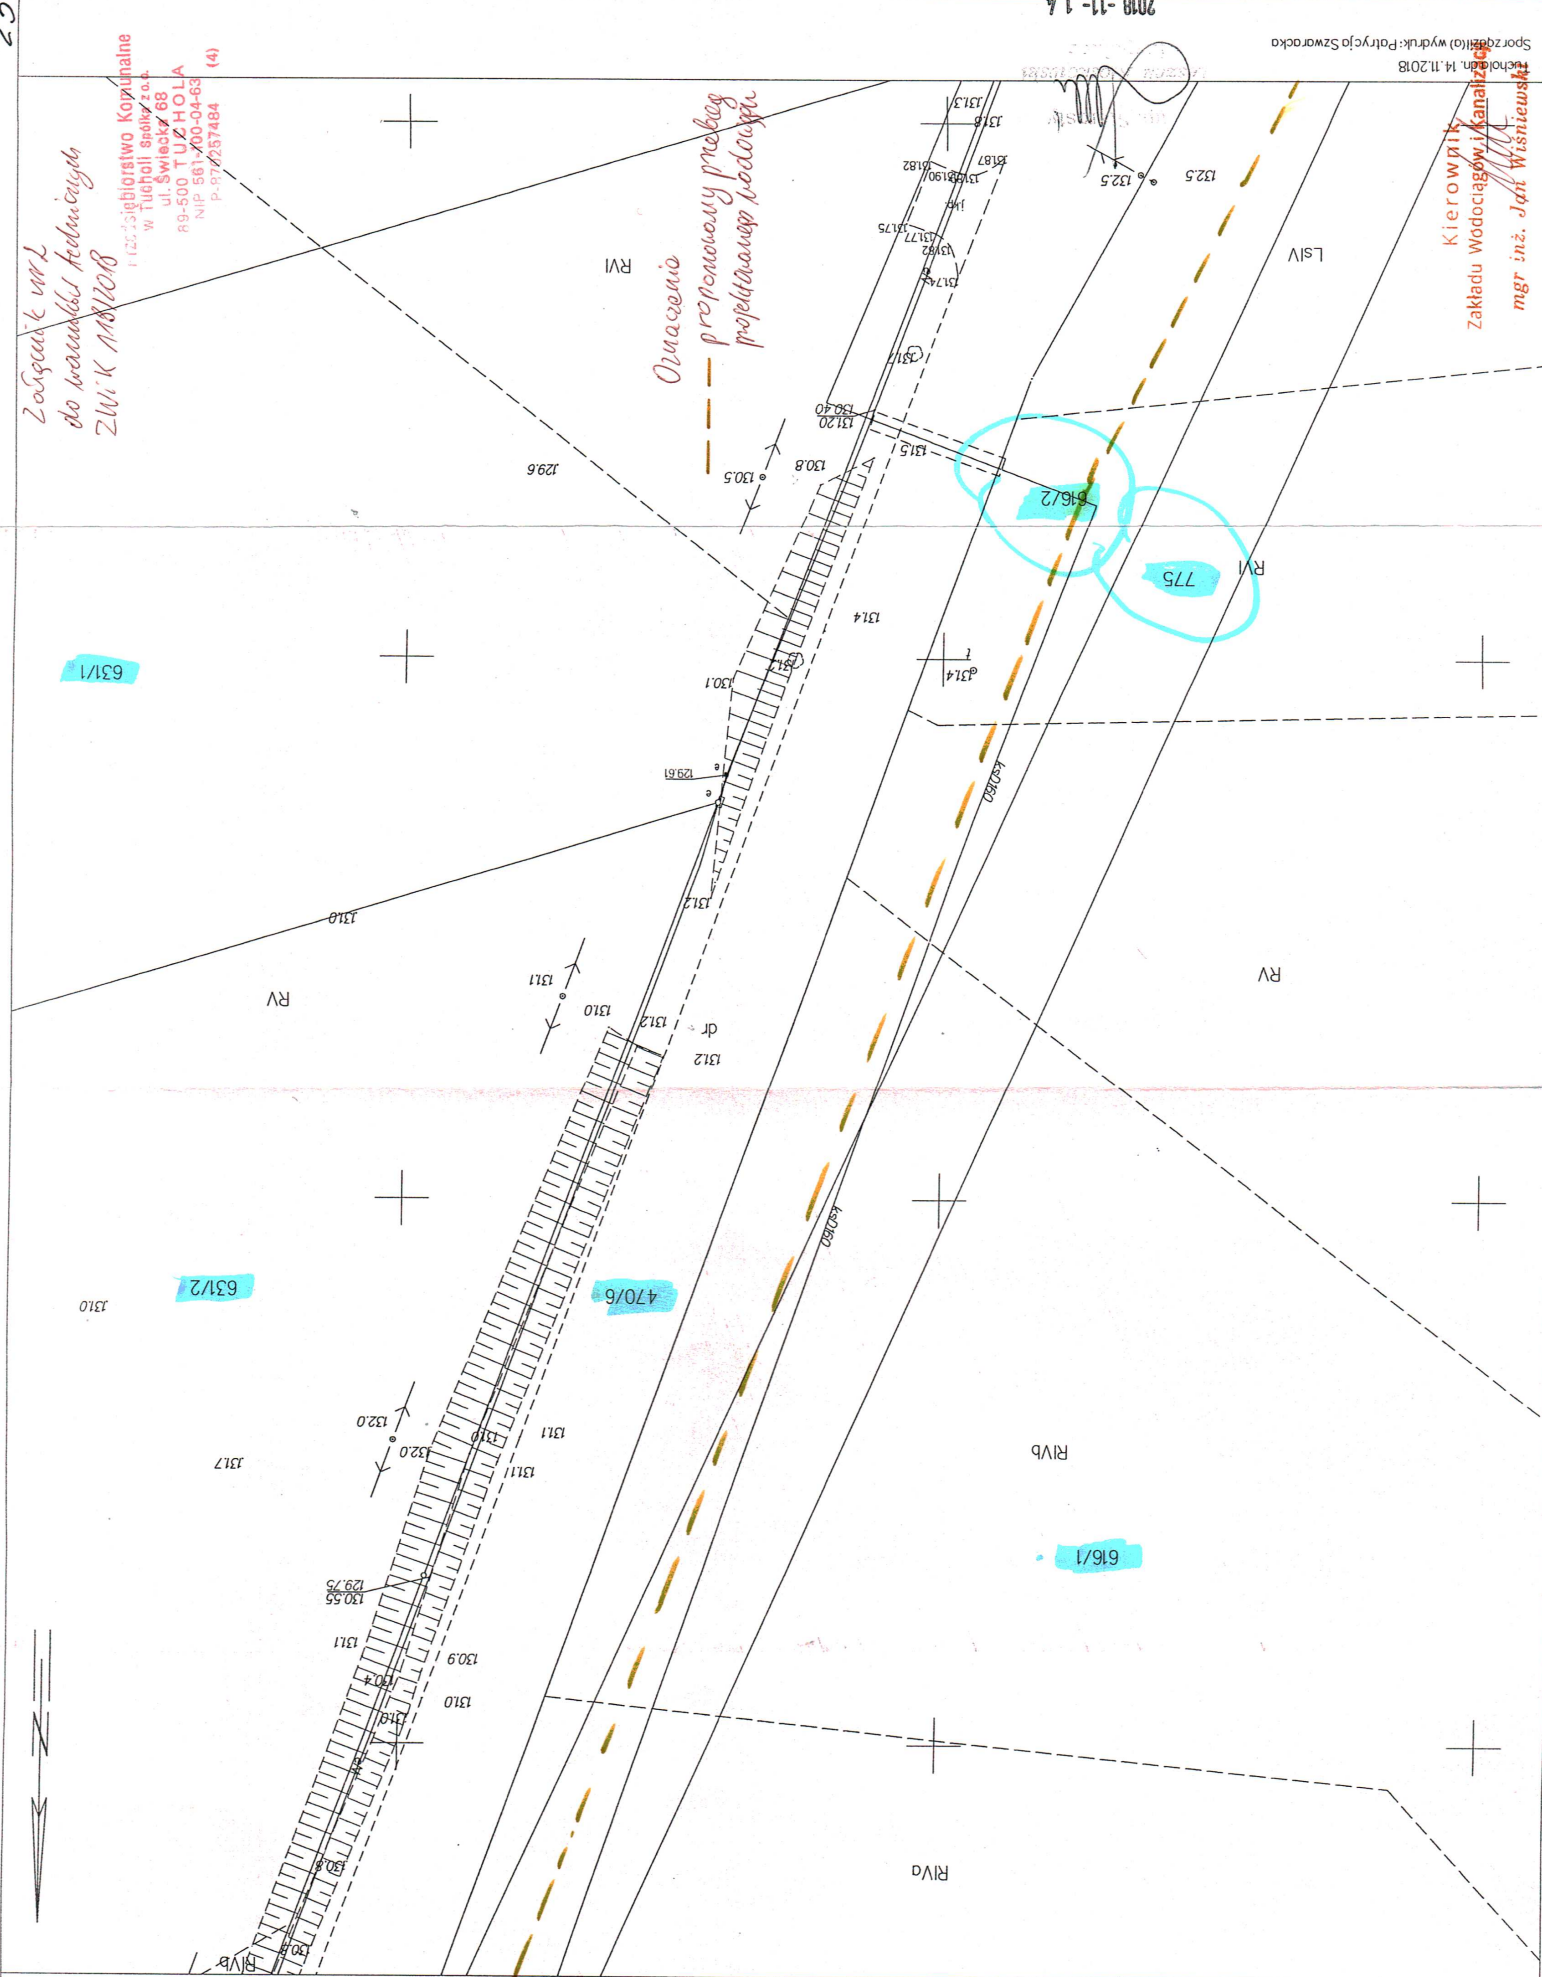

Załącznik nr 2
do warunków technicznych
ZWiK 118/2018
Fizyczne Biuro Komunalne
w Tucholi Spółka z o.o.
ul. Świecki 68
89-500 TUCHOLA
NIP: 581-700-04-63
P. 97/257484 (4)

Oznaczenie
proponowany przebieg
wodociągów podziemnych


Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Jan Wisniewski

Sporządził(ła) wydruk: Patrycja Szwaracka
Tuchola, 14.11.2018

2018-11-14

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRON86-NH

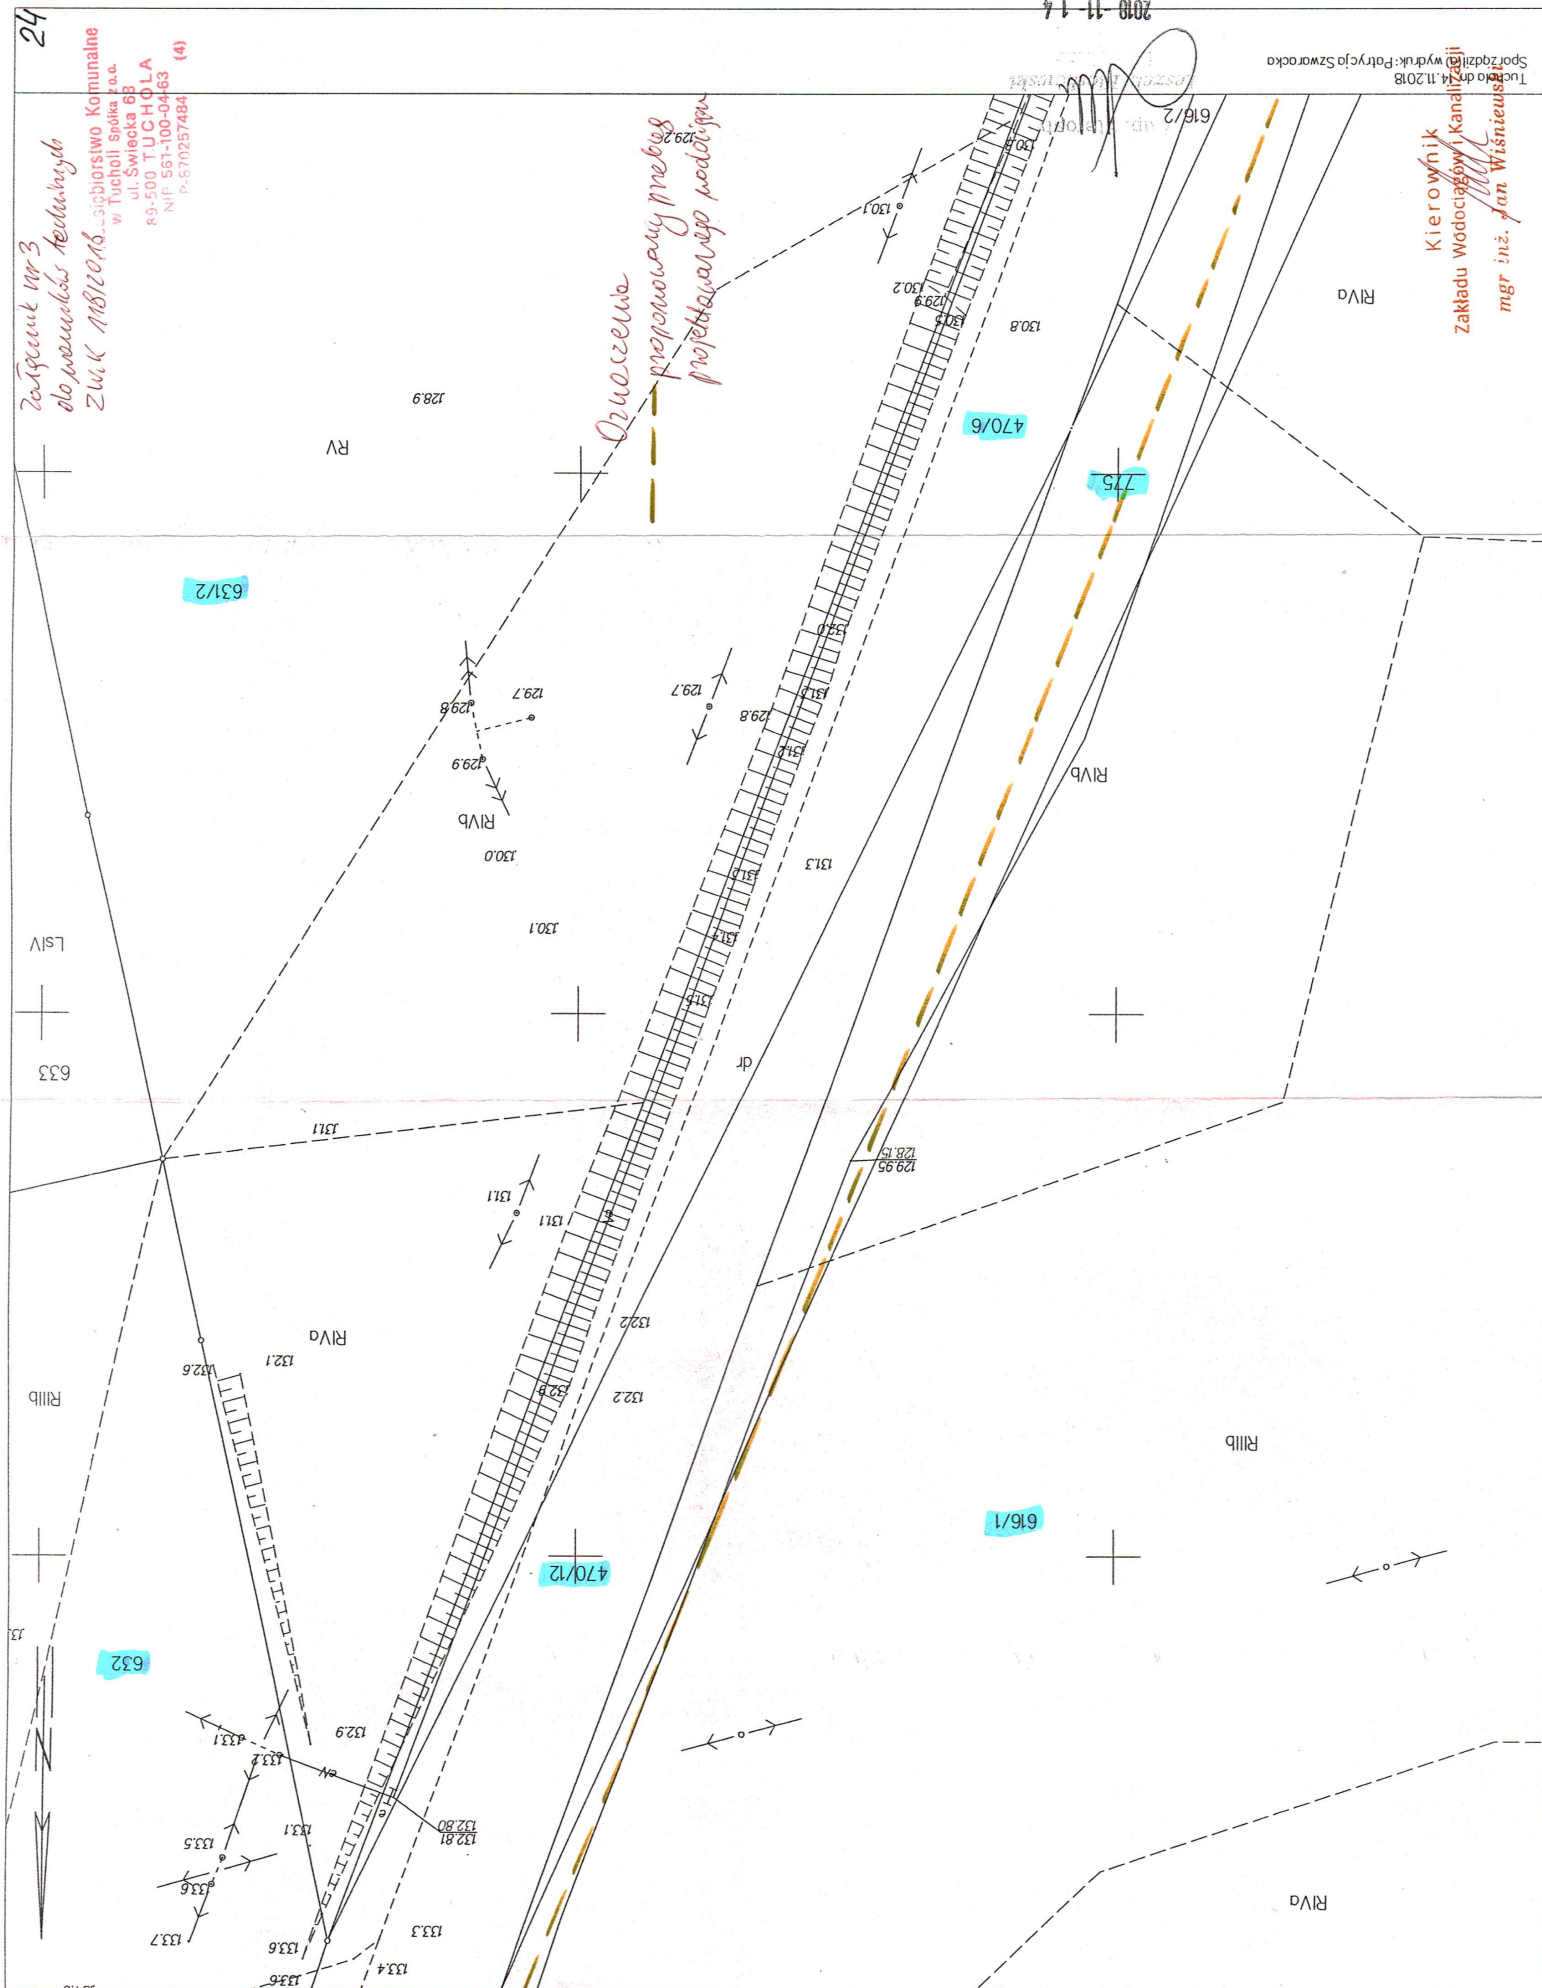



Tuchola dn. 14.11.2018
Sporządził (a) wydruk: Patrycja Szwaracka

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Jan Wiśniewski

Zarządek Nr 3 do sprawów technicznych ZUK MBICAD Spółdzielnia w Tucholi Spółka z o.o. ul. Świecka 83 89-500 TUCHOŁA NIP 561-100-04-63 P.57-0257434 (4)	24
---	----

Ukládání odlišeno: PL-ETRF89, ukládání wsp. plošných: PL-2000 střeva 6 (18°), ukládání wys.: PL-KRON86-NH

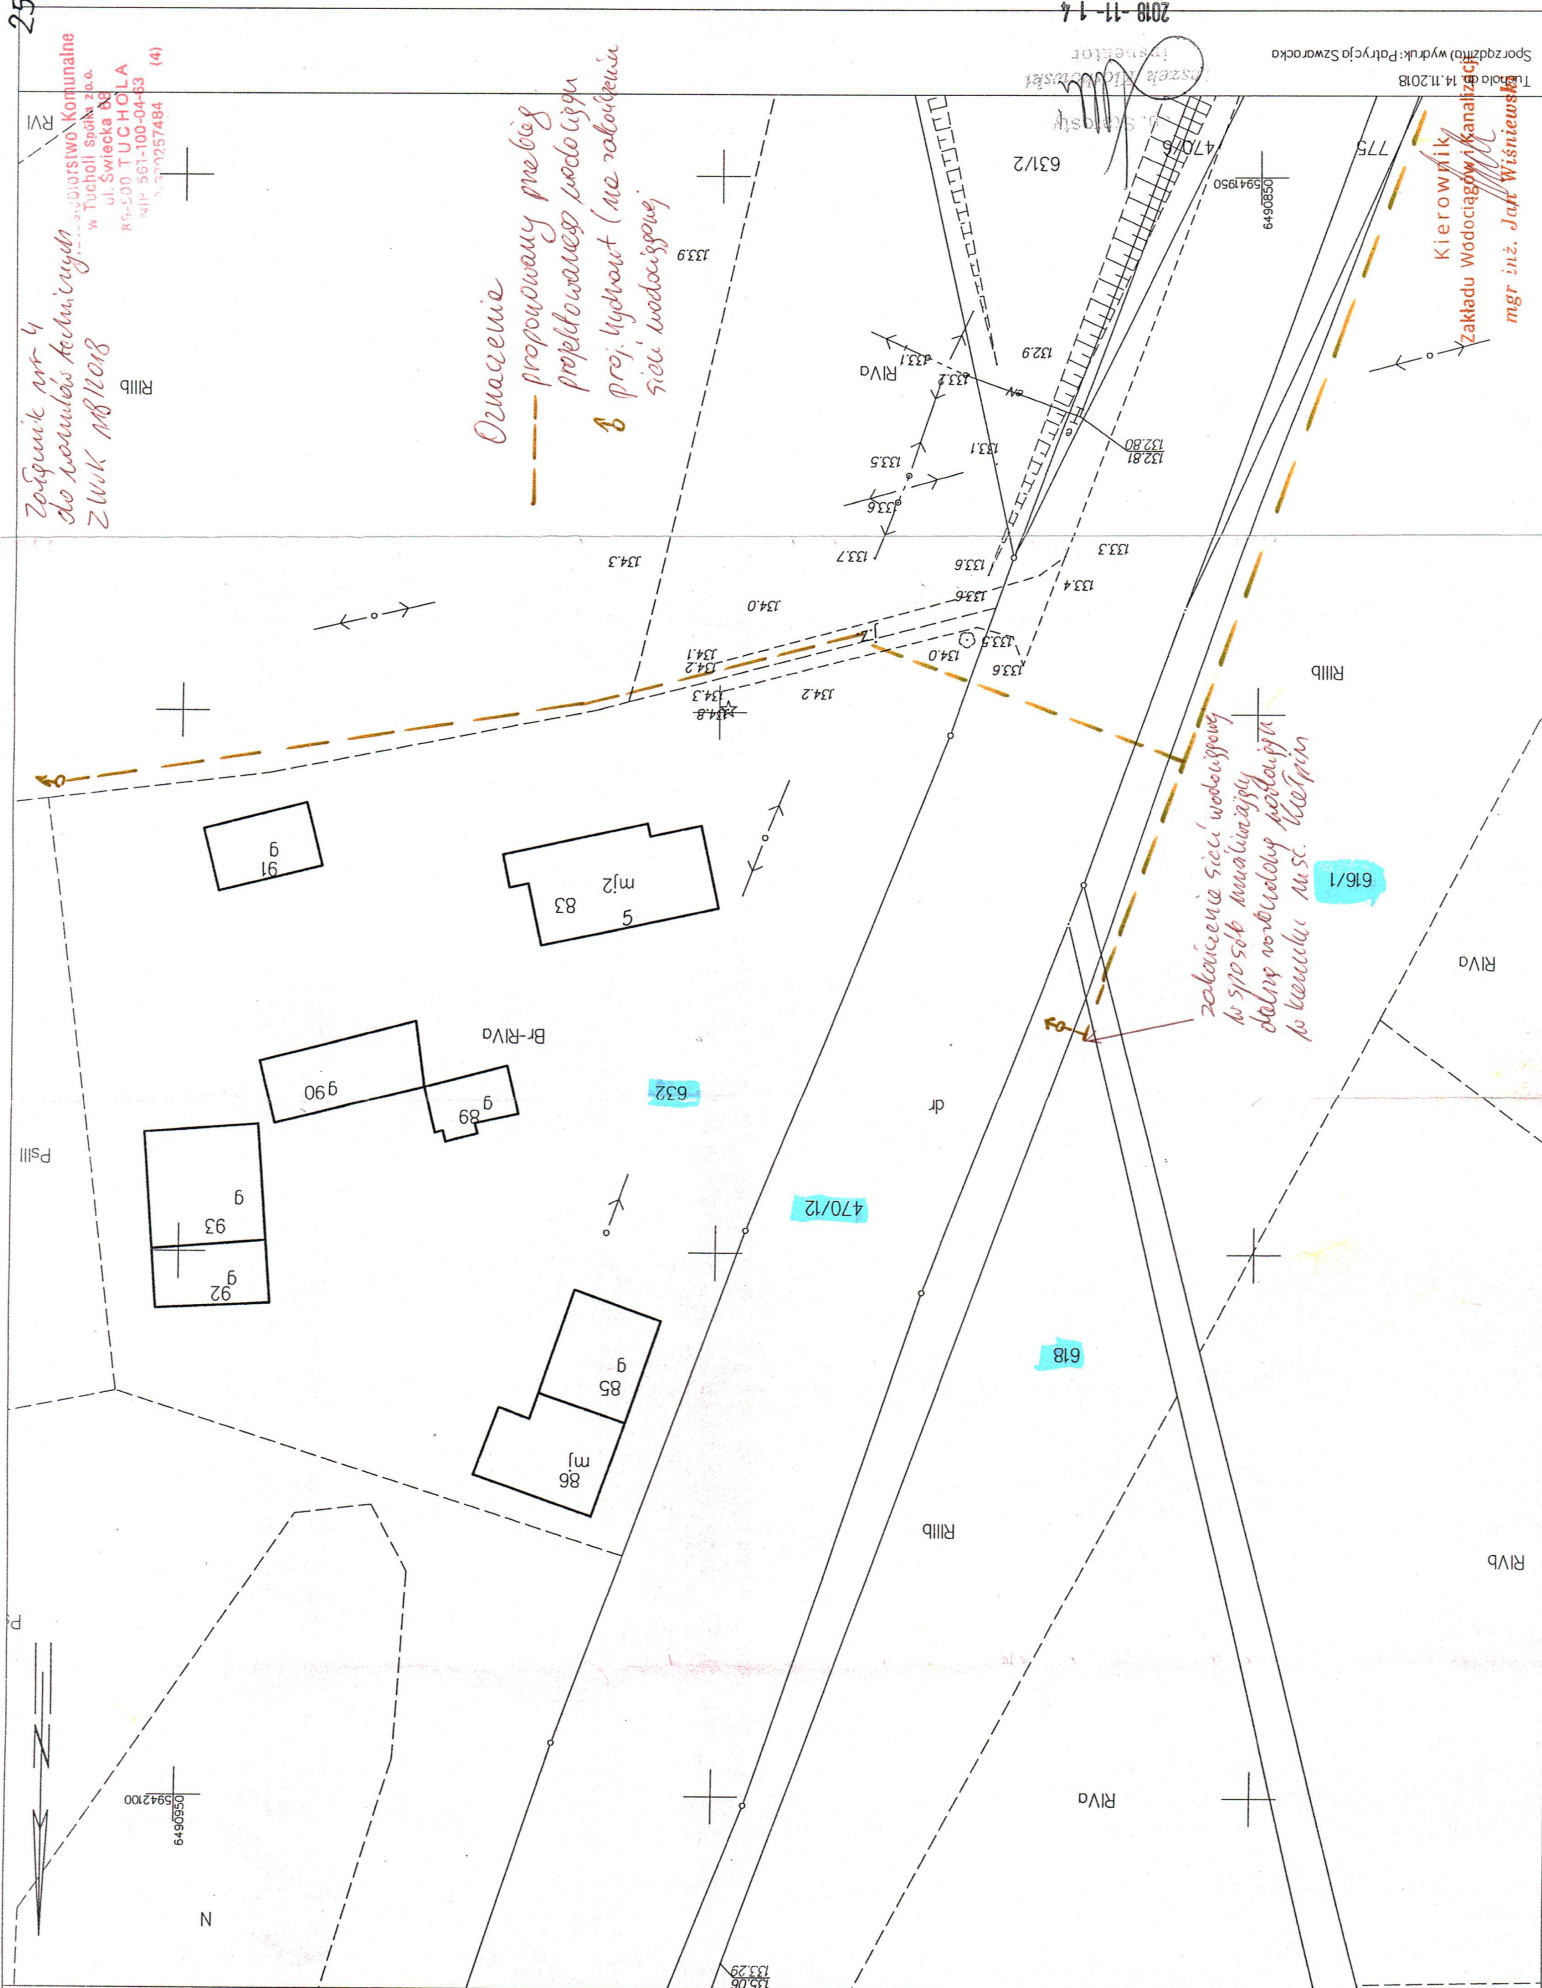



GMINA TUCHOLA

pl. Zamkowy 1 89-500 Tuchola tel. 52 564 25 00 fax 52 33 42 138
www.tuchola.pl burmistrz@tuchola.pl

Tuchola, dnia 04 lutego 2019 r.

WRG.7011.2.5.2019.MŚ

OŚWIADCZENIE

W imieniu Gminy Tuchola, jako inwestora przedsięwzięcia dotyczącego **rozbudowy sieci wodociągowej do nieruchomości nr 3, 4 i 5 w m. Kiełpin, gm. Tuchola (dz. geodezyjnie ozn. nr 616/1, 633, 632)**, informuję że zamierzona inwestycja nie zalicza się do inwestycji wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt. 1 – 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.).

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), precyzującym inwestycje podlegające konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w § 3 ust. 1 pkt 68 jest mowa o „**rurociągach wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz przewodach wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania wody do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową**”, lecz planowane do wykonania zamierzenie w ramach w.w. przedsięwzięcia nie stanowi sieci magistralnej, lecz sieć wodociągową rozdzielczą, wobec czego nie należy ono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Howalski

Tuchola, 09.08.2019 r.

WIIPP.7230.1.101.2019.MG

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.) oraz art. 104, art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.08.2019 r. Zakładu Usługowo – Handlowego Marianna Kloskowska, ul. Poczтовая 15B/19, 89 – 500 Tuchola

zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej – działka nr 617 w m. Kielpin, obręb ewidencyjny Kielpin, sieci wodociągowej, z zachowaniem następujących warunków:

1. Sieć należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w §140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).
2. Po wbudowaniu sieci w drogę, nawierzchnię należy odtworzyć w sposób następujący: warstwa odsączająca gr. 10cm. po zagęszczeniu oraz warstwa tłucznia betonowego frakcji 0-63mm gr. 20cm. po mechanicznym zagęszczeniu.
3. Utrzymanie wbudowanego urządzenia należy do jego posiadacza.
4. Zezwolenie wygasa jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania urządzenie nie zostanie wbudowane.

Ponadto oświadczam, iż jako właściciel działki nr 617 stanowiącej drogę, wyrażam zgodę na wejście na teren w/wym. działki celem wybudowania wym. sieci.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 §4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż jest ona zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

1. uzyskania pozwolenia Starosty Tucholskiego na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych na realizację przedmiotowej sieci,
2. uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 z późn. zm.) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem

i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi (druk wniosku znajduje się na stronie internetowej: www.bip.miesto.tuchola.pl).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Tucholi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Załącznik – 1

Projekt zagospodarowania terenu – 1 ark.

Otrzymują:

1. Zakład Usługowo – Handlowy
Marianna Kloskowska
ul. Poczтовая 15B/19, 89-500 Tuchola
2. a/a



Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Waldemar Walkowiak
mgr inż. Waldemar Walkowiak
Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Planowania Przestrzennego



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 16.09.2019 r.

ZDW.U1e.5360.129.2019

**Zakład Usługowo-Handlowy
Marianna Kloskowska
ul. Pocztowa 15B/19
89-500 Tuchola**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy uzgadnia pozytywnie przedłożoną dokumentację dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 237 relacji Czersk – Tuchola – Mąkowsko w miejscowości Kiełpin – przy zachowaniu warunków zawartych w decyzji znak: ZDW.RDW 3.T12.5360.55.2019.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wyraża zgodę dla Inwestora Gmina Tuchola, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości nr 470/6 oraz 470/12 obręb Kiełpin dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn.zm.).

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. RDW Tuchola

*Z-ca Dyrektora
ds. Utrzymywania Infrastruktury
(3)
mgr Mirosław Kielnik*

Sporządziła:

Starszy Specjalista: mgr E. Krawczyk
tel. 52/370-57-20
mail: e.krawczyk@zdw-bydgoszcz.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16

Tuchola, dnia 2019.08. 14.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także Uchwały Nr 22/969/19 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 kpa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.07.2019 r.: Zakładu Usługowo – Handlowego, Marianna Kloskowska, ul. Pocztowa 15B/19, 89 – 500 Tuchola wy stępującego z upoważnienia inwestora Burmistrza Tucholi, Plac Zamkowy 1, 89 – 500 Tuchola wniesionego dnia 10.07.2019 r. (uzupełnienie 22.07.2019 r.)

zezwała się wnioskodawcy

1. Na lokalizacje w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego to jest sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Kiełpin - urządzenie umieszczone w pasie drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk - Tuchola – Mąkowsko (dz. nr ewid. 470/6 oraz 470/12) w km wg. ERGO 23+ 550 do 24 + 050,
2. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wy stąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
3. **Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (wykonania robót budowlanych) do właściwego organu administracji architektoniczno – b udowlanej. W przypadku braku konieczności dokonania wyżej wymienionych czynności inwestor ma obowiązek dokonania zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do gestora wnioskowanej sieci. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnić należy projekt budowlany z zarządcą drogi.**
4. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 1. projektowaną sieć wodociągową należy zlokalizować zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym,
 2. urządzenie należy umieścić w sposób gwarantujący stabilność podłoża drogowego na głębokości **min. 1,5 m poniżej niwelety nawierzchni drogi wojewódzkiej oraz min. 1,0 m poniżej powierzchni pobocza drogowego w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego.**
 3. **wykopy montażowe do przewiertu należy usytuować poza granicami pasa drogowego drogi wojewódzkiej.**
 4. projektowaną sieć rozdzielczą należy uzgodnić z instytucjami posiadającymi swoje urządzenia zlokalizowane w strefie objętej budową,

5. całość odbudowanej infrastruktury drogowej musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
6. zobowiązuje się inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu zajęcia, ale także poza obrębem zakresu wykonywanych robót w przypadku jego naruszenia, tj. wykonania warstwowego zagęszczenia gruntu,
7. na etapie wykonawstwa wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano – montażowych w pasie drogowym należy złożyć na **30 dni** przed rozpoczęciem robót oraz uzupełnić o projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót zaopiniowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Komendę Wojewódzką Policji – Wydział Ruchu Drogowego i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu,
8. **w przypadku kolizji w/w rozdzielczej sieci wodociągowej z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urządzenia.**
9. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy,
10. realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
11. zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
12. w okresie zimowym tj. od 15 października do 15 kwietnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego,
13. właściciel uzgadnianego urządzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia i posiadania wyników okresowej kontroli stanu technicznego w/w urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym DW 237 (wg z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2019 r., poz. 1186);

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1. ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

W przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń.

Warunkiem odstąpienia od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczzonego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na umieszczenie sieci wodociągowej rozdzielczej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 237 Czersk - Tuchola – Mąkowsko (dz. nr ewid. 470/6 oraz 470/12) w Kiełpin, gm. Tuchola.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.); zał. do ustawy cz. III, poz. 44, kol. 4, pkt 9.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W przypadku gdy nie wniesiono odwołania w w/w terminie decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna. Uchylenie lub zmiana decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Zakład Usługowo – Handlowy
Marianna Kłoskowska
ul. Pocztowa 15B/19
89 – 500 Tuchola
2. RDW Tuchola

Sporządził: Starszy Specjalista mgr M. Oelberg
Tel 52 3361220
Zaopiniował: Kierownik Rejonu inż. J. Dąbka

Z up. Zarządu Województwa

(1)

mgr inż. Przemysław Dąbrowski
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich


SKALA 1:500

Łączy ark. 1 - PATRZ RYS. NR Z3



z dnia 14.08.2014

Page 19/38



Załącznik nr 2.
do decyzji Nr ZDW.RDW.3.T12.5360.55.2019.

z dnia 14.03.2019r.

**Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy**
Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Przemysłowa 4, 89-500 TUCHOLA
NIP 554-22-19-944, REGON 092364160
tel. 336 12 20, fax 336 12 19

Niniejszym stwierdzam zgodność kopii z oryginałem oraz oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno - wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodzyjnej i Kartograficznej w **Bernard Jan Kłoskowski**

techn. **Bernard Jan Kloskowski**


uprawniony do projektowania, nadzorowania
i kierowania robotami w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych
NR UPRAWNIEN - WBPP-NB-7210/73/82

NAZWA ZADANIA		BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEŁPIN, GMINA TUCHOLA.	
TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
INWESTOR		GMINA TUCHOLA PLAC ZAMKOWY 1, 89-500 TUCHOLA	
SKALA RYSUNKU 1:500	DATA 01.07.2019	NUMER RYSUNKU: 22	
ZAKRES	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	
PROJEKTANT	TECHNIK BERNARD KŁOSKOWSKI	uprawnienia budowlane nr ewid. WBPP-NB-7210/73/82 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
SPRĄWDZAJĄCY	INŻYNIER MIECZYSLAW FILIPKOWSKI	uprawnienia budowlane nr ewid. WBPP-NB-7210/258/81 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	

WYKONANIE PRAC W ZAKRESIE INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
NR. UMOWY WZPŁ-NB-7210/259/81

SKALA 1:500

**PRO
DZL
630,**

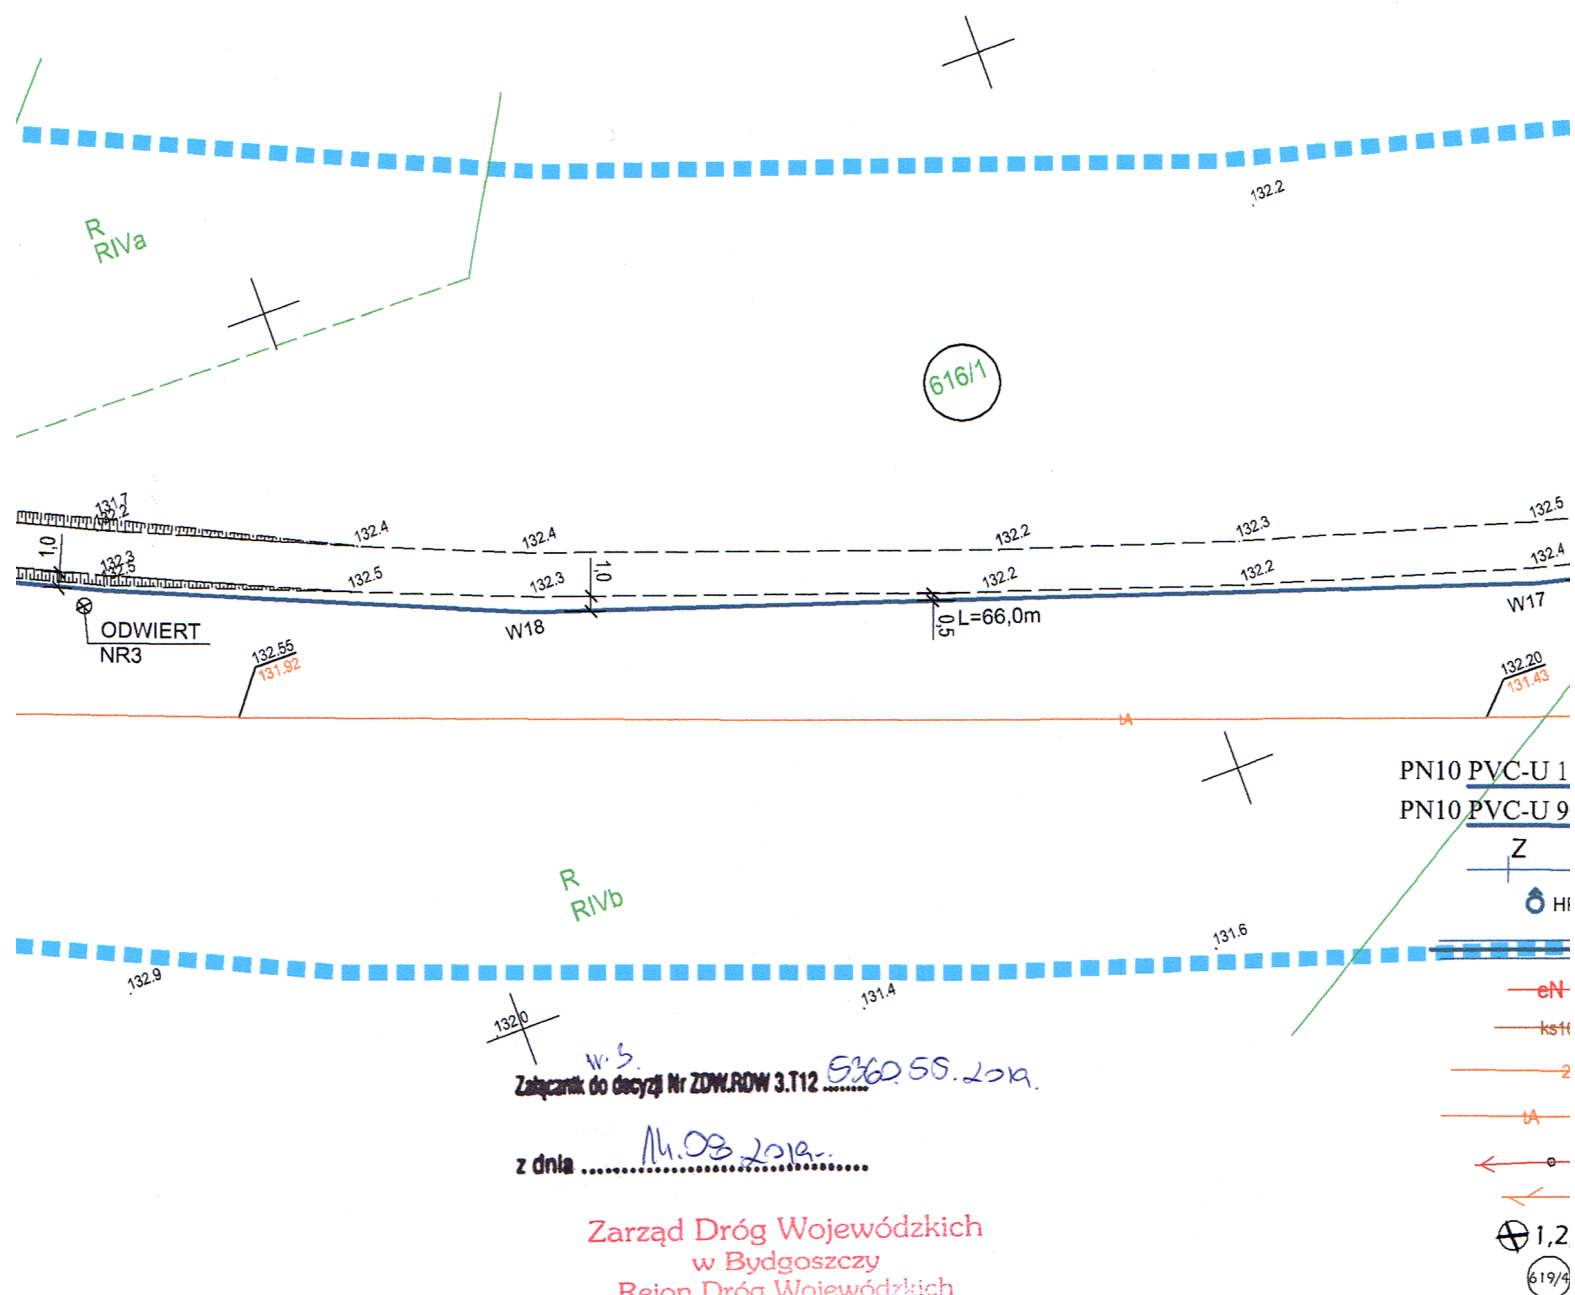



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Olsztynie
Adres do korespondencji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Zakład Usługowo-Handlowy
Marianna Kloskowska
ul. Pocztowa 15b/19
89 - 500 Tuchola

Bydgoszcz, dnia 21 sierpień 2019r.

Numer pisma: 40813/TTISIOU/P/2019

Temat: projekt budowy sieci wodociągowej w m. Kiełpin, gmina Tuchola.

Szanowna Pani,

informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt budowy sieci wodociągowej w m. Kiełpin, gmina Tuchola.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61
85 – 667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy;
3. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod **napięciem niebezpiecznym**. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji

projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi.

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

4. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru;
Ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie;
5. W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
6. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.
ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie otrzymał do celów służbowych 2 komplety planu z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Mirosław Szymczak

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

Załącznik

1. Plany – 3 szt.

two: kujawsko-pomorskie [04]
 wiat: tucholski [0416]
 yjna: Tuchola - obszar wiejski [041606_5]
 bręb: Kiełpin [0002]

Orange Polska

Zarządzanie Zasobami Sieci IT
 Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
 i Obsługi Klienta w Olsztynie
 Al. Marszałka J. Piłsudskiego 63a
 10-449 Olsztyn

Nr uzgodnienia.....**40912**.....dnia.....**21.08.2017**.....
 Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem
 istnieje prawdopodobieństwo występowania niezidentyfikowanych
 urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji
 lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi
 otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie
 zgłosić do Orange i uzgodnić z właścicielem urządzeń
 teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie zamierzeń.
 Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy.


Czytelny podpis

Niniejszym stwierdzam zgodność kopii z oryginałem oraz
 oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu opracowano
 metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-
 wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do
 zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
 Kartograficznej w Tucholi.

techn. Bernard Jan Kłoskowski

uprawniony do projektowania, nadzorowania
 kierowania robotami w specjalności
 instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
 NR UPRAWNIEN - WBPP-NB-7210/73/82

NAZWA ZADANIA	BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEŁPIN, GMINA TUCHOLA.		
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
INWESTOR	GMINA TUCHOLA PLAC ZAMKOWY 1, 89-500 TUCHOLA		
SKALA RYSUNKU 1:500	DATA	01.07.2019	NUMER RYSUNKU: Z1
ZAKRES	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	
PROJEKTANT	TECHNIK BERNARD KŁOSKOWSKI	uprawnienia budowlane nr ewid. WBPP-NB-7210/73/82 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji sanitarnych NR UPRAWNIEN - WBPP-NB-7210/73/82	
SPRAWDZAJĄCY	INŻYNIER MIECZYŚLAW FILIPKOWSKI	uprawnienia budowlane nr ewid. WBPP-NB-7210/259/81 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	

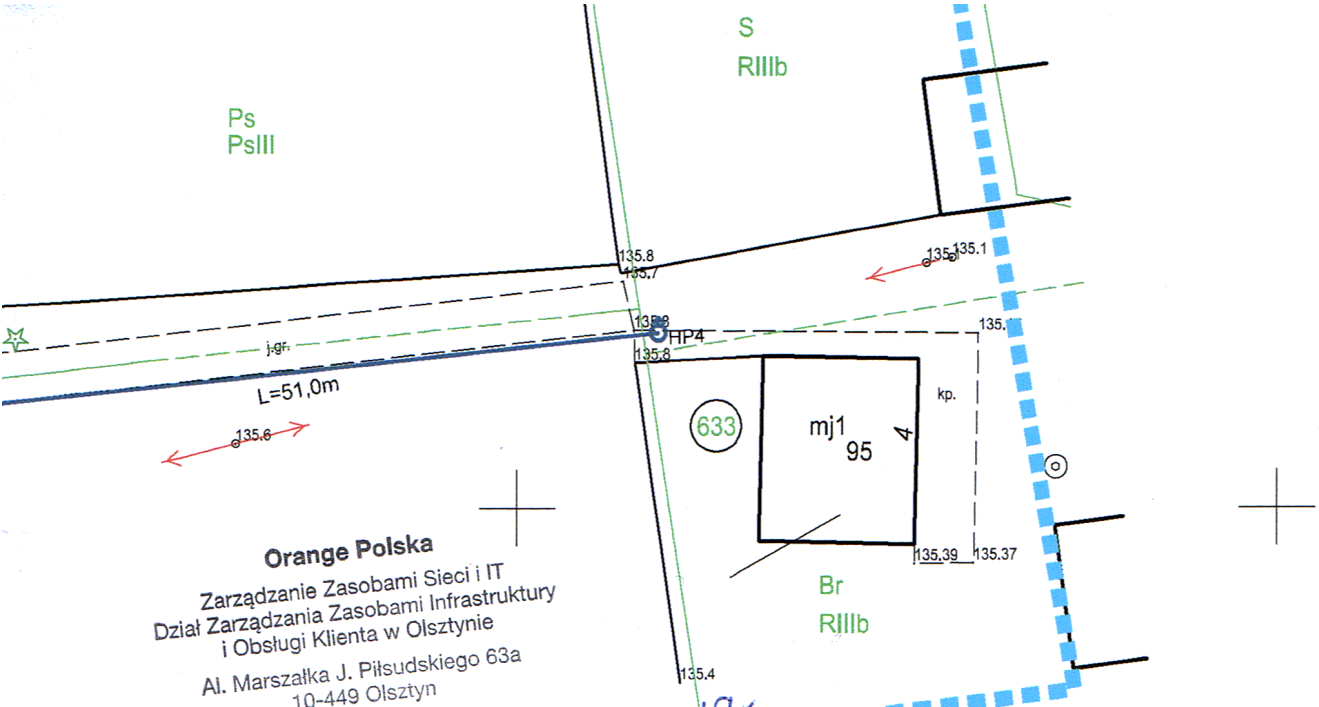

Orange Polska
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

14.4
40813
21.08.2019r
Nr uzgodnienia dnia
Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange i uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie zamierzeń. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy.

ć wodociągowa
ć wodociągowa
i wpożarowe
wany
/czna
acji sanitarnej
1

Niniejszym stwierdzam zgodność kopii z oryginałem oraz oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tucholi.

techn. Bernard Jan Kloskowski
uprawniony do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
NR UPRAWNIEN - WBPP-NB-7210/73/82

lektroenergetyczna
elekomunikacyjna
giczne

NAZWA ZADANIA	BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KIELPIN, GMINA TUCHOŁA		
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
INWESTOR	GMINA TUCHOŁA PLAC ZAMKOWY 1, 89-500 TUCHOŁA		
SKALA RYSUNKU 1:500	DATA	01.07.2019	NUMER RYSUNKU: Z2
ZAKRES	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewid. WBPP-NB-7210/73/82 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
PROJEKTANT	TECHNIK BERNARD KLOSKOWSKI	uprawnienia budowlane nr ewid. WBPP-NB-7210/73/82 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
SPRAWDZAJĄCY	INŻYNIER MIECZYSLAW FILIPKOWSKI	uprawnienia budowlane nr ewid. WBPP-NB-7210/259/81 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	

techn. Bernard Jan Kloskowski
uprawniony do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
NR UPRAWNIEN - WBPP-NB-7210/73/82
mgr inż. Mieczysław Filipkowski
uprawniony do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
NR UPRAWNIEN - WBPP-NB-7210/259/81

ojewództwo: kujawsko-pomorskie [04]
Powiat: tucholski [0416]
ewidencyjna: Tuchola - obszar wiejski [041606_5]
Obręb: Kiełpin [0002]

OWANIA TERENU. 619/5, 470/6, 470/12, 616/2, 775, 633, 632, 618.

Orange Polska

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Olsztynie

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

Nr uzgodnienia 40812
Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopodobieństwo występowania niezidentyfikowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange i uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie zamierzeń. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy.

Czytelny podpis

Łączy ark. 2
Łączy ark. 2

Niniejszym stwierdzam zgodność kopii z oryginałem oraz oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tucholi.

techn. Bernard Jan Kłoskowski

uprawniony do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
NR UPRAWNIEN - WBPP-NB-7210/73/82

NAZWA ZADANIA	BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEŁPIN, GMINA TUCHOLA.		
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
INWESTOR	GMINA TUCHOLA PLAC ZAMKOWY 1, 89-500 TUCHOLA		
SKALA RYSUNKU 1:500	DATA	01.07.2019	NUMER RYSUNKU: Z3
ZAKRES	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	
PROJEKTANT	TECHNIK BERNARD KŁOSKOWSKI	uprawnienia budowlane nr ewid. WBPP-NB-7210/73/82 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci instalacji sanitarnych	
SPRAWDZAJĄCY	INŻYNIER MIECZYŚLAW FILIPKOWSKI	uprawnienia budowlane nr ewid. WBPP-NB-7210/259/81 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	

inż. Mieczysław Filipkowski
UPRAWNIENY DO PROJEKTOWANIA, NADZOROWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
NR. UPRAWNIEN WBPP-NB-7210/259/81



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021 fax: 52 3342021 sekretariat: 52 3342109 www.psse.tuchola.pl

Tuchola, dnia 25 września 2019 r.

N.NZ-400-30/19

**Marianna Kloskowska
„Zakład Usługowo-Handlowy”
ul. Pocztowa 15B/19
89-500 Tuchola**

Na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi
u z g a d n i a**

projekt budowlany budowy rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 619/4, 619/5, 470/6, 470/12, 630, 631/1, 631/2, 616/1, 617, 616/2, 775, 633, 632 i 618 w obrębie Kiełpin w gminie Tuchola, bez zastrzeżeń.

U z a s a d n i e n i e

P. Bernard Kloskowski, reprezentujący Zakład Usługowo-Handlowy, Marianna Kloskowska, Tuchola, ul. Pocztowa 15B/19, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi o uzgodnienie ww. dokumentacji projektowej, przedkładając projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany branży sanitarnej (projekt sieci wodociągowej). Dla tej inwestycji Burmistrz Tucholi wydał decyzję nr WIIPP.6733.1.5.2019.AS-J z dnia 29.05.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sieć wodociągowa zaprojektowana w oparciu o warunki techniczne wydane przez gestora sieci – Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. Ldz. ZWiK/118/2018 z dnia 17.12.2018 r. Przedmiotem opracowania projektowego jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej przebiegającej przez teren działek nr ewid. 619/4, 619/5, 470/6, 470/12, 630, 631/1, 631/2, 616/1, 617, 616/2, 775, 633, 632 i 618 w obrębie Kiełpin. Projektuje się sieć wodociągową z rur PVC-U PN 10 160x6,2mm długości 549,1 mb i z rur PVC-U PN 10 90x4,3mm długości 517,7 mb. Głębokość ułożenia przewodów przyjęto 16-1,7m. Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy kołnierzowe Z-80 szt. 4 i zasuwa kołnierzowa Z-150 szt. 1 i hydranty nadziemne p.poż. DN80 z zasuwami - szt 6. Projektowana sieć wodociągowa podłączona będzie do istniejącej sieci wodociągowej PVC 160/6,2 na terenie działki 619/4.

Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i organizacyjne spełniają wymagania higieniczne i zdrowotne. W tej sytuacji zaistniały przesłanki do uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W wyniku dokonanego uzgodnienia projekt budowlany zaopatrzone w klauzulę uzgadniającą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

Załącz. 1 egz. projektu budowlanego

Otrzymuje :
Adresat

Do wiadomości :
aa

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi
mgr Justyna Szulc


Strona 1 z 1

Unionio w zakresie wymagań higienicznych
i zdrowotnych - bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami
decyzją - postanowieniem - opinią Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
znak N.NZ - 400-30/19
z dnia 25.09.2019r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi
mgr Justyna Szulc

Województwo: kujawsko-pom
Powiat: tucholski [041
Jednostka ewidencyjna: Tuchola - obsz
Obręb: Kiełpin [0002]

OSPODAROWANIA TERENU. WID. 619/4, 619/5, 470/6, 470/12, , 616/1, 617, 616/2, 775, 633, 632, 618.

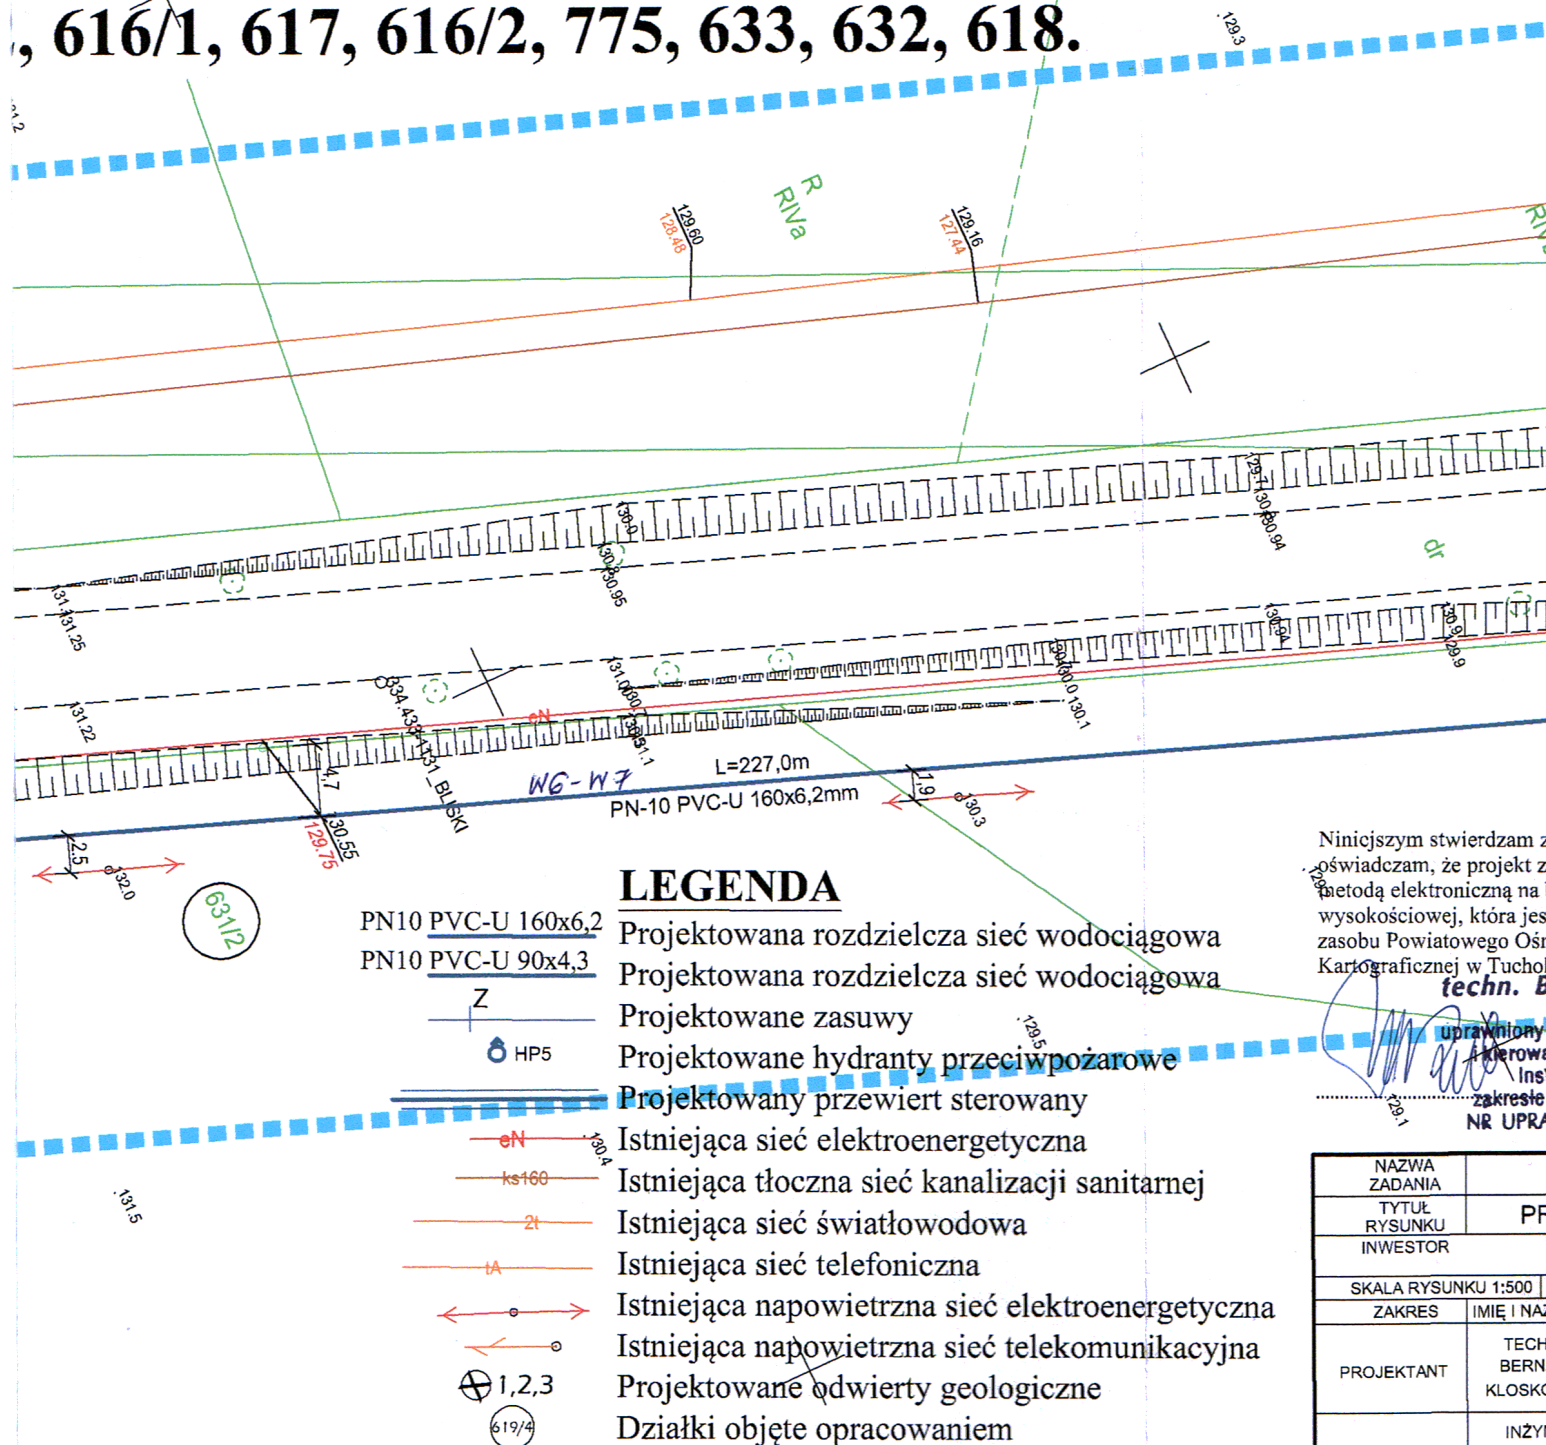

Niniejszym stwierdzam, że projekt z
oświadczam, że projekt z
metodą elektroniczną na l
wysokościowej, która jes
zasobu Powiatowego Ośr
Kartograficznej w Tuchol
techn. B
uprawniony
Kierowa
Inst
zakresie
NR UPRA

NAZWA ZADANIA	
TYTUŁ RYSUNKU	PF
INWESTOR	
SKALA RYSUNKU 1:500	
ZAKRES	IMIĘ I NAZ
PROJEKTANT	TECH BERN. KLOSK
SPRAWDZAJĄCY	INŻY MIECZY FILIPKC

1986
i gruntowymi

Województwo: kujawsko-pomorskie [04]
Powiat: tucholski [0416]
Jednostka ewidencyjna: Tuchola - obszar wiejski [041606_5]
Obręb: Kiełpin [0002]

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. DZIAŁKI NR EWID. 619/4, 619/5, 470/6, 470/12, 630, 631/1, 631/2, 616/1, 617, 616/2, 775, 633, 632, 618.

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Tuchola, ul. Warszawska 7, tel.
15 244 6 60 1 20 19

Projekt niniejszy uzgodniono z zastrzeżeniem wyżej
oznaczonych w załączniku piśmie z dnia 15.09.2019 r.

Termin rozpoczęcia robót należy zgłosić do P.K. Spółki
z wyprzedzeniem 14-dniowym w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji.

Wykopy w pobliżu naszych urządzeń wykonywać należy
Uzgodnienia dnia 15.09.2019 r.

Łączyć ark. 2
Łączyć ark. 1

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Rafał Wyszczepanowski

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

Przebieg linii wodociągowej i kanalizacyjnej w Tucholi

LEGENDA

Projektowana rozdzielcza sieć wodociągowa

Projektowana rozdzielcza sieć wodociągowa

Projektowane zasuw

Projektowane hydranty przeciwpożarowe

Projektowane przewody sterowane

Istniejąca sieć elektroenergetyczna

Istniejąca tłoczna sieć kanalizacji sanitarnej

Istniejąca sieć światłowodowa

Istniejąca sieć telefoniczna

Istniejąca napowietrzna sieć elektroenergetyczna

Istniejąca napowietrzna sieć telekomunikacyjna

Projektowane odwierty geologiczne

Działki objęte opracowaniem

PN10 PVC-U 160x6,2

PN10 PVC-U 90x4,3

HPS

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

PN10 PVC-U 90x4,3

Uzgodniono w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych - bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniem decyzji - postanowienia - opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi znak NNZ - 400-30/19 z dnia 15.09.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi

mgr inż. Justyna Szulc

mgr inż. Justyna Szulc

mgr inż. Justyna Szulc

mgr inż. Justyna Szulc

mgr inż. Justyna Szulc

Zespół Narad Koordynacyjnych
Dokumentacji Projektowej w Tucholi
ul. Pocztowa 7 a
89-500 Tuchola
NIP: 561-14-93-419

Tuchola, dn. 09.10.2019 r.

Znak sprawy: ZU.6630.287.2019

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 09.10.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Na podstawie art. 28 b. Prawo Geodezyjne i Zarządzenia nr 33/2016 Starosty Tucholskiego z dnia 16 września 2016

Przedmiot narady:	sieć wodociągowa
Lokalizacja:	Kiełpin, dz.: 618, 632, 617, 633, 630, 631/1, 631/2, 616/2, 616/1, 775, 470/6, 470/12, 619/4, 619/5
Inwestor:	GMINA TUCHOLA Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Przewodniczący:	Jadwiga Straszyńska
Miejsce narady:	Tuchola
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	02.10.2019 r.

Stanowisko Przewodniczącego:

Bez uwag

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 334.433-1131.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Gmina Tuchola elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie uzgodnienie z dnia 9.08.2019 Decyzja 7230.1.101.2019	W.Walkowiak
2	ORANGE Polska S.A	Uczestnik nieobecny na naradzie uzgodnienie z dnia 21.08.2019 nr 40813	M.Szymczak
3	Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Uczestnik nieobecny na naradzie uzgodnienie z dnia 31.07.2019 nr ZWIK V89/2019	J.Wiśniewski
4	Rejon Energetyczny Chojnice elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie uzgodnienie z dnia 17.07.2019 nr 366/19 informacja w załączeniu	J.Lichacz
5	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Tuchola	Uczestnik nieobecny na naradzie uzgodnienie ZDW.U1e.5360.129.2019 z dnia 16.09.2019	M.Oelberg

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

09.10.2019

Z up. Starosty
Jadwiga Straszyńska
 Przewodniczący
 Narad Koordynacyjnych

Przewodniczący Zespołu Koordynacji
Dokumentacji Projektowej-Straszyńska

Jadwiga

Z up. Starosty

Jadwiga Straszyńska
Przewodniczący
Narad Koordynacyjnych

Podpis przewodniczącego narady

09. 10. 2019

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

ZUDP TUCHOLA

Od: Waldemar Walkowiak <drogi@tuchola.pl>
Wysłano: poniedziałek, 7 października 2019 11:05
Do: ZUDP TUCHOLA
Temat: Re: projekt

W dniu 2019-10-03 o 12:14, ZUDP TUCHOLA pisze:

Przesyłam tematy na naradę koordynacyjną .

Uwagi proszę przesłać na e-mail ZUDP@Tuchola.pl lub zapraszam do biura
ul. Poczтовая 7a pokój 6 dnia 9.10.2019 /środa/ w godz. 10-12

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 Art.28ba/Prawo Geodezyjne/
nieobecność

Na naradzie koordynacyjnej lub brak informacji podmiotu nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia .Przyjmuje się ,że podmiot nie składa
zastrzeżeń do przesłanych projektów.

Straszyńska Jadwiga

Projekt posiada Państwa uzgodnienie

Witam,

1. sieć wod. Kiełpin - bez uwag w zakresie dot. dróg gminnych.

--
Waldemar Walkowiak
Urząd Miejski w Tucholi
Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
tel. 52 5642536, faks. 52 3342138

09. 10. 2019

za zgodność

Z up. Starosty
Jadwiga Straszyńska
Przewodniczący
Narad Koordynacyjnych

ZUDP TUCHOLA

Od: Lichacz Jarosław <jaroslaw.lichacz@operator.enea.pl>
Wysłano: czwartek, 3 października 2019 14:42
Do: ZUDP TUCHOLA
DW: Osowski Stanisław
Temat: RE: projekt

Witam,

1. Tematy: zagospodarowanie kielpin z1,z3 format A1 oraz zagospodarowanie kielpin z2 format A2 - w miejscu skrzyżowań i zbliżeń projektowanej infrastruktury z kablami energetycznymi istniejącymi i projektowanymi na kable energetyczne nałożyć rurę typu AROT, przed zasypaniem zgłosić wykop w RD Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych urządzeń, zachować odległość min 0,5 m projektowanych urządzeń od istniejącej i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla. W strefie ochronnej prace należy wykonywać ręcznie.

From: ZUDP TUCHOLA [mailto:zudp@tuchola.pl]
Sent: Thursday, October 3, 2019 12:11 PM
To: Lichacz Jarosław <jaroslaw.lichacz@operator.enea.pl>
Subject: projekt

za zgodność 09. 10. 2019
Z up. Starosty
Jadwiga Straszyńska
Przewodniczący
Narad Koordynacyjnych

Przesyłam tematy na naradę koordynacyjną .

Uwagi proszę przesłać na e-mail ZUDP@Tuchola.pl lub zapraszam do biura
ul. Pocztowa 7a pokój 6 dnia 9.10.2019 /środa/ w godz. 10-12

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 Art.28ba/Prawo Geodezyjne/ nieobecność
Na naradzie koordynacyjnej lub brak informacji podmiotu nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia .Przyjmuje się ,że podmiot nie składa zastrzeżeń do przesłanych
projektów.


Straszyńska Jadwiga

Projekt posiada Państwa uzgodnienie

Id. zgł. pracy: GK.II.6642.530.2019
askich: 2000 strefa 6, ukł. wys.: Kronsztadt 1986
ana bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi
Ark. 2(3)

**PROJEKT ZAGOSPODA
DZIAŁKI NR EWID. 619,
630, 631/1, 631/2, 616/1, 61**

Łączy ark. 1 - PATRZ RYS. NR Z3

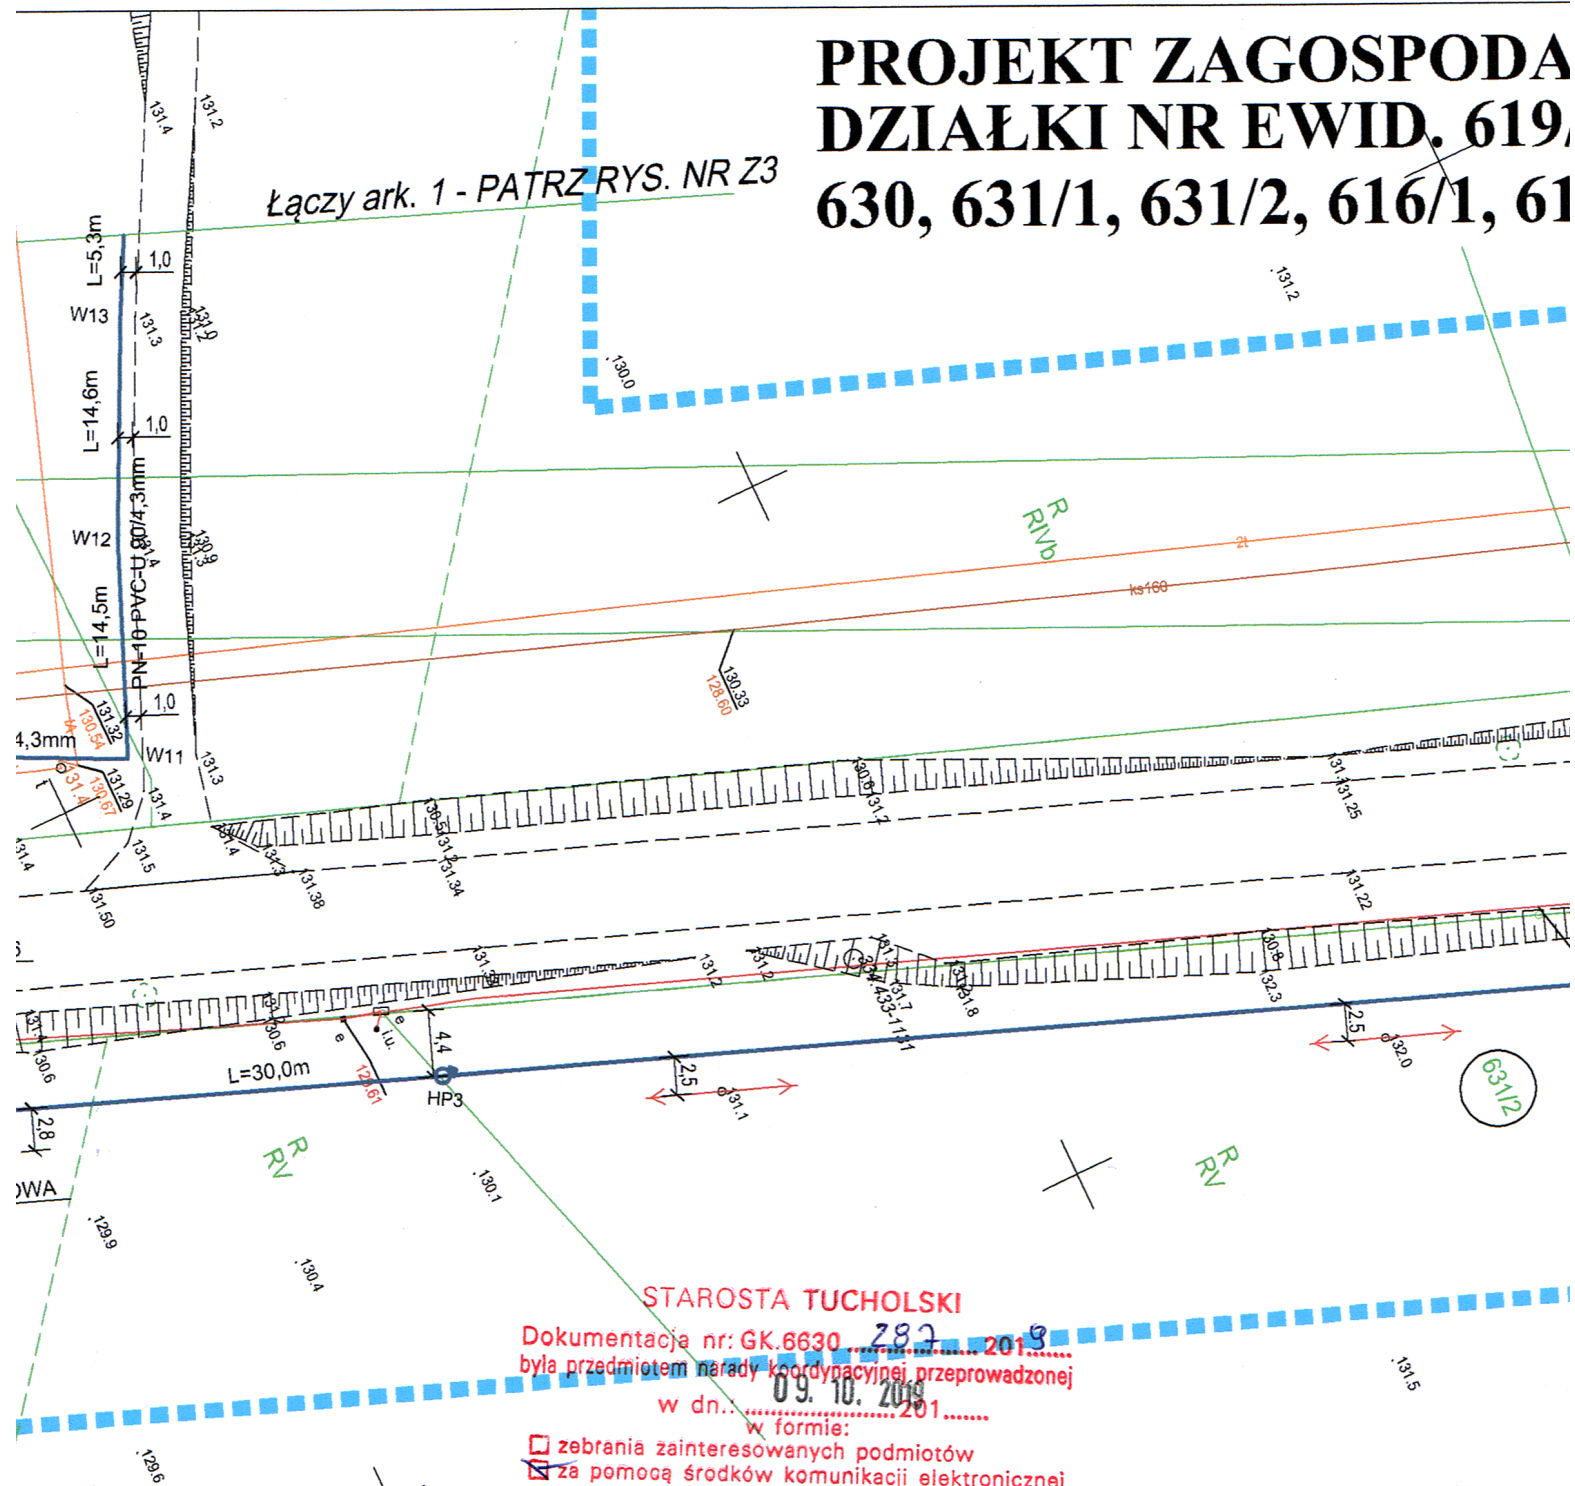


STAROSTA TUCHOLSKI

Dokumentacja nr: GK.6630 282 2018
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w dn. 09.10.2018
w formie:

☐ zebrania zainteresowanych podmiotów
☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

z up. Starosty
Tuchola, dn. 09.10.2019 Przewodniczący Narad Koordynacyjnych
Z up. Starosty

Jadwiga Straszyńska
Przewodniczący
Narad Koordynacyjnych



STAROSTA TUCHOLSKI

Dokumentacja nr: GK.6630 282 2019
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w dn.: 09.10.2019 2019.....
w formie:

- ☒ zebrania zainteresowanych podmiotów
- ☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z up. Starosty
Tuchola, dn.: 09.10.2019 2019..... Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

Z up. Starosty
Jadwiga Straszynska
Przewodniczący
Narad Koordynacyjnych

ć wodociągowa
ć wodociągowa

iwpożarowe
owane
yczna
zacji sanitarnej
a

elektroenergetyczna
elekomunikacyjna
giczne

Niniejszym stwierdzam zgodność kopii z oryginałem oraz
oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu opracowano
metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno -
wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do
zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodzyjnej i
Kartograficznej w Tucholi.

[Signature]

Techn. Bernard Jan Kłoskowski
uprawniony do projektowania, nadzorowania
i kierowania robotami w specjalności
instalacyjno-inżynierskiej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych
NR. UPRAWNIEN - WBPP-NB-7210/73/82

NAZWA ZADANIA	BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIĘCI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEŁPIN, GMINA TUCHOŁA		
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
INWESTOR	GMINA TUCHOŁA PLAC ZAMKOWY 1, 89-500 TUCHOŁA		
SKALA RYSUNKU 1:500	DATA	01.07.2019	NUMER RYSUNKU: 22
ZAKRES	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	
PROJEKTANT	TECHNIK BERNARD KŁOSKOWSKI	uprawnienia budowlane nr ewid. WBPP-NB-7210/73/82 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
SPRAWDZAJĄCY	INŻYNIER MIECZYŚLAW FILIPKOWSKI	uprawnienia budowlane nr ewid. WBPP-NB-7210/259/81 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	

Techn. Bernard Jan Kłoskowski
uprawniony do projektowania, nadzorowania
i kierowania robotami w specjalności
instalacyjno-inżynierskiej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych
NR. UPRAWNIEN - WBPP-NB-7210/73/82

Techn. Mieczysław Filipkowski
uprawniony do projektowania, nadzorowania
i kierowania robotami w zakresie instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
NR. UPRAWNIEN - WBPP-NB-7210/259/81Bd

