

PAVILION NR 2
pozium +3,80

STREFA NR IV
pawilon nr 2 i łącznik
4889,5 m²

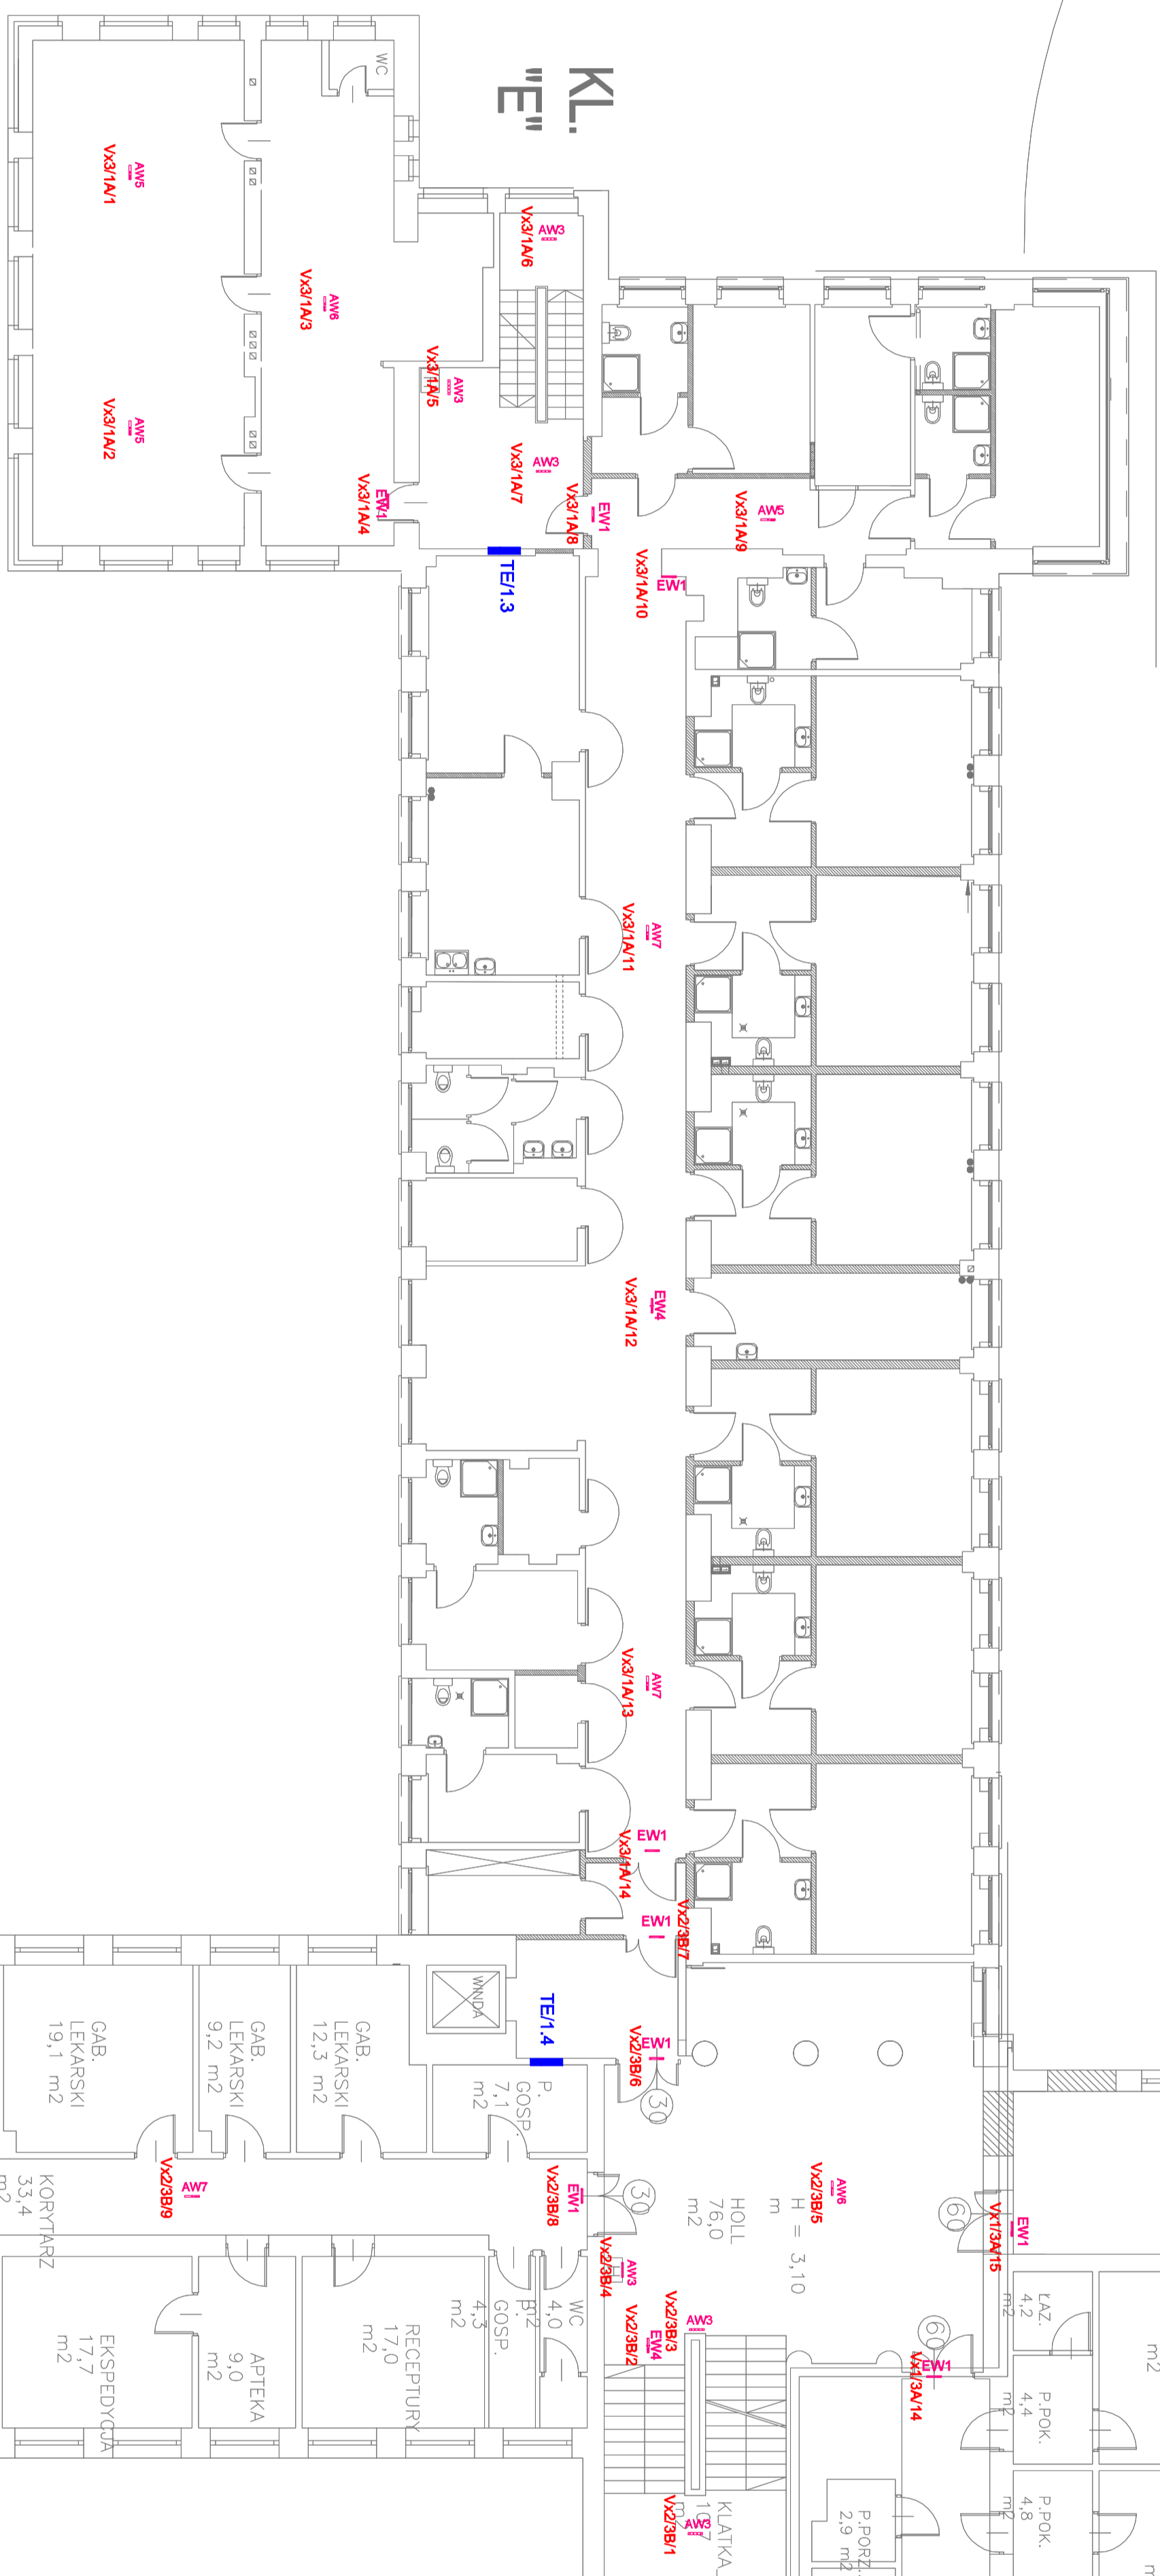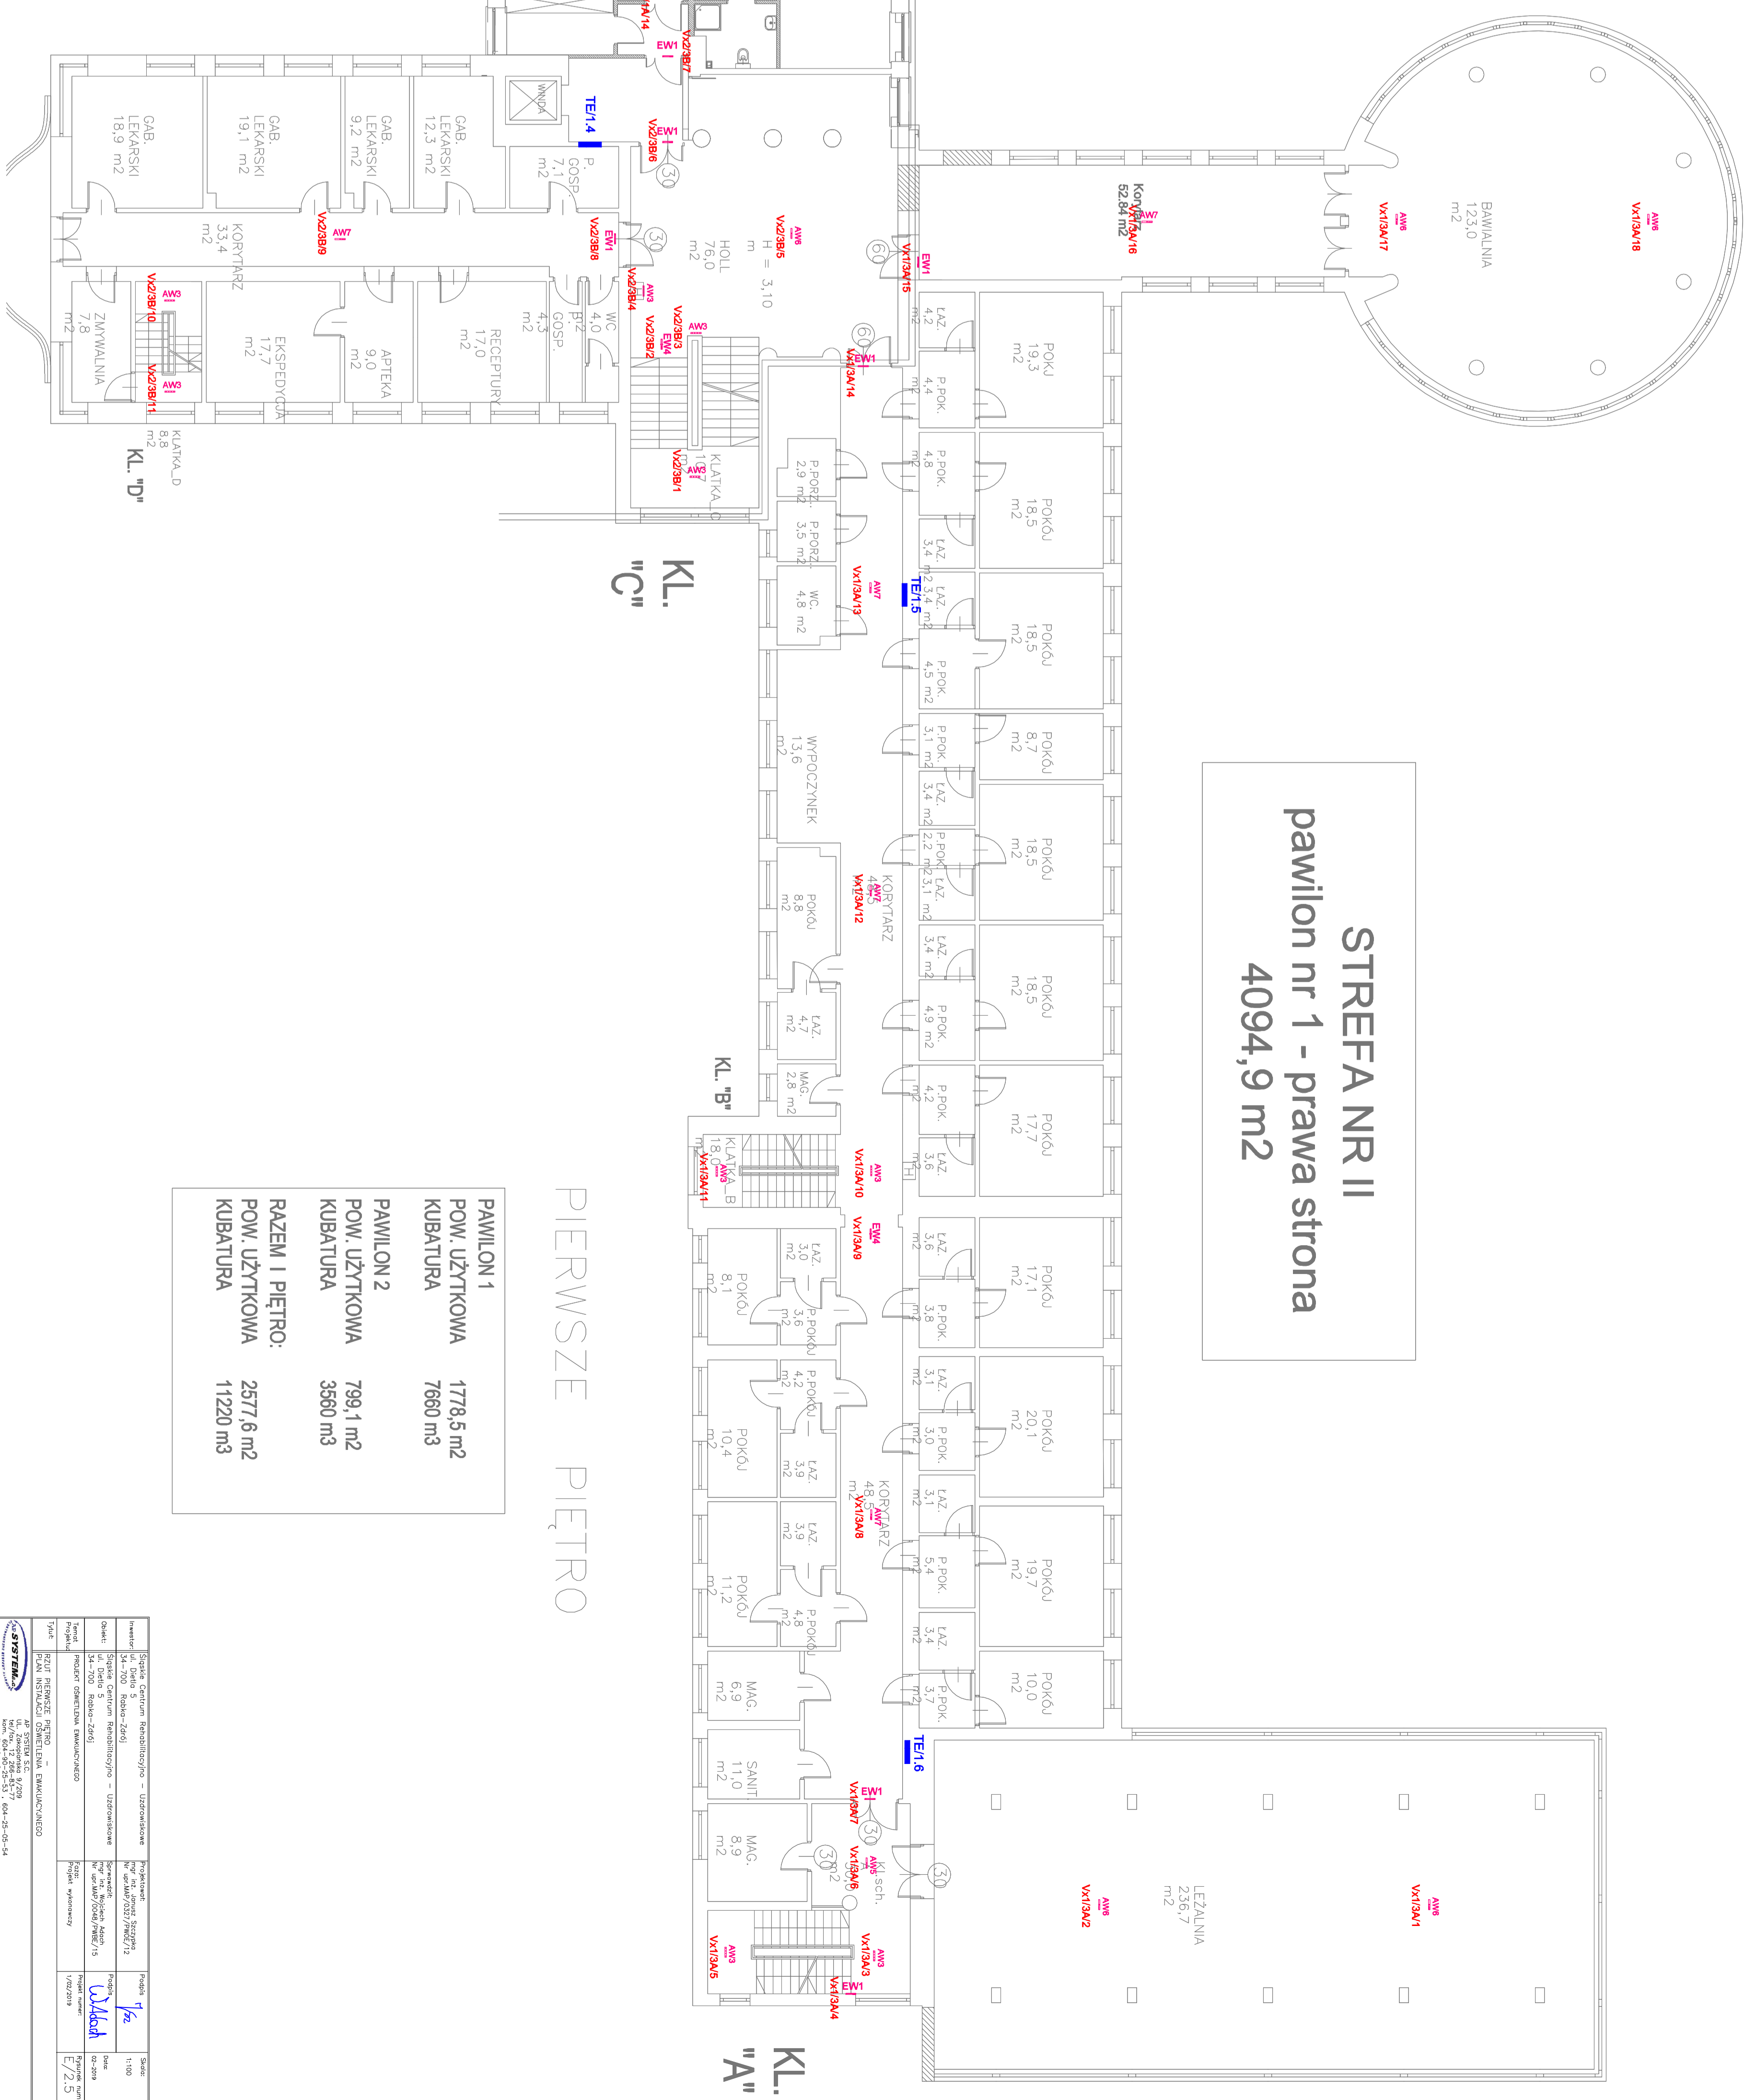

STREFA NR III
pawilon nr 1 - lewa strona
4985,1 m2

[illegible]

Uwaga:
1.Oświetlenie należy zasilić z istniejących tablic elektrycznych pięterowych kablem YDY 3x1,5 mm²
2.Obróby zabezpieczyć wyłączeniem nadprądowym 10A o charakterystyce C

[illegible]