



STREFA NR V
pawilon nr 2 część przyziemia
234,6 m2



STREFA NR IV
pawilon nr 2 i łącznik
4889,5 m²

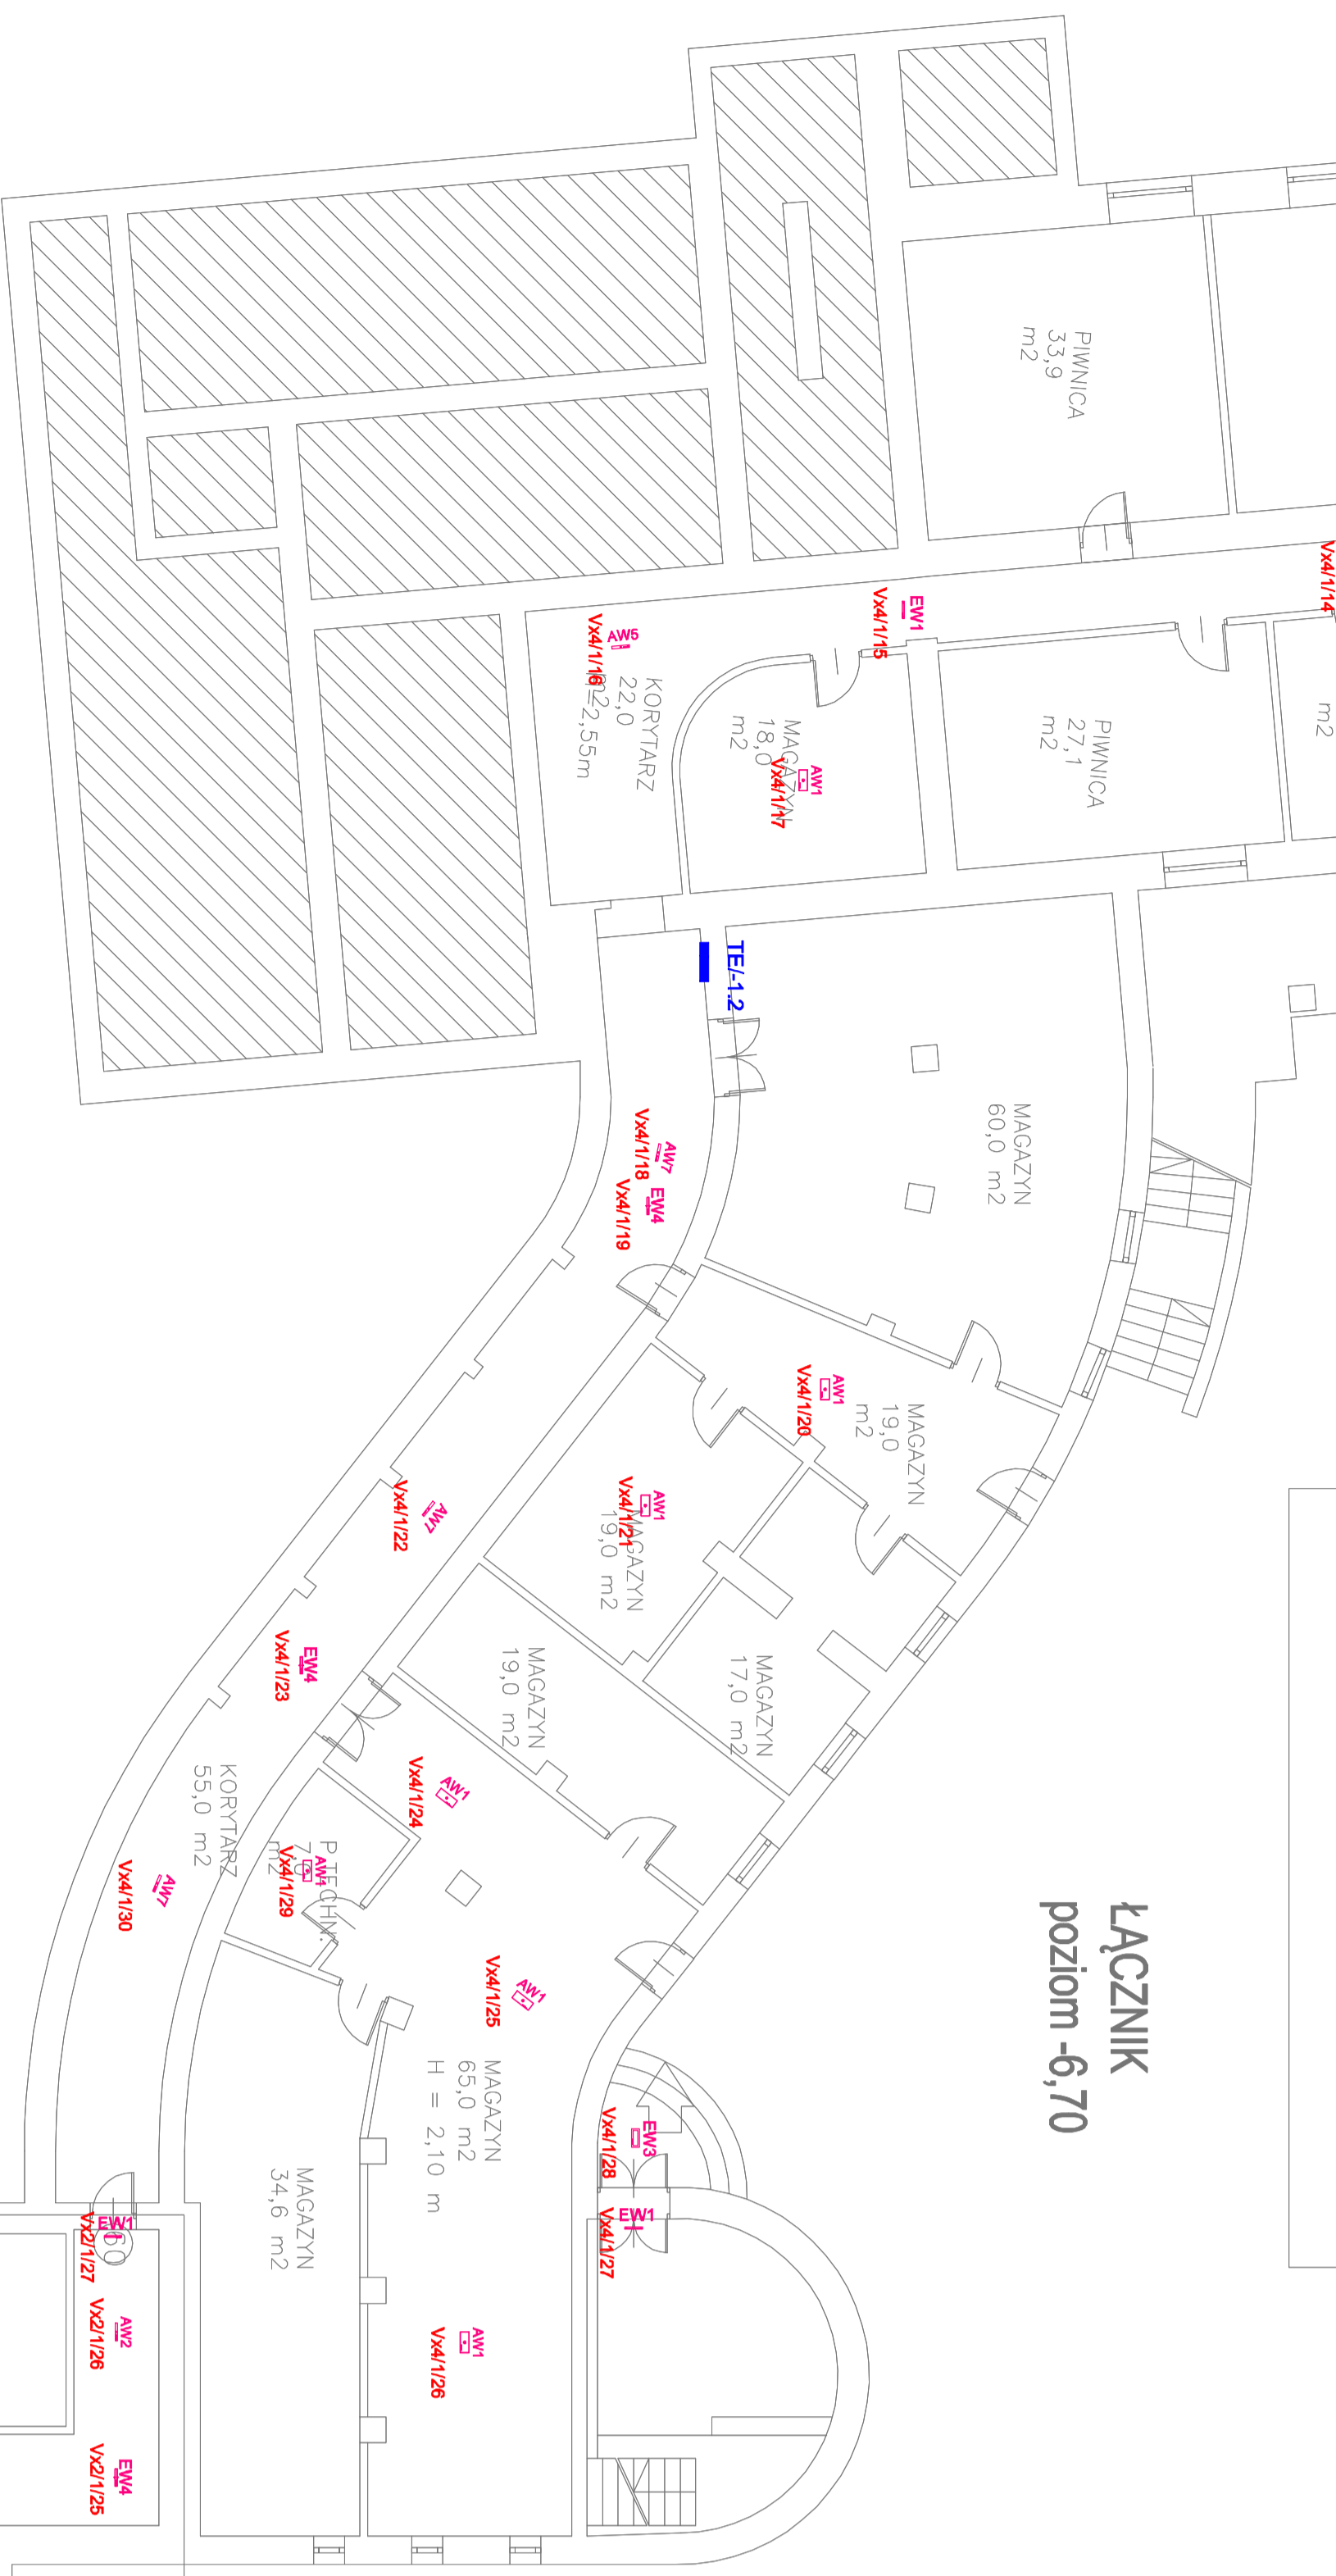

STREFA NR III
pawilon nr 1 - lewa strona
4985,1 m2

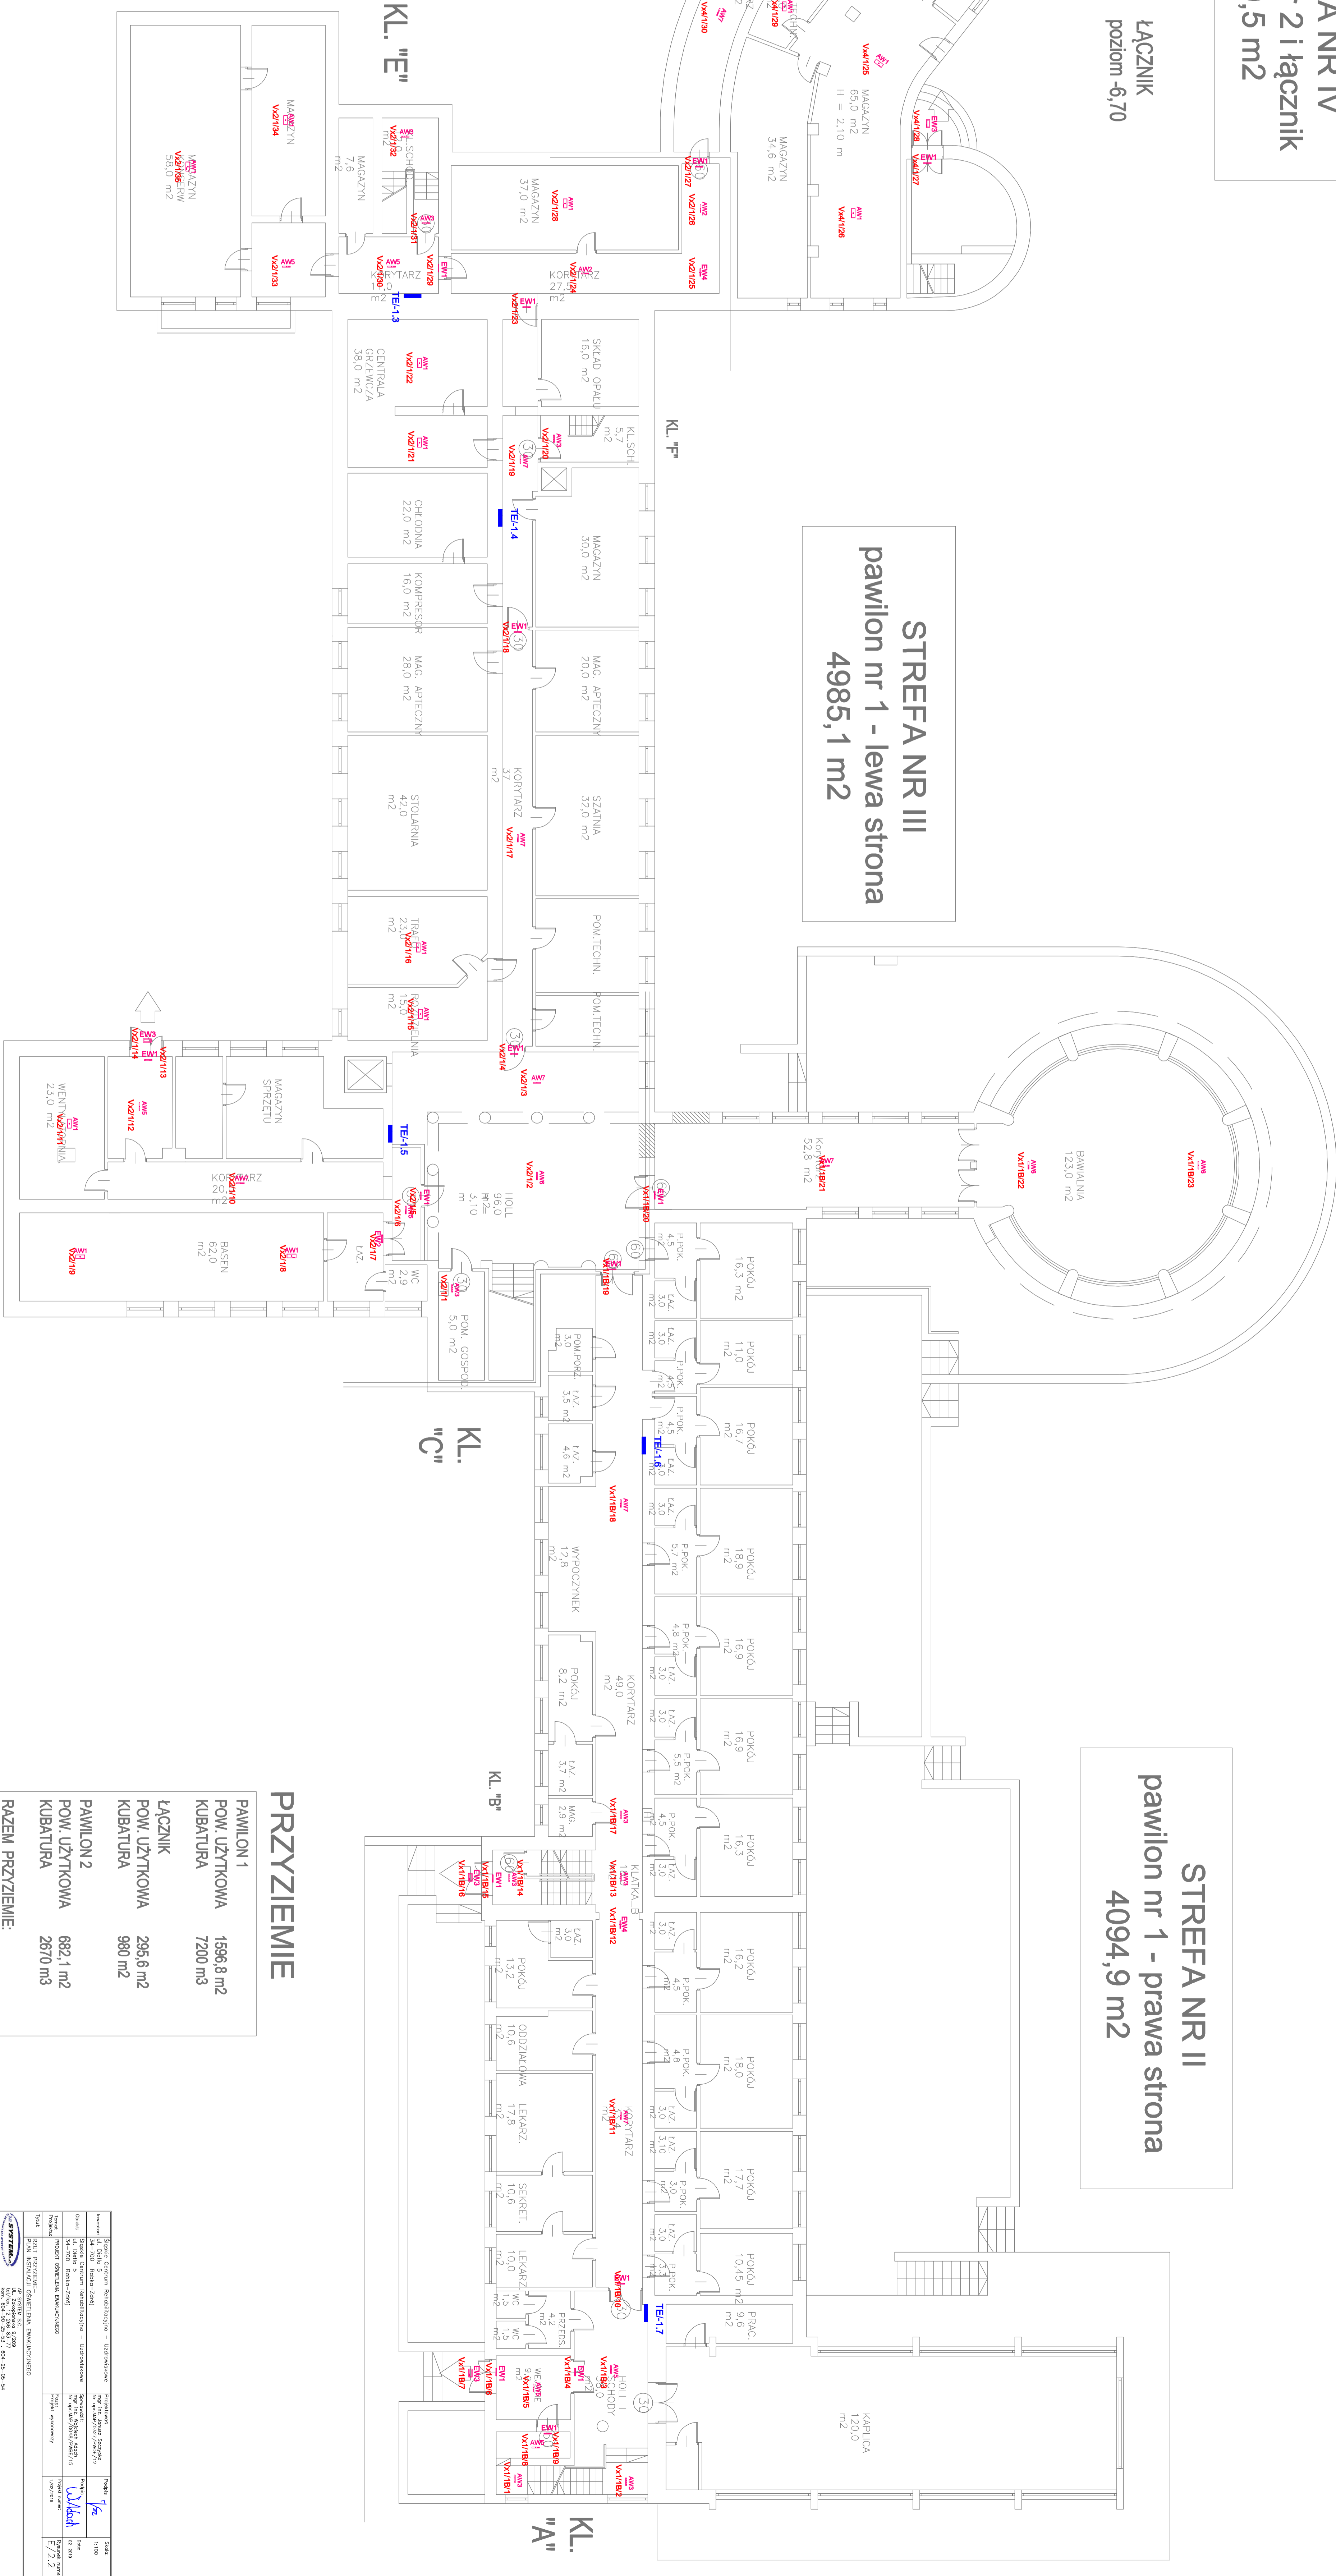

PRZYKŁADY

PAWILON 1	1586,8 m ²
POW. UŻYTKOWA	7200 m ³
KUBATURA	
ŁĄCZNIK	
POW. UŻYTKOWA	295,6 m ²
KUBATURA	980 m ²
PAWILON 2	
POW. UŻYTKOWA	682,1 m ²
KUBATURA	2670 m ³
RAZEM PRZYJĘCIE:	

[illegible]

1. Oświetlenie należy zasilć z ismiejących tablic elektrycznych pletwowych kablem YDY 3x1,5 mm²
2. Obwody zabezpieczajcy wyłacznikiem nadprądowym 10A o charakterystyce C

[illegible]