






# ZK1

IP44  
I klasa ochr.  
In 250A  
gł. 250mm





Rodzaj zabezpieczenia oraz wartość do uzgodnienia z dostawcą stacji ładowania i paczkomatu

Uwaga:

1. Złącze wyposażone w liczniki.
2. Po zdemontowaniu liczników,

montaż liczników OSDn.  
Liczniki OSDn poza  
zakresem opracowania.

Oznaczenia literowe stosowane  
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... – wyłacznik mocy

20.. – rozłgcznik mocy

30... – rozłącznik izolacyjny

OF... – bezpiecznik topikowy

1F... – rozłęcznik bezpiecznikowy

$2F_{\dots}$  – wyłęcznik nadprądowy

$3F_{..}$  – wyłęcznik nadprądowy

z modułem różnicowym

4F... – wyłęcznik silnikowy

Fl... – wyłgcznik różnicowoprądowy

K... – styczeń instalacyjny

KM... – przekąźnik instalacyjny

KT... – przekaznik czasowy z opóźnieniem wyłączenia

TR... – transformator bezpieczeństwa

T... – przekładnik prądowy

Układ sieci: TN-S

## Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:



- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.

### Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.



## Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

PROJEKT	"WZGLĘDNI WIDOKOWE ROZBUDOWY" - BUDOWA KOMPLEKSU Ciepłych Wód, PRZEMYSŁOWYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ ORAZ BUDOWA, ROZBUDOWA, I PRZEBUDOWA PRZEMYSŁOWYCH TECHNICZNYCH I TOWAROWYCH ELIMINATORÓW			
WYKONAWCA	KATOWICKA SPECJALNA STEFA EKONOMICZNA S.A.			
ADRES	40-028 KATOWICE, UL. ROZBUDOWA 42			
TYTUŁ	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
WARIANT	ELIMINATOROWA			
WYKONAWCA	<div> <div>  </div> <div> <p>Budimex S.A. 01-204 Warszawa, ul. Skłodowska 9 tel.: 22 623 80 00 e-mail: info@budimex.pl</p> </div> </div>			
POWOLANYCH	<div> <div>  </div> <div> <p>Elektromontaż ul. Sienkiewicza 20 35-210 Piszczów</p> </div> </div>			
PROJEKTOWA	ELEKTROMONTAŻ PRZESZCZÓW S.A.			
ADRES	ul. Baczynskiego 7a Tel.: 12 830 17 62 e-mail: irakow@elektromontaz.com.pl			
PRZEWIDZIANY	mgr inż. Jolanta Dudzińska			
OPINIOUJĄCY	mgr inż. Kamili Staniłowski			
DATA	06.2023	WERSJA	00	
WYKONAWCA	SUCHMANT ZIG BUDOWNEA			
INNE				

# ZK2

**IP44**  
**I klasa ochr.**  
**In 250A**  
**gł. 250mm**



**Elekromontaż Rzeszów S.A.**  
ul. Baczyskiego 7a, 35-210 Rzeszów  
[www.elekromontaz.com.pl](http://www.elekromontaz.com.pl)


## Zakład Produkcji Rozdzielnic

ul. Baczyńskiego 7a; 35-210 Rzeszów  
tel.: +48 17 864 05 30 - Administracja ZPR  
e-mail: [rozdzielnice@elektromontaz.com.pl](mailto:rozdzielnice@elektromontaz.com.pl)

**Opracował:**

**Temat:**  
**Kssenon Żory**  
**Rozdzielnica (ID):**  
**ZK2**

**Strona:**  
X / X

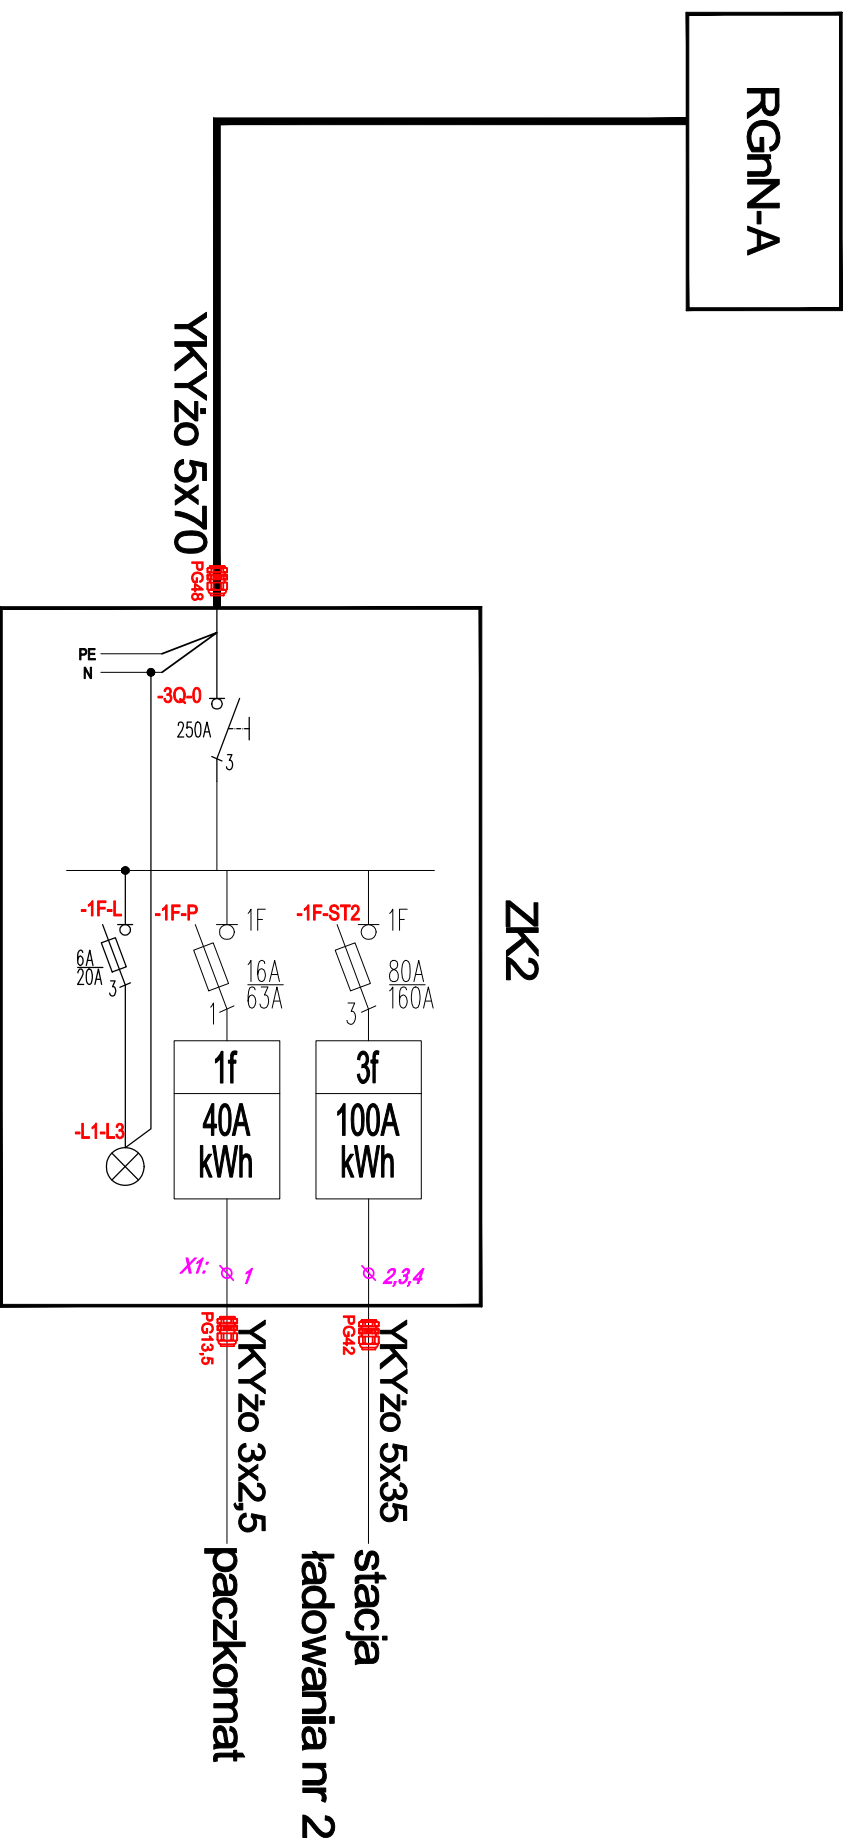

Rodzaj zabezpieczenia oraz wartość do uzgodnienia z dostawcą stacji ładowania i paczkomatu

Uwaga:

1. Złącze wyposażone w liczniki.
  2. Po zdemontowaniu liczników, montaż liczników OSDn.
- Liczniki OSDn poza zakresem opracowania.