


26.01.2021



Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi

WZ.5595.206.2.2020

Łódź, dnia 19 stycznia 2021 r.

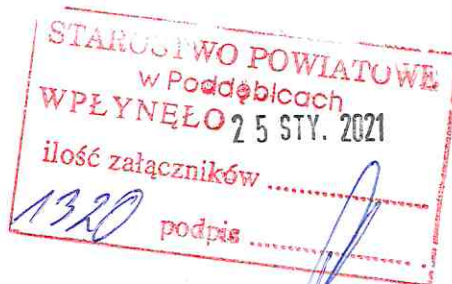

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity, Dz. U. 2019r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719), po rozpatrzeniu wniosku Strony – Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice oraz załączonej dokumentacji pt.: „Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice”, którą sporządzili w grudniu 2020 r. rzeczoznawca budowlany dr inż. arch. Roman Pilch – nr upr. bud. PZITB 2731 oraz rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Małgorzata Pilch – nr upr. 622/2015, dotyczącej zaakceptowania rozwiązań technicznych proponowanych w ww. ekspertyzie, wobec pozostawienia następujących niezgodności z przepisami:

1. braku zapewnienia ochrony hydrantami wewnętrznymi z węzłem półsztywnym o średnicy 25 mm (sali konferencyjnej – I piętro), do której wejścia prowadzą bezpośrednio z klatki schodowej K1 (obudowanej, oddymianej oraz zamkniętej drzwiami o klasie EIS 30/EI 30 odporności ogniowej.

z określonymi następującymi wskazaniem:

1. rozbudowania istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej w części parteru (Wydział Komunikacji) w sposób zapewniający ochronę częściową budynku Starostwa (pomieszczenia w których nie przebywają ludzie oraz wszystkie drogi komunikacji ogólnej) – bez podłączenia do systemu monitoringu Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach,
2. zabezpieczenia wszystkich pomieszczeń serwerowni poprzez zamknięcie drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej oraz głównego archiwum na II piętrze poprzez zamknięcie drzwiami EIS 30 klasy odporności ogniowej.

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w inny sposób niż podany w zapisach zawartych w § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjęto po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji w postaci:

- wniosku z dnia 30 grudnia 2020 (data wpływu do tut. Komendy w dniu 30.12.2020 r.),
- „Ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice”, którą sporządzili w grudniu 2020 r. rzeczoznawca budowlany dr inż. arch. Roman Pilch – nr upr. bud. PZITB 2731 oraz rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Małgorzata Pilch – nr upr. 622/2015,
- dokumentacji rysunkowej załączonej do niniejszej ekspertyzy technicznej.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejący budynek Starostwa Powiatowego w Poddębicach zlokalizowany przy ul. Łęczyckiej 16, 99-200 Poddębice, powiat poddębicki, województwo łódzkie na działce o nr ewidencyjnym 207. Z uwagi na przeznaczenie oraz sposób użytkowania (pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna na I piętrze przeznaczona dla powyżej 50 osób nie będących stałymi użytkownikami) cały obiekt zaliczany jest do kategorii ZL I + ZL III zagrożenia ludzi. Łącznie w obiekcie zatrudnionych jest 80 pracowników biurowych. Wysokość budynku ok. 15,65 m (SW). W ramach planowanych działań przystosowawczych obiekt zostanie podzielony na dwie strefy pożarowe.

Zapewniono wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla rozpatrywanego budynku wynoszącą 20 dm³/s.

W ocenie rzeczoznawców zaproponowane rozwiązania zamienne zapewnią akceptowalny stan bezpieczeństwa pożarowego.

Projekty branżowe zastosowanych w budynku urządzeń przeciwpożarowych powinny zostać uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Oprócz rozwiązań wskazanych w ww. „Ekspertyzie...” analizowany obiekt powinien spełniać inne wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Postanowienie rozpatruje się łącznie z „Ekspertyzą...” opiewającą przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz postanowieniem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego znak: WZ.5595.206.1.2020.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Wólczańska 111/113 kod. 90-521 Łódź, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymuje:

1. Starostwo Powiatowe w Poddębicach
ul. Łęczycza 16, 99-200 Poddębice
2. a/a

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa PSP w Poddębicach
ul. Narutowicza 3, 99-200 Poddębice

3/RZ



**ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

st. bryg. mgr inż. Grzegorz JANOWSKI

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1, 2 i 3 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

- 1) administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (adres: 90 - 521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113, tel. 42 63 15 103, tel. fax. 42 63 15 108, adres e-mail: sekretariat@straz.lodz.pl);
- 2) w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (adres: 90 - 521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113, tel. 42 63 15 161, tel. fax. 42 63 15 108, tel. kom. 0 695 232 441, e-mail: iod@straz.lodz.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: prowadzenia postępowania dowodowego, administracyjnego, skargowo - administracyjnego i wyjaśniającego, prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, czynności związanych z przekazywaniem korespondencji do organów właściwych i udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez Panią/Pana do tut. organu;
- 4) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO;
- 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 7) Pani/Pana dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania;
- 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
- 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
- 10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3; niepodanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy;
- 11) przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia RODO.

