





Proj. ZK1x-1P dz. 220
(zakres ENEA Operator Sp. z o.o.)




YAKY 4x35
(10 m)

Proj. szafa oświetleniowa SO-...
(Majątek Gminy Duszniki)

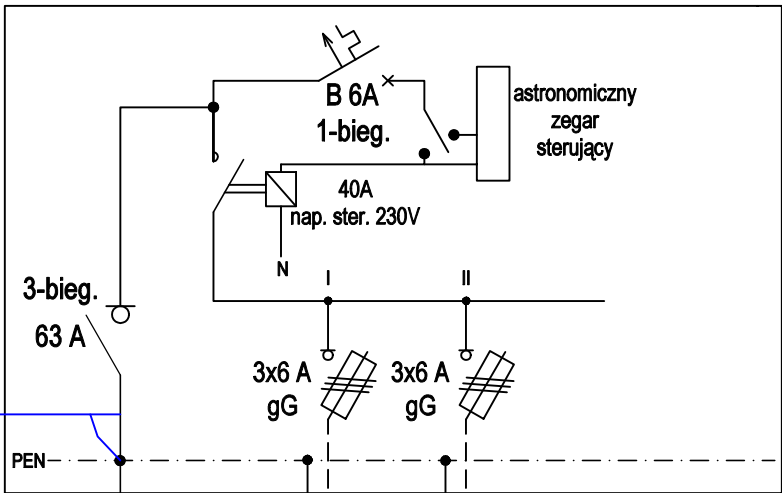

OBWÓD I

$P_i = P_z = 3 \cdot 47 \text{ W} = 0,141 \text{ kW}$
 $I_B = 0,3 \text{ A}$
 $I_N = 6 \text{ A}$



OBWÓD II

$P_i = P_z = 3 \cdot 47 \text{ W} = 0,141 \text{ kW}$
 $I_B = 0,3 \text{ A}$
 $I_N = 6 \text{ A}$

SZAFKA SO - budowa

$P_i = P_z = 6 \cdot 47 \text{ W} = 0,282 \text{ kW}$

$I_B = 0,6 \text{ A}$

$I_N = 16 \text{ A}$ (1-f, ogranicznik mocy)

LEGENDA:



Latarnia drogowa: słup H = 8 m, oprawa LED P=47 W, W= 1,5 m,
kąt nachylenia oprawy: 5°

-21,0m-
(42,0m)

Odległość pomiędzy latarniami

Długość kabla

Projektowany kabel

Projektowany uziom słupa

UWAGI:

- Kolorem szarym wysowano stan istniejący, czarnym - projektowany.
- Wykorzystać bednarke ocynkowaną typu Fe/Zn 25x4 do łączenia uziomów prętowych z latarnią.

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

układ sieci:
TN-C-S

ENEO
PROJEKT

ENEO PROJEKT MICHAŁ KACZMAREK
UL. LETNISKOWA 28 , 62-090 CEREKWICA
NIP: 777-280-45-87 REGON: 361475605
TEL. 605 606 294 EMAIL: ENEOPROJEKT@GMAIL.COM
WWW.ENEO-PROJEKT.PL

INWESTOR	Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki		
INWESTYCJA	Budowa oświetlenia w ulicy Parkowej w miejscowości Sędziny.		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat ideowy zasilania.		
STADIUM	Projekt budowlano-wykonawczy		
BRANŻA	Elektroenergetyczna		Rozmiar:
PROJEKTOWAŁ	mgr. inż. Michał Kaczmarek 84/22	WKP/0386/POOE/13	297x420
OPRACOWAŁ			Data:
			12.2022
			Nr rys.
			E-2