


Stan istniejący - Budynek A1

Schemat nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99000

Kolor czerwony istniejąca płyta osłonowa zewnętrzna

Kolor zielony istniejąca płyta osłonowa wewnętrzna

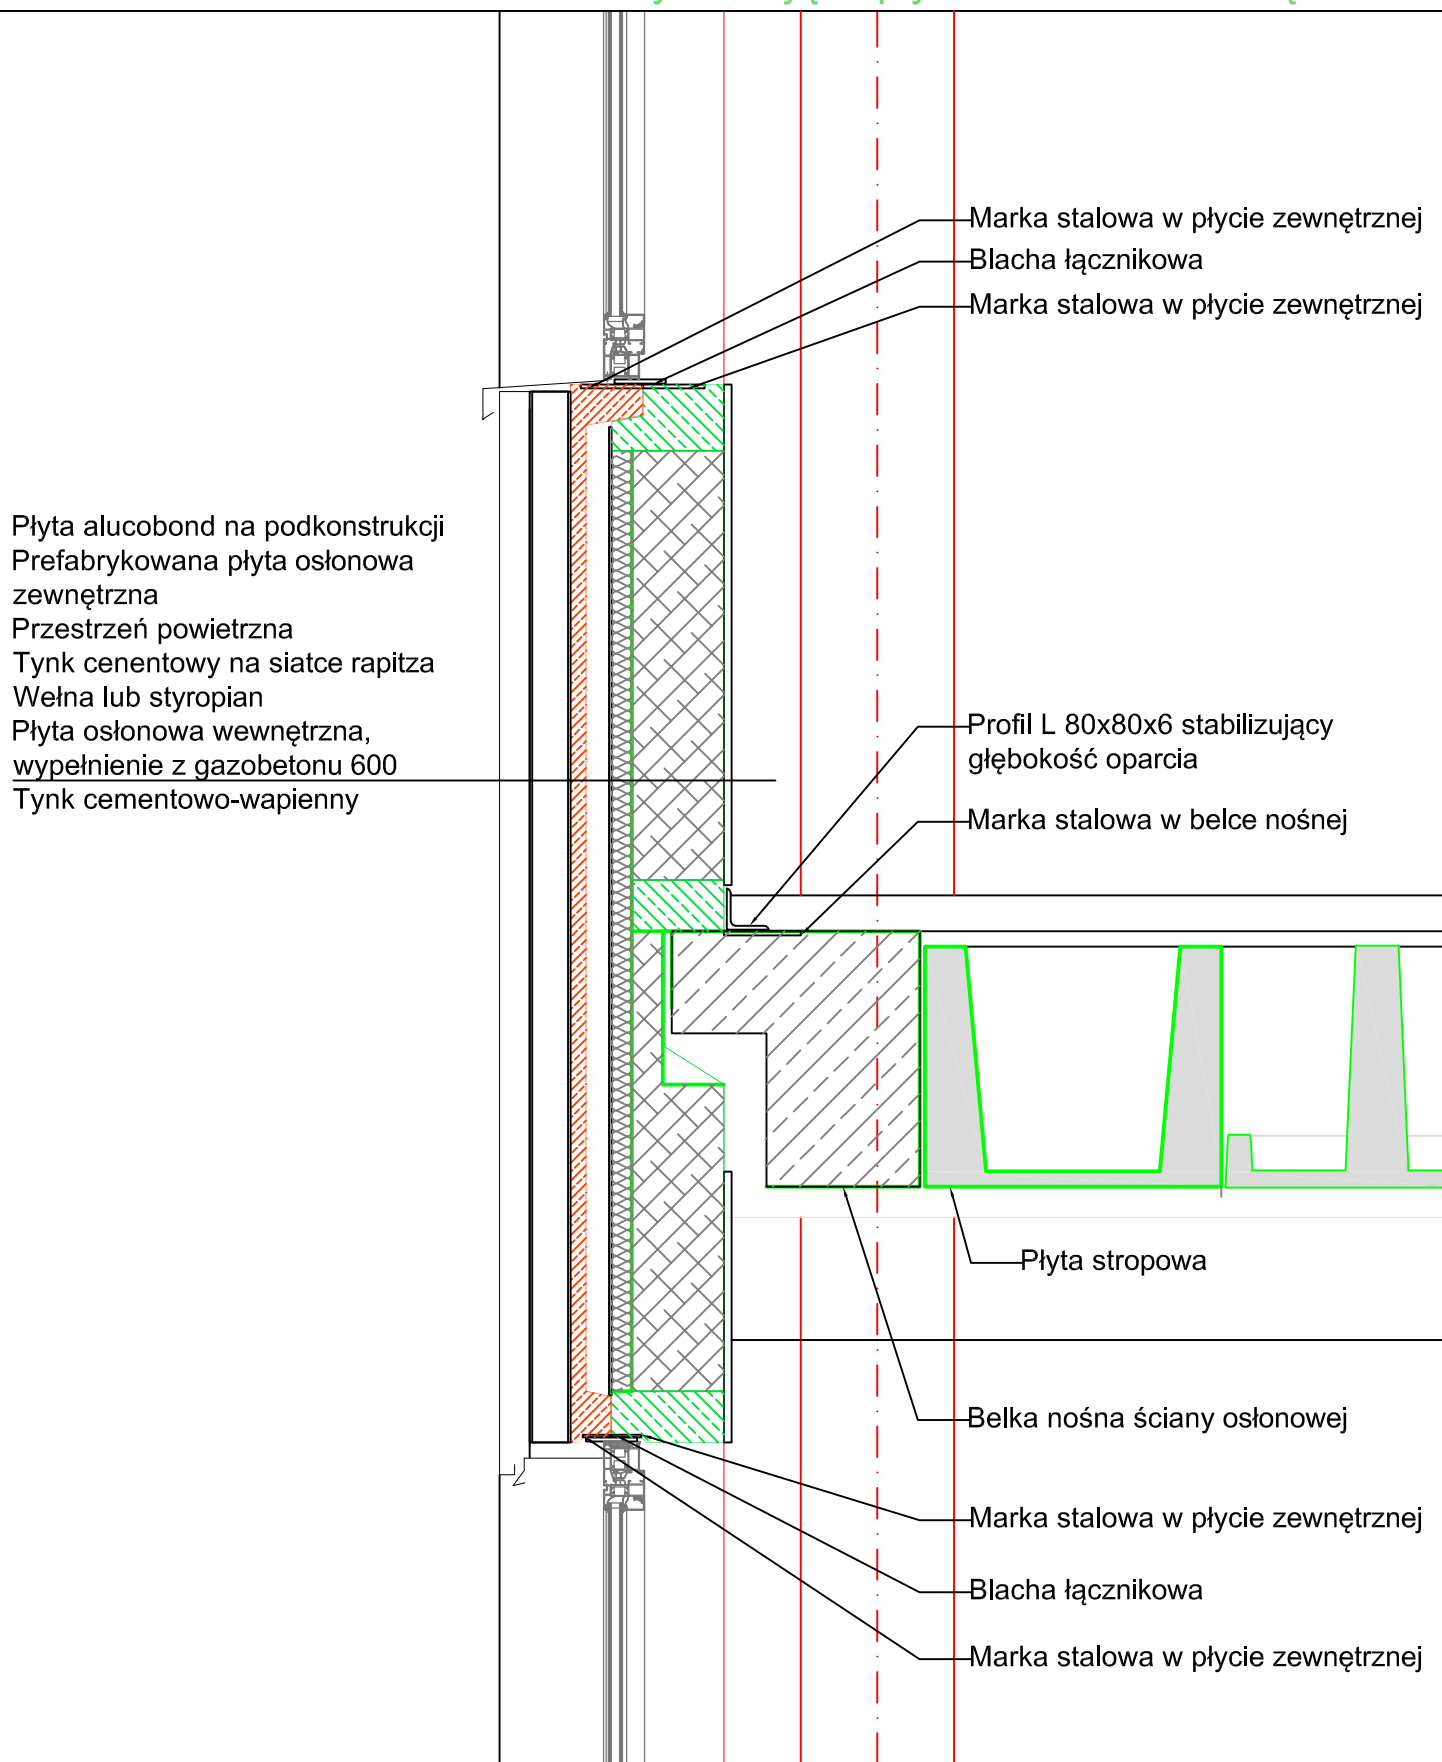

Uwaga: Schematy rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym (pkt.8.1 - Ściany zewnętrzne) oraz specyfikacjami technicznymi. Stan techniczny połączeń elementów prefabrykowanych zweryfikować po demontażu płyty kompozytowej alucobond na podkonstrukcji. Podczas prac demontażowych w przypadku stwierdzenia występowania elementów palnych, należy je usunąć lub zabezpieczyć pożarowo. Montaż systemowych obróbek zgodnie z wytycznymi producenta ślusarki okiennej. Projekt prowadzenia robót budowlanych polega uzgodnieniu przez projektanta.