


Aksonometria

(projektowana instalacja)

Uwaga!
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy wnioskować do Gazowni o demontaż gazomierza.

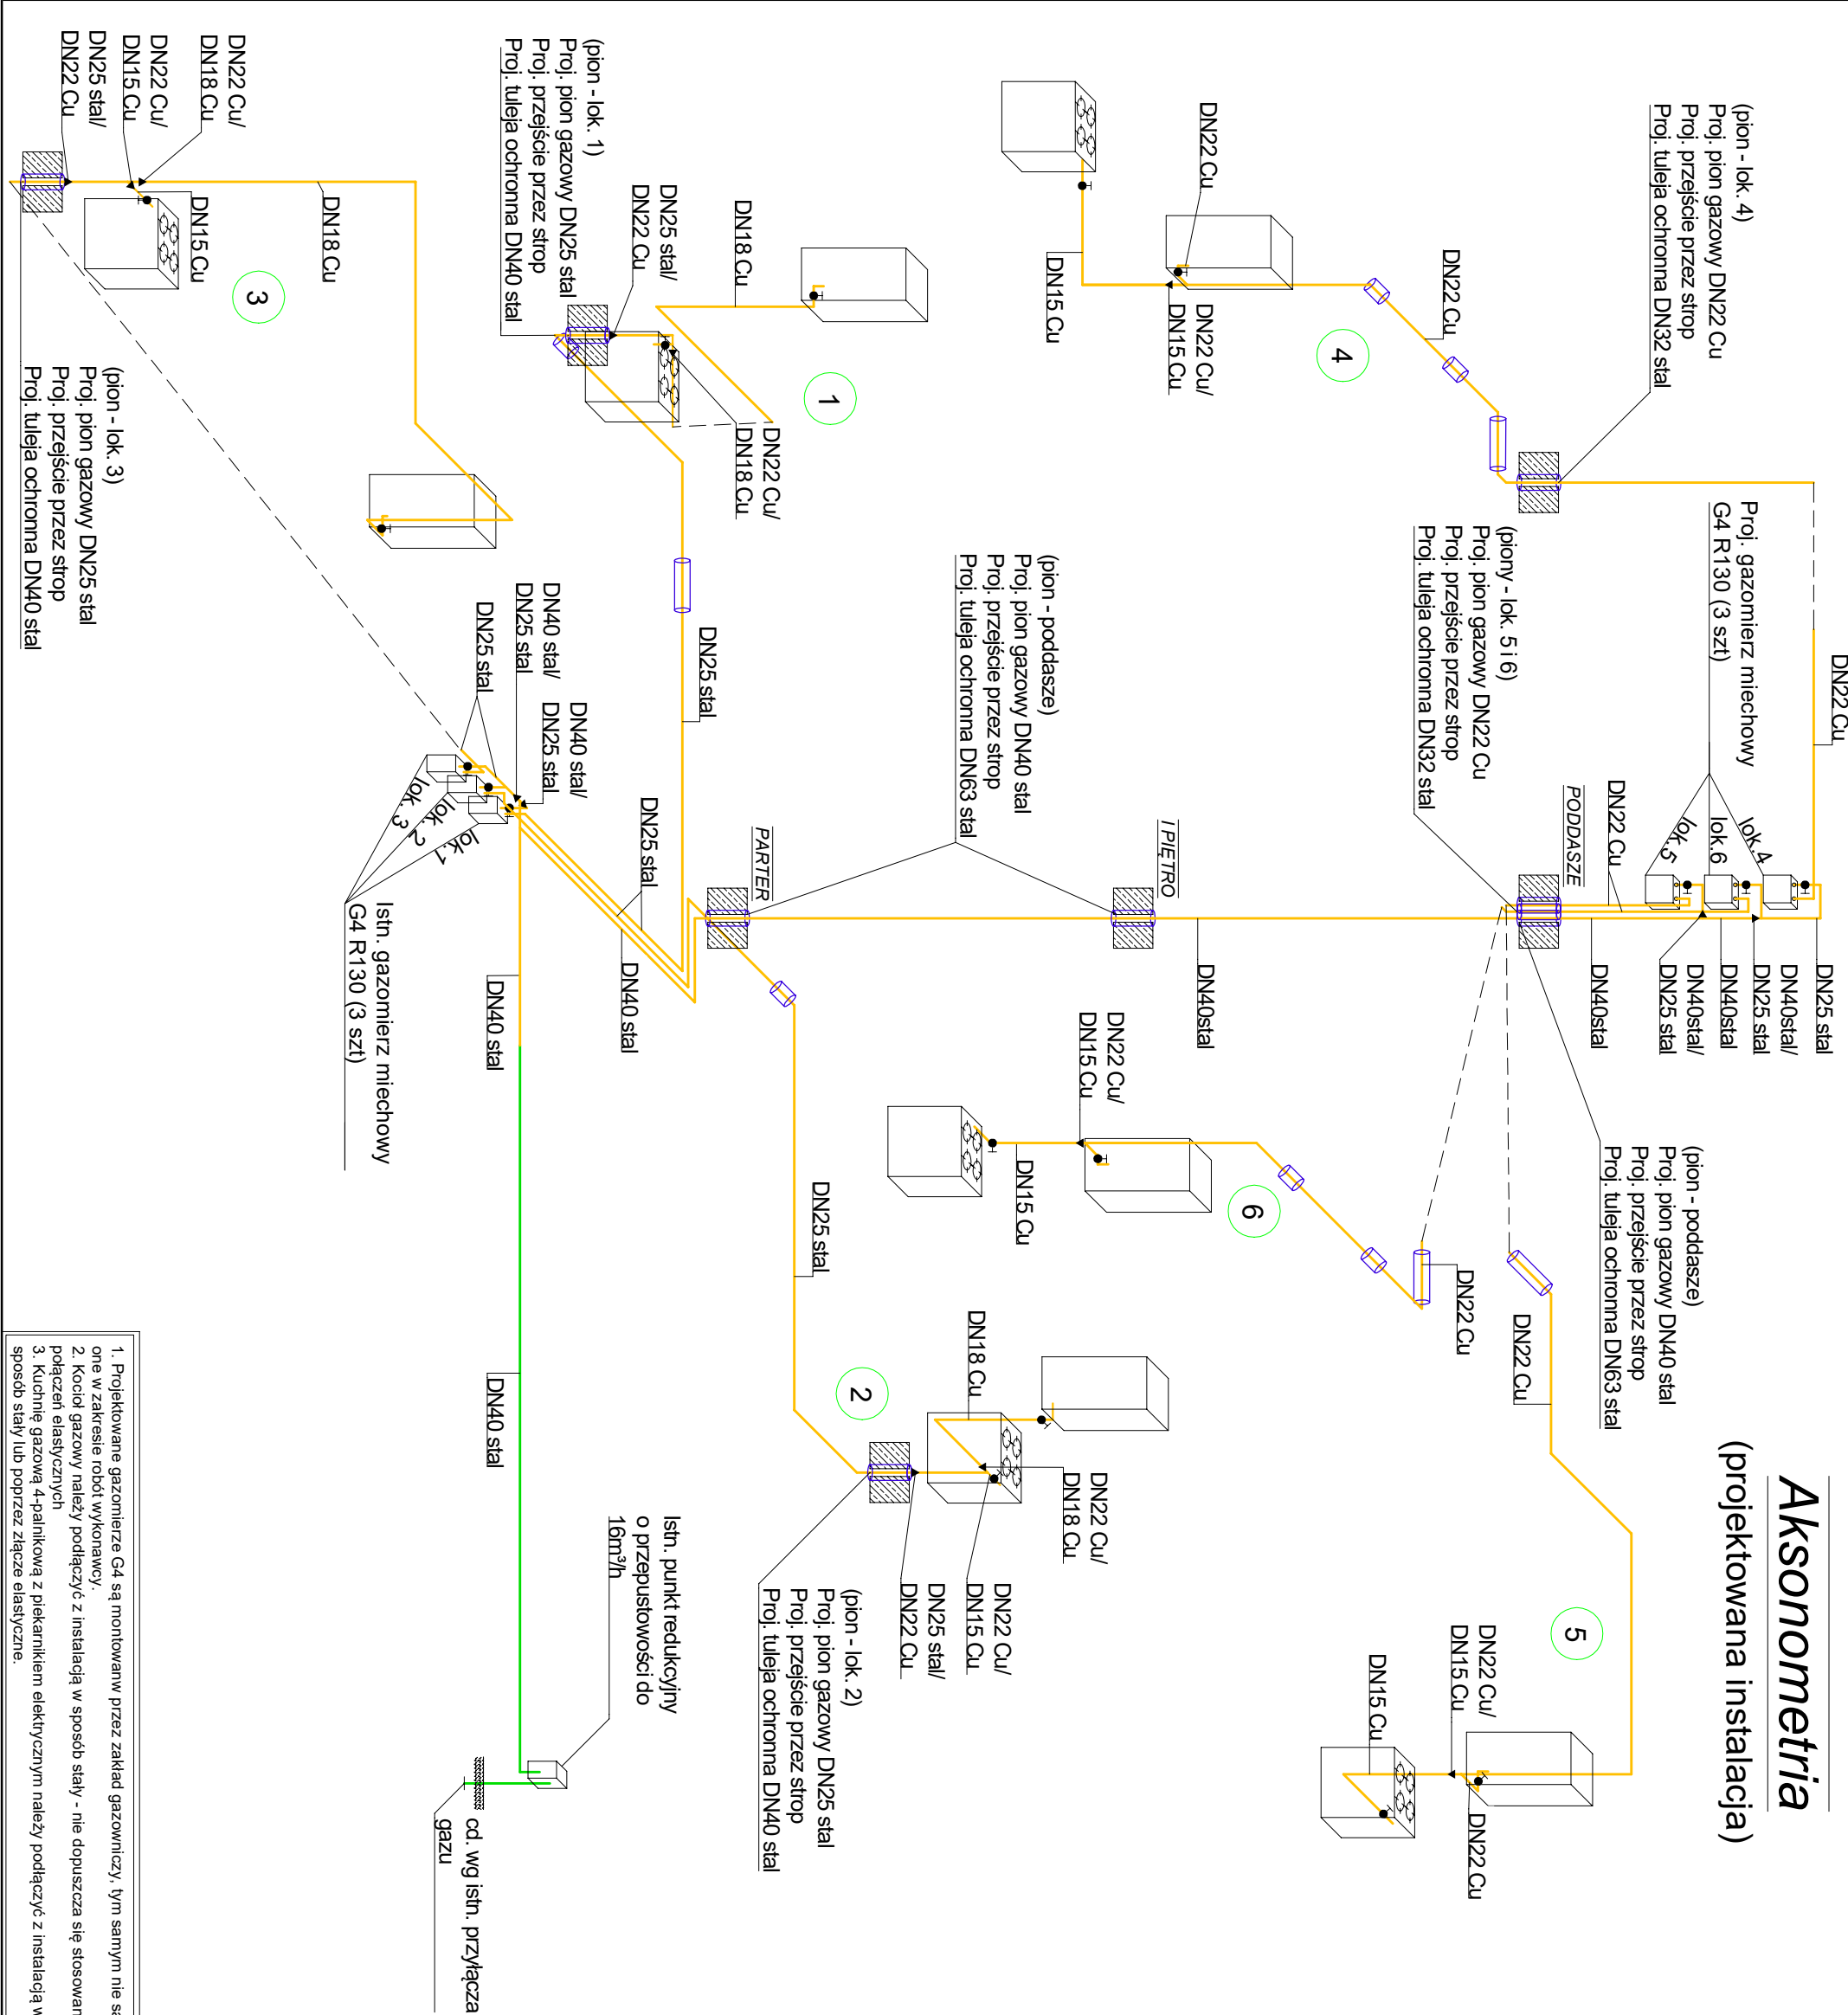

OZNACZENIA:

- Proj. przejście przez ścianę lub strop
- Proj. tuleja stalowa:
 - DN63 stal dla instalacji DN40 stal
 - DN32 stal dla instalacji DN22 Cu
 - DN25 stal dla instalacji DN15 Cu
- 3 lokal nr 3
- Proj. kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.u.) o mocy 20 kW
- Istn. kuchnia gazowa o mocy 8 kW
- Istn. wewnętrzna instalacja gazu
- Proj. wewnętrzna instalacja gazu

GAS dłop sp. z o.o.  ul. Fordońska 110 85-739 Bydgoszcz tel. 603-482-482 e-mail: biuro@gasdlrop.pl www.gasdlrop.pl			ZADANIE Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym - lokale 1-6 ul. Spółdzielcza 13, 85-888 Bydgoszcz Działka nr.: 4/367, obręb.: 0137 Bydgoszcz	
INWESTOR	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitcka 1 85-102 Bydgoszcz	SKALA:	1:50	
PROJEKTANT	dr inż. Rafał Pasela upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POIiB nr KUP/IS/5511/02	DATA I PODPIS:	21.05.2024 r.	
SPRAWDZAJĄCY	dr inż. Ryszard Okoński upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr GPKG-1-7342-71/96 członek K-POIiB nr KUP/IS/5511/02	DATA I PODPIS:	21.05.2024 r.	
OPRACOWAŁ	inż. Grzegorz Nowicki	DATA I PODPIS:	21.05.2024 r.	
NAZWA RYSUNKU	AKSONOMETRIA - PROJEKTOWANA INST. GAZU		NR RYSUNKU:	3.2

1. Projektowane gazomierze G4 są montowane przez zakład gazowniczy, tym samym nie są one w zakresie robót wykonawcy.
2. Kocioł gazowy należy podłączyć z instalacją w sposób stały - nie dopuszcza się stosowania połączeń elastycznych
3. Kuchnię gazową 4-palnikową z piekarnikiem elektrycznym należy podłączyć z instalacją w sposób stały lub poprzez złącze elastyczne.