



TABLICA 10
ORUDOWA NASCENNA 4x18 IP65

FS3U C-10	YNY20 3x2,5 230	0,15kW OŚWIELENIE SCENY
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 220	0,1kW OŚWIELENIE
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 210	0,15kW OŚWIELENIE SCENY
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 200	0,18kW OŚWIELENIE POCHYLNI
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 190	0,14kW OŚWIELENIE POCHYLNI
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 180	0,12kW PODŚWIELENIE STROPU
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 170	0,08kW PODŚWIELENIE STROPU
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 160	0,09kW PODŚWIELENIE STROPU
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 150	0,09kW PODŚWIELENIE STROPU
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 140	0,065kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 130	0,065kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 120	0,06kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 110	0,06kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 100	0,06kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 90	0,06kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 80	0,06kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 70	0,06kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 60	0,06kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 50	0,06kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 40	0,065kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 30	0,065kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 20	0,065kW OŚWIELENIE TRYBUN
FS3U C-10	YNY20 3x2,5 10	0,065kW OŚWIELENIE TRYBUN

Pi=0,92kW

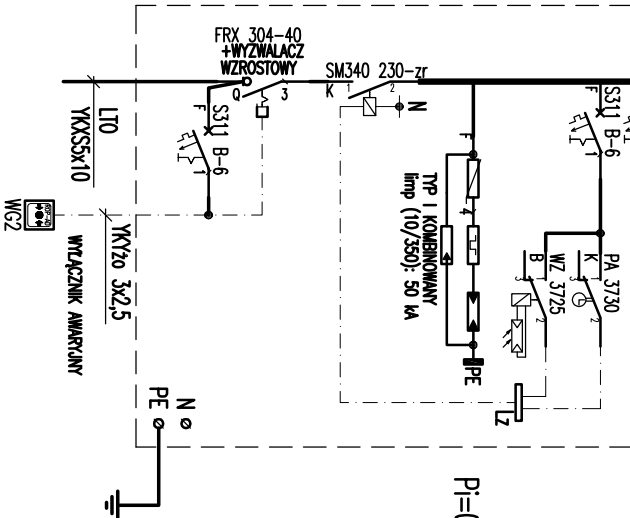

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	SANECGY SP. Z O.O		
OBIEKT	AMFITEATR		
ADRES	KRYNICA - ZDRÓJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11		
INWESTOR	GMINA KRYNICA - ZDRÓJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Nowak	BPP 267/83	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Nowak	MAP/0023/PWBE/20	
WSPÓŁPRACA			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA		NR RYSUNKU	E2
RYSUNEK	TABLICA 10	DATA	02.2022