


- UWAGI:
- odprowadzenie skroplin do jednostki zew. na dach
  - odprowadzenie skroplin pompkami skroplin przy każdej jedn. wew. 1 pompka
  - instalację chłodniczą i skropliny prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego natynkowo
  - zasilić w energię eletryczną z najbliższej rozdzielni elektr. na korytarzu przy sali 125
  - instalację elektryczną prowadzić natynkowo w korytkach

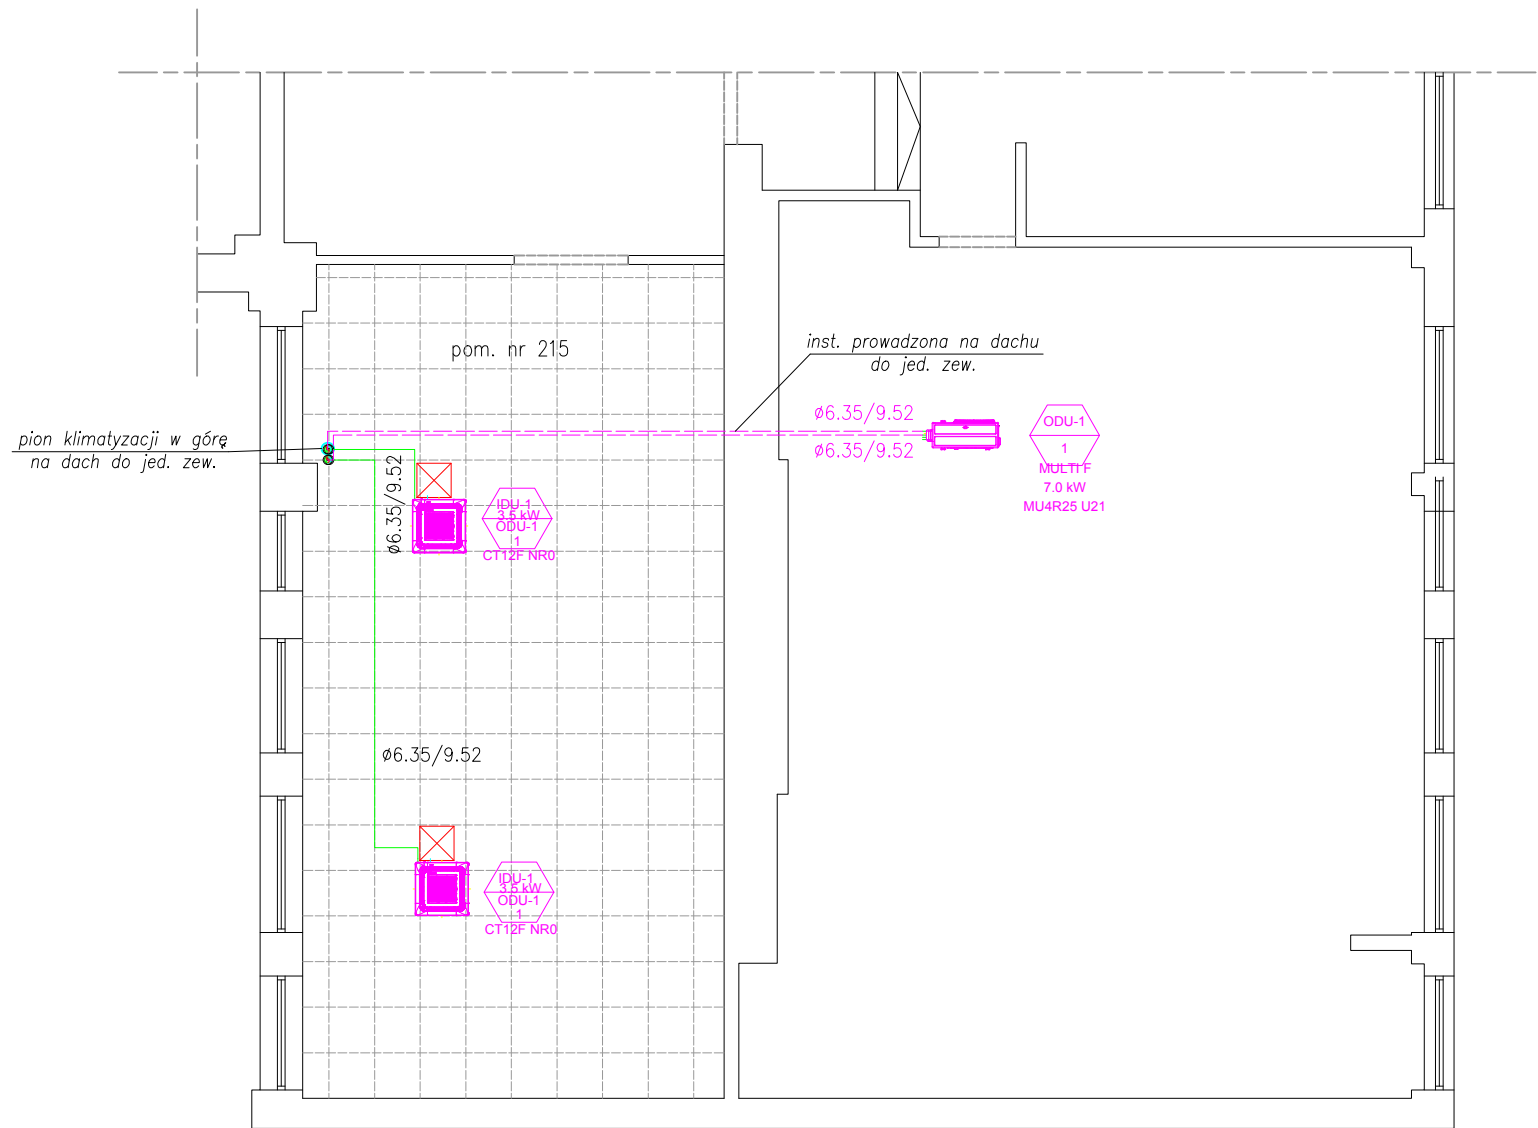

|   |                                      |                                |               |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| CLIMA<br>-INSTAL                                      |                                      | 56-500 SYCÓW, ul.KALISKA 26/46 |               |
| Temat: Projekt klimatyzacji                           |                                      |                                |               |
| Adres Inwest.: 53-345 Wrocław, ul.Komandorska 118/120 |                                      |                                |               |
| Nazwa: obiekt użyteczności publicznej                 |                                      |                                |               |
| Tytuł rys.:   |                                      |                                | STADIUM: P.T. |
| RZUT POMIESZCZENIA-budynek Z pom. nr 215              |                                      |                                | SKALA 1:100   |
| PROJEKTANT  | mgr inż. Anna Siwek                  |                                |               |
| NR UPR. PROJ.   | 271/DOŚ/07 spec.proj.inst.sanit.b.o. |                                |               |
| DATA : 20 kwiecień 2023r.                             |                                      | RYSUNEK NR01                   | STRONA NR 11  |