


| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PROJEKTOWANEJ | | | RODZAJ POSADZKI PROJEKTOWANEJ |
|--|-------------------|----------------|----------------------------------|
| NR POM. | | m ² | |
| 0.1 | KOMUNIKACJA | 10.20 | GRES |
| 0.2 | MAGAZYN SPRZĘTU | 12.20 | WYKŁADZINA POLIURETANOWA |
| 0.3 | SALA GIMNASTYCZNA | 69.18 | WYKŁADZINA POLIURETANOWA |
| 0.4 | PRZEDSIONIEK | 5.88 | GRES |
| 0.5 | SZATNIA DZIEWCZĄT | 7.60 | GRES |
| 0.6 | SZATNIA CHŁOPCÓW | 7.60 | GRES |
| POWIERZCHNIA RAZEM | | 112.66 | |

Uwaga:

- Instalację elektryczną prowadzić podłynkowo w przygotowanych bruzdach (pod warstwę lpyku min. 5mm)
- Podjęścia zasilające dla wentylatora i rekuperatorów wykonać przewodami iJZ-500 3x1,0mm².
- Zasilanie dla wentylatora doprowadzić w miejsce montażu regulatora obrotów.

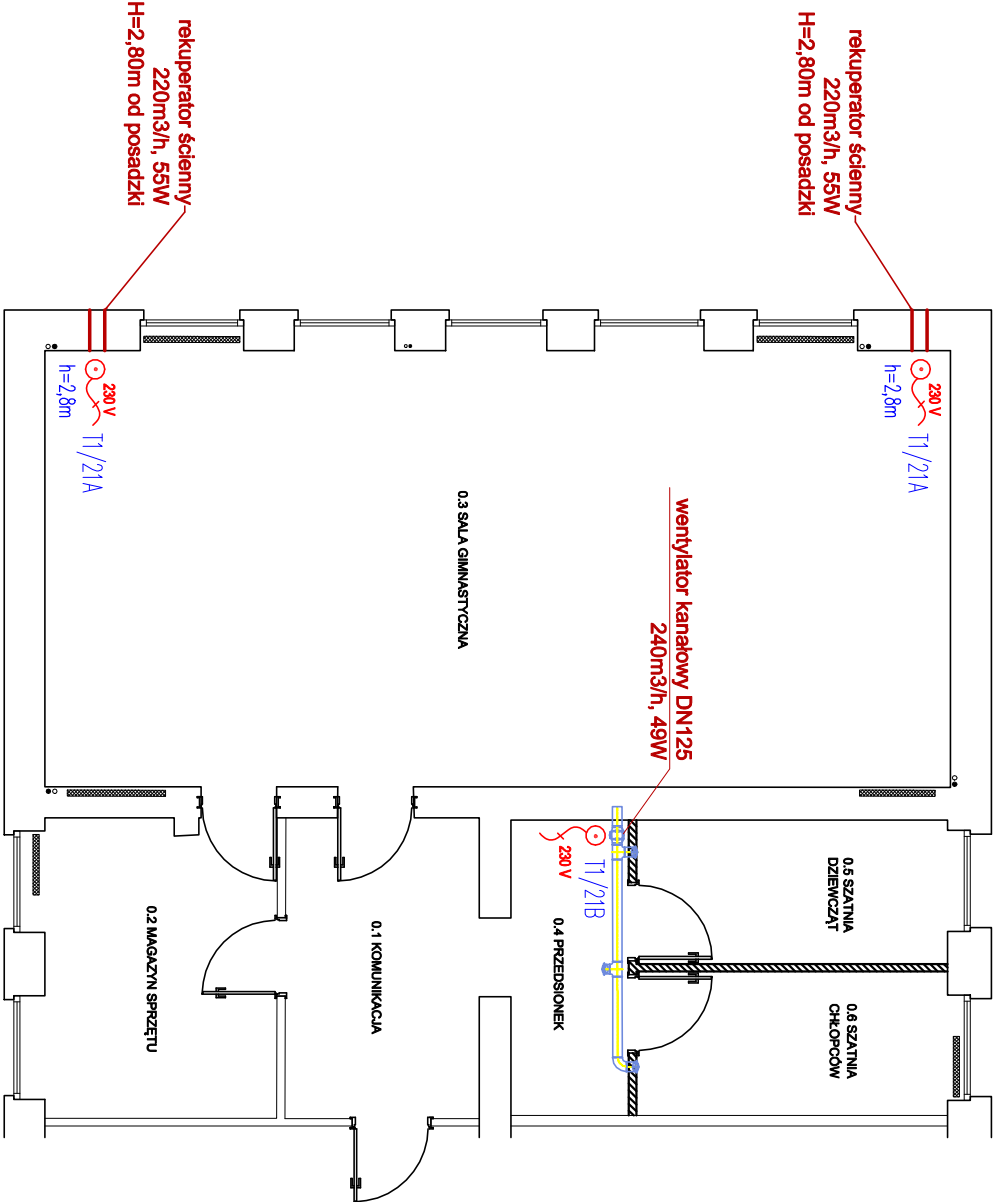

Projekt jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
tel./fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:
Przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku użyteczności publicznej - mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutnow ramach zadania:
„Modernizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”
Strzegocin 4, 99-300 dz. nr 11/3 ob.ew. 0027 STRZEGOCIN

INWESTOR:
GMINA KUTNO
99-300 Kutno, ul. Witosła 1

NAZWA RYSUNKU:
PLAN ZASILANIA WENTYLACJI I REKUPERACJI

PROJEKTANT: IMIĘ I NAZWISKO: **UPRAWNIENIA:** **PODPIS:** **NR RYSUNKU:**
tech. elek. Grzegorz Leszczyński 69/94/WtL ŁOD/IE/2938/03

E-3