



SEKCJA PODSTAWOWA (TB2)

SEKCJA GWARANTOWANA (TB2 UPS)

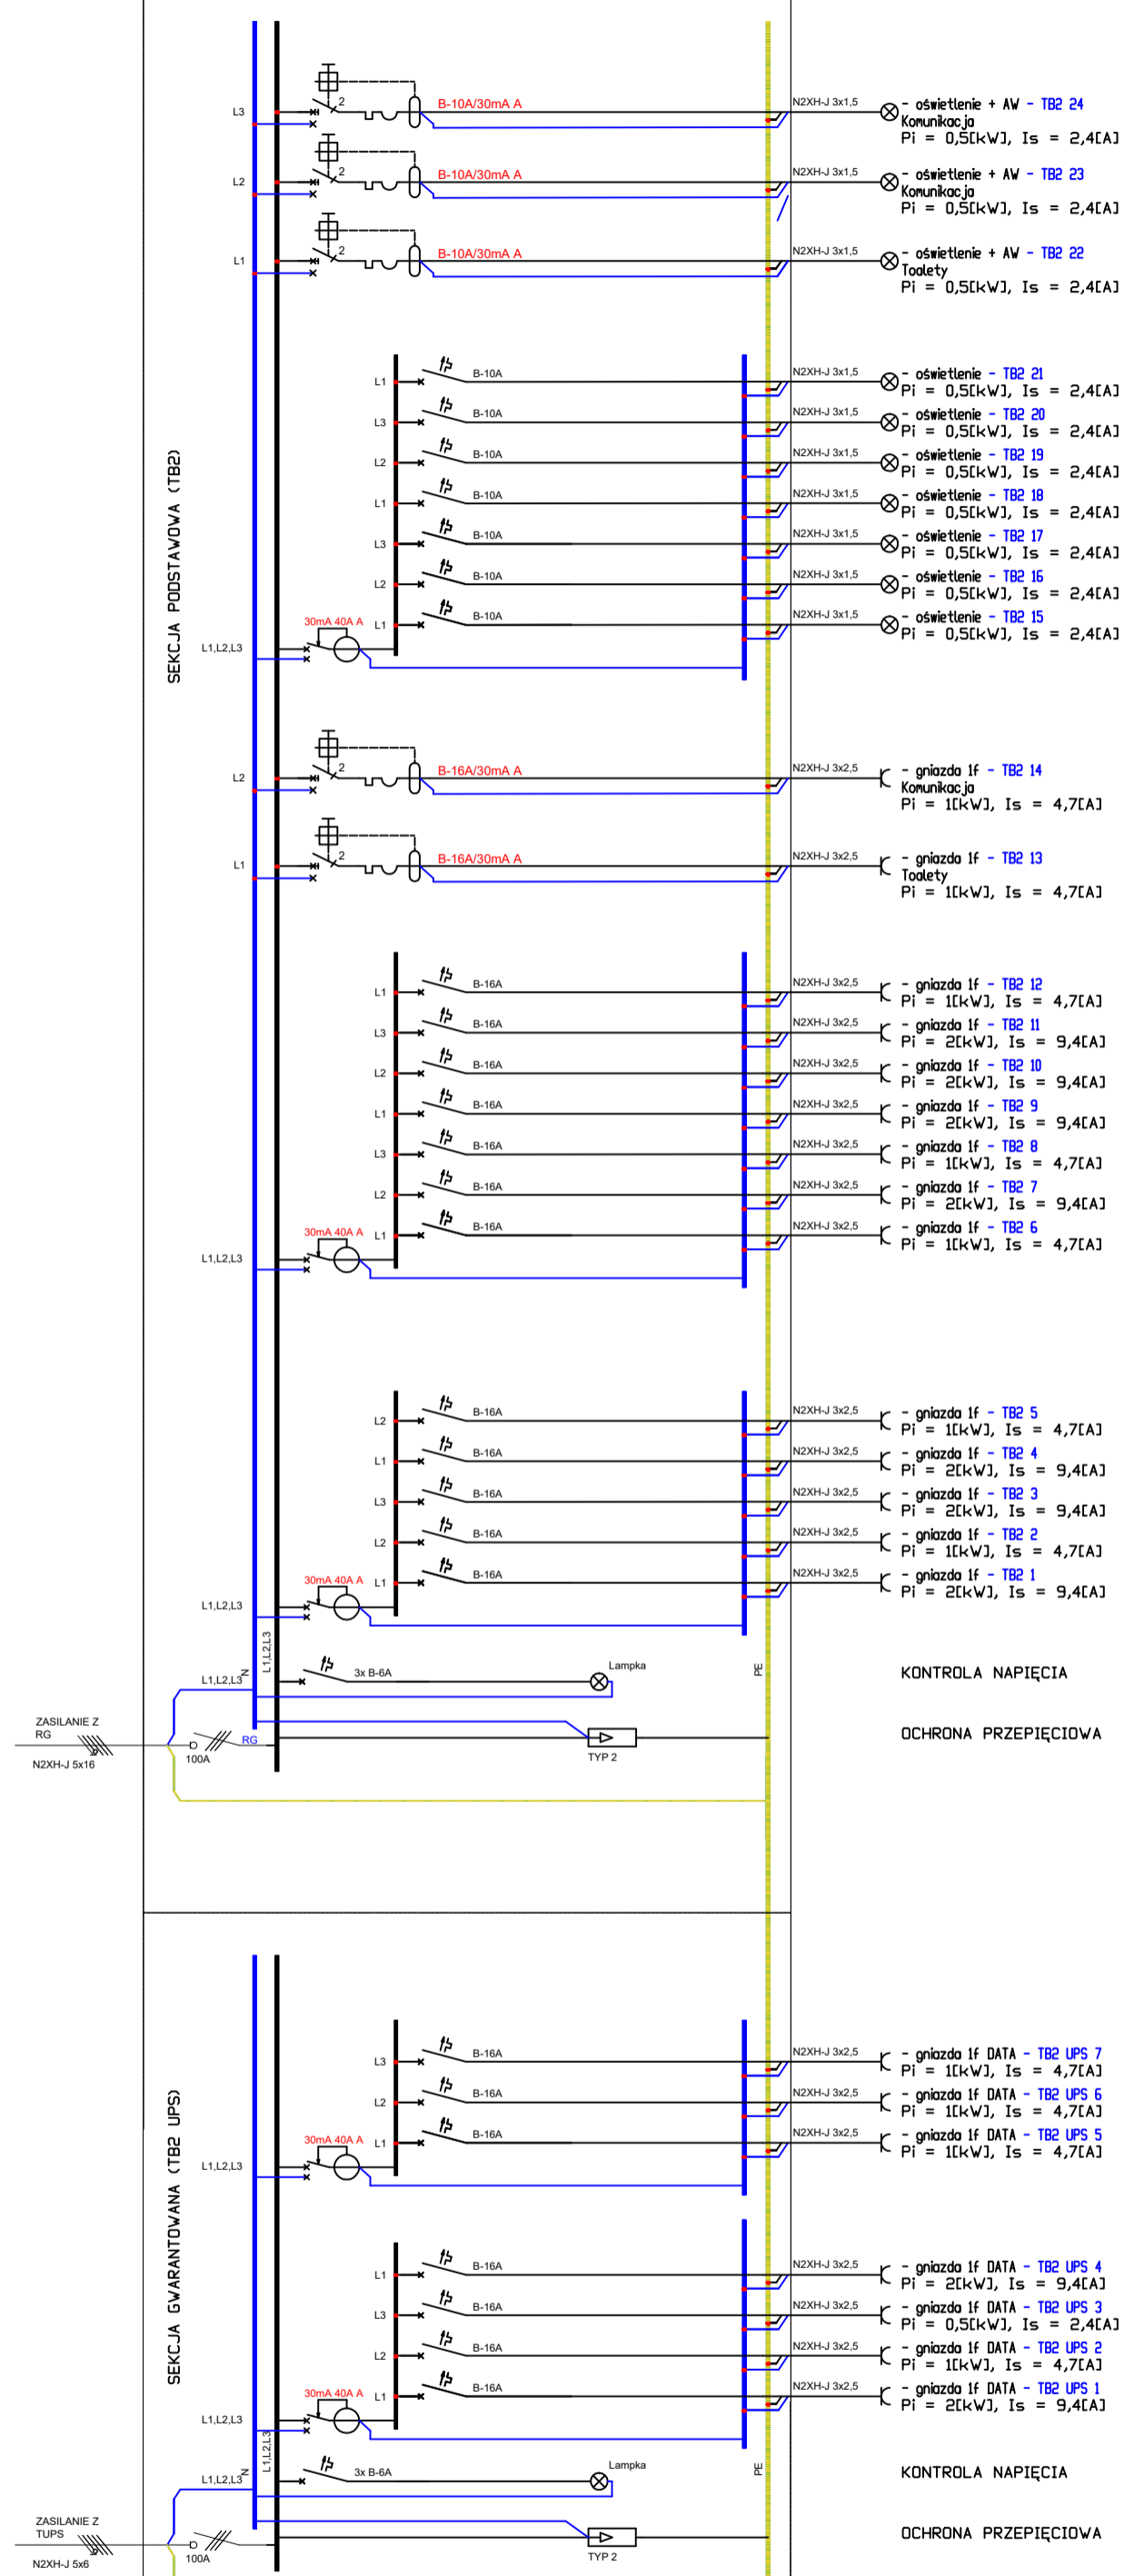

BILANS MOCY DLA TB2 UPS
Moc zainstalowana: $P_i = 8,5 \text{ [kW]}$
Moc zapotrzebowana: $P_s = 5,1 \text{ [kW]}$
Prąd szczytowy: $I_s = 7,9 \text{ [A]}$

BILANS MOCY DLA TB2
Moc zainstalowana: $P_i = 26,0 \text{ [kW]}$
Moc zapotrzebowana: $P_s = 15,6 \text{ [kW]}$
Prąd szczytowy: $I_s = 24,2 \text{ [A]}$

Charakterystyka obudowy:
Rozdzielnica natynkowa;
Kompletna rozdzielnica natynkowa z drzwiami, rusztem montażowym, pokrywami metalowymi i kompletem zacisków śrubowych PE/N montowanych na specjalnym wsporniku, dla aparatów do 125 A;
I klasa ochrony, stopień ochrony IP30;
perforowane wejścia kablowe - górne i dolne;
materiał: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym, kolor biały (RAL 9010);
zamknięcie drzwi: uchwyty dźwigniowe;
zgodność z normą: PN-EN 61439-1;
stopień ochrony IP30;
zaciski śrubowe PE/N.

W rozdzielnicę należy przewiedzieć 25% zapasu w postaci miejsca wolnego.

| | | | |
|----------------|---|-----------------|----|
| | MCM Projekt PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Biały Dunajec | | |
| PRZEDM. RYS. : | ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE – SCHEMAT IDEOWY TABLICY TB2 | | |
| BRANŻA : | ELEKTRYCZNA | | |
| STADIUM : | PROJEKT TECHNICZNY | | |
| OBIEKT : | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZICIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURA | | |
| INWESTOR : | URZĄD GMINY JABŁONKA ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA | | |
| LOKALIZACJA : | DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JABŁONKA | | |
| OPRACOWAŁ : | MGR INŻ. JAN DZIADKOWIEC | | |
| PROJEKTANT : | MGR INŻ. KRZYSZTOF LAMBRECHT NR UPRAWNIEN MAP/0070/PWBE/15 | | |
| SPRAWDZAJĄCY : | MGR INŻ. PAWEŁ KUŻMA NR UPRAWNIEN MAP/0069/PWBE/15 | | |
| SKALA - | NR RYSUNKU : 3.6 | DATA: LUTY 2022 | 33 |