




PRZEKRÓJ A-A

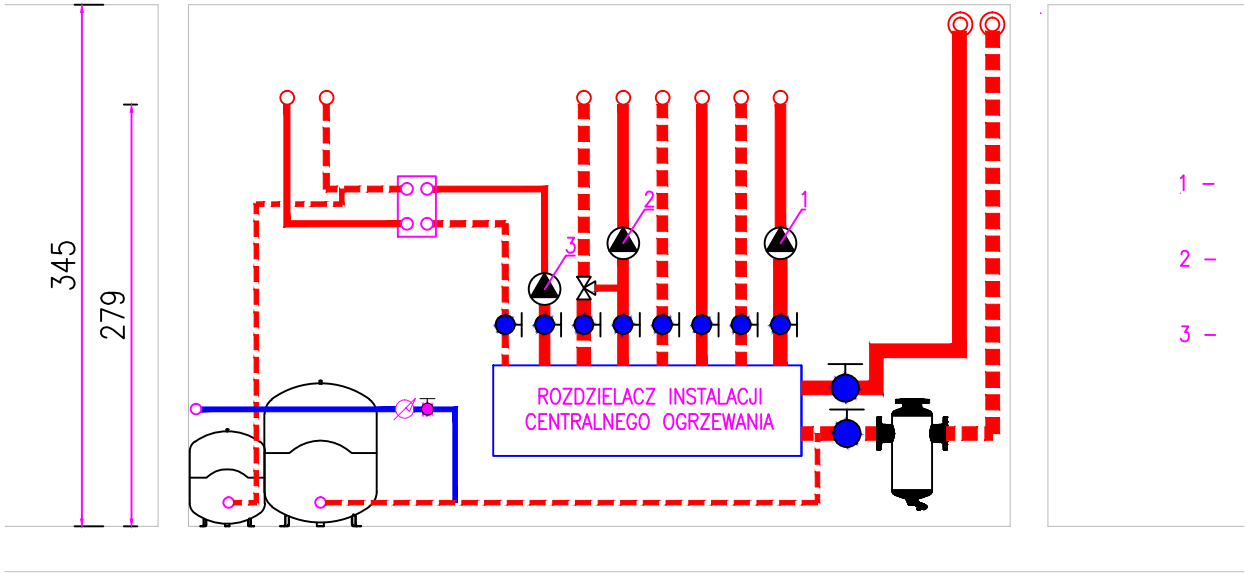

- 1 - POMPA OBIEGU GRZEWczego
TYPu TOP-S40/7 WILO
230V max390W 1,93A
- 2 - POMPA OBIEGU GRZEWczego
TYPu TOP-S40/10 WILO
230V max585W 1,17A
- 3 - POMPA OBIEGU GRZEWczego
TYPu TOP-S25/10 WILO
230V max380W 0,78A

RZUT KOTŁOWNI



temat: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ		 KOMPUTEROWA PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMPUT 53-201 Wrocław al. gen. Józefa Hallera 153a / 7 komput@pnet.pl tel. 601 57 17 87	
adres: TRZEBNICA UL. PRUSICKA 53–55			
inwestor: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 55–100 TRZEBNICA UL. PRUSICKA 53–55			
projektant – instalacje sanitarne GRZEGORZ TOMASZCZYK NR. UPR. W SPEC. INST. SANIT. – 286/94/UW		podpis:	
sprawdzający – instalacje sanitarne mgr inż. IWONA SADKOWSKA-BAK NR. UPR. W SPEC. INST. SANIT. –247/00/DUW		podpis:	
branża: INSTALACJE SANITARNE	stadium: PROJEKT ARCH. – BUD.	data: 06.2022	
temat rysunku: KOTŁOWNIA GAZOWA - INWENTARYZACJA		skala: 1:50	nr. rys.: IS 1