


PROJEKTOWANA KOTŁOWNIA

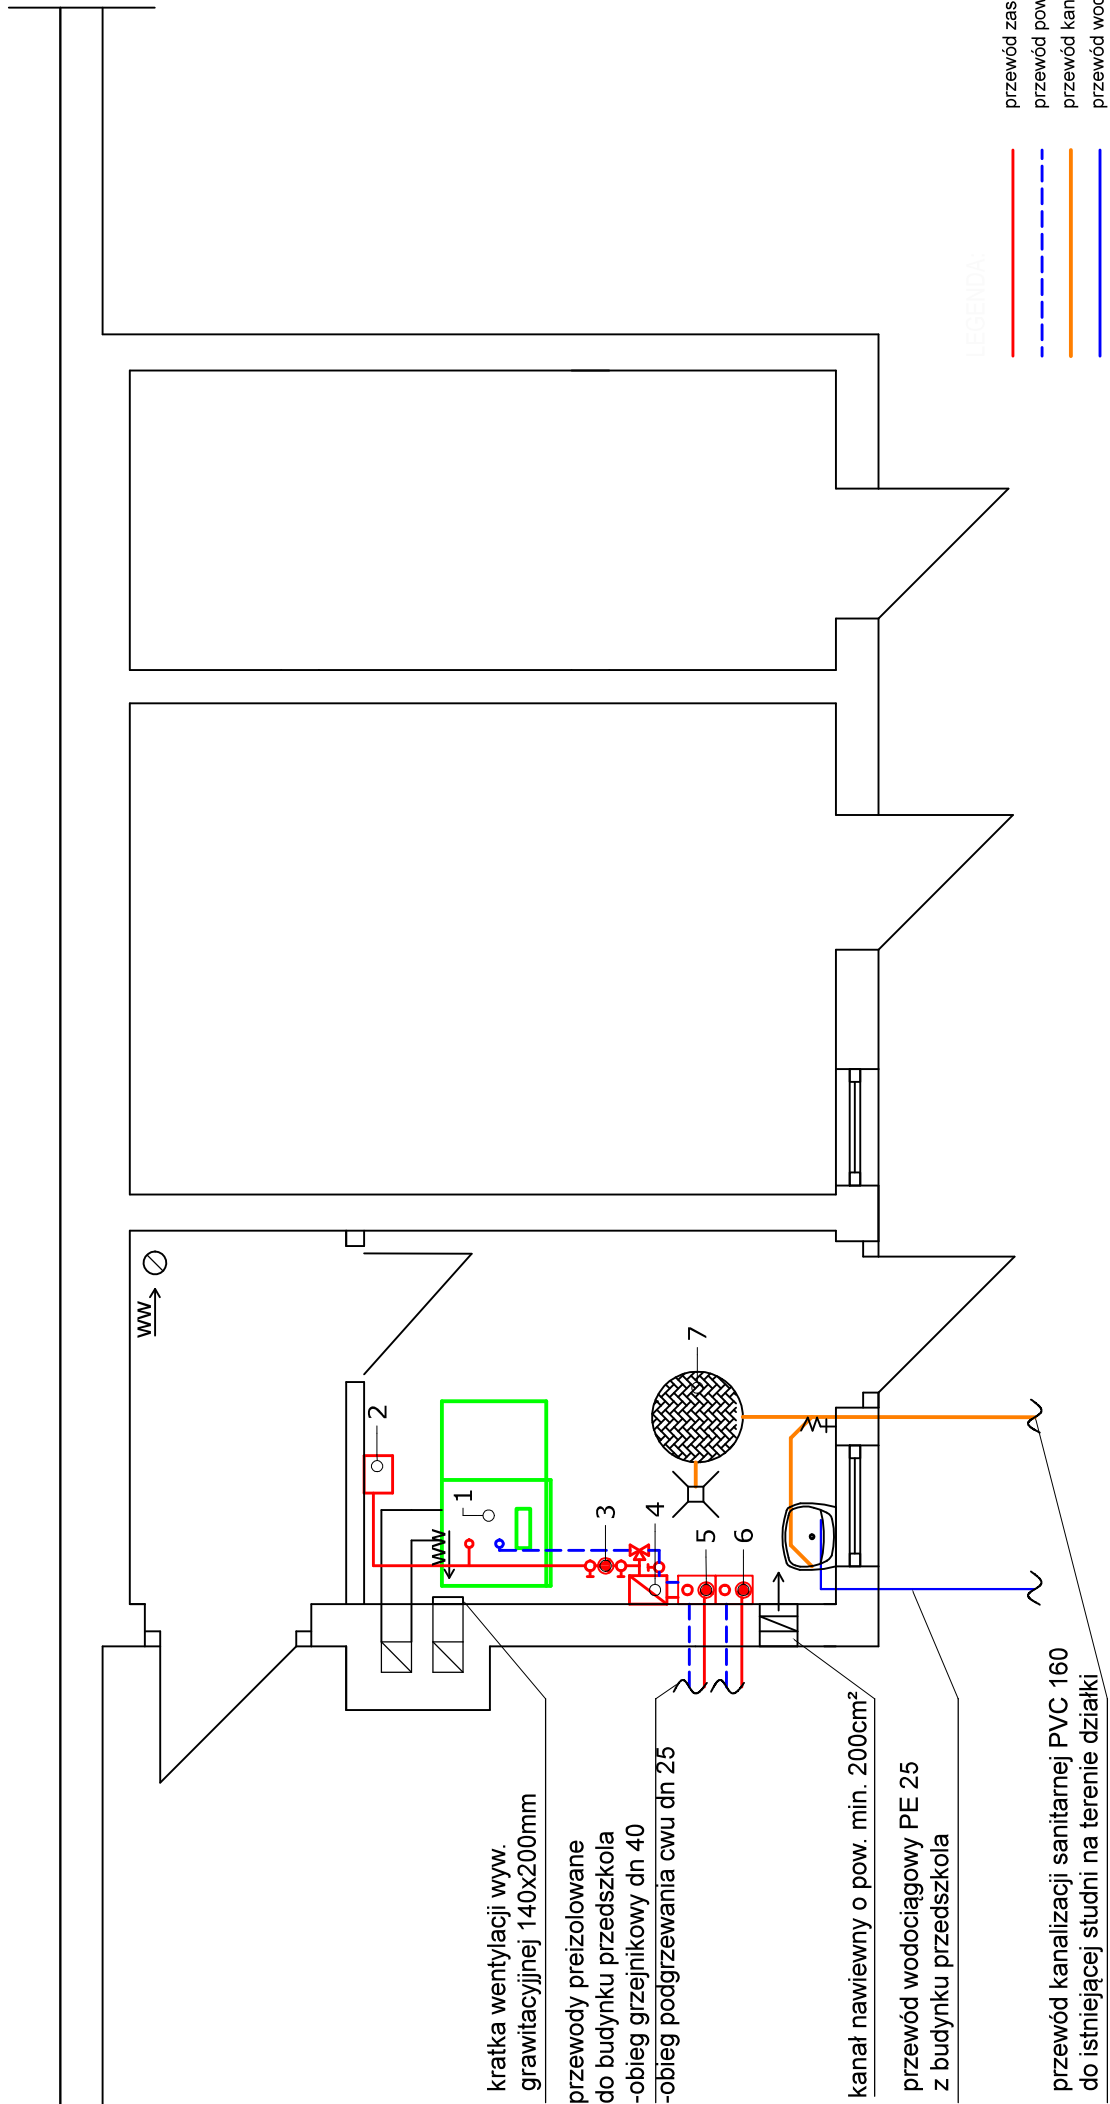

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KOTŁOWNI

1	Kocioł stałopalny ekogroszek/pellet - 50 kW
2	Naczynie przelewowe otwarte 20 dm³
3	Wymiennik ciepła do 50 kW
4	Pompa obiegu kotłowego z zaworem trójdrogowym
5	Grupa pompowa obiegu grzejnikowego
6	Grupa pompowa obiegu podgrzewania c.w.u.
7	Studnia schładzająca o poj. min. 160l.

PIK Biuro Obsługi Budownictwa Petryk Pietrzak ul. Tadeusza Kościuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna tel.: 601267936, e-mail: pa-pet@wp.pl		Projekt techniczny	
Branża	Instalacje sanitarne	Stadium	
Investor	Gmina Przemyś ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemyś		
Nazwa inwestycji	Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu Samorządowym w Przemyś wraz z wymianą kotła c.o..		
Adres inwestycji	ul. Jagiellońska 2, 64-234 Przemyś, działka nr. 642, Przemyś, obręb 0008 Przemyś jednostka Przemyś		
Inst. Sanitarne projektant	mgr inż. Anna Taciak	Numer uprawnień	Podpis/prezycja
		mgr. inż. WK/P0132/P00/S/08 w specjalności sanitarnej	
Inst. Sanitarne Asystent	mgr inż. Kamila Szyszka		
Tytuł rysunku	Rzut przyziemia. Instalacja kotłowni.		
		Data 04.2022	Skala 1:50
		Nr rysunku 1S	