


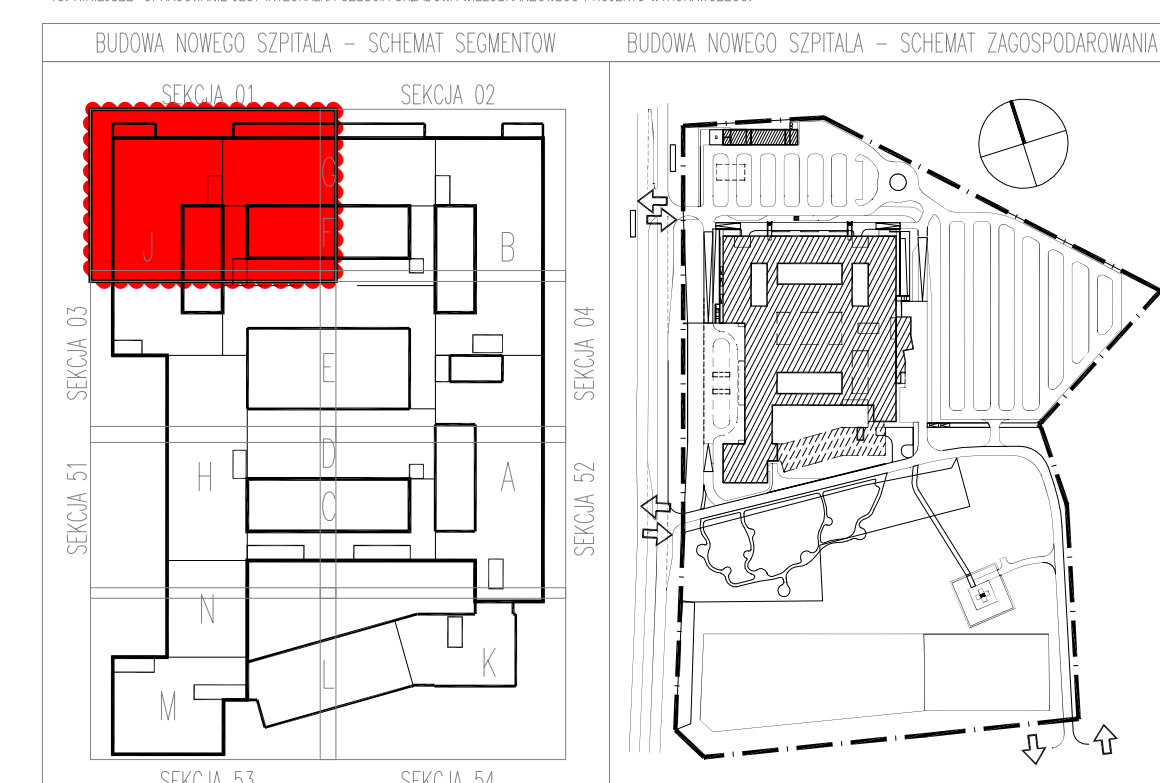

KULMATYZACJA									
NR	SYM	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE
NUMER FUNKCYJNY	SYM	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE	WYK. ASYGNOWANE
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NZ	KLIMATYZATOR	TYP	KLIMATYZATOR	WYKONANIE	WYKONANIE	GRUBOŚĆ	WAGA	DATA	ELEKTRONIE	WYKONANIE	WYKONANIE
						(mm)	(kg)	(mm)	(V)	(dB)	(dB)
W-10	F-10	F-10	AO	A2	5,8	H=290, L=1190, S=238,	15	0,033	230	47/68	ACCOONA, A=2,30m nie posiada
W-11	F-10	F-10	AO	A2	2,0	H=290, L=1190, S=238,	15	0,019	230	35/59	ACCOONA, A=2,30m nie posiada
W-12	F-10	F-10	AO	A2	2,8	H=290, L=1190, S=238,	15	0,019	230	35/59	ACCOONA, A=2,30m nie posiada
W-11	F-10	F-10	AO	A2	1,8	H=290, L=1190, S=238,	15	0,017	230	35/59	ACCOONA, A=2,30m nie posiada
W-13	F-10	F-10	AO	A2	5,7	H=290, L=1190, S=238,	15	0,033	230	47/68	ACCOONA, A=2,30m nie posiada
W-15	F-10	F-10	AO	A2	5,8	H=290, L=1190, S=238,	15	0,033	230	47/68	ACCOONA, A=2,30m nie posiada
W-16	F-10	F-10	AO	A2	2,8	H=290, L=1190, S=238,	15	0,028	230	36/59	ACCOONA, A=2,30m nie posiada
W-17	F-10	F-10	AO	A1	5,8	H=290, L=1190, S=400,	31	0,115	230	54/54	PODFORMOWA
W-18	F-10	F-10	AO	A2	2,8	H=290, L=1190, S=238,	15	0,028	230	36/54	ACCOONA, A=2,30m nie posiada

NAWILŻACZE							
OZNACZ.	TYPO	G kg/h	Pracm [kW]	GABARYTY [mm]	WAGA [kg]	LANCA	UNWAGI
KN31 - 500	AT 3000 w/mk 3264	25,5	24,3	IE 525; sz= 380; h= 715	55	2x2x 35-3500	400 V
KN32 - 500	AT 3000 w/mk 1534	11,5	11,4	IE 470; sz= 305; h= 645	40	1x2x 35-3500	400 V
KN33 - 500	AT 3000 w/mk 1534	11,7	11,4	IE 470; sz= 305; h= 645	40	1x2x 35-3500	400 V
KN34 - 500	AT 3000 w/mk 1534	11,7	11,4	IE 470; sz= 305; h= 645	40	1x2x 35-3500	400 V
KN35 - 500	AT 3000 w/mk 2364	23,2	17,5	IE 470; sz= 305; h= 645	40	2x2x 35-3500	400 V
KN36 - 500	AT 3000 w/mk 1534	11,5	11,4	IE 470; sz= 305; h= 645	40	1x2x 35-3500	400 V

[illegible]

nowy serial, wolumen SP. 2 0.0.

WINGORSE, J. R.

VLADYSLAW BOGDAŃSKI - LEKARZ KOSMOS  
ul. Soczyńska 36/2, 50-382 Wrocław

P.B. HARK, M.KADŁUŻY, B.WACHOŃCZAK – C21  
ul. Bolesława Prusa 22/23, 50-134 Wrocław

DOI: 10.1002/for

planulski projektowa glosny projektat / technologicznie realizacja/ kandydacja przyp

VLADYSLAW KOCZOWSKI  
ul. Szaryńsko 35/2, 50-582 Wrocław  
tel/fax: 71-33-68-344

podjęłomaci w zakresie architektury, opracowań branżowych i kosztorysów między

MAŁCZYN PRACOWNIA PSYCHOLOGII  
ul. Podwale 81/1, 58-618 Wrocław

Biuletyn "Nowego Szpitału"  
wsp. z Instytutu Informatyki Technicznej

Wroclaw: Biblioteka Śląska, ul. Komuny 11,  
Czeki nr 36/3, 38/3, 45/3, 45/4, 29/14.

mgr inż. Andrzej Kłociński

q23d4400 : koortynajc	
reality	our lot and things better

P11-PROJEKT WYKONAWCZY

spiral syntax	or female	or boy	boy	boy
---------------	-----------	--------	-----	-----

	0348	-	04	-	FW	-	1
bird spunk							

U-27