

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI –m ² | | | | |
|---|-----------------------------|--------|---------|------------------|
| NR. | NAZWA POMIESZCZENIA (NETTO) | PODŁÓG | ŁĄTKOWA | RUCHU/POMOCNICZA |
| 2.01 | KORYTARZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ | 25,74 | - | 25,74 |
| 2.02 | STYRACH NIEUŻYTKOWY | 40,48 | - | - |
| 2.03 | STYRACH NIEUŻYTKOWY | 68,32 | - | - |
| RAZEM | | 134,54 | ### | 25,74 ### |

| Nr pom. | Opis pomieszczenia | θ int [°C] | Φ HL,C [W] | Wynagana elek. moc grzejników z dodatkiem 15% na zaw. termosist. [W] |
|---------|---------------------|------------|------------|--|
| 2.01 | KOMUNIKACJA | 20 | 1125 | 1294 |
| 2.02 | STYRACH NIEUŻYTKOWY | 20 | 1883 | 1935 |
| 2.03 | STYRACH NIEUŻYTKOWY | 20 | 2740 | 3151 |

OBJĘT BUDOWLANIE: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PONICACH

INWESTOR:

GINIA RABKA-ZDRÓJ
34-700 RABKA-ZDRÓJ, UL. PARKOWA

LOKALIZACJA:

34-700 RABKA-ZDRÓJ, PONICE 1568
DZIAŁKA NR EWID. 3157/29, OBRĘB 0002 PONICE

TYTUŁ:

INSTALACJE GRZEWcze

RYSIUNEK:

RZUT PODDASZA

PROJEKTANT:


mgr inż. STANISŁAW ŻMUDA
mgr inż. ADAM PLEWA
UPR. NR MAP/0158/POOS/04

WYKONAWCA:

mgr inż. KLAUDIA MIŚKOWICZ

DATA:

07-2020

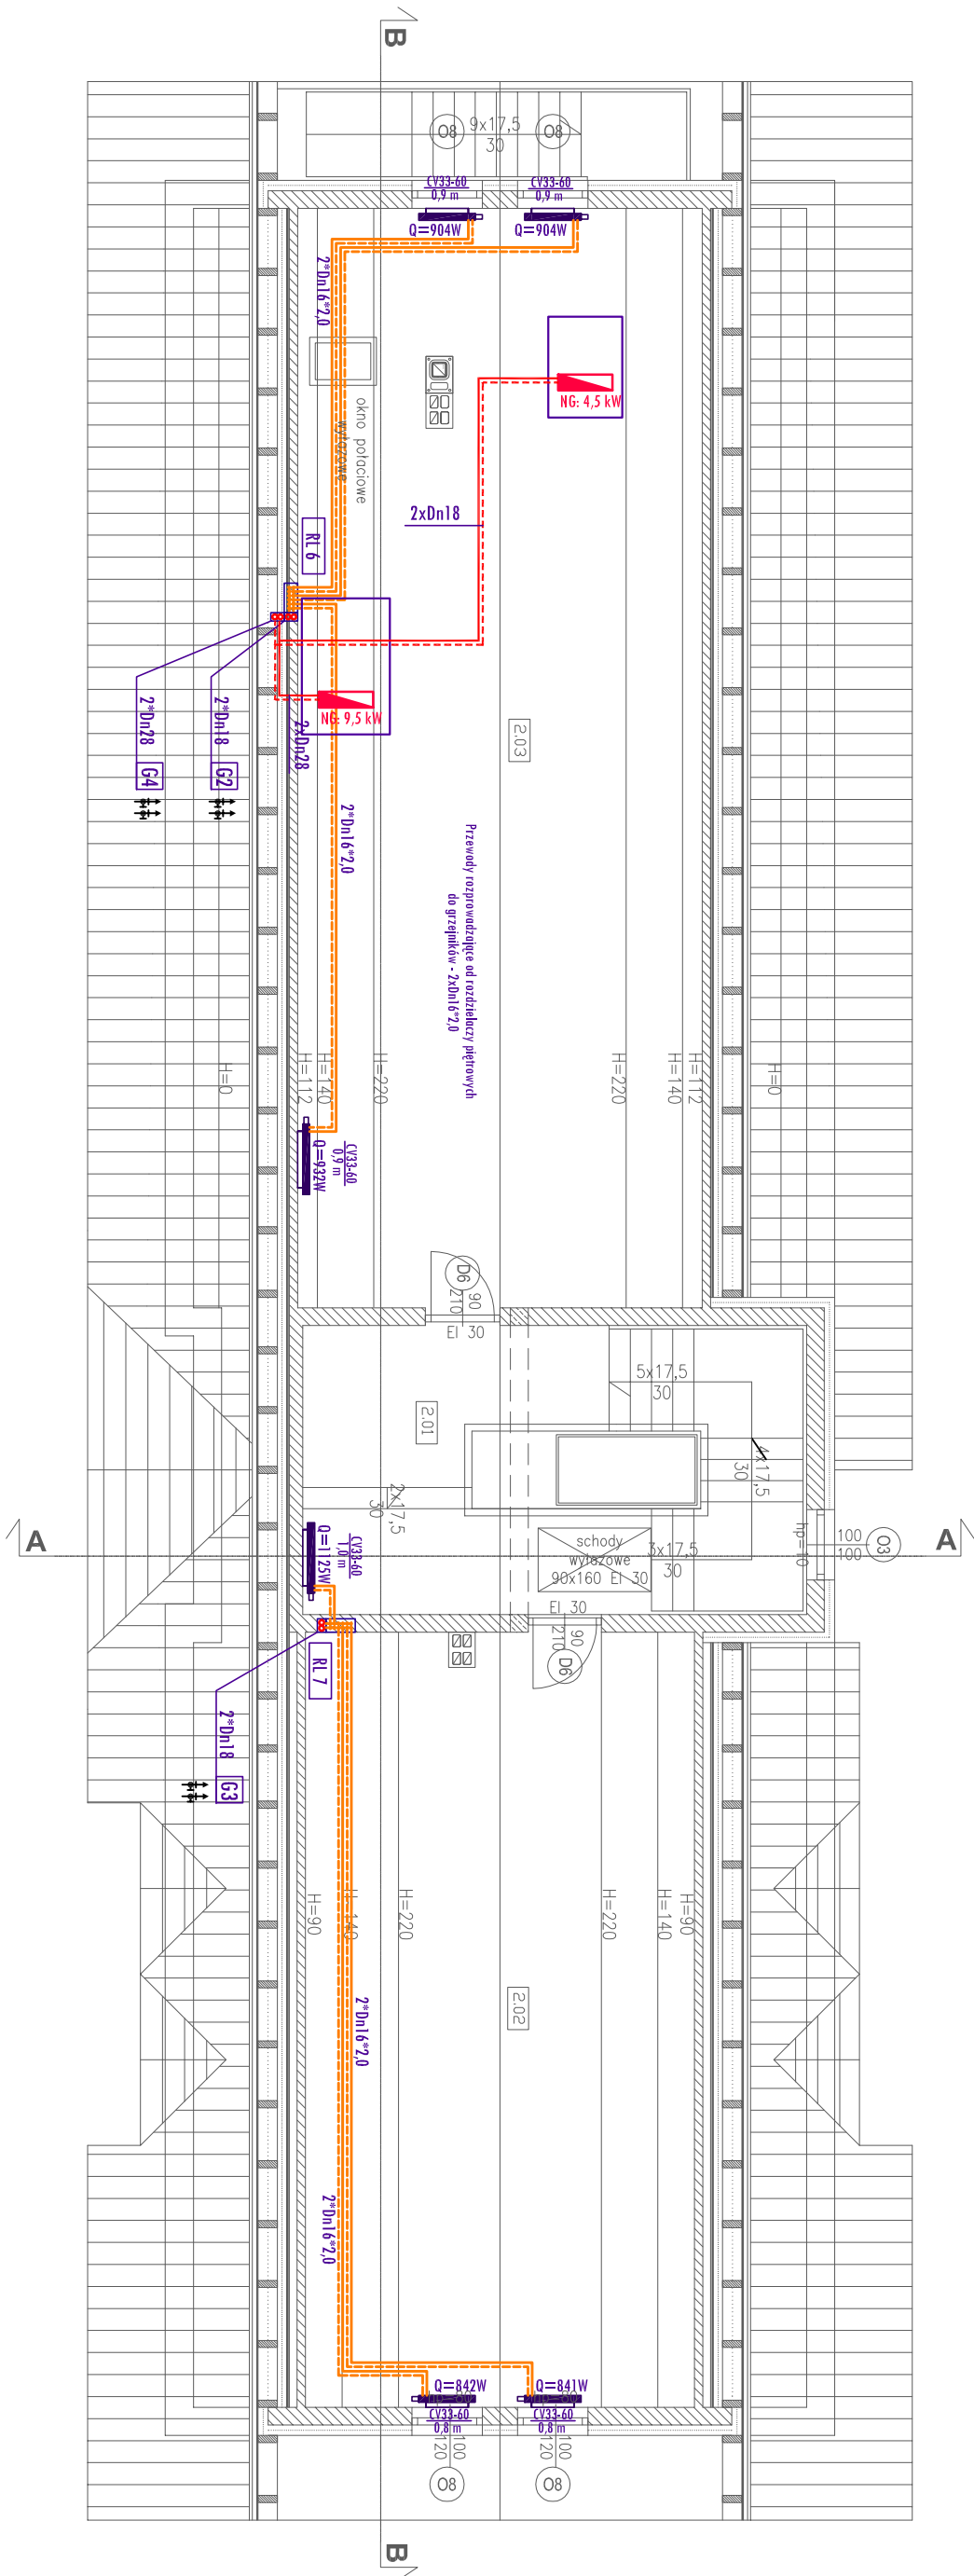

UWAGA:

- PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W POZIOME PATERNU, PIONY ORAZ INSTALACJA W KOTŁOWNI WYKONANE Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY POLĄCZEŃ ZAPRASOWANYCH
- PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI TŁ. OD ROZDZIELACZY PIĘTROWYCH DO GRZEJNIKÓW WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT/AL/PE-RT ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH
- PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW
- Z INNYMI WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
- PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPAMI
- PODEŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ W MIASTKACH POSADZKI ORAZ W BRZOZACH ŚCIENNYCH
- ODPWIERZENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI, PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE ORAZ PIONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WEŁNY MINERALNEJ, PODEŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ PE
- ŚREDNIE PIONY PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGNACJE /PRZEKÓJ POD STROPAMI/
- WSZYSTKIE ROBÓTY NALEŻY WYKONywać ZGODNIE Z "WYNIKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMISŁOWYCH",
- OBRÓWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

LEGENDA:

- PRZEWODY ZASILAJĄCE CO
- PRZEWODY POWROTNE CO
- GRZEJNIK PIŁTOWY
- PION GRZEWczy
- ODPWIERTZENIE PIONÓW
- POMPA
- ROZDZIELACZ LOKALNY

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 602 662 700, 602 662 701

