



Kraków, 30 kwietnia 2021 r.

SZP-271-PO-1/2021

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

Robota budowlana: zaprojektowanie, uzyskanie decyzji administracyjnych, dostawy, montaż i uruchomienie instalacji odzysku ciepła ze spalin (UOC) w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie – informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania o wyjaśnienie poniższych zapisów SWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie, zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm.), zwanej dalej „PZP”, przedstawiam poniżej

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie załącznika nr 3 - Wykaz cen do umowy. Zamawiający wymaga aby w złożonym wniosku Wykonawca oświadczył, że zaakceptował treść umowy, która bez tego załącznika nie jest kompletna.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia Wykaz cen do umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy (załącznik nr 3 do Umowy). Natomiast Szczegółowy wykaz cen (o którym mowa w § 11 ust. 4 Umowy) Wykonawca przedstawi zgodnie z treścią § 11 ust. 4 Umowy.

Pytanie 2

Prosimy o przesunięcie terminu zadawania pytań do dnia 26 kwietnia. Wiele ważnych kwestii dostrzega się dopiero podczas wizji, które nie sposób na tym etapie zadać Państwu.

Odpowiedź

Ustawa PZP nie daje Zamawiającemu takiej możliwości. Zamawiający przedłużył jedynie termin składania wniosków, zatem Wykonawcy cały czas mogą zadawać pytania. Jednakże, Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi w terminach wskazanych w art. 143 ust. 2 PZP.

Pytanie 3

W związku z podaniem obciążenia wentylatora spalin w procentach; prosimy o:

- a. Potwierdzenie czy sterownie wydajnością wentylatora odbywa się przez zmianę obrotów silnika wentylatora czy przez zmianę ustawienia kierownicy dławiącej (obydwa rodzaje sterowani opisano w DTR wentylatora)
- b. Podanie dla co najmniej trzech przypadków poziomu w % obciążenia wentylatora spalin:
 - i. Ciśnienia przed wentylatorem spalin
 - ii. Przepływu spalin
 - iii. Temperatury spalin
 - iv. Ciśnienia za wentylatorem spalin
 - v. Częstotliwości prądu silnika lub obrotów silnika (wentylatora) dla danego % obciążenia.

Odpowiedź

- a. Sterowanie wydajnością wentylatorów odbywa się przez zmianę obrotów silnika wentylatorów - pkt. 3.2.9 PFU.
- b. Zamawiający w PFU, załącznik nr 22 udostępnił dane historyczne z 2020 r. (z częstotliwością 1h) pracy wentylatorów wyciągowych linii nr 1 i 2 ZTPO, które obejmują: obciążenie, temperaturę spalin, ciśnienie spalin, zawilgocenie spalin, przepływ spalin oraz wielkości związków i substancji w spalinach, które są mierzone przez system ciągłego monitoringu emisji spalin linii nr 1 i 2 zainstalowanych na kominie. Dane techniczne istniejących wentylatorów wyciągowych zamieszczone są w PFU (pkt. 3.2.9 PFU).

Pytanie 4

Prosimy o podanie godzinowego średniego i maksymalnego zużycia sprężonego powietrza na obecne potrzeby ZTPO.

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje dane dotyczące typowego zużycia sprężonego powietrza podczas normalnej eksploatacji zakładu.

Zużycie w ciągu doby zmienia się w granicach:

1. powietrze sterownicze (AKPiA) od 140 do 350 m³/h, przy średniej dobowej wynoszącej ok. 220 m³/h
2. powietrze robocze (technologiczne) od 0 do 350 m³/h, przy średniej dobowej wynoszącej ok 45 m³/h

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wymienione w zapisach PFU „kondensacyjne wymienniki ciepła” dwa rodzaje: kontaktowe czyli z bezpośrednią oraz z przeponową wymianą ciepła kondensacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości bezpośredniej wymiany ciepła pomiędzy spalinami a wodą ciepłowniczą.

Pytanie 6

Prosimy o podanie dokładnego składu spalin odniesienia oraz warunków ruchowych na potrzeby określenia wielkości parametrów gwarantowanych i pomiarów gwarancyjnych UOC. Parametry te szczególnie zawartość wilgoci powinny zostać opisane warunkami referencyjnymi pomiaru, udział masowy/objętościowy ? Czy będzie możliwy wtrysk wody, kondensatu? Obecnie przekazane informacje nie są jednoznaczne i nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia kontraktu.

Odpowiedź

Do określenia wartości Parametrów Gwarantowanych przez Wykonawcę Wykonawca ma odnieść się do warunków określonych w załączniku nr 16 do PFU „Tabele do uzupełnienia”, przy czym:

- Zawartość wilgoci w spalinach – określona jest jako objętościowy udział pary wodnej w spalinach wilgotnych;
- Objętościowe natężenie przepływu spalin – określone jest dla warunków normalnych, tj.: temperatura 273,15 K oraz ciśnienie 101,3 kPa;
- Temperatura spalin – określona jest dla warunków roboczych;
- Temperatury wody sieciowej – określone są na podstawie „Tabeli regulacyjnej ZTPO” (Tabela 5 w PFU, pkt 2.3 Układ ciepłowniczy);
- m_u^3 - metr sześcienny gazu spalinowego w warunkach umownych - tzn. po skorygowaniu do temperatury 273 K i ciśnienia 1013 hPa, gaz suchy, wartość referencyjna tlenu 11%.

Wykonawca ma obowiązek dotrzymywać Parametry Gwarantowane przez Wykonawcę dla warunków określonych w załączniku nr 16 do PFU i warunków określonych w Tabeli nr 8 w PFU (pkt. 2.10 Układ odprowadzania spalin), z zastrzeżeniem, że w Tabeli nr 8 w PFU wartości średnie 30 minutowe są informacyjne, a wymagania należy spełnić w zakresie od 0 do wartości maksymalnej podanej w tej tabeli.

Oznaczenie kotła	Kocioł K1		Kocioł K2		Jednostka
	Wartość średnia 30 minutowa	Wartość maksymalna	Wartość średnia 30 minutowa	Wartość maksymalna	
Pył	1,0	30,0	0,9	30,0	mg/m ³ _u
SO ₂	9,1	200,0	10,8	200,0	mg/m ³ _u
NO _x	133,1	400,0	134,7	400,0	mg/m ³ _u
TOC	0,4	20,0	0,4	20,0	mg/m ³ _u

Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków

tel. +48 12 269 15 05
faks +48 12 395 77 34
biuro@khk.krakow.pl, www.khk.krakow.pl
Numer rachunku bankowego: 41124047221111000048581778
NIP: PL 679-18-62-817

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 000006301
Kapitał zakładowy: 1.297.800.000,00 zł, kapitał wpłacony: 1.297.800.000,00 zł
Regon: 351118089

HF	0,0	4,0	0,0	4,0	mg/m ³ _u
HCl	1,3	60,0	0,4	60,0	mg/m ³ _u
CO	9,3	500	10,1	500	mg/m ³ _u
O ₂	9,1	21,0	8,7	21,0	%

Podczas pomiarów Parametrów Gwarantowanych przez Wykonawcę ilość wtryskiwanej wody i/lub ścieków i/lub kondensatu do spalin w celu ich oczyszczenia (jeśli oferowana przez Wykonawcę technologia tego wymaga) musi wynikać z projektu i wymagań technologicznych oferowanej przez Wykonawcę instalacji. Ponadto, Zgodnie z wytycznymi technicznymi określonymi w PFU, Zamawiający nie dopuszcza dozowania kondensatu lub wody do komory spalania kotłów oraz bunkra. Dopuszcza jedynie dozowanie do bunkra z odpadami szlam pochodzący z pracującego układu odzysku ciepła w określonych w PFU ilościach. Instalacja UOC musi spełniać Parametry Gwarantowane przez Wykonawcę w okresie jej dyspozycyjności.

Powyższe dane i wytyczne stanowią warunki kontraktowe. Pomiary odbiorcze parametrów gwarantowanych odbędą się na pracującej instalacji z założeniem, że Niezależny Podmiot dokona przeliczenia uzyskiwanych Parametrów Gwarantowanych przez Wykonawcę w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych na podstawie krzywych korekcyjnych przedstawionych przez Wykonawcę na etapie Projektu Wykonawczego.

Należy zaznaczyć, że Pomiary Gwarancyjne weryfikujące spełnienie Parametrów Gwarantowanych przez Wykonawcę zostaną wykonane dla wybranych od 1 do 4 punktów określonych w Załączniku nr 16 do PFU Tabela 1 Parametry Gwarantowane przez Wykonawcę. Punkty pomiarowe zostaną wybrane przez Zamawiającego.

Każdy punkt pomiarowy zostanie zweryfikowany przez okres od 1 h do 2 h.

Dla zbadania I Parametru Gwarantowanego przez Wykonawcę, tj. mocy cieplnej UOC [MW], pomiary będą rejestrowane w przedziałach czasowych od 30 s do 1 min. Spełnienie tego parametru zostanie uznane za dotrzymane, gdy średnia z wszystkich odczytów, przeliczona do warunków odniesienia przy uwzględnieniu krzywych korekcyjnych, będzie nie gorsza niż Parametr Gwarantowany przez Wykonawcę. W przypadku badania zużycia energii elektrycznej oraz produkcji oczyszczonego kondensatu, zostaną wzięte pod uwagę zmierzone godzinowe wartości.

Ilość wyprodukowanego, oczyszczonego kondensatu będzie wyznaczana na granicy bilansowej instalacji UOC, a dokładniej na wyjściu z układu oczyszczania kondensatu. Zatem, podana przez Wykonawcę produkcja oczyszczonego kondensatu ma odnosić się jedynie do ilości oczyszczonego kondensatu, która trafi do istniejącego zbiornika wody serwisowej i będzie mogła być ponownie zagospodarowana na terenie ZTPO. Przepływ ścieków oraz kondensatu wewnątrz instalacji UOC ma wynikać tylko i wyłącznie z zastosowanej technologii, która ma zapewnić prawidłową pracę w warunkach ruchowych.

Ilość zużytej energii elektrycznej zostanie zmierzona zgodnie z zasadami określonymi w odpowiedzi na pytanie nr 12.

Warunki ruchowe, jakie mogą wystąpić podczas pomiarów Parametrów Gwarantowanych przez Wykonawcę, przedstawiono w danych pomiarowych w załączniku nr 22 do PFU „Dane pomiarowe z 2020 roku” i Tabeli nr 8 w PFU. Dane podane są dla warunków umownych określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860)*, tj.: temperatura 273,15 K oraz ciśnienie 101,3 kPa. Ponadto, zawartość tlenu oraz zawartość wilgoci w spalinach została określona jako udział objętościowy danej substancji w spalinach wilgotnych. Jedynie temperatura oraz ciśnienie spalin zostały podane dla warunków roboczych.

Pytanie 7

W związku z oczekiwaniem przez Zamawiającego możliwości pracy dzielonej: częściowo spaliny do UOC częściowo nieschłodzone do komina, prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to całego zakresu 0 do 100% czy w związku z technologią mogą wystąpić granice regulacyjności?

Odpowiedź



Zamawiający wymaga, aby regulacyjność strumienia spalin do układu odzysku ciepła mieściła się w przedziale 0-100 %.

Pytanie 8

Prosimy o wskazanie gdzie (rozdzielnia) planowane jest wpięcie zasilania elektrycznego dla silników nowych pomp wody sieciowej wraz z podaniem napięcia i dostępnej mocy.

Odpowiedź

ZTPO wskazuje miejsce wpięcia zasilania instalacji UOC. Wykonawca rozdzieli sobie główne zasilanie na mniejsze odpływy.

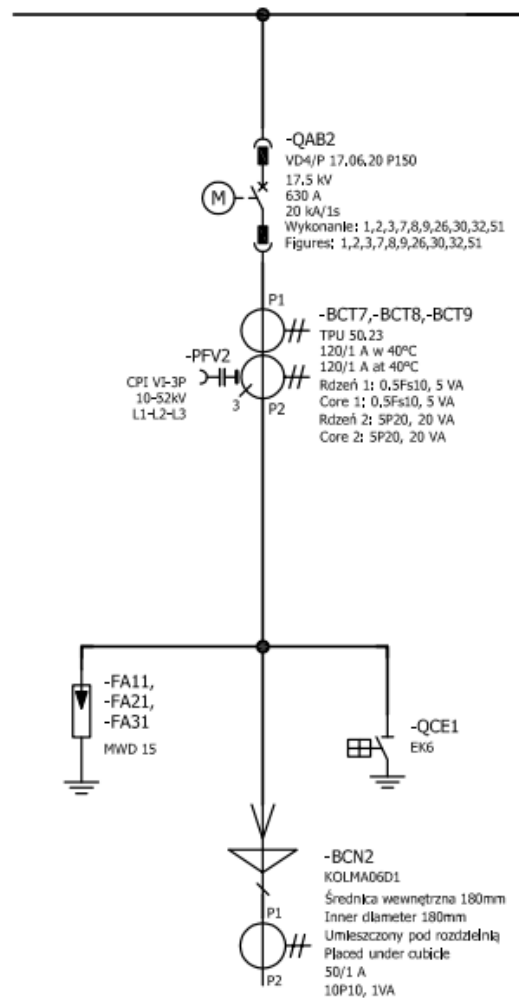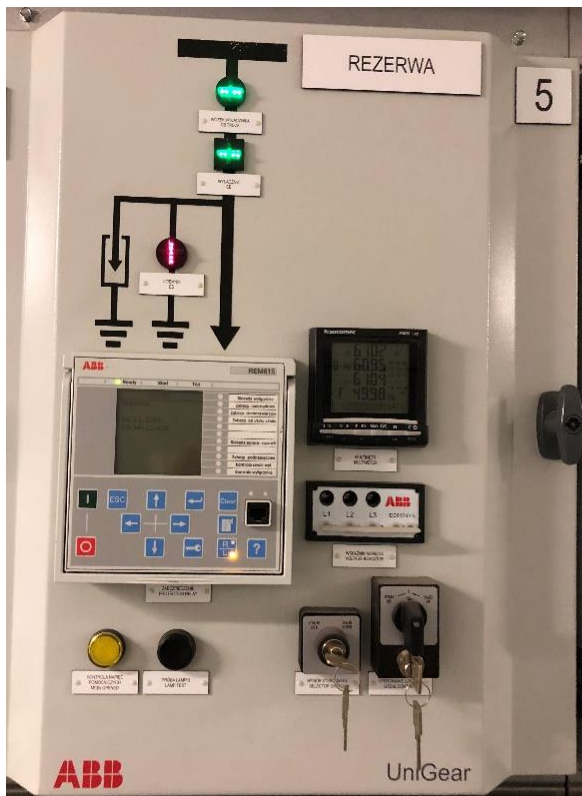

12	00BBA11GW012		
	Spare		
	Rezerwa		
	REF615 HBFBABAENDC1BNA1XG		
	50, 51, 64(51N), 67N		
	3I, Io, Uo		
	Modbus TCP (RJ45)		
10-52kV	-PGM1	-PX1	-SS1
-PFV2	MULTIMETER DIRIS A40 + RJ45	-PX2	-SS2
		-PX3	-SB1
		-PY1	

Pytanie 9

W PFU wskazano na istnienie jednego pola rezerwowego w rozdzielni zasilania istniejących pomp wody ciepłowniczej, prosimy o wskazanie czy zamawiający oczekuje zabudowy nowego pola rezerwowego w przypadku wykorzystania istniejącego do potrzeb zasilania elektrycznego urządzeń UOC.

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest wykonać nowe pole na potrzeby zasilania urządzeń UOC.



Pytanie 10

Prosimy o podanie dostępnej mocy w rozdzielniach 0,4 kV dla potrzeb zasilania różnych odbiorów urządzeń UOC oraz miejsc jej poboru

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje miejsce wpięcia zasilania instalacji UOC. Wykonawca rozdzieli sobie główne zasilanie na mniejsze odpływy.

Ciśnienie napływu po zainstalowaniu instalacji UOC winno odpowiadać wymaganiom ww. pomp.

Pytanie 12

Prosimy o zdefiniowanie terminu „zużycie energii elektrycznej” w kategorii parametry gwarantowane tzn. zużycie energii elektrycznej których urządzeń ma być wliczane i dla jakich warunków np. czy ma być wliczone zużycie energii elektrycznej wentylatora spalin? Jeżeli tak to dla jakiego przepływu i jakiej temperatury spalin oraz dla jakiej pracy tylko na UOC, czy mieszanej UOC/komin, urządzenia AKPiA, pompy wody sieciowej dla jakiego ciśnienia powrotu i jakiego przepływu? oświetlenie w jakim zakresie? Itp.

Odpowiedź

Zużycie energii elektrycznej będzie liczone dla nowych urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. W bilansie nie należy uwzględniać ewentualnego wzrostu zużycia energii elektrycznej przez istniejące urządzenia, np. istniejące wentylatory spalin czy pompy wody sieciowej. Należy jednak zaznaczyć, że Wykonawca ma zapewnić pracę istniejących urządzeń w ich charakterystykach projektowych. W przypadku braku możliwości zagwarantowania możliwości pracy istniejących urządzeń w charakterystykach projektowych, Wykonawca musi przewidzieć zainstalowanie nowych urządzeń wspomagających, których zużycie energii elektrycznej będzie badane.

Badania III Parametru Gwarantowanego przez Wykonawcę (zużycie energii elektrycznej) będzie weryfikowane dla wszystkich nowych urządzeń i instalacji dostarczonych i zamontowanych w ramach realizacji Umowy.

Warunki odniesienia, warunki kontraktowe oraz warunki ruchowe zostały zdefiniowane w odpowiedzi na pytanie nr 6, ponieważ dotyczą wszystkich Parametrów Gwarantowanych przez Wykonawcę.

Pytanie 13

Prosimy o doprecyzowanie koncepcji i struktury sterowania DCS z możliwością wykorzystania również PLC , czy będą wprowadzone granice ingerencji dla potrzeb aplikacji UOC? czy wykonawca będzie mógł samodzielnie prowadzić rozbudowę systemu i aplikacje sterowań i wizualizacji ? Jakie są rezerwy sytemu w zakresie ilości wolnych wejść/wyjść, licencji, które można będzie wykorzystać na etapie realizacji UOC? kto będzie ponosił koszt uzupełnienia systemu w przypadku takiej konieczności i czy Zamawiający ma taką możliwość?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami w p. 3.4 PFU Struktura sterowania dopuszcza system automatyki w oparciu o lokalny sterownik PLC przy czym sygnały muszą zostać podłączone do istniejącego systemu DCS Zamawiającego. Zgodnie z zapisami PFU urządzenia muszą mieć łączność między sobą oraz tworzyć jednolity system zarządzania obiektem. System automatyki oraz DCS powinien zostać skomunikowany z wykorzystaniem protokołu Modbus TCP lub innego równoważnego szeroko stosowanego w oparciu o warstwę Ethernet. Rozbudowa systemu, aplikacje sterowań i wizualizacji w systemie DCS jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca nie będzie mógł

wykorzystać rezerwy w zakresie ilości wolnych wejść/wyjść oraz licencji. Po stronie Wykonawcy jest rozbudowa o odpowiednią ilość wejść/wyjść systemu oraz dostawa licencji w tym zakresie. Koszt uzupełnienia systemu ponosi Wykonawca. Odpowiednie zapisy znajdują się w p.3.4.3 PFU Wymagania eksploatacyjne systemu sterowania „Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne licencje w zakresie dostarczanych urządzeń oraz modyfikacji systemów sterowania i nadzoru.”

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie dla jakich warunków odniesienia Wykonawca ma określić parametr gwarantowany „produkcja Oczyszczonego Kondensatu”, tzn. precyzyjne określenie parametrów i składu spalin, czy produkcja może być liczona w czasie wtrysku ścieków z UOC do płuczki UOC lub Quencha, lub w czasie wtrysku kondensatu do skrubera?

Odpowiedź

Warunki odniesienia, dla których Wykonawca ma określić wszystkie Parametry Gwarantowane przez Wykonawcę, w tym produkcję oczyszczonego kondensatu, a także miejsce pomiaru, podano w odpowiedzi na Pytanie 6.

Pytanie 15

Prosimy o podanie nominalnych parametrów projektowych lub wskazanie jaką instalacje i dokumentację miał na myśli Zamawiający dokonując zapisu:

Instalacja musi zostać zaprojektowana na maksymalne parametry zarejestrowane w 2020r. („Załącznik 22 Dane pomiarowe z 2020 roku”), ale nie niższe niż nominalne parametry projektowe instalacji, określone w dokumentacji.

Odpowiedź

Zapis dotyczy wszystkich instalacji i urządzeń mających docelowo współpracować z planowaną instalacją UOC.

Instalacja UOC musi zostać zaprojektowana tak, aby zapewnić prawidłową współpracę ze wszystkimi instalacjami, z którymi będzie powiązana technologicznie, oraz musi zostać zaprojektowana na parametry projektowe tych instalacji. Dodatkowo należy zapewnić prawidłową pracę UOC mając na uwadze przekazane historyczne dane pomiarowe określone w załączniku nr 22 „Dane pomiarowe z 2020 roku”, gdzie występują odchyłki od parametrów nominalnych. Instalacja UOC musi być przygotowana na tego typu odchyłki.

Zamawiający zmienia treść zdania w PFU na:

Instalacja UOC musi zostać zaprojektowana tak, aby zapewnić prawidłową współpracę ze wszystkimi instalacjami, z którymi będzie powiązana technologicznie, oraz musi zostać zaprojektowana na parametry projektowe tych instalacji. Dodatkowo należy zapewnić prawidłową pracę UOC mając na uwadze przekazane historyczne dane pomiarowe określone w załączniku nr 22 pt. „Dane pomiarowe z 2020 roku”, gdzie występują odchyłki od parametrów nominalnych. Instalacja UOC musi być przygotowana na tego typu odchyłki.

Pytanie 16

Prosimy o przekazanie schematu wody sieciowej w obszarze infrastruktury na powrocie z miasta oraz pomp wody gorącej niskiego i podstawowego obciążenia

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia „Schemat procesu i oprzyrządowania” systemu ciepłowniczego ZTPO, który stanowi załącznik nr 4a do PFU.

Pytanie 17

Proszę o potwierdzenie, że na etapie składania Wniosków wadium nie jest wymagane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza – wadium związane jest z ofertą, a nie wnioskiem.

Pytanie 18

(dot. wzoru umowy §1)

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że umowa jest w całości umową o roboty budowlane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19

(dot. wzoru umowy §1 ust. 1)

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację zadania inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu, uzyskaniu ostatecznych decyzji administracyjnych, dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji odzysku ciepła ze spalin (UOC) w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie, zwanego dalej "zadaniem", „inwestycją” lub „robotami”. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, aż do uzyskania ostatecznej decyzji - pozwolenia na budowę oraz ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie (w razie nałożenia takiego obowiązku).

Prosimy o dodanie:

Parametry spalin kontraktowych, dla których przedmiot umowy jest projektowany, budowany i uruchamiany określone zostały w PFU (tabela 8).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w PFU, jednakże – z uwagi, iż PFU stanowi integralną część Umowy – Zamawiający nie zmienia już zapisów Umowy.

Pytanie 20

(dot. wzoru umowy §1 ust. 2)

Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji zamówienia określają postanowienia niniejszej Umowy i załączniki do Umowy, w tym SWZ i Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej: PFU).

Wszystkie załączniki stanowią integralną część Umowy. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, używane w jej treści pojęcia zostały zdefiniowane w PFU.

Prosimy o dodanie:

Z przedmiotu umowy wyłączone są roboty, których Wykonawca obiektywnie nie mógł przewidzieć (z przyczyn od niego niezależnych), przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru jego działalności, co oznacza, że do przedmioty umowy wchodzi wszystkie roboty, które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 21

(dot. wzoru umowy §1 ust. 2)

Definicje z PFU – *Ruch Próbnny* – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie użytego w tej definicji pojęcia *Dyżurnego Inżyniera Ruchu*. Pojęcia tego używa się z dużej litery, natomiast brak takiej definicji w PFU i umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający dodał definicję do PFU.

Pytanie 22

(dot. wzoru umowy §1 ust. 3)

Wykonawca zwraca uwagę, że zakresy od pkt I do pkt VI nie zawierają wykonania dostaw i robót mających na celu wybudowanie UOC. Czy dostawy i roboty objęte są jeszcze jakimś innym zakresem?

Wykonawca wnosi dodatkowo o wyjaśnienie jaki jest cel ust. 3. Czy opisane zakresy przedmiotu umowy mają jakieś dalsze odniesienie do treści umowy (za wyjątkiem §2 ust. 1)?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy oraz SWZ we wskazanym zakresie. Jednocześnie, Zamawiający zwraca uwagę, iż § 1 ust. 3 Umowy ma swoje odniesienie m.in. do terminów realizacji (§ 2 Umowy), kar umownych (§ 12 Umowy), odstąpienia od Umowy (§ 13 Umowy), zmian Umowy (§ 14 Umowy).

Pytanie 23

(dot. wzoru umowy §1 ust. 5)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co dokładnie oznacza zwrot *zgodnie z celowym przeznaczeniem instalacji*. Wykonawca buduje UOC zgodnie z dokumentacją przetargową i w jej zakresach oraz nie wnika w to w jakich celach Zamawiający będzie korzystał z UOC. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie co oznacza *ekonomiczne*. Parametry pracy UOC określa dokumentacja przetargowa oraz parametry gwarantowane przez Wykonawcę, które wiążą Wykonawcę i które powinien on uzyskać. Użycie słowa *ekonomiczne* wprowadza nieostre kryteria parametrów pracy UOC, które nie są znane Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zwrot *zgodnie z celowym przeznaczeniem instalacji* należy rozumieć zgodnie z dokumentami zamówienia. Natomiast użycie zwrotu *ekonomiczne* należy rozumieć zgodnie z Parametrami Gwarantowanymi przez Wykonawcę.

Pytanie 24

(dot. wzoru umowy §1 ust. 7)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

Skutki finansowe ~~jakichkolwiek~~ błędów w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, jak również mogących powstać na etapie realizacji, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, będą obciążać Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy jedynie w zakresie usunięcia słowa „*jakichkolwiek*”.

Pytanie 25

(dot. wzoru umowy §1 ust. 9)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całą dokumentacją dotyczącą przedmiotu Umowy oraz z miejscem, w którym będą prowadzone Roboty, jak również ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania Umowy i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń oraz, że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy i przyjmuje pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, chyba że nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny braku lub mylnego rozpoznania tych warunków.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co oznaczają *warunki, które są niezbędne do wykonania Umowy*. W jaki sposób warunki mogą być niezbędne?

Odpowiedź:

Wszystkie warunki określone zostały w dokumentach zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu Umowy.

Pytanie 26

(dot. wzoru umowy §1 ust. 10)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymogów w zakresie BHP, ochrony środowiska i ppoż obowiązujących na terenie ZTPO. Dokumenty te udostępnione są w BIP na stronie internetowej Zamawiającego (<https://khk.krakow.pl/pl/bip/>). Przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z wyżej wymienionymi dokumentami i przedłoży pisemne oświadczenia wynikające z ich treści, jednocześnie wyrażając zgodę na powyższe wymogi. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie zniszczyć ani nie uszkodzić elementów infrastruktury Zamawiającego (w takim przypadku Zamawiający usunie te uszkodzenia lub zniszczenia na koszt Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie usunie ich

we własnym zakresie). W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych w powyższych dokumentach, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 7 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymogów w zakresie BHP, ochrony środowiska i ppoż., instrukcji transportu wewnątrzzakładowego, obowiązujących na terenie ZTPO. Dokumenty te udostępnione są w BIP na stronie internetowej Zamawiającego (<https://khk.krakow.pl/pl/bip/>). Przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z wyżej wymienionymi dokumentami i przedłoży pisemne oświadczenia wynikające z ich treści, jednocześnie wyrażając zgodę na powyższe wymogi. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie zniszczyć ani nie uszkodzić elementów infrastruktury Zamawiającego (w takim przypadku Zamawiający usunie te uszkodzenia lub zniszczenia na koszt Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie usunie ich we własnym zakresie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i pod jego nadzorem). W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych w powyższych dokumentach, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 7 Umowy”.

Pytanie 27

(dot. wzoru umowy §1 ust. 13)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili i bez uprzedzenia, kontroli sposobu realizacji zamówienia na terenie budowy, w szczególności w zakresie przestrzegania wymagań BHP, PPOŻ, środowiskowych oraz gospodarki odpadami wskazanych w Umowie, a Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w szczególności ma przedstawić wszelkie niezbędne dokumenty w terminie 3 dni od żądania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia nie jest ograniczony wyłącznie do terenu budowy i obejmuje szerszy zakres przedmiotowy.

Pytanie 28

(dot. wzoru umowy §1 ust. 14)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie które dokładnie postanowienia umowy dotyczą również podwykonawców. Oczywistym jest, że nie każde postanowienie umowy będzie dotyczyć każdego podwykonawcy (np. zakres kar umownych, zakres odpowiedzialności, zakres udzielonych gwarancji), gdyż w przeciwnym razie Wykonawca nie będzie w stanie zawrzeć żadnej umowy z żadnym podwykonawcą, bowiem podwykonawcy nie biorą na siebie zakresu obowiązków i odpowiedzialności wynikających z umowy głównej zawartej z inwestorem. Wykonawca zakłada, że zapis ten dotyczy postanowień dotyczących przepisów BHP, p.poz., przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, itp.

Odpowiedź:

Wskazany zapis Umowy dotyczy sytuacji, w której Wykonawca przenosi część swoich praw i obowiązków wynikających z umowy z Zamawiającym na Podwykonawcę. Oczywistym jest, że stosunek prawny występuje jednak tylko między Zamawiającym a Wykonawcą. Aby zatem zapewnić równe traktowanie przez Zamawiającego Wykonawców, którzy sami korzystać będą z określonych w umowie praw i obowiązków i tych, którzy część tych praw i obowiązków przeniosą na Podwykonawców, niezbędne jest postanowienie z § 1 ust. 14 Umowy.

Dodatkowo, w § 6 Umowy wskazano szczegółowe zasady dotyczące podwykonawstwa, które znajdą zastosowanie wyłącznie w sytuacjach w tym paragrafie określonych.

Pytanie 29

(dot. wzoru umowy §2 ust. 1)

Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 436 pkt 1 Ustawy PZP elementem umowy na zamówienie publiczne jest m. in. *planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną*. Zatem podstawowym sposobem określenia terminu realizacji zamówienia jest podanie ilości dni, tygodni, miesięcy lub lat.

Zamawiający podaje w umowie termin realizacji zamówienia na 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak w dalszej części zapisu dodaje także datę końcową, tj. 31 marca 2023 r. Jak zatem ten zapis ma się do art. 436 pkt 1 Ustawy PZP? Zamawiający powinien wybrać jeden sposób określenia terminu realizacji zamówienia.

Dodatkowo, art. 436 pkt 1 stanowi, iż wskazanie daty wykonania umowy może nastąpić tylko w przypadku uzasadnionej obiektywnie przyczynie. Jaka jest uzasadniona obiektywnie przyczyna podania daty 31 marca 2023 r.?

Jeśli data końcowa realizacji zamówienia ustalona na dzień 31 marca 2023 r. ma zostać utrzymana, to do jakiej dokładnie daty Zamawiający planuje zawarcie umowy? Wykonawca musi posiadać tę wiedzę w celu ustalenia, czy termin ten jest możliwy do dotrzymania.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy §2 ust. 1 Umowy, wskazując liczbę dni przewidzianą do realizacji przedmiotu Umowy oraz poszczególnych zakresów I - VII.

Pytanie 30

(dot. wzoru umowy §2 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

1) ~~Zakres I – Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Przedstawiciela Zamawiającego Projektu Podstawowego - w terminie do 120 dni od dnia podpisania Umowy;~~

2) Zakres II – Opracowanie ~~i uzyskanie zatwierdzenia Przedstawiciela Zamawiającego~~ kompletnych projektów: Technicznego i Architektoniczno-budowlanego oraz wniosku o pozwolenia na budowę i złożenie wniosku w odpowiednim organie administracji publicznej - w terminie do 150 dni od podpisania Umowy;

3) Zakres III – Opracowanie ~~i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego~~ Projektu Wykonawczego - w terminie do 240 dni od dnia podpisania Umowy;

Wskazane w tych zapisach terminy nie powinny obejmować także uzyskanie zatwierdzenia Przedstawiciela Zamawiającego na poszczególne projekty, gdyż Wykonawca nie ma wpływu na to kiedy Zamawiający dokona takich zatwierdzeń. Zatem termin te powinny dotyczyć tylko opracowania poszczególnych rodzajów dokumentacji.

Jaki termin na zatwierdzenie w/w projektów obowiązuje Zamawiającego? Jaki jest skutek niedotrzymania tych terminów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy. Jednocześnie, Zamawiający wskazuje, że kary umowne (§ 12 Umowy) będą nakładane wyłącznie w sytuacji zwłoki Wykonawcy, a więc zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający będzie akceptował Dokumentację Techniczną, zgodnie z zasadami zapisanymi w pkt 10.2 PFU.

Pytanie 31

(dot. wzoru umowy §2 ust. 1 pkt 4, pkt 5 i pkt 6)

Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 436 pkt 1 Ustawy PZP elementem umowy na zamówienie publiczne jest m. in. *planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną*. Zatem podstawowym sposobem określenia terminu realizacji zamówienia jest podanie ilości dni, tygodni, miesięcy lub lat.

Zamawiający podaje w umowie termin realizacji zamówienia na 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, termin opracowania poszczególnych projektów w dniach od dnia podpisania umowy, jednak co do Zakresów IV, V i VI podaje już konkretne daty (31 stycznia 2023 r., 28 lutego 2023 r. i 31 marca 2023 r.). Jak zatem ten zapis ma się do art. 436 pkt 1 Ustawy PZP? Zamawiający powinien wybrać jeden sposób określenia terminu realizacji zamówienia.

Dodatkowo, art. 436 pkt 1 stanowi, iż wskazanie daty wykonania umowy może nastąpić tylko w przypadku uzasadnionej obiektywnie przyczynie. Jaka jest uzasadniona obiektywnie przyczyna podania dat: 31 stycznia 2023 r., 28 lutego 2023 r. i 31 marca 2023 r.?

Jeśli w/w daty końcowe realizacji zamówienia mają zostać utrzymane, to do jakiej dokładnie daty Zamawiający planuje zawarcie umowy? Wykonawca musi posiadać tę wiedzę w celu ustalenia, czy terminy te są możliwe do dotrzymania.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy §2 ust. 1 wskazując liczbę dni przewidzianą do realizacji przedmiotu Umowy oraz poszczególnych zakresów I - VII.

Pytanie 32

(dot. wzoru umowy §2 ust. 2)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku wcześniejszego zakończenia robót, w stosunku do terminów wskazanych w ust. 1, Zamawiający odbierze te roboty i zapłaci wynagrodzenie umowne (niezależnie od terminów płatności wskazanych w HRF).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wcześniejszą zapłatę – w oparciu o rozliczenie na podstawie Szczegółowego wykazu cen.

Pytanie 33

(dot. wzoru umowy §2 nowy ust. 3)

Proponujemy wprowadzenie następującego przepisu:

Wykonawca nie odpowiada za niedotrzymanie któregokolwiek terminu umownego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy. Jednocześnie, Zamawiający wskazuje, że kary umowne (§ 12 Umowy) będą nakładane wyłącznie w sytuacji zwłoki Wykonawcy, a więc zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Pytanie 34

(dot. wzoru umowy §3 nowy ust. 4)

Proponujemy wprowadzenie następującego przepisu:

W przypadku wydłużania się realizacji przedmiotu umowy ponad terminy umowne z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający pokryje wszystkie uzasadnione i konieczne koszty Wykonawcy związane z przedłużającą się realizacją przedmiotu umowy, np. koszty pracowników, najmu sprzętu i urządzeń, najmu lokali, miejsc składowych, przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania oraz ubezpieczeń, nadzoru nad realizacją robót, czy kosztów administracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 35

(dot. wzoru umowy §3 ust. 6 i ust. 7)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie dlaczego zapisy te nie odnoszą się także do kierownika budowy z ramienia Wykonawcy (ust. 4).

Odpowiedź:

Niniejszy przepis jest odzwierciedleniem warunków udziału w postępowaniu (pkt. 11.1.4.2 SWZ), a więc ma zapobiegać sytuacji, w której ocena zdolności Wykonawcy do realizacji zamówienia badana na etapie postępowania przetargowego będzie odmienna od zdolności Wykonawcy w momencie realizowania Umowy.

Pytanie 36

(dot. wzoru umowy §4 ust. 1 pkt 2)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody na warunkach i w miejscach ustalonych i wskazanych w protokole przekazania terenu robót, a także ponoszenia kosztów tych mediów.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy umowy, według sugestii Wykonawcy.

Pytanie 37

(dot. wzoru umowy §4 ust. 1 pkt 6)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

sprawdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę i wypłacanie Wykonawcy jego wynagrodzenia umownego za każdy należycie wykonany i odebrany zakres Robót w terminach określonych w Umowie,

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis Umowy na następujący:

sprawdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę i wypłacanie Wykonawcy jego wynagrodzenia umownego, na zasadach określonych w § 11 Umowy.

Pytanie 38

(dot. wzoru umowy §4 ust. 1 nowy pkt 7)

Proponujemy wprowadzenie następującego przepisu:

udostępnienie Wykonawcy w zakładzie Zamawiającego i na jego koszt miejsc składowych, placów pod zaplecze budowy, pomieszczeń biurowych, sanitariatów w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej organizacji budowy,

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 39

(dot. wzoru umowy §4 ust. 1 nowy pkt 9)

Proponujemy wprowadzenie następującego przepisu:

koordynacja prac różnych wykonawców działających na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania innych wykonawców działających na jego zlecenia jak za działania i zaniechania własne,

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje zapis w Umowie o następującej treści:

„koordynacja prac różnych wykonawców działających na zlecenie Zamawiającego,”.

Pytanie 40

(dot. wzoru umowy §4 ust. 1 nowy pkt 10)

Proponujemy wprowadzenie następującego przepisu:

zapewnienie prawidłowych i kompletnych informacji, danych i dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, które są w jego posiadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy, jednocześnie – zgodnie z art. 431 PZP – Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Umowy.

Pytanie 41

(dot. wzoru umowy §4 ust. 2)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie dlaczego Zamawiającego nie ma ponosić w tym zakresie odpowiedzialności, skoro budowa realizowana jest na jego terenie – w zakładzie zamkniętym i chronionym.

Czy zgodnie z tym zapisem Zamawiający nie ma odpowiadać także za mienie Wykonawcy nawet jeśli z jego winy doszło do jego zniszczenia lub uszkodzenia?

Czy Zamawiający zapewnia na swój koszt ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów w zakresie §4 ust. 2 Umowy, jednocześnie informuję, że zmienia zapisy §8 Umowy.

Pytanie 42

(dot. wzoru umowy §4 ust. 3 pkt 2)

Proponujemy wprowadzenie następującego przepisu:

zapewnienia z własnych środków: sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, nadzoru technicznego, robocizny, wyrobów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, sprzętu budowlanego oraz wszelkich innych usług i rzeczy o charakterze trwałym lub tymczasowym niezbędnych do wykonania i zakończenia Robót, a także do usunięcia wszelkich spowodowanych przez Wykonawcę wad i usterek, o ile wystąpią;

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie wad i usterek czego dotyczy ten zapis.

Wykonawca odpowiada tylko za wady i usterki przez siebie spowodowane, a nie za wszelkie, co sugeruje, że ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis Umowy na następujący:

„zapewnienia z własnych środków: sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, nadzoru technicznego, robocizny, wyrobów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, sprzętu budowlanego oraz wszelkich innych usług i rzeczy o charakterze trwałym lub tymczasowym niezbędnych do wykonania i zakończenia Robót, a także do usunięcia wszelkich spowodowanych przez Wykonawcę Wad, o ile wystąpią”.

Uszczegółowienie zagadnień dot. wad i usterek znajduje się w niżej wskazanych pytaniach.

Pytanie 43

(dot. wzoru umowy §4 ust. 3 pkt 5)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

Ponoszenia ~~pełnej~~ odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., środowiskowych, jak i za ~~wszelkie~~ szkody powstałe w trakcie trwania Robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi Robotami.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy, zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Pytanie 44

(dot. wzoru umowy §4 ust. 3 pkt 6)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w którym dokładnie momencie dochodzi do odbioru końcowego. Czy jest to moment przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że moment ten określa pkt. 10.7.2 PFU.

Pytanie 45

(dot. wzoru umowy §4 ust. 3 pkt 8)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

ponoszenia pełnej odpowiedzialności cywilnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz za ~~wszelkie~~ szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywanym lub nienależycie wykonanym przedmiotem Umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy, zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Pytanie 46

(dot. wzoru umowy §4 ust. 3 pkt 9)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian konstrukcyjno-materiałowych prowadzonych Robót w zakresie istotnych elementów przedmiotu umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 47

(dot. wzoru umowy §4 ust. 3 pkt 10)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oświadczenia, że Roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 48

(dot. wzoru umowy §4 ust. 3 pkt 18)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

usunięcia wszelkich spowodowanych przez Wykonawcę wad i usterek powstałych w trakcie trwania Robót w terminie ustalonym przez Strony; nie dłuższym niż termin 7 dni kalendarzowych. Termin ten z uwagi na rozmiar wad i usterek lub ich uwarunkowania techniczne może zostać za zgodą Zamawiającego odpowiednio wydłużony

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy, zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Pytanie 49

(dot. wzoru umowy §4 ust. 3 pkt 19)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

niezwłocznego informowania Zamawiającego o istotnych problemach technicznych lub istotnych okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość Robót lub termin zakończenia Robót;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 50

(dot. wzoru umowy §4 ust. 3 pkt 20)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie są skutki przerwania robót na żądanie Zamawiającego. Czy terminy umowne ulegną przedłużeniu w takim przypadku?

Odpowiedź:

Wszelkie zmiany Umowy, w tym ich skutków, reguluje § 14 Umowy.

Pytanie 51

(dot. wzoru umowy §4 ust. 3 pkt 22)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ile razy w roku będą odbywać się przeglądy gwarancyjne, w których powinien on uczestniczyć. Czy zapis dotyczy przeglądów gwarancyjnych całego przedmiotu umowy, czy też jego poszczególnych elementów (urządzeń)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przeglądy gwarancyjne będą wynikać z terminów wskazanych w karcie gwarancyjnej, nie rzadziej niż jeden raz w roku. Zapis dotyczy całego przedmiotu Umowy.

Pytanie 52

(dot. wzoru umowy §4 ust. 3 pkt 27)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych robót nieprzewidywalnych na etapie postępowania przetargowego w terminie 7 14 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 53

(dot. wzoru umowy §5 ust. 5)

Proponujemy następujące brzmienie przepisu:

W wypadku wątpliwości co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się także do urządzeń. Koszty badań zostanie pokryty przez Zamawiającego w przypadku, gdy ich wynik wykaże wymaganą jakość użytych materiałów lub wykonanych robót.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis Umowy na następujący:

„W wypadku wątpliwości co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się także do urządzeń. Jeżeli wynik wykaże zgodną z Umową, przepisami prawa i sztuką budowlaną jakość użytych materiałów lub wykonanych robót, to koszty badań pokryje Zamawiający.”.

Pytanie 54

(dot. wzoru umowy §5 ust. 7)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zapis jest na pewno dobrze skonstruowany. W zdaniu pierwszym jest mowa o pokrywaniu kosztów przez Wykonawcę, tak samo jak w zdaniu drugim. Czy w przypadku

wykazania w toku badań, że roboty lub urządzenia są zgodne z umową, to Zamawiający pokryje koszt badań? Jeśli tak (a tak powinno być), to odpowiedni zapis powinien znaleźć się w umowie, tj.:

Badania, o których mowa w ust. 5 i 6 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty lub urządzenia są niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, koszty badań ~~dodatkowych~~ obciążają Wykonawcę; w każdym innym przypadku koszty badań obciążają Zamawiającego, który zwróci Wykonawcy te koszty, jeśli zostały one już przez niego pokryte.

O jakich dodatkowych badaniach jest mowa w tym zapisie? W ust. 5 jest mowa o badaniach, a w ust. 7 o badaniach dodatkowych. Z kolei w pierwszej części zdania drugiego w ust. 5 jest mowa w o badaniach, a w drugiej części o badaniach dodatkowych. Czy te zapisy dotyczą różnych rodzajów badań?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53. Zamawiający zmienia zapisy Umowy w ust. 7.

Pytanie 55

(dot. wzoru umowy §5 ust. 9)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co oznacza w *gatunku I*. Gdzie zostało zdefiniowane co oznacza gatunek I?

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co oznacza uwzględnienie *szacowanej żywotności*. Żywotności czego?

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co oznacza uwzględnienie *kosztów eksploatacji*. Czy w umowie są przewidziane koszty eksploatacji przedmiotu umowy, za wyjątkiem parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę (np. zużycie energii elektrycznej)?

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co oznacza uwzględnienie *łatwości obsługi*. Wykonawca dobiera rozwiązania techniczne i technologiczne, aby należycie wykonać przedmiot umowy zgodnie z jego opisem zawartym w dokumentacji przetargowej, niezależnie od tego czy obsługa przedmiotu umowy będzie łatwa czy trudna. Zamawiający powinien posiadać wyspecjalizowany personel, który będzie w stanie eksploatować i obsługiwać zamówiony przedmiot umowy.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co oznacza uwzględnienie *łatwości wymiany lub naprawy*. Wykonawca dobiera rozwiązania techniczne i technologiczne, aby należycie wykonać przedmiot umowy zgodnie z jego opisem zawartym w dokumentacji przetargowej, niezależnie od tego czy wymiana lub naprawa poszczególnych elementów przedmiotu umowy będzie łatwa czy trudna. Zamawiający powinien posiadać wyspecjalizowany personel, który będzie w stanie wymieniać i naprawiać zamówiony przedmiot umowy. Ewentualnie Zamawiający może zlecać wymiany lub naprawy profesjonalnym podmiotom trzecim.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że gatunek I definiuje jako pierwszy (najwyższy) stopień jakości materiału lub urządzenia danego producenta. Szacowana żywotność rozumiana jest w sposób wskazany w pkt. 3.2.1, 3.2.2, 3.3.5 PFU. W pozostałym zakresie Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 56

(dot. wzoru umowy §5 ust. 10)

Wykonawca przed wbudowaniem określonego ~~materiału lub~~ kluczowego urządzenia zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Nadzoru Inwestycyjnego co do ich zgodności z dokumentacją wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym, przy czym bezskuteczny upływ 5 dniowego terminu, jaki Strony ustalają na akceptację lub odnowę akceptacji przez Nadzór Inwestycyjny jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Nadzoru Inwestycyjnego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego własnym kosztem i staraniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 57

(dot. wzoru umowy §6 ust. 1)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie dlaczego w zapisie jest odniesienie do szczegółowego HRF. Czy w tym dokumencie mają zostać wskazane roboty, które zostaną zlecone podwykonawcom, czy też tylko roboty Wykonawcy wskazane w tym dokumencie mogą zostać zlecone podwykonawcom (czyli w praktyce wszystkie)?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 58

(dot. wzoru umowy §6 ust. 4)

Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść zapisów Umowy.

Pytanie 59

(dot. wzoru umowy §6 ust. 5)

Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy z Podwykonawcą, której treść ~~będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą~~ nie będzie spełniać wymogów określonych w ~~niniejszej Umowie~~ ust. 10 + SWZ, ~~będzie zawierać postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego lub~~ w której termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jeżeli umowa dotyczy rezygnacji lub zmiany podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych

w ustawie Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść zapisów Umowy.

Pytanie 60

(dot. wzoru umowy §6 ust. 6))

Celem uzyskania zgody, o której mowa w ust. 5 (tj. braku sprzeciwu) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, przed rozpoczęciem Robót przez Podwykonawcę, projekt umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych zawierający co najmniej istotne postanowienia umowne, w tym wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania Robót Budowlanych określonych w umowie lub projekcie oraz wynagrodzeniem. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy (dotyczy Podwykonawców robót budowlanych).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 61

(dot. wzoru umowy §6 ust. 12)

Podwykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Wykonawcy na umowę z Dalszym Podwykonawcą robót budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie Dalszych Podwykonawców jak za działanie własne, a do zawarcia z nimi umowy, zmiany treści tej umowy, warunków wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy i Podwykonawcy oraz konsekwencji nieuzyskania zgody Zamawiającego stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego paragrafu, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy (dotyczy umów o roboty budowlane). Zapisy te stosuje się również odpowiednio do umów zawieranych przez Dalszych Podwykonawców z ich Podwykonawcami.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 62

(dot. wzoru umowy §6 ust. 13)

Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 63

(dot. wzoru umowy §6 ust. 15)

Podwykonawcą oraz Dalszym Podwykonawcą w rozumieniu niniejszej Umowy jest każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (i odpowiednio Podwykonawcą) jakiegokolwiek Roboty lub innego rodzaju prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy z montażem lub umowy zlecenia) na Terenie Budowy, w tym również dostawy i usługi, z wyłączeniem Kierownika Robót, Kierownika Projektu i Głównego projektanta, ~~w tym również dostawy i usługi~~, podmioty wynajmujące Wykonawcy sprzęt, narzędzia, rusztowania, itp., podmioty wynajmujące Wykonawcy pracowników.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 64

(dot. wzoru umowy §6 ust. 16)

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), jeżeli uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości i terminowości wykonania Robót lub realizuje on Roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej Umowy i przepisami prawa, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zapewnienia przez Podwykonawcę odpowiednich kwalifikacji lub wyposażenia lub do należytego wykonywania przez niego Robót zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 65

(dot. wzoru umowy §7)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy terminy wykonania przedmiotu umowy (pośrednie i końcowy) jest dotrzymany w momencie faktycznego zakończenia danych robót, zgłoszenia robót do odbioru, czy też odebrania robót przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż terminy wykonania przedmiotu umowy (pośrednie i końcowy) będą dotrzymane w momencie faktycznego zakończenia danych Robót.

Pytanie 66

(dot. wzoru umowy §7 ust. 6)

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i ~~usterki~~, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nieistotne nadają się do usunięcia – dokona odbioru i w protokole odbioru wyszczególnione zostaną wszystkie wady nieistotne z podaniem terminu na ich usunięcie (uzgodnionego przez Strony),

2) jeżeli wady istotne nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad istotnych;

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający dokona odbioru i może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może nie dokonać odbioru i ~~może odstąpić od umowy lub~~ żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 67

(dot. wzoru umowy §7 ust. 8)

O fakcie usunięcia wad istotnych i ~~usterek~~ Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru Robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 68

(dot. wzoru umowy §7 ust. 9)

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia odbioru. W razie niestawienia się Zamawiającego na odbiór lub nieuzasadnionej odmowy dokonania odbioru, Wykonawca może dokonać odbioru jednostronnie ze wszystkimi skutkami odbioru dwustronnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 69

(dot. wzoru umowy §7 ust. 10)

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad istotnych ~~lub usterek~~, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru. Wykonawca usunie wady istotne i nieistotne na własny koszt w ustalonym przez Strony terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 70

(dot. wzoru umowy §7 ust. 12)

Wykonawca odpowiada za ~~braki~~ wady i usterki powstałe z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, i zgłoszone przez Zamawiającego podczas realizacji Umowy i przed terminem sporządzenia protokołu końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy tylko w zakresie pierwszej propozycji Wykonawcy.

Pytanie 71

(dot. wzoru umowy §7 nowy ust. 15)

Jeśli Zamawiający w terminie nie przekaze Wykonawcy uwag do przekazanej mu do zaopiniowania dokumentacji objętej przedmiotem umowy, to uznaje się, że dokumentacja ta została zaakceptowana przez Zamawiającego i stanowić będzie podstawę dalszego wykonywania przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 72

(dot. wzoru umowy §9 ust. 1 akapit ostatni)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w którym dokładnie momencie dochodzi do odbioru końcowego, w wyniku którego podpisywany jest *protokół odbioru końcowego* (od dnia jego sporządzenia liczony jest okres gwarancji). Czy jest to moment przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, jak standardowo ma to miejsce w tego typu inwestycjach?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o termin od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego, w którym nie zostały wskazane istotne Wady.

Pytanie 73

(dot. wzoru umowy §9 ust. 2)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy *chwilą przejęcia przez Zamawiającego* jest to moment przekazania mu do eksploatacji przedmiotu umowy, jak standardowo ma to miejsce w tego typu inwestycjach.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 74

(dot. wzoru umowy §9 ust. 3)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie zgłaszał wady bezpośrednio producentom zamontowanych urządzeń na podstawie udzielonych przez nich gwarancji.

Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z ust. 1, natomiast gwarancja producenta jest oddzielną podstawą prawną do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, zatem takie zgłoszenia nie powinny być kierowane do Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający w okresie gwarancji lub rękojmi będzie zgłaszał Wady do Wykonawcy.

Pytanie 75

(dot. wzoru umowy §9 ust. 4)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w którym dokładnie momencie dochodzi do odbioru końcowego, w wyniku którego podpisany jest *protokół odbioru końcowego* (od dnia jego sporządzenia liczony jest okres gwarancji). Czy jest to moment przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, jak standardowo ma to miejsce w tego typu inwestycjach?

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do pkt. 10.7.8 PFU.

Pytanie 76

(dot. wzoru umowy §9 ust. 5)

Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad lub usterek lub braków w przedmiocie Umowy w terminie późniejszym – do końca trwania okresu gwarancji i rękojmi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 77

(dot. wzoru umowy §9 ust. 6)

W czasie powyższym w ramach gwarancji lub rękojmi – według wyboru Zamawiającego – Wykonawca zobowiązany jest do usuwania ~~usterek i awarii~~ wad w przedmiocie Umowy. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, przy czym w ramach rękojmi Zamawiający może żądać tylko usuwania wad, bez prawa do odstąpienia od Umowy oraz żądania obniżenia wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy tylko w zakresie pierwszej propozycji Wykonawcy.

Pytanie 78

(dot. wzoru umowy §9 ust. 7)

Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące wad przedmiotu Umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o istnieniu braku, wady, usterki, ~~a w przypadku wad ukrytych (w tym jakościowych) – w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o wadliwości przedmiotu Umowy.~~

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy tylko w zakresie drugiej propozycji Wykonawcy.

Pytanie 79

(dot. wzoru umowy §9 ust. 8 akapit pierwszy)

Wykonawca zwraca uwagę, że terminy dotyczą przystąpienia do usuwania wad, natomiast w akapicie pierwszym jest mowa o *terminach usuwania stwierdzonych wad*, a są to dwie różne czynności.

W ust. 9 jest odniesienie do terminów usuwania wad wskazanych w ust. 8, jednak ponownie – nie ma w nim wskazanego terminu usuwania wad, który każdorazowo powinien być uzgodniony przez Strony. O terminie usunięcia wady jest mowa tylko w ust. 11.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 80

(dot. wzoru umowy §9 ust. 9)

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego reklamację (tj. zgłoszenie o wystąpieniu braków, wad lub usterek) w terminie 12 h (w przypadkach wskazanych w ust. 8 pkt 1) lub 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przypadkach wskazanych w ust. 8 pkt 2); w przypadku przyjęcia reklamacji, Wykonawca usunie brak, wadę lub usterkę w przedmiocie Umowy w terminie określonym zgodnie z ust. 8, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację; w przypadku nieprzyjęcia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia swojego stanowiska. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie lub odpowiedź negatywna bez uzasadnienia są uważane za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym powodują powstanie zobowiązania do usunięcia braków, wad lub usterek w przedmiocie Umowy, objętego reklamacją, chyba że przedstawienie stanowiska Wykonawcy wymaga podjęcia dodatkowych czynności, w tym sprawdzających, analiz, badań lub prób, mających na celu ustalenie przyczyn wady i w takim przypadku Wykonawca przedstawi swoje stanowisko w terminie ustalonym przez Strony.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy tylko w zakresie pierwszej propozycji Wykonawcy.

Pytanie 81

(dot. wzoru umowy §9 ust. 10)

Wykonawca zwraca uwagę, że w ust. 10 jest odniesienie do terminów usuwania wad wskazanych w ust. 8, jednak nie ma w nim wskazanego terminu usuwania wad, a tylko termin na przystąpienia do usuwania wad (24 godziny i 7 dni), który każdorazowo powinien być uzgodniony przez Strony. O terminie usunięcia wady jest mowa tylko w ust. 11.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 82

(dot. wzoru umowy §9 ust. 11)

W razie stwierdzenia w okresie trwania gwarancji lub rękojmi istnienia braków, wad lub usterek w przedmiocie Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy usunięcia

stwierdzonych braków wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego ustalonym przez Strony, nie krótszym niż 14 dni, przy uwzględnieniu technicznych i organizacyjnych możliwości usunięcia wady. W przypadku braku możliwości dojścia Stron do porozumienia co do ustalenia terminu usunięcia wady, termin ten ustali wskaże Zamawiający, który nie będzie krótszy niż 14 dni, przy uwzględnieniu technicznych i organizacyjnych możliwości usunięcia wady

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 83

(dot. wzoru umowy §9 ust. 12 - w umowie omyłkowo wskazano ust. 9)

W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia innym podmiotom usunięcia braków, wad lub usterek w przedmiocie Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 84

(dot. wzoru umowy §9 ust. 13 - w umowie omyłkowo wskazano ust. 10)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie są szczegółowe warunki wykonywaniu czynności serwisowych. Przy tego typu instalacjach zawiera się standardowo osobne umowy serwisowe, które dokładnie określają sposób świadczenia usługi serwisowej. W niniejszym przypadku kwestię tę reguluje jedno bardzo ogólne zdanie.

Czy Zamawiający wymaga obecności serwisanta przez cały okres gwarancji?

Którego okresu gwarancyjnego dotyczy ten zapis? Z ust. 1 pkt 1 czy pkt 2? Powinien dotyczyć pkt 1 (okres gwarancji na UOC).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga realizacji niezbędnych czynności serwisowych i przeglądów wyszczególnionych w DTR urządzeń oraz instrukcjach obsługi i eksploatacji w okresie trwania gwarancji i rękojmi. Natomiast Zamawiający nie wymaga stałej obecności serwisanta. Wskazane postanowienia dotyczą odpowiednio okresów wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2.

Pytanie 85

(dot. wzoru umowy §9 ust. 14 - w umowie omyłkowo wskazano ust. 11)

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych, Wykonawca usunął braki wady lub usterek w przedmiocie Umowy poprzez naprawę, termin gwarancji w zakresie objętym reklamacją wydłuża się o czas od zgłoszenia wady do czasu jej usunięcia. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych, Wykonawca usunął wady w przedmiocie Umowy poprzez wymianę elementu przedmiotu Umowy na nowy, termin gwarancji w zakresie objętym reklamacją biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. Jeżeli

~~Wykonawca, wymienił w sprzęcie dostarczonym w ramach przedmiotu Umowy części lub podzespoły, postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do części lub podzespołów wymienionych wada dotyczyła tylko części przedmiotu Umowy, to okres gwarancji wydłuża się tylko dla wadliwej części przedmiotu Umowy.~~

Okres wydłużonej gwarancji, zgodnie z akapit poprzednim, kończy się zawsze najpóźniej z upływem 12 miesięcy od dnia pierwotnej daty zakończenia okresu gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 86

(dot. wzoru umowy §9 ust. 15 - w umowie omyłkowo wskazano ust. 12)

~~Przez brak wadę fizyczną lub usterkę rozumie się w szczególności jakkolwiek niezgodność przedmiotu Umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Ofercie Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszelkie braki wady, w tym lub usterki montażowe, produkcyjne i materiałowe. Wykonawca odpowiada tylko za wady, które powstały z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność.~~

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy jedynie z zakresie pierwszej propozycji Wykonawcy.

Pytanie 87

(dot. wzoru umowy §9 ust. 16 - w umowie omyłkowo wskazano ust. 13)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie celu tego zapisu, gdyż nie jest on dla niego zrozumiały.

Odpowiedź:

Intencją Zamawiającego jest możliwość skorzystania z pełnego okresu gwarancji w sytuacji, gdy w wyniku rozpatrywania reklamacji, Zamawiający nie miał możliwości korzystania z danej części Robót.

Pytanie 88

(dot. wzoru umowy §11)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający zamierza wypłacić zaliczkę na poczet realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki.

Pytanie 89

(dot. wzoru umowy §11 ust. 3)

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym, obejmuje ponadto ~~wszelkie ryzyko~~ odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją Robót określonych w niniejszej Umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 90

(dot. wzoru umowy §11 ust. 4 i ust. 5)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie będą szczegółowe zasady rozliczania się Stron za roboty. Ust. 4 wskazuje na to, że rozliczanie będzie się odbywało wg miesięcznego zaawansowania, natomiast Szczegółowy Wykaz Cen określać ma *poszczególne etapy realizacji Inwestycji wraz z kosztami* (zgodnie z definicją w PFU). Czy zatem Szczegółowy Wykaz Cen pełni rolę Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i rozliczanie będzie się odbywało po zakończeniu poszczególnych etapów? Jeśli tak, to jaki jest cel miesięcznego rozliczania się Stron, o którym mowa w ust. 4.

Z kolei po analizie definicji Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (z definicji w PFU) uznać należy, że pełni on rolę Harmonogramu Realizacji Inwestycji, gdyż nie podaje się w nim kosztów realizacji poszczególnych etapów.

Odpowiedź:

Szczegółowy Wykaz Cen i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy mają być dokumentami powiązаныmi w zakresie kosztów poszczególnych pozycji, natomiast Zamawiający dla potrzeb zapewnienia większej płynności Wykonawcy planuje rozliczać się w cyklach miesięcznych na podstawie dokumentu pn. Rozliczenie, co nie stoi na przeszkodzie w rozliczaniu się w cyklach kwartalnych, półrocznych lub dłuższych.

Pytanie 91

(dot. wzoru umowy §11 ust. 8)

Przeniesienie wierzycelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, co nie dotyczy przeniesienia wierzycelności na instytucje finansujące lub ubezpieczające Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 92

(dot. wzoru umowy §11 ust. 10)

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy tylko wymagalnych należności podwykonawców wynikających z ich wynagrodzenia za prace wykonane w ramach umów podwykonawczych. Wskazuje na to treść tego zapisu (np. [...] *przyczyny opóźnienia w zapłacie*), jednak wymaga to potwierdzenia.

Zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP: *W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty*

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, a więc potwierdzenie zapłaty powinno dotyczyć tylko wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 93

(dot. wzoru umowy §11 ust. 11)

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy tylko wymagalnych należności podwykonawców wynikających z ich wynagrodzenia za prace wykonane w ramach umów podwykonawczych.

Zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP: *W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, a więc potwierdzenie zapłaty powinno dotyczyć tylko wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców.*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 94

(dot. wzoru umowy §11 nowy ust. 18)

W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia umownego lub jego części o co najmniej 14 dni, Wykonawca uprawniony jest do zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy, do czasu zapłaty przez Zamawiającego zaległej płatności wynagrodzenia umownego lub jego części. W takim wypadku terminu umowne ulegają przedłużeniu o czas zawieszenia i ponownej mobilizacji Wykonawcy. Zamawiający ponosi koszty uzasadnione demobilizacji i ponownej mobilizacji Wykonawcy oraz uzasadnione i konieczne koszty Wykonawcy związane z przedłużającą się realizacją przedmiotu Umowy, np. koszty pracowników, najmu sprzętu i urządzeń, najmu lokali, miejsc składowych, przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania oraz ubezpieczeń, nadzoru nad realizacją robót, czy kosztów administracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 95

(dot. wzoru umowy §12 tytuł)

Kary umowne i ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 96

(dot. wzoru umowy §12)

Wykonawca wnosi o liczenie kar umownych przewidzianych w §12 od wartości netto wynagrodzenia umownego. Podatek VAT nie jest należny Wykonawcy, więc liczenie kar umownych od wartości brutto wynagrodzenia nie jest uzasadnione (VAT nie jest zyskiem Wykonawcy).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 97

(dot. wzoru umowy §12 ust. 1 pkt 1)

nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia ~~brutto~~ netto ustalonego dla każdego z zakresów wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy, (z wyjątkiem ostatniego zakresu, dla którego wysokość kary umownej liczona będzie od całkowitej wartości Umowy netto), zgodnie z Wykazem cen (załącznik nr 3 do Umowy) za każdy zakończony dzień zwłoki; Zamawiający ~~depuszcza~~ ~~możliwość~~ anuluje naliczone kary umowne w sytuacji, gdy całkowita realizacja Umowy zakończy się w terminie określonym dla ostatniego z zakresów przedmiotu Umowy (kar umowne zapłacone zostaną zwrócone w takim przypadku); jeżeli jednak wcześniej nastąpi rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy, kary umowne zostaną naliczone;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 98

(dot. wzoru umowy §12 ust. 1 pkt 2)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w którym dokładnie momencie będą naliczane kary umowne za nieuzyskanie Parametrów Gwarantowanych określonych w PFU. Czy tylko po Pomiarach Gwarancyjnych wykonanych w trakcie Ruchu Próbnego, czy też na koniec okresu gwarancji? Jeśli także na koniec okresu gwarancji, to kary umowne powinny być liczone od ich wartości ustalonych podczas Ruchu Próbnego, od których naliczone zostały kary umowne, gdyż w przeciwnym razie Wykonawca płaciłby dwa razy te same kary umowne.

Jeśli na koniec okresu gwarancji, to czy chodzi o koniec okresu gwarancji z §9 ust. 1 pkt 1 czy pkt 2? Przy czym powinien to być pkt 2

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas Pomiarów Gwarancyjnych będą brane pod uwagę niepewności pomiarowe urządzeń pomiarowych określone przez ich producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dniem wyznaczającym zasadność naliczenia kary umownej będzie dzień wskazany w § 2 ust. 1 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiający nie nałoży dwukrotnie kary za to samo przewinienie.

Pytanie 99

(dot. wzoru umowy §12 ust. 1 pkt 3)

za każdą rozpoczętą zakończoną godzinę przedłużenia postoju linii technologicznej przetwarzania odpadów z winy Wykonawcy poza terminami uzgodnionymi w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (zawierającym terminy postoju ZTPO) – w wysokości 2 500 ~~5-000~~ zł/h;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 100

(dot. wzoru umowy §12 ust. 1 pkt 4)

za każdą rozpoczętą zakończoną godzinę przedłużenia całkowitego postoju ZTPO z winy Wykonawcy poza terminami uzgodnionymi w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (zawierającym terminy postoju ZTPO) – w wysokości 6 250 ~~12-500~~ zł/h;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 101

(dot. wzoru umowy §12 ust. 1 pkt 5)

nieusunięcia w przewidzianym terminie braków, wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ~~brutto~~ netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy za każdy zakończony dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad lub usterek. W przypadku naliczenia przedmiotowej kary umownej, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku pokrycia kosztów ewentualnego wykonawstwa zastępczego (i odwrotnie);

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 102

(dot. wzoru umowy §12 ust. 1 pkt 6)

niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 16 ust. 1 Umowy czynności – w wysokości ~~0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1~~ zł za każdy przypadek naruszenia dzień niezatrudnienia ;

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 103

(dot. wzoru umowy §12 ust. 1 pkt 8)

kary z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 2 ~~10~~% wynagrodzenia ~~brutto~~ należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za dany element rozliczeniowy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 104

(dot. wzoru umowy §12 ust. 1 pkt 13)

Prosimy o skreślenie tego zapisu Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 105

(dot. wzoru umowy §12 ust. 2)

Łączna wysokość kar wskazanych w ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto za realizację całego przedmiotu Umowy. Łączna wysokość kar wskazanych w ust. 1 pkt 2 nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto za realizację całego przedmiotu Umowy. Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto za realizację całego przedmiotu Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 106

(dot. wzoru umowy §12 ust. 3)

Zamawiający ma prawo potrącenia przysługującej mu wierzytelności z tytułu kary umownej z wyłącznie każdą wierzytelnością Wykonawcy ~~wobec Zamawiającego, w tym z wierzytelnością z tytułu wynagrodzenia za realizację umowy, bez potrzeby uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty. Strony ustalają, że termin zapłaty kar umownej wynosi 21 dni od dnia doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zamawiającego dotyczącego naliczenia kar umownych w takiej sytuacji wierzytelność Zamawiającego z tytułu kary umownej będzie wymagalna z chwilą złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu.~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 107

(dot. wzoru umowy §12 ust. 5)

Prosimy o skreślenie tego zapisu Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 108

(dot. wzoru umowy §12 nowy ust. 6)

W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o miarkowanie kary umownej. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek nienależytego wykonania Umowy m. in. nie poniósł żadnej szkody lub szkodę w małym rozmiarze. Miarkowanie wysokości kar umownych odbywa się na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 109

(dot. wzoru umowy §12 nowy ust. 7)

W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w przypadku opisanym w §1 ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, Wykonawca zwolniony jest z jakiegokolwiek dalszej odpowiedzialności wynikającej z naruszenia opisanego w tym postanowieniach umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 110

(dot. wzoru umowy §12 nowy ust. 8)

Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub z tytułu czynu niedozwolonego, jest ograniczona do wartości 50% całkowitego wynagrodzenia umownego netto. Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia roszczenia odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych. Wykonawca oraz podwykonawcy w żadnych okolicznościach nie będą odpowiadać za utracone korzyści, szkody pośrednie i wynikowe, w tym za odszkodowania i kary umowne od Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy i dodaje nowy ustęp w §12.

Pytanie 111

(dot. wzoru umowy §13 ust. 1 akapit pierwszy)

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę lub odstąpić od Umowy ~~w całości lub~~ w części niewykonanej w sytuacjach przewidzianych prawem oraz w przypadku:

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 112

(dot. wzoru umowy §13 ust. 1 pkt 1)

zwłoki z winy Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wskazanych w § 2 Umowy, przekraczających 30 ~~14~~ dni, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 113

(dot. wzoru umowy §13 ust. 1 pkt 2)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie sensu tego zapisu, gdyż w §1 ust. 5 nie ma mowy o jakichkolwiek uprawnieniach (*Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z celowym przeznaczeniem instalacji w sposób zapewniający bezpieczne, bezawaryjne i ekonomiczne jej użytkowanie*).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 114

(dot. wzoru umowy §13 ust. 1 pkt 3)

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, co uniemożliwia mu realizację przedmiotu Umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 115

(dot. wzoru umowy §13 ust. 1 pkt 6)

gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągną pułap określony w § 12 ust. 2 zdanie ostatnie Umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 116

(dot. wzoru umowy §13 ust. 1 pkt 7)

Prosimy o skreślenie tego zapisu Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 117

(dot. wzoru umowy §13 ust. 1 pkt 8)

~~gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonywania Robót w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy lub popadł w zwłokę z usunięciem istotnych braków wad lub usterek powyżej 30 dni,~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 118

(dot. wzoru umowy §13 ust. 1 pkt 9)

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanyymi w trakcie realizacji Umowy, specyfikacją warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji przedmiotu Umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 119

(dot. wzoru umowy §13 ust. 7)

W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego jedną Stronę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca druga Strona, Wykonawca Strona ta zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Kara umowna wlicza się do limitu określonego w § 12 ust. 2 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 120

(dot. wzoru umowy §13 nowy ust. 10)

Ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy przewidziane w Umowie pozostają w mocy w razie wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 121

(dot. wzoru umowy §14 ust. 4 pkt 3)

~~wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 122

(dot. wzoru umowy §14 ust. 4 pkt 4)

wystąpienia warunków Terenu Budowy odbiegających ~~w sposób istotny~~ od przyjętych w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej ZTPO, w szczególności napotkania niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 123

(dot. wzoru umowy §14 ust. 7)

Wykonawca w terminie 14 3 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, przedstawi informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych w ust. 3 i 5 zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących Umowę, zakres ich zaangażowania w realizację Umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji, w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen jednostkowych. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 124

(dot. wzoru umowy §14 ust. 5)

Ad. pkt 1. Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskaźnika cen z 4% do 2%. Analizując zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych specjalistycznych (Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Ceny. Handel / Wskaźniki cen / Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 roku) nie doszło do sytuacji zmiany tego wskaźnika aż o 5% w okresie odpowiadającym okresowi realizacji Przedmiotu Umowy. Jeśli waloryzacja wynagrodzenia określona w art. 439 Ustawy PZP ma mieć realne przełożenie na sytuację Wykonawcy, to określenie zmiany wskaźnika powinno odpowiadać rzeczywistości, a nie być tylko pustym zapisem, który nigdy nie będzie miał zastosowania.

Ad. pkt 3 i pkt 4. Klauzula waloryzacyjna powinna dotyczyć wszystkich robót – rozpoczętych i nierozpoczętych. Wykonawca zwraca uwagę, że na czerwiec 2022 r. będzie miał najprawdopodobniej rozpoczęte wszystkie roboty objęte przedmiotem umowy, a zatem w praktyce nie będzie możliwości skorzystania z waloryzacji wynagrodzenia.

Ad. pkt 6. Wykonawca wnosi o zwiększenie limitu do 10% wynagrodzenia umownego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 125

(dot. wzoru umowy §15 ust. 5)

Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz zmian wynikających z ust. 2 i 3 obciążają Wykonawcę, chyba że wydłużenie okresu realizacji Umowy nie ponosi on odpowiedzialności i w takim przypadku koszt ten pokryje Zamawiającego albo Strony dokonaną podwyższenia wynagrodzenia umownego o koszt wydłużonego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 126

(dot. wzoru umowy §15 ust. 6)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaka część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawca oraz kiedy dokładnie dochodzi jego zwrotu (zwrot *od dnia uznania części zamówienia za należycie wykonaną* jest nieprecyzyjny. Której dokładnie części zamówienia to dotyczy? Standardowo część zabezpieczenia zwraca się w określonym terminie, np. do 14 dni, po rozpoczęciu okresy gwarancji).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 127

(dot. wzoru umowy §15 nowy ust. 7)

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia, Wykonawca nie jest zobowiązany do jego uzupełnienia do wartości wynikającej z Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 128

(dot. wzoru umowy §15 nowy ust. 8)

Zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może zostać wniesione w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, ale nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 129

(dot. wzoru umowy §16 ust. 1)

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie które roboty budowlane mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymagane jest doprecyzowanie tego zapisu, gdyż cała umową jest umową o roboty budowlane, zatem można przyjąć, że Zamawiający będzie oczekiwał zatrudnienia wszystkich osób zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy (za wyjątkiem Kierownika Projektu, Głównego Projektanta i Kierownika Budowy) na podstawie umów o pracę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 130

(dot. wzoru umowy §17 nowy ust. 9)

Zamawiający zobowiązany jest zawsze do zapłaty wynagrodzenia umownego za część przedmiotu umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia wystąpienia siły wyższej (i dalszej części wykonanej po tym dniu, jeśli roboty są kontynuowane), niezależnie od wystąpienia siły wyższej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 131

(dot. wzoru umowy §17 nowy ust. 10)

Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, a także na każdej innej podstawie prawnej, jeśli przyczynami są jakiegokolwiek okoliczności wynikające bezpośrednio lub pośrednio z epidemii COVID-19 (koronawirusa) zapoczątkowanej w latach 2019/2020. Strony zgodnie oświadczają, iż epidemia COVID-19 (koronawirusa), jej rozmiar i skutki są całkowicie niezależne od Wykonawcy i niemożliwe do przewidzenia.

Epidemia COVID-19 (koronawirusa) może zostać także uznana przez Strony za siłę wyższą, do której zastosowanie będą miały wszystkie dotyczącej jej postanowienia umowne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 132

(dot. wzoru umowy §18 ust. 1)

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca z dniem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji wykonanych w ramach niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe Utworu, oraz do wyłącznego, nieograniczonego w czasie (bezterminowo) i przestrzeni korzystania i rozporządzania poszczególnymi utworami w ramach Dokumentacji powstałymi w ramach ww. zlecenia, w całości i we fragmentach oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz używania utworów z pominięciem oznaczenia ich autorstwa, jednak tylko w celu budowy, eksploatacji, modernizacji, remontów i usunięcia przedmiotu Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 133

(dot. wzoru umowy §19 nowy ust. 5)

Wykonawca uprawniony jest do publikowania informacji na temat zrealizowanego przez siebie przedmiotu Umowy w ogłaszanych przez siebie komunikatach, stronie internetowej, mediach społecznościowych, prezentacjach, materiałach promocyjnych i marketingowych, w wersji papierowej i elektronicznej, które mogą zostać przekazane innym osobom, także w ramach konferencji i spotkań, co dotyczy również zdjęć wykonywanego i wykonanego przedmiotu Umowy. Informacje takie mogą dotyczyć np. zakresu wykonanego przedmiotu Umowy oraz celów jego realizacji. Wykonawca może posługiwać się firmą oraz oznaczeniem słownym, graficznym i słowno-graficznym (np. logo) Zamawiającego, jednak tylko w celu wskazania miejsca realizacji przedmiotu Umowy. Publikacja takich informacji nie może prowadzić do naruszenia Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 134

(dot. wzoru umowy §21 ust. 8 nowy pkt e)

załącznik nr 5 – Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Odpowiedź:

Wskazane dokumenty są nieodłącznie powiązane z SWZ i są integralne z umową (§ 1 ust. 2 Umowy). Zamawiający nie widzi potrzeby odrębnego ich wyartykułowania w załącznikach do Umowy.

Pytanie 135

(dot. wzoru umowy §21 nowy ust. 9)

Jeśli Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów wykonawstwa zastępczego, to koszty te muszą być uzasadnione, udokumentowane oraz na rynkowym poziomie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 136

(dot. wzoru umowy §21 nowy ust. 9)

Jeśli Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów wykonawstwa zastępczego, to koszty te muszą być uzasadnione, udokumentowane oraz na rynkowym poziomie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 137

(dot. wzoru umowy pkt 10.7.3 PFU)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie która Strona ma pokryć koszty ewentualnych pomiarów wstępnych, o których mowa w art. 147 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Odpowiedź:

Wskazane koszty zostaną pokryte przez Wykonawcę.

Pytanie 138

(dot. wzoru umowy pkt 10.7.5 PFU)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ile osób Zamawiający przewiduje do skierowania do szkolenia.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje skierowanie na szkolenie ok. 40 osób.

Pytanie 139

Biorąc pod uwagę należytą staranność w przygotowaniu dokumentów do złożenia wniosku, konieczność zgromadzenia listów referencyjnych klientów i utrudnienia komunikacyjny wynikające z pandemii COVID-19, oraz czas potrzebny na przetłumaczenie podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania wniosków w ww. postępowaniu do 19 maja 2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 140

(dot. SWZ)

Zamawiający w punkcie 3 Formularza wniosku wymaga aby Wykonawca oświadczył, iż zaakceptował treść umowy. Prosimy o przeniesienie tego wymogu na czas składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 141

(dot. SWZ)

W punkcie 22.2 jest zapis „Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta, w danej części, zostanie wybrana,...”. Prosimy o wyjaśnienie jakie „części” Zamawiający ma na myśli ponieważ wcześniej w pkt. 4 nie przewiduje podziału zadania na części

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SWZ.

Pytanie 142

(dot. SWZ)

W punkcie 12.1.2 - mowa o oświadczeniu prawdopodobnie mylnie skojarzonym z pkt. 12.1.3 zamiast 12.1.4.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SWZ.

Pytanie 143

(dot. SWZ)

W punkcie 22.3 czytamy "...30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.". Okresy gwarancji dla zakresu budowlanego i technologicznego mogą się różnić. Prosimy o informacje jak, w takim przypadku będzie zwracane zabezpieczenie?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SWZ.

Pytanie 144

(dot. wzoru umowy)

Prosimy o udostępnienie załącznika nr 3 - Wykaz cen do umowy, która to bez tego załącznika nie jest kompletna

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie 145

(dot. wzoru umowy)

Par. 4.20 Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego – jeżeli przerwanie robót na żądanie Zamawiającego będzie dłuższe niż 7 dni istnieje ryzyko, że względu na napięty harmonogram prac, niedotrzymania terminów umownych oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez wykonawcę (wstrzymanie podwykonawców, magazynowanie). Prosimy w związku z tym o zawarcie w treści umowy zapisów przesuwających terminy oddania etapów prac oraz wprowadzenie opłat postojowych.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu nr 50.

Pytanie 146

(dot. wzoru umowy)

Dot. par. 6.11 – Zamawiający na dostawy i usługi powyżej 50 000 zł wymaga zawarcia umowy. Bardzo często dostawy o wartości powyżej tej kwoty realizowane są na podstawie zlecenia. Czy Zamawiający dopuszcza zamiast umowy przedstawienia właśnie zlecenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 147

(dot. wzoru umowy)

Prosimy aby wszystkie kary umowne odnoszone były do wartości netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 148

(dot. wzoru umowy)

Dot. par. 13.7 – prosimy o wprowadzenie zapisu do umowy, w którym Zamawiający zapłaci karę Wykonawcy umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za odstąpienie z winy Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 149

(dot. wzoru umowy)

Dot. par. 15.1 - do jakiej kwoty brutto czy netto odnosi się wysokość wniesionego zabezpieczenia? W punkcie następuje odniesienie do wartość z § 11 ust. 1 Umowy, która nie jest jednoznaczna

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 150

(dot. wzoru umowy)

Dot. - par. 21.7 – prosimy o poprawienie sformułowania „/ formie elektronicznej”

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy w formie papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych – stąd taki zapis. Zamawiający nie zmienia jego treści.

Pytanie 151

(dot. wzoru umowy)

Załącznik nr 4 do umowy parametry gwarantowane - pkt. 1 i 2 – we wzorach do obliczania wysokości kary za niedotrzymanie mocy oraz produkcji kondensatu uwzględniany jest okres 5 lat. Dlaczego, skoro wykonawca sam deklaruje czas gwarancji w zakresie technologicznym, a więc podaje okres, w którym zapewnia osiągnięcie parametrów gwarantowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 152

(dot. wzoru umowy)

Ze względu na fakt, że umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, prosimy o uwzględnienie w niej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmiany poziomu ceny materiałów lub kosztów

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 153

(dot. PFU)

Zamawiający życzy sobie aby powłoki antykorozyjne były wykonane dla kategorii korozyjności atmosfery C5—I wg kategorii odporności korozyjnej PNEN ISO 12944—2. W przypadku komponentów standardowych, jak pompy, silniki, armatura zwykle są one wykonywane w fabrykach w klasie C3 lub C4. Prosimy o dopuszczenie zastosowania fabrycznych kategorii dla wymienionych komponentów.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w PFU.

Pytanie 154

(dot. PFU)

Punkt 3.4.2 napędy zaworów - Ze względu na np. gabaryty, zastosowanie napędów elektrycznych w niektórych aplikacjach będzie bardzo kłopotliwe a nawet niemożliwe. Prosimy o dopuszczenie do wykorzystania napędów pneumatycznych lub doszczegółowienie iż wymaganie to dotyczy armatury sieci ciepłowniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymagania w PFU.

Pytanie 155

(dot. PFU)

Punkt 3.4.9. Str.121 – „Wymagane jest zatwierdzenie algorytmów sterowania na etapie Projektu Podstawowego.” Sugerujemy zmianę zapisu na „Wymagane jest zatwierdzenie głównych algorytmów sterowania na etapie Projektu Podstawowego.” bowiem na tym etapie przygotowanie wszystkich algorytmów będzie nie możliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymagania w PFU.

Pytanie 156

Czy Zamawiający, jeżeli zajdzie taka konieczność, dopuszcza przesunięcie kontenerów pomiarowych znajdujących się na poziomie +8,0m usytuowanych obok komina?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przedstawionego rozwiązania.

Pytanie 157

(dot. SWZ)

Zgodnie z treścią punktu 11.5.1 SWZ zamawiający oceniać będzie maksymalnie 5 pierwszych wskazanych w wykazie instalacji. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku gdy wykonawca przedstawi ich łącznie np. 10 a zamawiający uzna, że referencja z pozycji np. 4, jego zdaniem nie spełnia stawianych wymagań i ją odrzuci, weźmie pod uwagę/przyjmie do sprawdzenia kolejną 6 referencję i ewentualnie następną. Czy też weryfikował będzie zawsze tylko i wyłącznie 5 pierwszych referencji z listy nawet jeśli jest ich więcej i w przypadku odrzucenia, którejkolwiek z pierwszej piątki, nie uwzględni kolejnych?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SWZ, w ten sposób, iż Zamawiający oceni maksymalnie 5 pierwszych wskazanych w wykazie instalacji – gdyby któreś z nich nie kwalifikowały się do przyznania punktów, Zamawiający oceni maksymalnie 3 kolejne instalacje z wykazu (szóstą, siódmą, ósmą); dalsze instalacje nie będą podlegały ocenie.

Pytanie 158

Pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający zapisał w specyfikacji w SZP-271-PO-1/2021 w pkt 11.1.4.2.1.1. wymóg dysponowania potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia. Cyt.: „główny projektant - osoba posiadająca doświadczenie i kwalifikacje: w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zaprojektował lub kierował zespołem projektowym i zatwierdzał poszczególne elementy dokumentacji od rozpoczęcia do zakończenia, dla co najmniej dwóch inwestycji, których przedmiotem była instalacja odzysku ciepła ze spalin o mocy maksymalnej ≥ 5 MW w których odzyskiwane jest ciepło z kondensacji pary (po przekroczeniu punktu rosy) zawartej w spalinach ze spalania odpadów pochodzenia komunalnego lub biomasa, z układem oczyszczania kondensatu.” Dalej w tymże SWZ w pkt. 12.4.2.2. Zamawiający napisał, że w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków, o których mowa w pkt 11.1.4.2. SWZ Wykonawca poda informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego. Uprawnienia projektowe posiadają jedynie projektanci w Polsce, co wynika z wymogów polskiego prawa budowlanego. Projektanci z krajów UE w swoich państwach nie potrzebują takich uprawnień w oparciu i rozumieniu prawa budowlanego obowiązującego tylko w Polsce. Mają oni jednak doświadczenie i kwalifikacje umożliwiające im wykonywanie wymaganych przez Zamawiającego prac projektowych. Czy Zamawiający umożliwi i zgadza się na zamieszczenie w wykazie osób projektantów z UE, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawarte i wymagane w SWZ ale nie posiadających polskich uprawnień projektowych?

Odpowiedź:

W przedstawionej w pytaniu sytuacji, Zamawiający uzna za równorzędne środki dowodowe potwierdzające posiadanie uprawnień – środki obowiązujące w danym kraju UE, a w przypadku

braku takowych – oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie uprawnień przez te osoby oraz wskazujące przyczyny braku możliwości przedstawienia innych dokumentów.

Pytanie 159

(dot. § 1 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 1 nowych ustępów:

„Wykonawca w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Zamawiającego, z tytułu odszkodowania lub z tytułu naruszenia postanowień Umowy lub czynu niedozwolonego (w tym z tytułu zaniedbań) lub w inny sposób z tytułu utraty możliwości korzystania z części (lub całości) Dostawy; utraty produkcji; utraty zysków lub przewidywanych zysków; utraty możliwości handlowej; utraty dowolnego kontraktu; lub z tytułu jakichkolwiek pośrednich, ubocznych lub wynikowych strat lub szkód, które mogą być poniesione przez Zamawiającego w związku z Umową.”

„Niezależnie od postanowień stanowiących inaczej, maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego za koszty, straty, zobowiązania lub szkody wynikające podczas i/lub w wyniku wykonania lub niewykonania Umowy z jakichkolwiek przyczyn, między innymi, z powodu zaniedbania po stronie Wykonawcy nie przekroczy stu (100)% Ceny kontraktowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian § 1 umowy w zakresie zaproponowanym i odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 110.

Pytanie 160

(dot. § 1 ust. 7 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia §1, p.7 w następujący sposób:

„Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, jak również mogących powstać na etapie realizacji będą obciążać Wykonawcę.”

Na

„Skutki finansowe jakichkolwiek błędów *w zakresie dostawy Wykonawcy* w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, jak również mogących powstać na etapie realizacji będą obciążać Wykonawcę”

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 24.

Pytanie 161

(dot. § 4 ust. 3 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia §4, p.3, pp.8

„8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności cywilnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywanym lub nienależycie wykonanym przedmiotem Umowy”

na następujące:

„8) ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy, wszystko z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności uzgodnionych w Umowie.”

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 45.

Pytanie 162

(dot. § 4 ust. 3 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia §12

„12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków Zamawiającego, pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi Robotami;”
na następujące:

„12) ponoszenia odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków Zamawiającego, pracowników i osób trzecich, zaistniałych w związku z prowadzonymi Robotami, których przyczyną było zaniedbanie Wykonawcy lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o odpowiedzialności za produkt.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 163

(dot. § 4 ust. 18 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia §4, p.18. z:

„18)usunięcia wszelkich wad i usterek powstałych w trakcie trwania Robót w terminie nie dłuższym niż termin 7 dni kalendarzowych. Termin ten z uwagi na rozmiar wad i usterek lub ich uwarunkowania techniczne może zostać za zgodą Zamawiającego odpowiednio wydłużony;”
na:

„18)usunięcia wszelkich wad i usterek powstałych w trakcie trwania Robót w najkrótszym, rozsądnym czasie. Termin ten z uwagi na rozmiar wad i usterek lub ich uwarunkowania techniczne może zostać za zgodą Zamawiającego odpowiednio wydłużony;”

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 48.

Pytanie 164

(dot. § 6 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia §6 poprzez dodanie na samym początku paragrafu następującego zapisu:

"Cały paragraf 6 ma zastosowanie do:

(i) podwykonawców budowlanych, tj. podmiotów, które coś budują lub montują na terenie budowy w rozumieniu art. 647(1) Kodeksu cywilnego, bez względu na wartość zawartej z nimi umowy;

(ii) powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom dostaw lub usług, których jednorazowa lub łączna wartość przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) netto;
Paragraf 6 nie ma zastosowania do innych podwykonawców niż wskazani w punkcie (i) lub (ii) powyżej."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 165

(dot. § 9 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia §9 poprzez dodanie na samym początku paragrafu następującego zapisu:

"Odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie wady Dostaw jest ograniczona do tych wyraźnie określonych w niniejszym paragrafie 9. Wyklucza się wszelkie inne zobowiązania lub gwarancje, które mogą być wyraźnie przewidziane lub dorozumiane przez ustawę, prawo lub w inny sposób".

"Odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie postanowienia Paragrafu 9 dotyczy wyłącznie wad, które ujawnią się w okresie dwóch (2) lat liczonych od Odbioru Końcowego Dostawy, lub w okresie trzydziestu (30) miesięcy od ostatniej głównej dostawy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (okres gwarancji)."

"Gwarancja, na mocy wyraźnego postanowienia w Umowie, nie będzie miała zastosowania do któregośkolwiek z poniższych: (a) Towarów określonych/kwalifikujących się jako materiały eksploatacyjne; (b) wad przypisywanych normalnemu zużyciu (lub odpowiednio korozji lub erozji); (c) wad pochodzących z niewłaściwego, wyjątkowego lub nadmiernego użytkowania Towarów lub z niewłaściwej konserwacji lub dbałości o Towary przez Zamawiającego; (d) wad pochodzących z wyposażenia lub procesów spoza zakresu dostawy lub zakresu świadczenia Wykonawcy; lub (e) wad pochodzących z modyfikacji lub prac naprawczych przeprowadzonych przez Zamawiającego lub osobę trzecią bez wyraźnej zgody Wykonawcy."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 166

(dot. § 9 ust. 1 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 9, p. 2 z:

„2)lat dla dostarczoną instalację UOC od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego, w którym nie zostały wskazane istotne braki, usterki, wady.”

na:

„2) 2 lata na dostarczoną instalację UOC od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego,”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 167

(dot. § 9 ust. 6 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 poprzez usunięcie p. 6.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie odniesień do rękojmi również w innych paragrafach Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 168

(dot. § 9 ust. 8 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 9 p. 8.1. „24 godziny” na „72 godziny”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 169

(dot. § 9 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 poprzez dodanie na końcu paragrafu nowych ustępów:

"Części wymienione lub naprawione podlegają takiej samej odpowiedzialności ze strony Wykonawcy i na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Dostaw, przez okres dwóch (2) lat od takiej wymiany lub naprawy."

"Okres gwarancji we wszystkich przypadkach kończy się najpóźniej w ciągu czterdziestu ośmiu (48) miesięcy po ostatniej głównej dostawie."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 170

(dot. § 12 ust. 1 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z § 12 punktów 5, 6 8, 9,10,11,12,13?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 171

(dot. § 12 ust. 2 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §12 poprzez zmianę brzmienia punktu 12.2.

„Maksymalne kary za opóźnienia (pozycje 1, 3 i 4) i wykonanie (pozycje 2 i 7, w tym dyspozycyjność) oddzielnie nie przekroczą pięciu (5) % Ceny Kontraktowej. Maksymalne kary za niedyspozycyjność nie przekroczą pięciu (5) % Ceny Kontraktowej. Maksymalne kary umowne łącznie nie przekroczą dwudziestu (20) % Ceny Kontraktowej."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 172

(dot. § 12 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 12 poprzez dodanie nowego punktu:

„Kary określone w niniejszym paragrafie 12 stanowią wyłączne środki zaradcze Zamawiającego w przypadku opóźnień lub niewykonania (w tym niedyspozycyjności) oraz rozwiązania umowy na podstawie § 13 ust. 7. ze strony Wykonawcy. Wyłącza się wszelkie inne roszczenia wobec Wykonawcy wynikające z opóźnień lub niewykonania Umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 173

(dot. § 13 ust. 1 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji w §13:

- w punkcie 13.1. 1) zmiany z „14 dni” na „90 dni”
- usunięcie punktu 13.5
- w punkcie 7 na zmianę z „5 dni” na „30 dni”
- usunięcie w punkcie 8 „gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonywania Robót w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy lub”,
co jest w sprzeczności z karą za opóźnienia będącą jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym, jednakże odstąpienie z powodu długich opóźnień znajduje się w punkcie 1.,
oraz zastąpienie „lub popadł w zwłokę z usunięciem istotnych braków, wad lub usterek powyżej 30 dni” następującym tekstem:
„nie jest w stanie usunąć wady, która w istotny sposób wpływa na użytkowanie dostarczonego sprzętu, w rozsądnym terminie dostosowanym do okoliczności.”
- usunięcie punktu 9 który jest zbyt nieprecyzyjny. Punkt 7 obejmuje to okresem karencji;
- usunięcie punktu 12.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 174

(dot. § 13 ust. 7 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji w §13, p.7?

W przypadku zakończenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Kara umowna zostanie wliczona do limitu określonego w § 12 ust. 2 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 175

(dot. § 13 ust. 8 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tekstu w §13, p.8 z „wynagrodzenia należnego” na „wynagrodzenia należnego i zapłaty za prace wykonane do momentu rozwiązania Umowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 176

(dot. § 13 ust. 9 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie p.9 w §13?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 177

(dot. § 13 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w §13 nowego punktu:

„W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do należnych płatności i zapłaty za prace już wykonane do momentu rozwiązania, w tym za sprzęt i prace już dostarczone i/lub które Wykonawca zobowiązał się już zakupić oraz do opłaty za rozwiązanie w wysokości 10 % Ceny Kontraktowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 178

(dot. § 18 ust. 1 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tekstu w §18, p.1 z:

„1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca z dniem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji wykonanych w ramach niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe Utworu, oraz do wyłącznego, nieograniczonego w czasie (bezterminowo) i przestrzeni korzystania i rozporządzania poszczególnymi utworami powstałymi w ramach ww. zlecenia, w całości i we fragmentach oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz używania utworów z pominięciem oznaczenia ich autorstwa.”

na:

„1. Tytuł własności do praw autorskich i wszelkich innych praw własności intelektualnej, jak również wszelkie rysunki, instrukcje obsługi i konserwacji, szablony, symbole, projekty, oprogramowanie (w tym aktualizacje i nowe wersje), plany, zapisy, instrukcje, know-how, wydruki i specyfikacje oraz wszelka inna dokumentacja, która zostanie dostarczona lub udostępniona Zamawiającemu w związku

z niniejszą Umową pozostanie wyłączną własnością Wykonawcy (lub jego dostawców będących stronami trzecimi, jeśli ma to zastosowanie) i zostanie dostarczona Zamawiającemu wyłącznie do użytku przy konstruowaniu, obsłudze i konserwacji Sprzętu sprzedanego na mocy niniejszej Umowy, a Zamawiający nie będzie wykorzystywał ani zezwalał na wykorzystywanie żadnego z nich do innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy."

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Umowy.

Pytanie 179

(dot. § 18 ust. 2 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie punktów 2.4 i 2.5 w §18?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 180

(dot. § 18 ust. 3 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę sformułowania „przenoszone” na „przewidziane na mocy niniejszego paragrafu” w §18 punkt 3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 181

(dot. § 18 ust. 3 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie na końcu punkt 3 w §18 „...pod warunkiem, że Zamawiający udzielił Wykonawcy prawa do interwencji w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, postępowaniu lub negocjacjach dotyczących takiego roszczenia i udzielił Wykonawcy uzasadnionej pomocy na jego żądanie, a ponadto pod warunkiem, że Zamawiający nie zawarł jakiegokolwiek ugody lub innego porozumienia z powodem bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

Jeżeli zostanie stwierdzone, że Urządzenie lub jego część stanowi naruszenie jakiegokolwiek wyżej wymienionego patentu lub innego zarejestrowanego prawa własności intelektualnej, a eksploatacja Urządzenia lub jego części jest prawnie zabroniona, Wykonawca niezwłocznie i na własny koszt

- wymieni lub zmodyfikuje naruszające postanowienia patentu lub innego zarejestrowanego prawa własności intelektualnej Urządzenie lub jego część na nienaruszający postanowień patentu lub innego zarejestrowanego prawa własności intelektualnej w taki sposób, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na działanie Urządzenia, lub
- zapewni Zamawiającemu prawo do korzystania z takiego Urządzenia lub jego części, lub
- usunie Urządzenie lub jego część i zwróci Zamawiającemu odpowiednią część Ceny."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 182

(dot. § 21 ust. 1-3 umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie punktów 1-3 w § 21 następującym zdaniem:

„Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą Umową będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem. Siedzibą postępowania arbitrażowego będzie Kraków, Polska.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy.

Pytanie 183

Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu zawarł następującą informację:

- w p. 8.1 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy i nie później niż do 31.03.2023 r.,
 - w p. IV.2.6 Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert),
 - w p. VI.3) Informacje dodatkowe: Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, na zasadach określonych w pkt 16 SWZ.
 - Jak również w SWZ: p. 16.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
- Wykonawca prosi o wyjaśnienia jak długi jest termin związania ofertą i jednocześnie jaka jest długości obowiązywania wadium.

Odpowiedź:

Regulacje dotyczące wadium zawarte w pkt. 16 SWZ wynikają z art. 97 i 98 PZP. Wynika z nich, że wadium (co do zasady) nieodłącznie związane jest z okresem związania ofertą. Okres ten – jak wskazał Wykonawca – wynosi 90 dni, z tym, że może być przedłużony o maksymalnie 60 dni (art. 220 PZP).

Pytanie 184

Zamawiający w SWZ wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą przedstawił części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom:

p.7.2

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

Jednocześnie formularz Wniosku zawiera następujący punkt:

„4. Oświadczamy, iż zamierzam(y)/nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić o ile dotyczy):”

I.p.	Nazwa części (elementu) zamówienia	Nazwa firmy podwykonawcy
1.		

Wykonawca prosi o wyjaśnienie na jakim etapie procedury przetargowej ma wskazać części zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcom. Jednocześnie informujemy, że na etapie składania wniosku, w celu zapewnienia konkurencyjności oferty, nie dokonamy jeszcze wyboru Podwykonawców.

Odpowiedź:

Zgodnie z przywołanym pkt. 7.2. SWZ, tj. w formularzu oferty, jeśli podwykonawcy są już znani. Jeśli nie – w momencie, gdy podwykonawcy będą już znani: jeżeli nastąpi to przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się do pkt. 21.4.4 SWZ, jeśli po podpisaniu Umowy – zastosowanie znajdą przepisy Umowy dot. podwykonawstwa. Jeżeli jednak podwykonawcy będą jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt. 11.3 SWZ, odpowiednie dokumenty należy złożyć z wnioskiem, zgodnie z pkt. 12.1.2 SWZ.

Pytanie 185

Firma X brała udział w dialogu technicznym. W jaki sposób Wykonawca ma opisać swoje zaangażowanie w JEDZ?

JEDZ: str. 20

konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów – jak wskazano w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia – spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

- Tak
 Nie

Proszę je opisać

-

bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał/(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

- Tak
 Nie

Proszę je opisać

Odpowiedź:

W przedmiotowej sytuacji, Wykonawca powinien twierdząco odpowiedzieć na wskazane pytania, wskazując na udział w dialogu technicznym. Zamawiający, mając na uwadze art. 85 ust. 2 oraz 108 ust. 1 pkt 6 PZP, informuje, że podjął działania zmierzające do usunięcia zakłócenia konkurencji w taki sposób, aby nie wykluczać Wykonawcy, który brał udział w dialogu technicznym z udziału w niniejszym postępowaniu, w szczególności Zamawiający zapewnia wszystkim Wykonawcom równy dostęp do informacji związanych w prowadzonym postępowaniem oraz dokumentami zamówienia, w sposób, który nie stawia w uprzywilejowanej sytuacji Wykonawców, którzy brali udział w dialogu technicznym.

Pytanie 186

Ponieważ, do dzisiaj nie otrzymaliśmy od Państwa odpowiedzi na pytania, które mają wpływ na przygotowanie wniosku, prosimy o wydłużenie terminu ich składania o co najmniej 3 tygodnie. Proszę wziąć także pod uwagę, że opracowanie wymaganych dokumentów może wymagać również dodatkowych tłumaczeń, gdy wniosek składają podmioty polskie i zagraniczne, co wymaga większej ilości czasu.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 w zw. z art. 143 ust. 1 PZP, Zamawiający dokonuje zmian w SWZ oraz załącznikach do SWZ. Zmiany zostały uwidocznione (poprzez tryb „śledzenia zmian”) w ujednoliconej w dniu dzisiejszym wersji SWZ i załącznikach do SWZ – dokumenty stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy zamierzają wziąć udział w niniejszym postępowaniu.

Załącznik:

- *ujednolicona w dn.30.04.2021 r. SWZ oraz ujednolicone załączniki do SWZ.*