


ZAKRES OPRACOWANIA

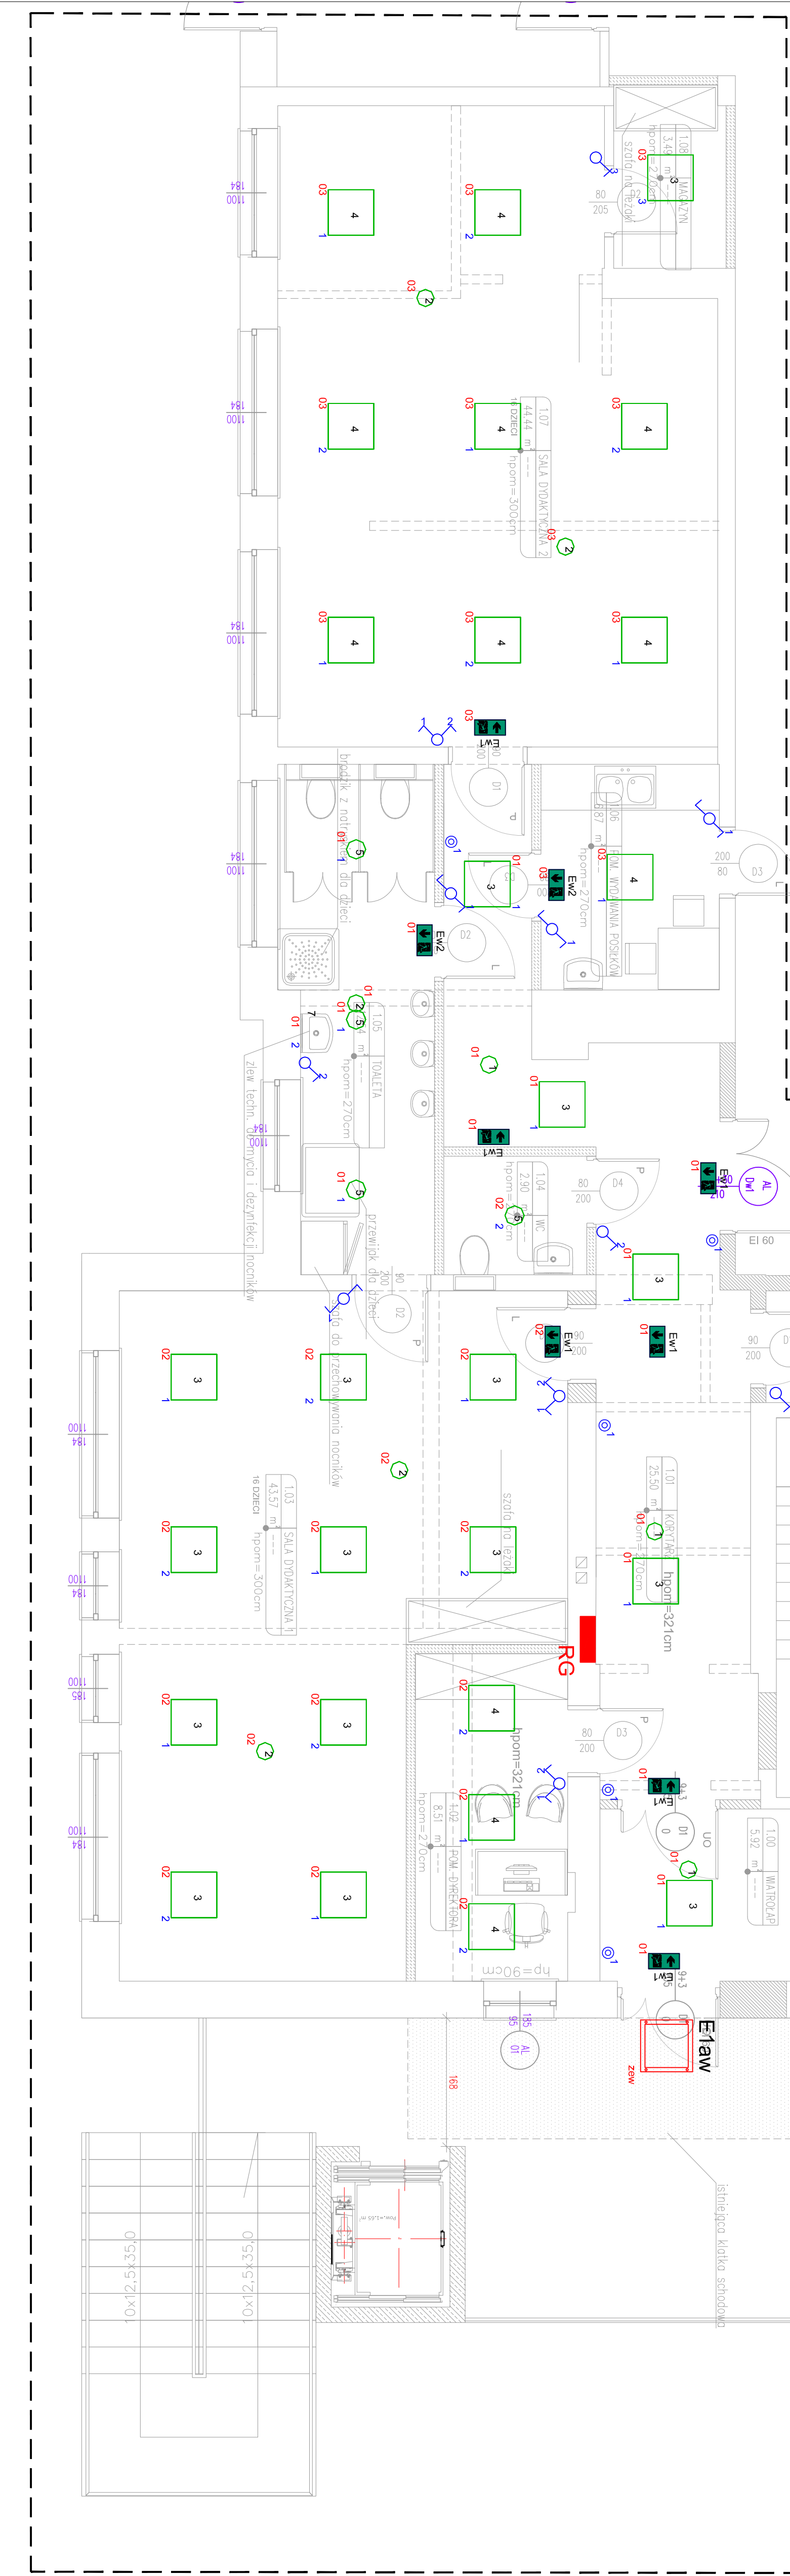

LEGENDA:


- 1 AWEX EYKR_E EYKR_E-165lm
 - 2 AWEX EYKU_E EYKU_E-180lm
 - 3 LUXIONA Trol 01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840
 - 4 LUXIONA Trol 01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840
 - 5 LUXIONA Trol LAB/2017-03/010 BERYL NEW LED O-2 SY 3600LM PLX E 34 IP20/44 840
 - 6 LUXIONA PLAFON SQUARE LED 1300 PC E IP54 IK10 CMW 840
 - 7 X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 L-600
- Ew1
Oprawa ewakuacyjna TW, 1.2W, IP41, wyjście ewakuacyjne, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, grafika przykładowa, należy dobrać odpowiedni plakatogram po ustaleniu planu ewakuacji
- Ew2
Oprawa ewakuacyjna SK8, 1.2W, IP44, wyjście ewakuacyjne, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, grafika przykładowa, należy dobrać odpowiedni plakatogram po ustaleniu planu ewakuacji
- E1aw
Oprawa awaryjna 1500lm SHM nad drzwiami wyjściowymi z termostatem

LEGENDA:

- ładźnik podłogowy
- ładźnik schodowy
- ładźnik świetlnikowy
- przełącznik

UWAGI:
- oprawy w pomieszczeniach wilgotnych w wersji IP44
- ładźniki montowane na wysokości 1,4m

Zezwala się na zastosowanie innych opraw i oprawy pod warunkiem spełnienia założeń projektowych oraz zachowania właściwości technicznych, bez pogarszania jakości.



BIURO PROJEKTOWE			
ARCO Rafał Kozłowski			
ul. A.G. Siedleckiego 8/16			
85-868 Bydgoszcz			
tel. 692 48 75 73			
www.arco.az.pl			
biuro@arco.az.pl			
INWESTOR			
Gmina Kruszwica			
ul. Nadgopłanska 4			
88-150 Kruszwica			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI			
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania			
części budynku szkoły na żłobek.			
dz. nr ewid. 106 107 108 109, obręb 0001, 040706_4, Kruszwica - M			
PROJEKTOWAŁ:			
inż. Roman Kwiatek			
Nr upr. WBPP-NB-7210/6/82			
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Renata Kozłowska			
SPRAWDZIŁ:			
inż. Tadeusz Ambroziak			
Nr upr. 7210/265/76			
TEMAT RYSUNKU			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
INST. OSWIEPLENIA, RZUT PARTERU			
BRANŻA			
ELE			
BUD			
E-01			
04.2020			