


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

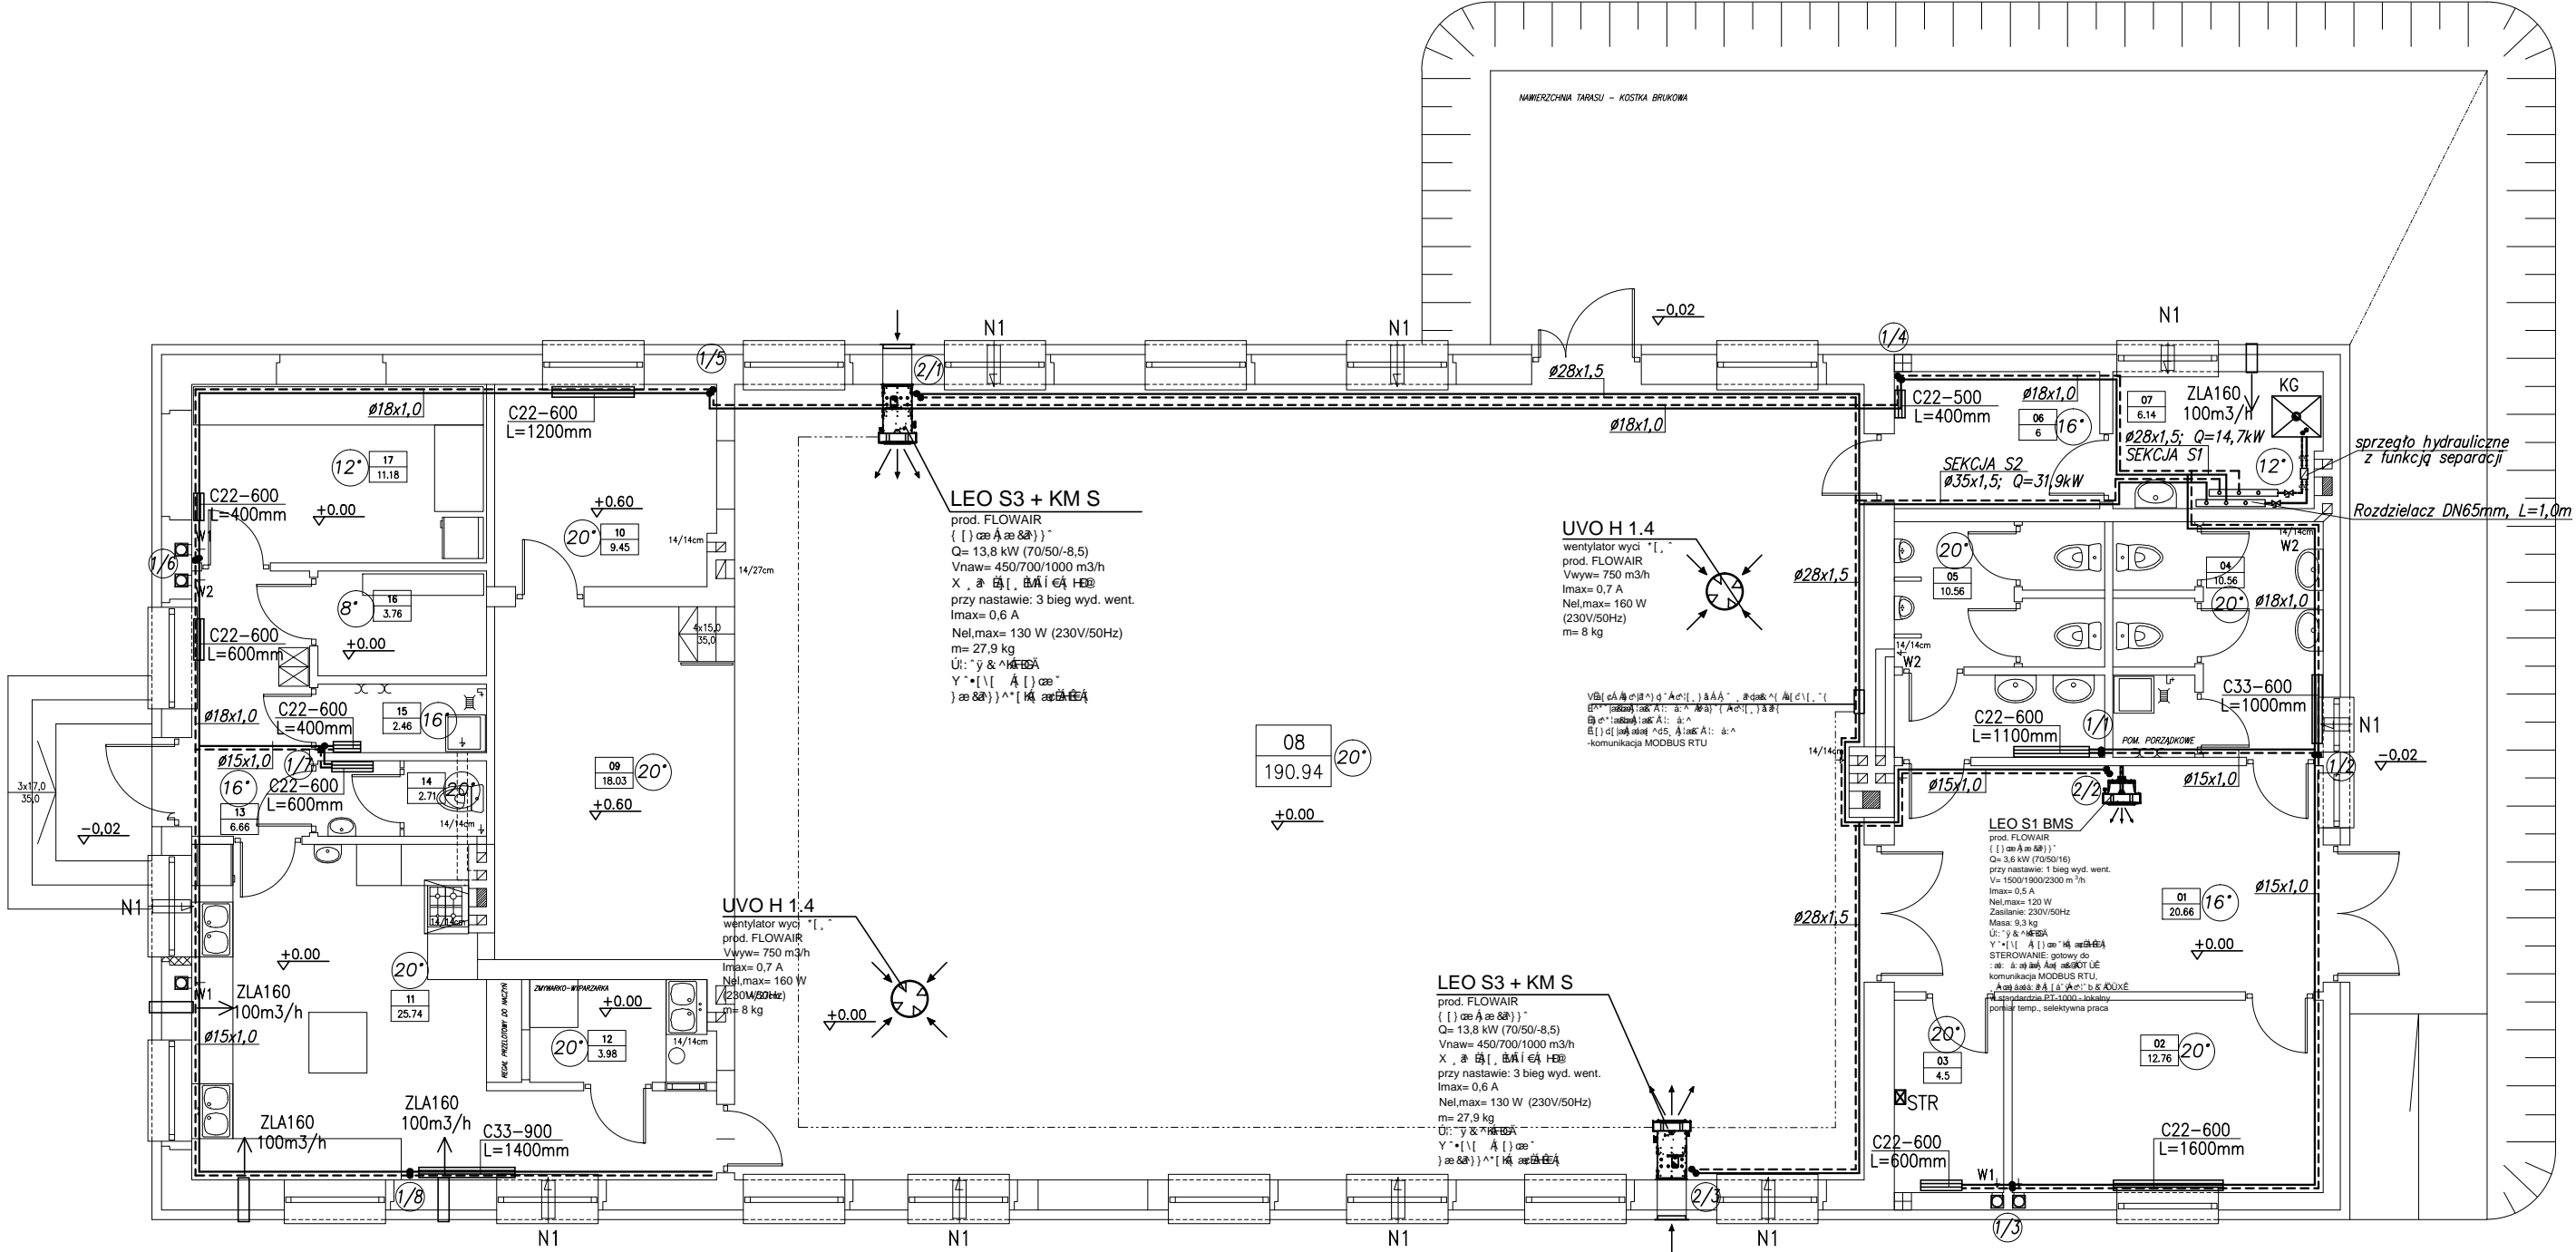

OZNACZENIA:

- projektowany grzejnik
- projektowany przewód zasilający
- pojektowany przewód powrotny

C22–600 – typ grzejnika
L=1,80m – długość grzejnika

●● –proj. piony (podejścia) instalacji C.O.

16° –proj. temperatura w pomieszczeniu

KG – proj. kocioł gazowy o mocy 52,0 kW

LEO S3+KMS – proj. aparat grzewczo–wentylacyjny z komorą mieszania typu LEO S3 firmy FLOWAIR – szt. 2

LEO S1 BMS – proj. aparat grzewczo–wentylacyjny typu LEO S1 BMS firmy FLOWAIR – szt. 1

STR – proj. sterowanie układu nawiewu i wywiewu

UWAGI:

- 1–Zaprojektowano grzejniki płytowe Purmo Compact firmy RETIG HEATING
- 2–Zaprojektowano rury z miedzi
- 3–Rury prowadzić pod stropem przyziemia.

ZLA160 –SAMOCZYNNY REGULOWANY TEMPERATUROWO NAWIETRZAK, np. F–MY "HELIOS" TYP ZLA (montaż min. 2,0m nad posadzką)

B I L A N S P O W I E R Z C H N I					
DOM LUDOWY W OSINACH					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm	
01	Hall	plyt. cer.	20.66	20.66	
02	Pom. kierownika	parkiet	12.76	12.76	
03	Szatnia	plyt. cer.	4.5	4.5	
04	Wc kobiet	plyt. cer.	10.56	10.56	
05	Wc mężczyzn	plyt. cer.	10.56	10.56	
06	Pom. gospodarcze	plyt. cer.	6	6	
07	Kotłownia	plyt. cer.	6.14	6.14	
08	Sala	parkiet	190.94	190.94	
09	Scena	parkiet	18.03	18.03	
10	Zaplecze sceny	parkiet	9.45	9.45	
11	Kuchnia	plyt. cer.	25.74	25.74	
12	Pom. zmywak	plyt. cer.	3.98	3.98	
13	Komunikacja	plyt. cer.	6.66	6.66	
14	Wc	plyt. cer.	2.71	2.71	
15	Pom. porządkowe	plyt. cer.	2.46	2.46	
16	Chłodnia	plyt. cer.	3.76	3.76	
17	Magazyn kuchni	plyt. cer.	11.18	11.18	
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			346.09	346.09	
ISTN. POW. ZABUDOWY			324.60m2		
PROJ. POW. ZABUD.			84,85m2		

Autorskie Biuro Projektów					
63–600 Kępno ul.Boczna 4					
Stanowisko	Imię Nazwisko	Nr upr.	Specjaln.	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. P. Witzak	58–90–GW	san.	07.05.2018	
Sprawdził:	mgr inż. Ewa Scierska	194/01/PUW	san.	07.05.2018	
Asystent projektanta					
Temat	BUDOWA INSTALACJI C.O I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ELEMENTAMI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU "DOMU LUDOWEGO" W OSINACH				Stadium P.T.
					Branża Sanitarna
Adres	OSINY DZ.NR 274/1 GM.KĘPNO				Skala 1:100
RYSUNEK	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PRZYZIEMIA				Nr rys. 2/100