



RG

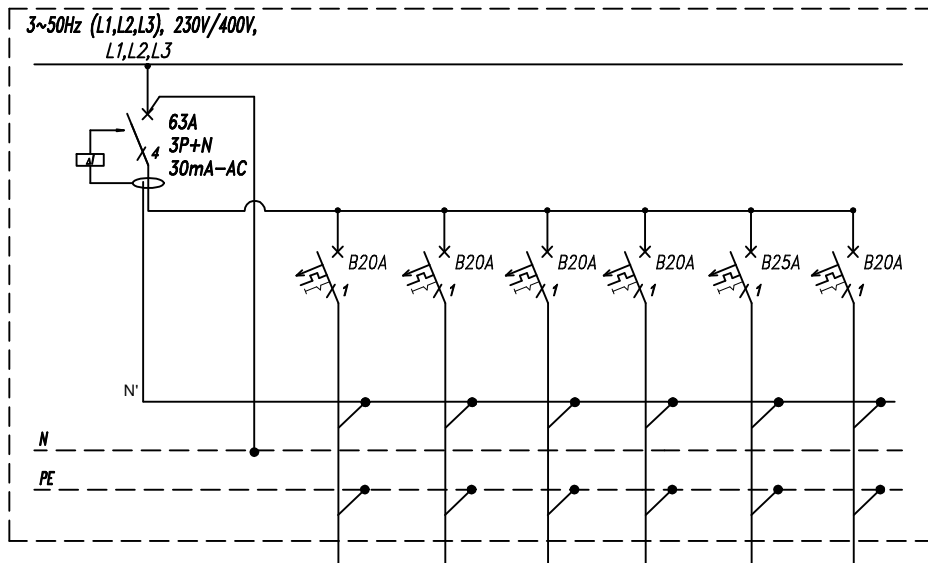

NR OBWODU	RG/P11	RG/P12	RG/P13	RG/P14	RG/P15	RG/P16
NAZWA OBWODU	Przepl. podgrz. wody	Przepl. podgrz. wody	Przepl. podgrz. wody	Przepl. podgrz. wody	Przepl. podgrz. wody	Przepl. podgrz. wody
PRZEWÓD	N2XH-J 3x4mm	N2XH-J 3x4mm	N2XH-J 3x4mm	N2XH-J 3x4mm	N2XH-J 3x6mm	N2XH-J 3x4mm
MOC ELEKTR. Po[kW]	3,5	3,5	3,5	3,5	5,5	3,5

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA: Zasilanie, montaż oraz sterowanie urządzeń technicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podłączanych urządzeń, instrukcjach montażu a także zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branżowych.



Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński

86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G  
tel. kom. 607-820-777  
e-mail: psbud@interia.pl

INWESTOR:

Gmina Kcynia  
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

INWESTYCJA:

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy  
ul. Poznańskiej w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska  
i budową infrastruktury towarzyszącej

LOKALIZACJA:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

SKALA:

-

BRANŻA:

Elektryczna

FAZA:

PT

DATA:

01.2023 r.

NR ARKUSZA

E.5.6

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Mieszkowski	POM/0317/PBE/18	ELEKTRYCZNA	
OPRACOWANIE	Anna Mieszkowska			