



RG

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA: Zasilanie, montaż oraz sterowanie urządzeń technicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podłączanych urządzeń, instrukcjach montażu a także zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branżowych.

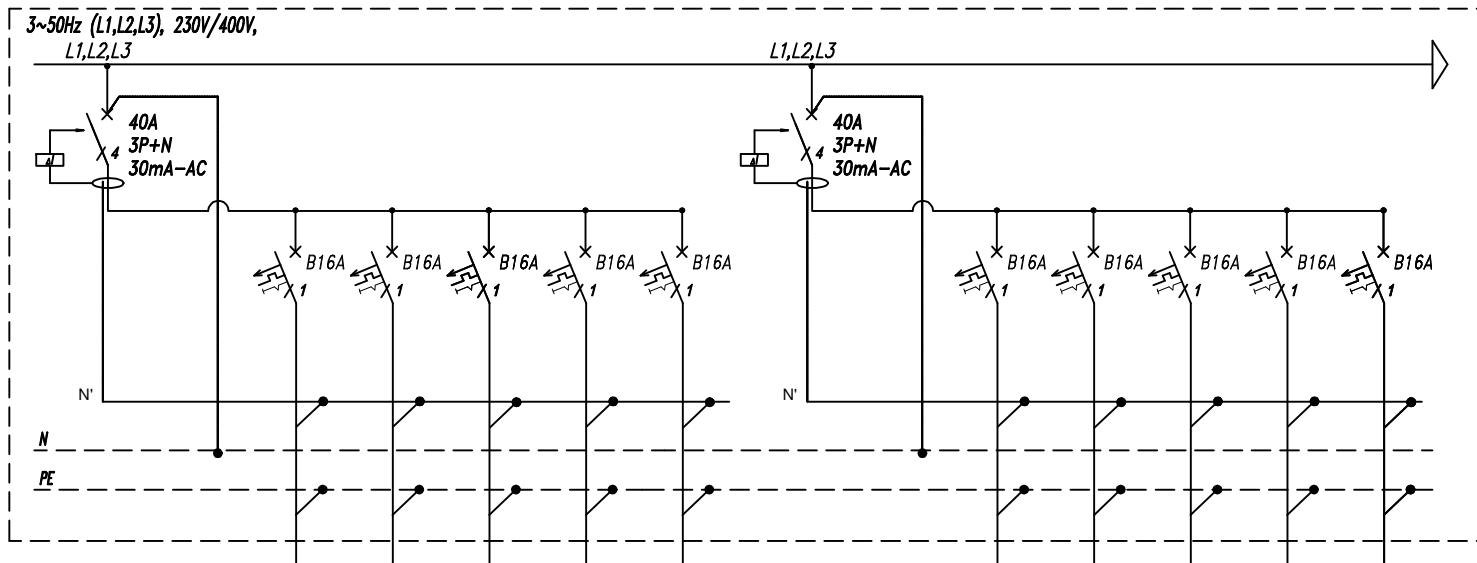

| NR OBWODU | RG/G16 | RG/G17 | RG/G18 | RG/S12 | RG/S13 | | RG/G19 | RG/G20 | RG/G21 | RG/S14 | RG/S15 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| NAZWA OBWODU | Gniazda 230V | Gniazda 230V | Gniazda 230V | Grzejnik elektr. | Grzejnik elektr. | | Gniazda 230V | Gniazda 230V | Gniazda 230V | Grzejnik elektr. | Grzejnik elektr. |
| PRZEWÓD | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm |
| MOC ELEKTR. Po[kW] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |



Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński

86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

INWESTOR:

Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

INWESTYCJA:

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy
ul. Poznańskiej w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska
i budową infrastruktury towarzyszącej

LOKALIZACJA:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

SKALA:

-

BRANŻA:

Elektryczna

FAZA:

PT

DATA:

01.2023 r.

NR ARKUSZA

E.5.5

| FUNKCJA: | AUTOR: | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------|
| PROJEKTANT | mgr inż. Karol Mieszkowski | POM/0317/PBE/18 | ELEKTRYCZNA | |
| OPRACOWANIE | Anna Mieszkowska | | | |