




TABLICA TK

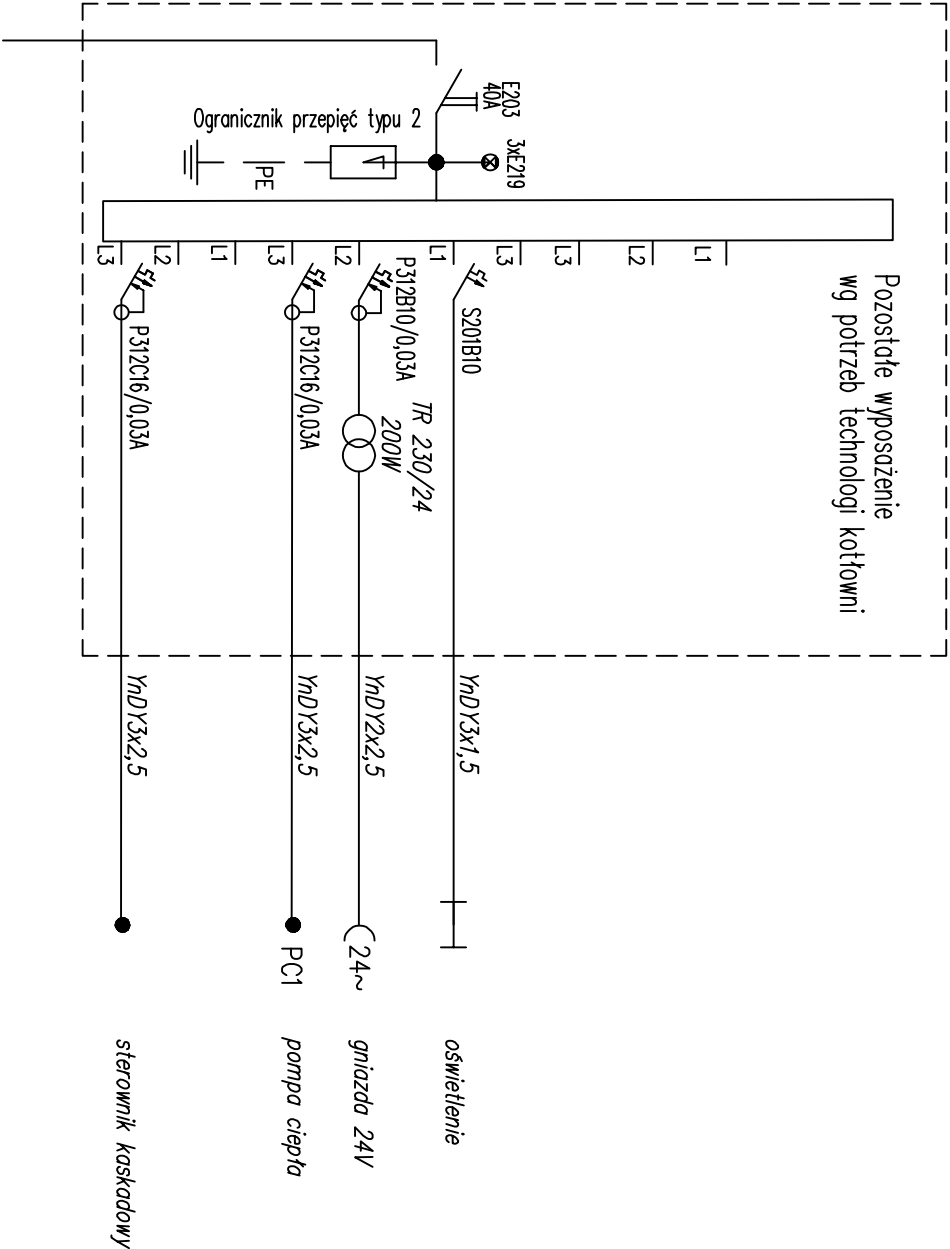

ROBUDOWA ISTN. TG



TABLICA TK



- Klasa Izolacji ☐
- IP 55
- In=630A
- Natynkowa
- Drzwi z zamkiem
- Wymiary
- Szerokość 550mm
- Wysokość 650mm
- Głębokość 275mm

SKORUT SYSTEMY SOLARNE SP. Z O.O.			
UL. WYBICKIEGO 71, 32-400 MYŚLENICE			

	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Jerzy Holec	217/2002		02.2023
Format A3	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Ruda Śląska ul. 1 Maja 218			Faza Proj. bud.-wyk.
Skala ---	Temat: Schemat ideowy zasilania			Nr rys. E01
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)				