



URZĄD GMINY CHROSTKOWO

Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

tel. (54) 306 75 30; fax (54) 306 75 32;

e-mail: gmina@chrostkowo.pl; www.chrostkowo.pl

Chrostkowo, dnia 14.06.2022 r.

Z.271.07.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół w Chrostkowie”.


Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Projekt zakłada montaż urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych (zestawu drążków). Proszę o wskazanie w którym miejscu ma się on znajdować, gdyż na mapkach nie jest zaznaczony. Czy w miejscu montażu tego urządzenia jest przygotowana nawierzchnia bezpieczna zgodnie z wymaganiami od Producenta? Czy należy przyjąć do wyceny przygotowanie takiego podłoża?

Odpowiedź:

Montaż urządzenia do ćwiczeń bezpośrednio na gruncie trawiastym, bez dodatkowych nawierzchni. Orientacyjne miejsce montażu zestawu sprawnościowego:

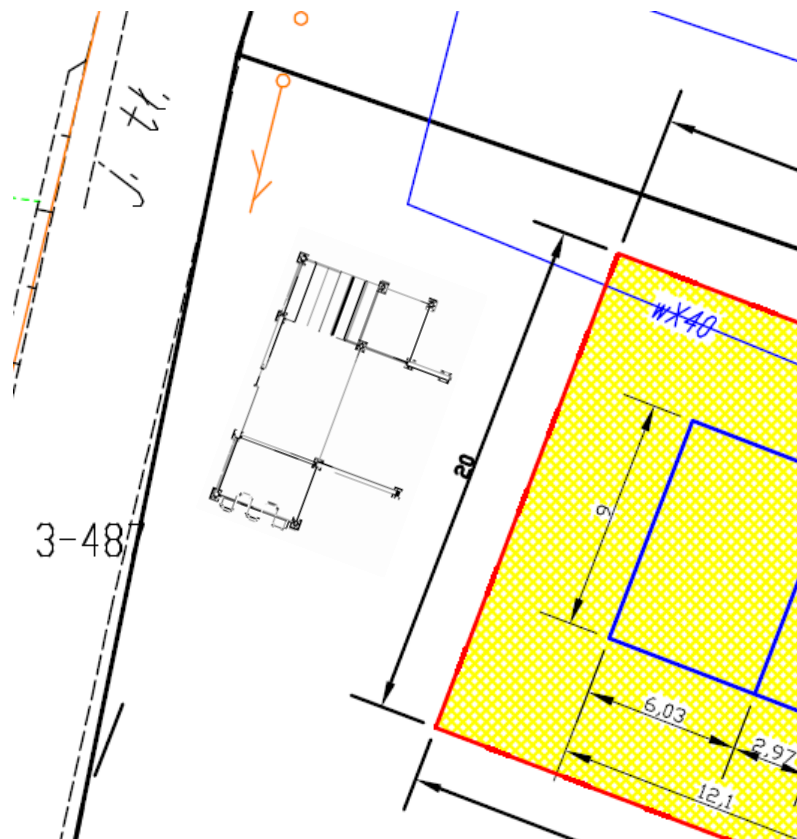



URZĄD GMINY CHROSTKOWO

Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

tel. (54) 306 75 30; fax (54) 306 75 32;

e-mail: gmina@chrostkowo.pl; www.chrostkowo.pl

Pytanie 2:

Projekt zakłada zakup oraz montaż kontenera. Jakie wymagania ma spełniać kontener, gdyż w dokumentacji są tylko zdjęcia podglądowe.


- Jakie wymiary ma posiadać ten kontener?
- W jakim kolorze ma być wykonany?
- Jakie przyjąć grubości płyt warstwowych dla ścian i podłogi?
- Ile przyjąć okien w kontenerze i w jakich wymiarach i czy mają się jakoś otwierać i kolorystyka profili okien.
- Jakie przyjąć drzwi kontenera? Czy mają być one oszklone czy w całości pełne? W jakim kolorze?
- Czy w tym kontenerze ma być wykonana instalacja oświetleniowa lub gniazda sieciowe?

Odpowiedź:

Specyfikacja kontenera wg. załączonych zdjęć w projekcie budowlanym, parametry minimalne:

Opis techniczny	
Wymiary zewnętrzne segmentu (mm)	
Długość	6058
Szerokość	2438
Wysokość	2830
Kolorystyka	
Konstrukcja	RAL 9002
Ściany zewnętrzne	RAL 9002
Wnętrze kontenera	RAL 9002 (biały)
Drzwi zewnętrzne	RAL 7035 (szare)
Profile okienne	RAL 9002 (biały)
Zabezpieczenie antykorozyjne	Konstrukcja jest piaskowana a następnie malowana natryskowo farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową
Konstrukcja	Profile zimnogięte 2-3 mm Kształtowniki zamknięte 2-3 mm
Stropodach	Blacha trapezowa 1,5 mm spawana do konstrukcji po obwodzie kontenera. Ociekanie wody na przyległy teren wokół kontenera. Wełna mineralna sztywna #100 Płyta warstwowa - rdzeń styropianowy #50
Ściany zewnętrzne	Płyta warstwowa Blacha lakierowana z przetłoczeniami Rdzeń styropianowy #100 mm Blacha lakierowana płaska
Podłoga	Nośność 250 kg/m ² . Warstwy następująco od góry: Listwa przypodłogowa wykonana z obróbki z blachy płaskiej lakierowanej Wykładzina PCV szara, klejona

	Płyta OSB 25 mm	
	Folia polietylenowa 0,2 mm	
	Wełna mineralna 150 mm	
	Blacha niskofałdowa ocynkowana 0,5 mm	
Wyposażenie		
Drzwi zewnętrzne		
Szer. 900 x wys. 2000	Zewnętrzne, jednoskrzydłowe, stalowe, TYP Padilla, wkładka patentowa, 3 klucze	1szt.
Okna	PCV z szybami zespolonymi 1200 x 1200 mm	1szt.
Instalacja elektryczna 230V	Podtynkowa, ułożona w ochronnych rurach typu „peszel”	
Instalacja oświetleniowa	Przewody YDY 3*1,5 mm	
Wyposażenie elektryczne oświetleniowe	Lampy hermetyczne – 2 x 36W	2 szt.
Instalacja elektryczna	Przewody YDY 3*2,5 mm, gniazdo 230V	
Zasilanie	Puszka zewnętrzna Podłączenie zewnętrzne po stronie Zamawiającego	
Wentylacja	Grawitacyjna, kratki nawiewno – wywiewne,	

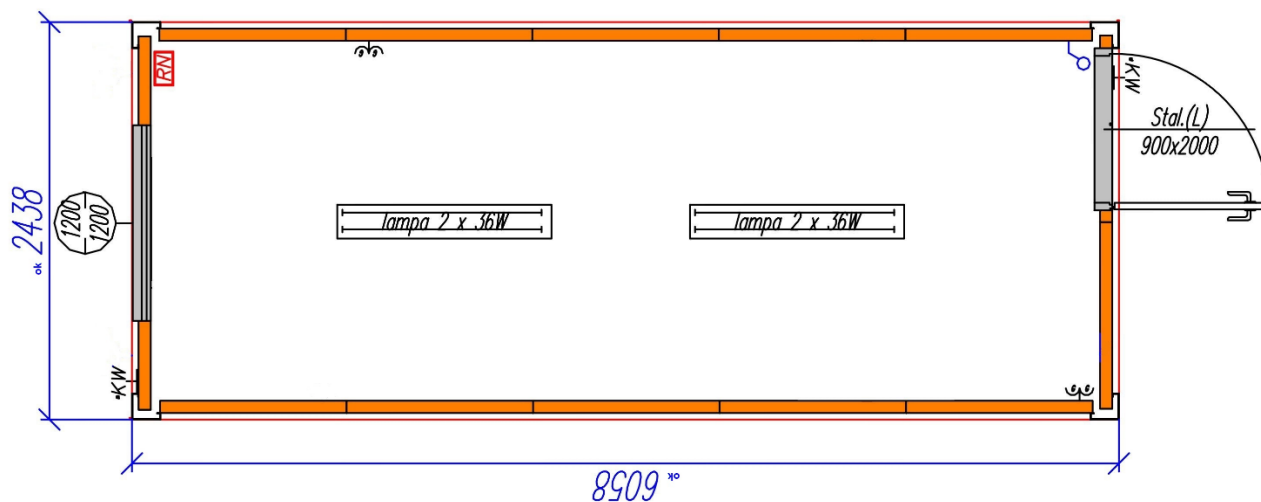

Przedmiotowe wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

na oryginale podpisać:
Z-ca Wójta Gminy Chrostkowo
Rafał Wiśniewski

Sporządził:
Łukasz Lazarowski
Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
e-mail: l.lazarowski@chrostkowo.pl
tel. (54) 306 75 36