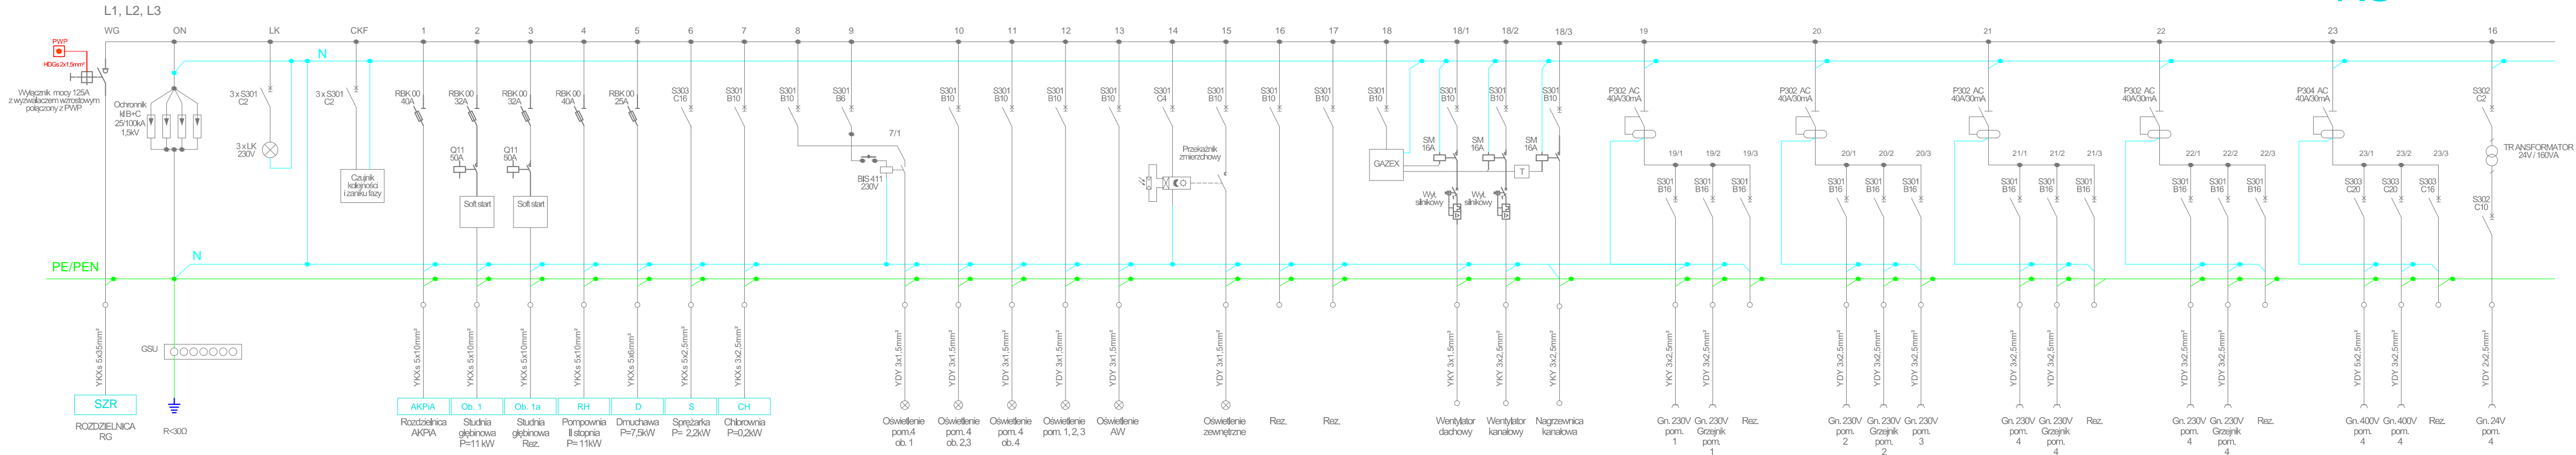




ROZDZIELNICA GŁÓWNA

RG



OBUDOWA STALOWA IP55 1800x800x400 z cokołem 100



| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| Autor opracowania | | PPHU SADEKO Mirosław Nowak | |
| | | Piotrów 5A 99-200 Poddębice | |
| Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie ul. Południowa 5, 99-045 Parzęczew | | Stadium PB | |
| Nazwa opracowania Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Ignacew Folwarczny gm. Parzęczew | | | |
| Adres obiektu Ignacew Folwarczny nr ew. dz. 39/2, 40/2 gm. Parzęczew | | Data 02. 2018 | |
| Branża ELEKTRYCZNA | | | |
| Tytuł rysunku Rozdzielnica główna RG | | Skala - | |
| Projektował mgr inż. Maciej Ławniczak upr.nr WKP/0249/POOE/15 spec. instalacyjna | | Podpis  | Nr rys. E-07 |
| Sprawdził mgr inż. Benon Przybylski nr upr. GPB.7342-55/98 spec. instalacyjna | | Podpis  | |