

37. LUDWIKOWICE KŁ. UL. GŁÓWNA 121, DZ. NR 267 (BUDYNEK MIESZKALNY)

Złoże tarczowe obrotowe do 1,20 m³/dobę (7 osób)

Montaż oczyszczalni ścieków proponuje się w pobliżu lub w miejscu istniejącego szamba wraz z jego rozbiórką. Niewielki obszar na montaż oczyszczalni i studni chłonnej. Brak danych na temat głębokości wylotu kanalizacji może powodować konieczność zastosowania oczyszczalni z głębokim wlotem oraz głębokiej studni chłonne. Mała działka, bliskość fundamentów budynku oraz zwiększona głębokość oczyszczalni powodować będą znaczne utrudnienia w robotach ziemnych. Studnia chłonna za budynkiem gospodarczym (przejście przez budynek przyłączem). Utrudniony lub niemożliwy dojazd sprzętem (wyłącznie przez działki prywatne lub robi orka budynku gospodarczego. W przypadku rozbiórki budynku gospodarczego Wykonawca winien wykonać niezbędną dokumentację oraz dokonać zgłoszenia rozbiórki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganej przepisami odległości projektowanej oczyszczalni od granicy działki należy uzyskać odstępstwo od warunków technicznych. Jako odprowadzenie ścieków oczyszczonych proponuje się studnię chłonną, należy jednak na etapie projektowania opracować opinie geotechniczną celem zweryfikowania warunków gruntowo- wodnych. Wg mapy zasadniczej (stanowiącej załącznik do niniejszej karty) w planowanej lokalizacji urządzeń oczyszczalni ścieków nie występują istniejące przyłącza, czy instalacje, należy jednak przewidzieć możliwość ich występowania.

W przypadku odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieku należy uzyskać uzgodnienie z zarządcą cieku wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Kłodzko oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Wodach Polskich Zarząd Zlewni w Nysie wraz dokonaniem opłaty za wydanie wyżej wymienionego pozwolenia za usługę wodną i urządzenie wodne.

W przypadku studni chłonnej wykonać należy opinię geotechniczną możliwości posadowienia oczyszczalni ścieków oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Wodach Polskich Zarząd Zlewni w Nysie wraz z dokonaniem opłaty za wydanie wyżej wymienionego pozwolenia usługę wodną i urządzenie wodne.

Uzgodnienia pozostałe:

Na etapie zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę oczyszczalni, może zostać narzucona przez Starostę Kłodzkiego konieczność uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków (Delegatura w Wałbrzychu, adres: ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 64 18) oraz prowadzenia prac pod nadzorem pracownika uprawnionego do prowadzenia badań archeologicznych. Powyższe uzgodnienie dotyczyć będzie określenia prowadzenia prac na obszarze obserwacji archeologicznej oraz badań archeologicznych , które będą nadzorowały roboty ziemne objęte zamierzeniem bez wpływu na ich zakres. Na badania archeologiczne należy uzyskać w wyżej wymienionym urzędzie pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej w oparciu o uzgodniony program badań archeologicznych przed przystąpieniem do robót w terenie. Pozwolenie na badania archeologiczne należy uzyskać w podstawie art. 36, ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).

Ponadto w przypadku odprowadzenia oczyszczonego ścieku do cieku wodnego będącego własnością Skarbu Państwa PGW WP RZGW we Wrocławiu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na zajęcie terenu pod wodami płynącymi w postaci umowy zawartej między Inwestorem z PGW WP RZGW we Wrocławiu.

W załączeniu:

- mapa zasadnicza

Orientacyjny koszt budowy:

- kompletna oczyszczalnia wraz z odbiornikiem ścieków oczyszczonych (tj. studnia chłonna, ciek wodny bądź rów itp.), montażem i przyłączem kanalizacyjnym i elektrycznym

- dokumentacja, pozwolenia i uzgodnienia formalno- prawne (pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, opinia geotechniczna, pozwolenie wodnoprawne + operat, ewentualnie: opinia konserwatorska z ewentualną decyzją administracyjną na badania archeologiczne w oparciu o uzgodniony program badań archeologicznych, wypis z planu bądź decyzja o warunkach zabudowy, uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie u organu upoważnionego, uzgodnienia przejścia przez drogę publiczną bądź nieruchomości innych właścicieli, uzgodnienia z gestorami sieci w przypadku kolizji z istniejącymi sieciami, wyłączenie z produkcji rolnej w przypadku gruntów chronionych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych) + pomiar ochronny wykonanej instalacji elektrycznej -

- obsługa geodezyjna, mapa zasadnicza bądź mapa do celów projektowych , wytyczenie obiektu, geodezyjny pomiar powykonawczy do państwowego zasobu geodezyjnego

- nadzór inwestorski

Gwarancja na urządzenia (5 lat) wykraczająca poza okres gwarancji producenta.

Skala mapy: 1:1000
 Godło arkusza mapy:
 Jednostka ewid.:
 Odniesienie:
 Numer działki:
 Ul. nr:
 Układ współrz. płaskich: 480746
 Układ odniesienia: PL-EVRF2007-19-1
 Układ odniesienia: PL-ETRF2000

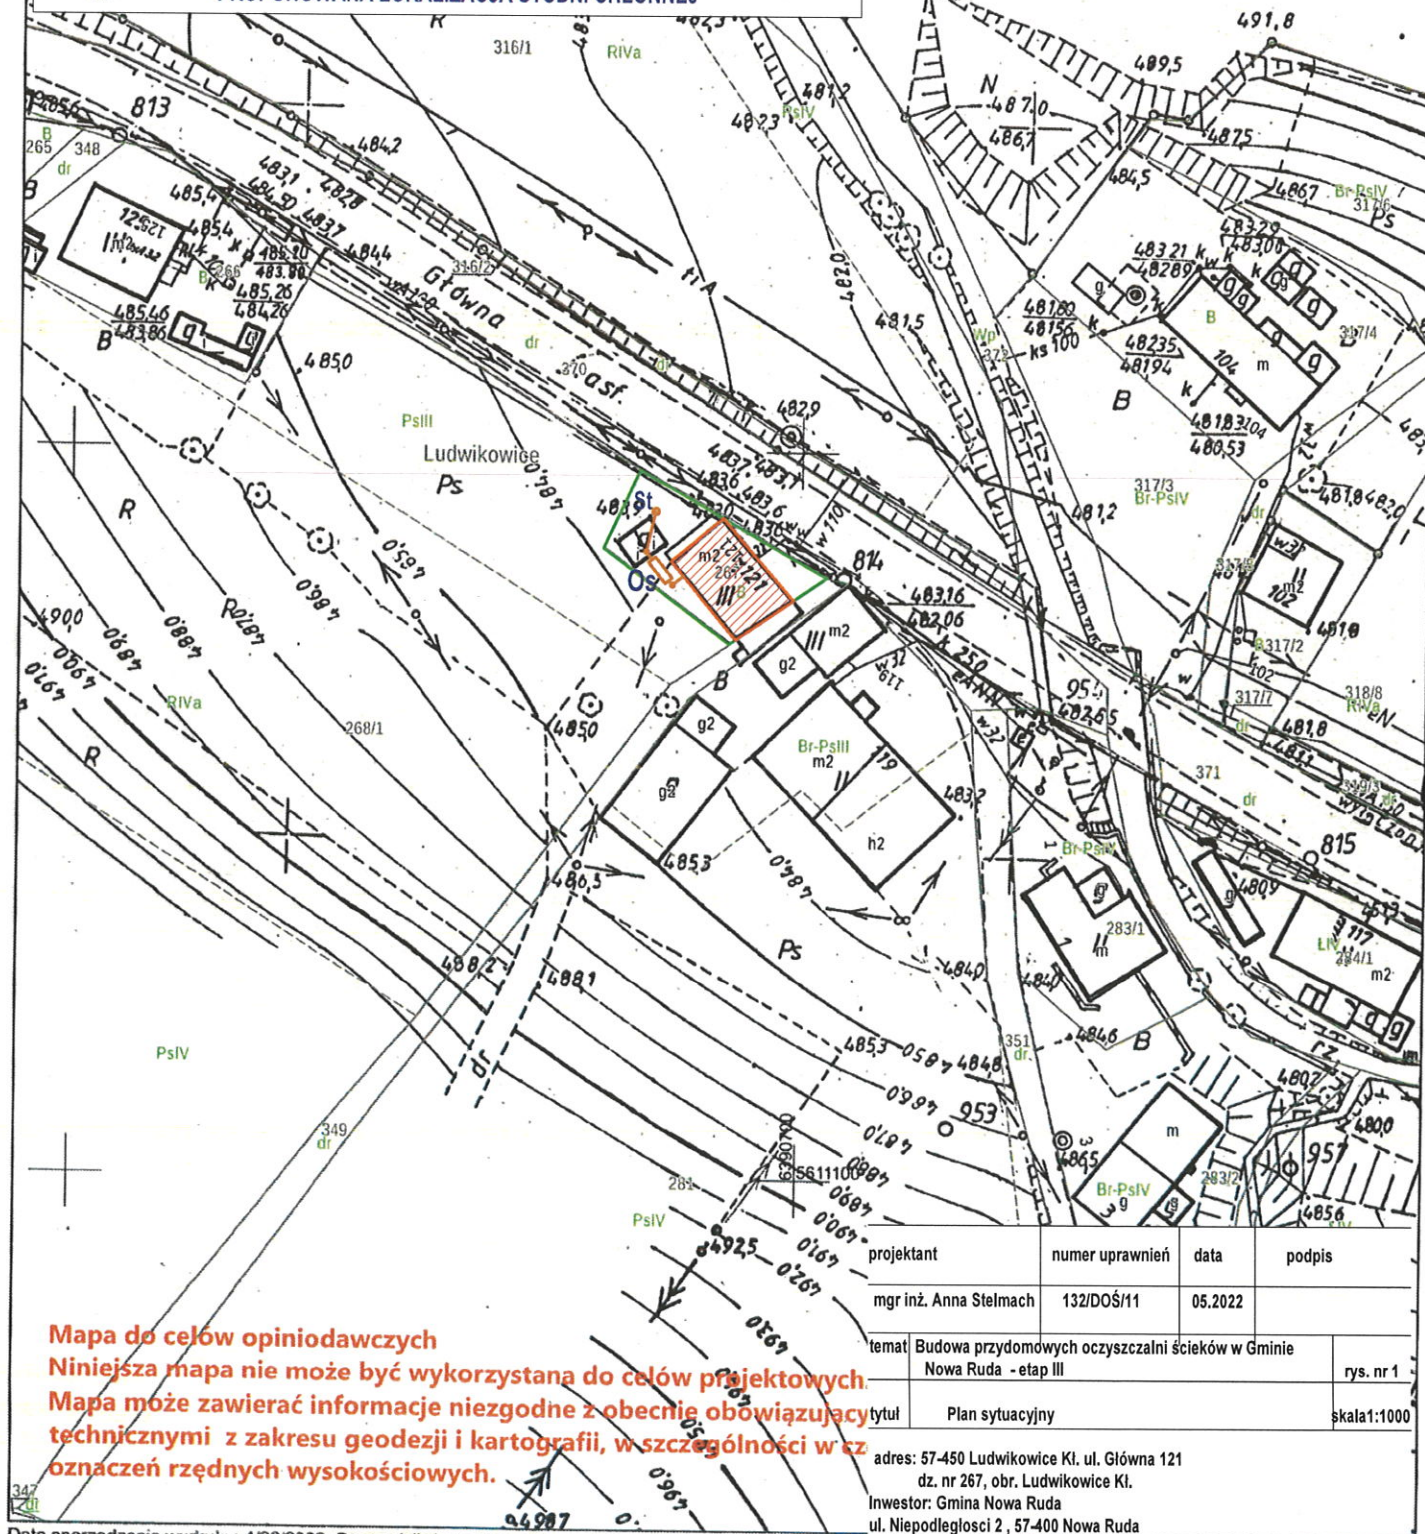
LEGENDA:

- GRANICA DZIAŁKI
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNY
- OsO PROPONOWANA LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
- PROPONOWANY PRZEBIEG PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO
- StO PROPONOWANA LOKALIZACJA STUDNI CHŁONNEJ

Nazwa organu prowadzącego zasób geodezyjny i kartograficzny:	Starosta Kłodzki	LS	1119
Identyfikator ewid. mal. zasobu:	P.0208.2013.6357		
Nazwa materiału zasobu:	Arkusze mapy zasadniczej w postaci drukowanej		
Data wykonania kopii materiału zasobu:	4/26/2022		
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ:	Jaworski		

Z up. STAROSTY
 Weronika Skarżyńska

Referent ds. prowadzenia i obsługi
 Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego
 Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

**Mapa do celów opiniodawczych**

Niniejsza mapa nie może być wykorzystana do celów projektowych.
 Mapa może zawierać informacje niezgodne z obecnie obowiązującymi
 technicznymi z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności w z
 oznaczeń rzędnych wysokościowych.

projektant	numer uprawnień	data	podpis
mgr inż. Anna Stelmach	132/DOŚ/11	05.2022	
temat	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - etap III		
tytuł	Plan sytuacyjny		rys. nr 1

adres: 57-450 Ludwikowice Kl. ul. Główna 121
 dz. nr 267, obr. Ludwikowice Kl.
 Inwestor: Gmina Nowa Ruda
 ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

