

#### 45. ŚWIERKI 61, DZ. NR 155/11 ( SALA WIEJSKA)

Złoże tarczowe obrotowe do 7,0 m<sup>3</sup>/dobę ( 80 osób )

Montaż oczyszczalni ścieków proponuje się przy istniejącym szambie. Nieokreślona głębokość wylotu rury kanalizacyjnej może spowodować wykonanie ponadnormatywnego typoszeregu zagłębienia oczyszczalni ze względu na wylot lub przebudowę wylotu kanalizacyjnego. Istnieje możliwość większej ilości niezinventaryzowanych przyłączy kanalizacyjnych z budynku. Jako odprowadzenie ścieków oczyszczonych proponuje się wylot do istniejącego cieku wodnego na dz nr 862/4. W przypadku wylotu do cieku należy wykonać zabezpieczenie wylotu- mur oporowy zgodnie z uzyskanym przez Wykonawcę uzgodnieniem z Nadzoru Wodnego w Kłodzku. Wg mapy zasadniczej (stanowiącej załącznik do niniejszej karty) w planowanej lokalizacji urządzeń oczyszczalni ścieków nie występują istniejące przyłącza, czy instalacje, należy jednak przewidzieć możliwość ich występowania.

W przypadku odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieku należy uzyskać uzgodnienie z zarządcą cieku wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Kłodzko oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Wodach Polskich Zarząd Zlewni w Nysie wraz dokonaniem opłaty za wydanie wyżej wymienionego pozwolenia za usługę wodną i urządzenie wodne.

W przypadku studni chłonnej wykonać należy opinię geotechniczną możliwości posadowienia oczyszczalni ścieków oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Wodach Polskich Zarząd Zlewni w Nysie wraz z dokonaniem opłaty za wydanie wyżej wymienionego pozwolenia usługę wodną i urządzenie wodne.

Uzgodnienia pozostałe:

Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Na etapie zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę oczyszczalni, może zostać narzucona przez Starostę Kłodzkiego konieczność uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków ( Delegatura w Wałbrzychu, adres: ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 64 18) oraz prowadzenia prac pod nadzorem pracownika uprawnionego do prowadzenia badań archeologicznych. Powyższe uzgodnienie dotyczyć będzie określenia prowadzenia prac na obszarze obserwacji archeologicznej oraz badań archeologicznych , które będą nadzorowały roboty ziemne objęte zamierzeniem bez wpływu na ich zakres. Na badania archeologiczne należy uzyskać w wyżej wymienionym urzędzie pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej w oparciu o uzgodniony program badań archeologicznych przed przystąpieniem do robót w terenie. Pozwolenie na badania archeologiczne należy uzyskać w podstawie art. 36, ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).

Ponadto w przypadku odprowadzenia oczyszczonego ścieku do cieku wodnego będącego własnością Skarbu Państwa PGW WP RZGW we Wrocławiu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na zajęcie terenu pod wodami płynącymi w postaci umowy zawartej między Inwestorem z PGW WP RZGW we Wrocławiu.

W załączeniu:

- mapa zasadnicza

Orientacyjny koszt budowy:

- kompletna oczyszczalnia wraz z odbiornikiem ścieków oczyszczonych (tj. studnia chłonna, ciek wodny bądź rów itp.), montażem i przyłączem kanalizacyjnym i elektrycznym

- dokumentacja, pozwolenia i uzgodnienia formalno- prawne ( pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, opinia geotechniczna. pozwolenie wodnoprawne + operat, ewentualnie: opinia konserwatorska z ewentualną decyzją administracyjną na badania archeologiczne w oparciu o uzgodniony program badań archeologicznych, wypis z planu bądź decyzja o warunkach zabudowy, uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie u organu upoważnionego, uzgodnienia przejścia przez drogę publiczną bądź nieruchomości innych właścicieli, uzgodnienia z gestorami sieci w przypadku kolizji z istniejącymi sieciami, wyłączenie z produkcji rolnej w przypadku gruntów chronionych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych ) + pomiar ochronny wykonanej instalacji elektrycznej
- obsługa geodezyjna, mapa zasadnicza bądź mapa do celów projektowych , wytyczenie obiektu, geodezyjny pomiar powykonawczy do państwowego zasobu geodezyjnego
- nadzór inwestorski

Gwarancja na urządzenia ( 5 lat) wykraczająca poza okres gwarancji producenta.



Numer sprawy: GK.6642.1047.2022.KG18

Skala mapy: 1:1000  
Gołęb arkusza mapy:  
Jednostka ewid.:  
Obiekt ewid.:  
Numer działki:  
Układ współrz. płaskich: 2000/18  
Układ wys.: PL-EVRF2007-NH  
Układ odniesienia: PL-ETRF2000

## LEGENDA:

GRANICA DZIAŁKI

ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNY

PROPONOWANA LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


PROPONOWANY PRZEBIEG PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Os

Os

Mapa do celów budowlawczych  
Niniejsza mapa może być wykorzystana do celów projektowych.  
Mapa może zawierać informacje niezgodne z obecnie obowiązującymi standardami  
technicznymi z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności w części dotyczącej  
oznaczeń rzędnych wysokościowych.

Data sporządzenia wydruku: 4/26/2022, Sporządził: Artur Jaworski

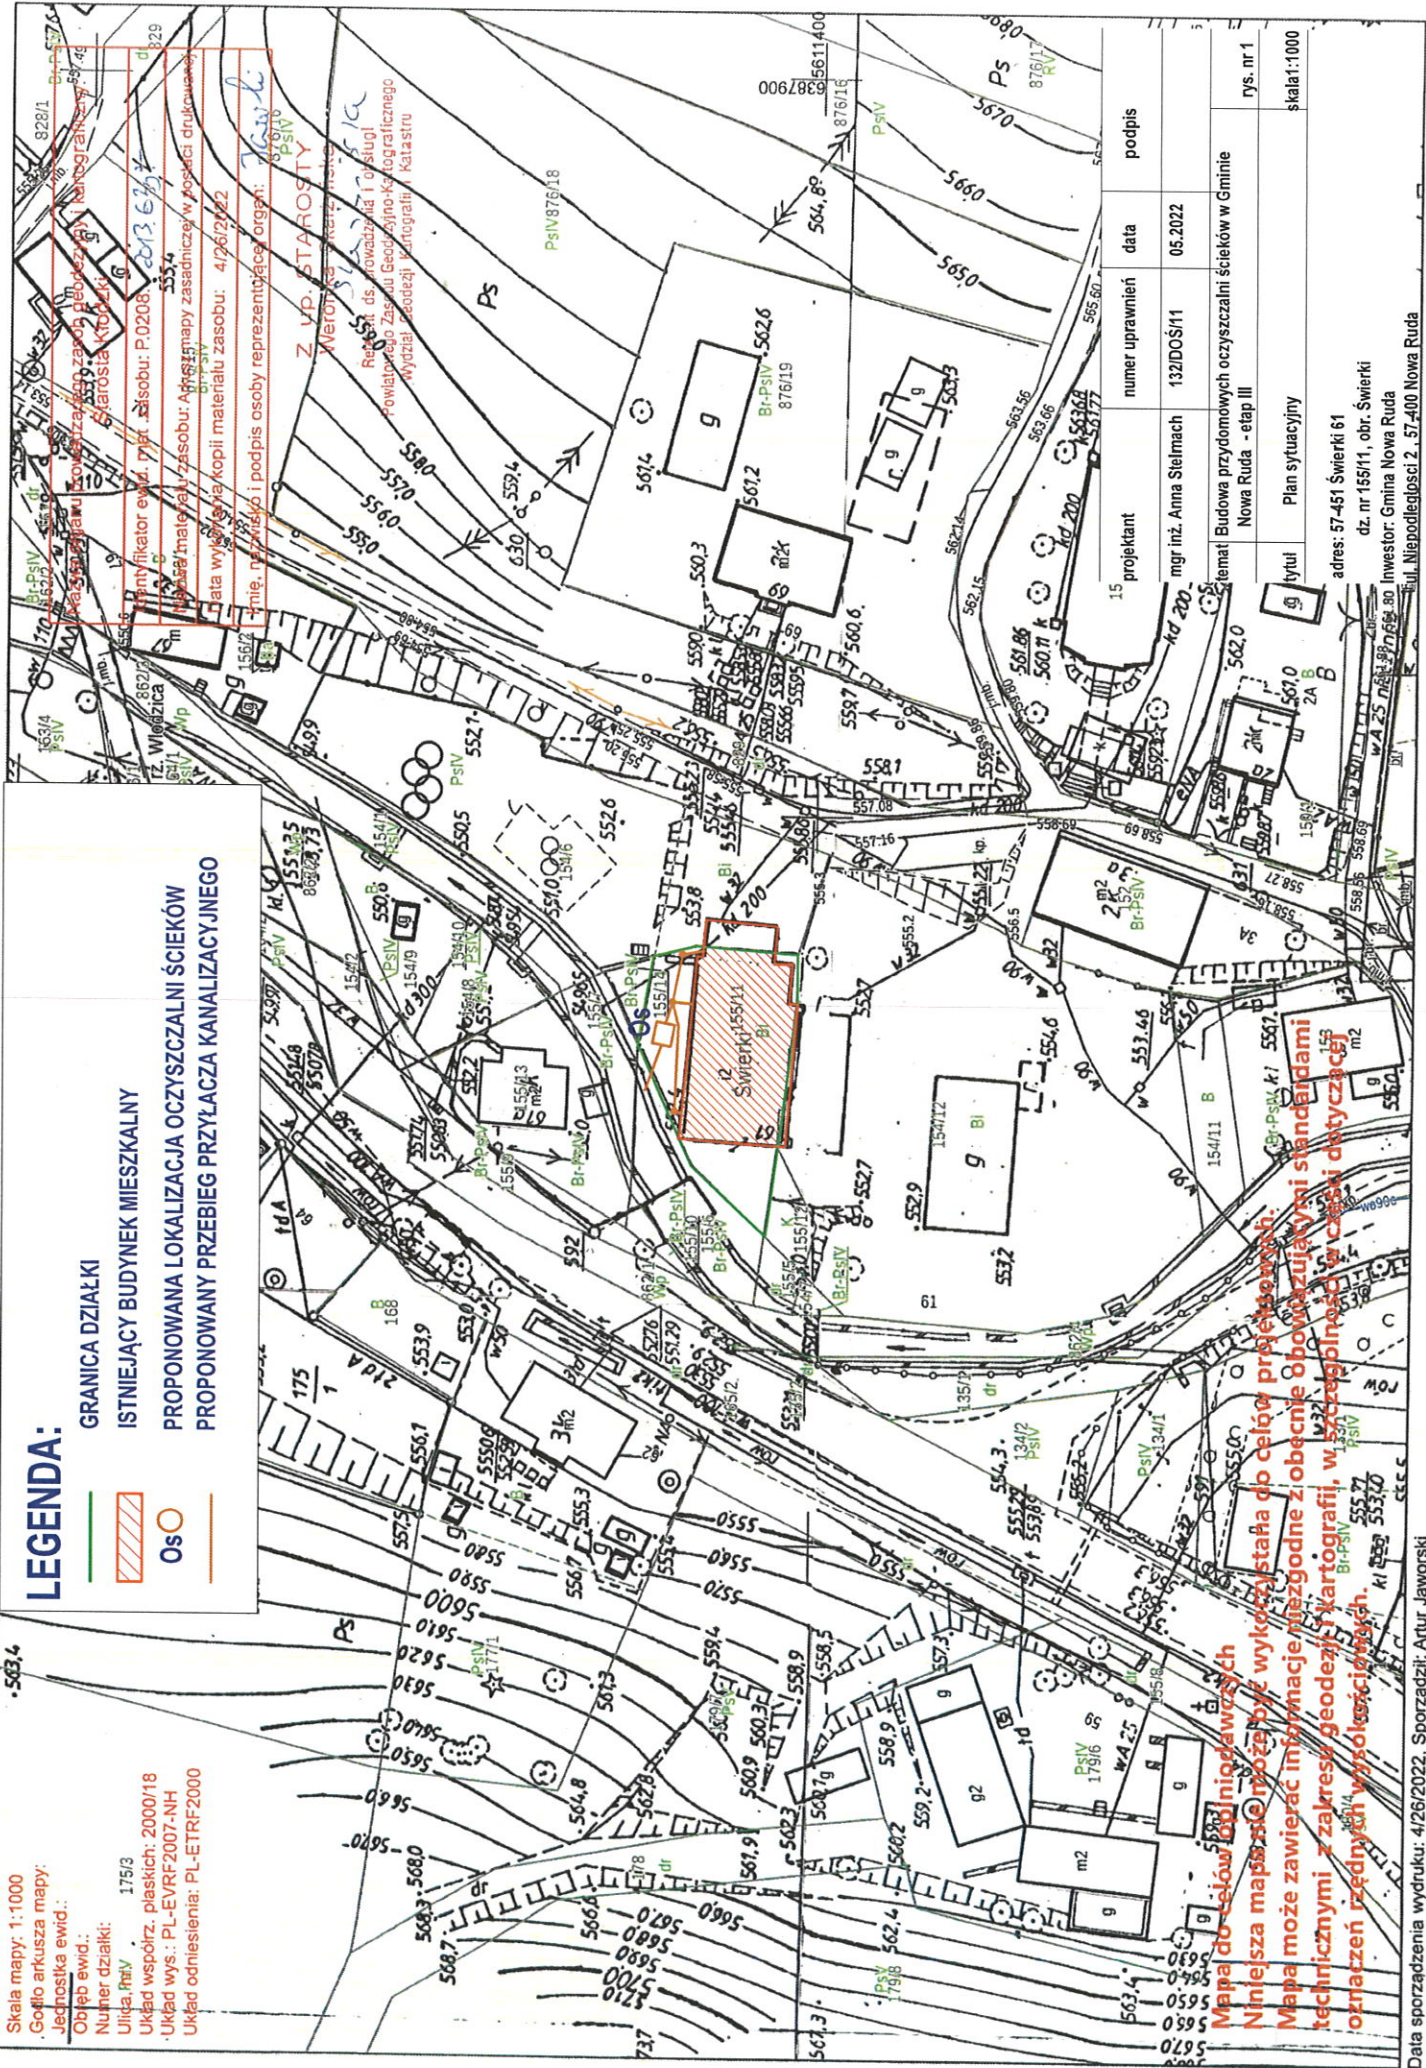

Data sporządzenia wydruku: 4/26/2022, Sporządził: Artur Jaworski



