


Teren utwardzony kostką

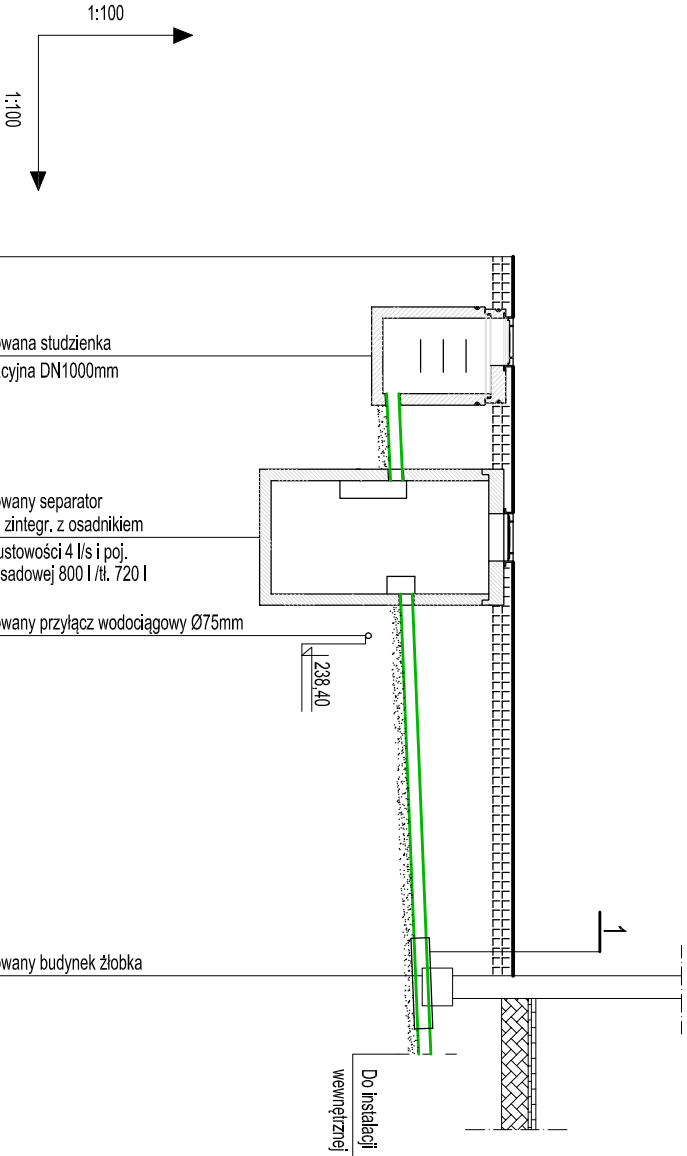

RZĘDNA TERENU	240,35	238,66	1,60	2,40	1,30	3,70	4,50	8,20
RZĘDNA DN RURIODŁĄGU	238,66	238,76	238,83	238,88	239,06			
GIĘBOKOŚĆ	1,60	1,59	1,52	1,47	1,29			
ŚREDNICA	Ø160x4,7mm	Ø160x4,7mm	Ø160x4,7mm	Ø160x4,7mm	Ø160x4,7mm	Ø160x4,7mm	Ø160x4,7mm	Ø160x4,7mm
SPADEK	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
DLUGOŚĆ	0,00	2,40	1,30	3,70	4,50	8,20		
ODLEGŁOŚĆ	0,00	2,40	1,30	3,70	4,50	8,20		
OZNACZENIA	S7	St+O	Pw	Bż				

OZNACZENIA:

1. Tuleja ochronna DN250mm stal; L=1,20m

'ARMAX' Sp. z o.o. tel. 601063690			
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13			
Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach			
Inwestor: Gmina Ryglice ul. Rynek 9 33-160 Ryglice		Adres obiektu: Ryglice, dz. nr ewid. 533/2, 534 33-160 Ryglice	
Przedmiot: Profil podłużny kanalizacji technologicznej		Skala: 1:100/100	Nr rys. S3
Projektanci: Instalacje sanitarno-projektowani:	Nazwisko: Ludwik Rogala	Nr upr.: PDK/0066/POOS/06	Podpis:
Instalacje sanitarno-sprawdzili:	Wojciech Kwasnik	PDK/0007/POOS/07	
Projekt opracował: Dariusz Celuch			
Data: 10.2019			Strona: